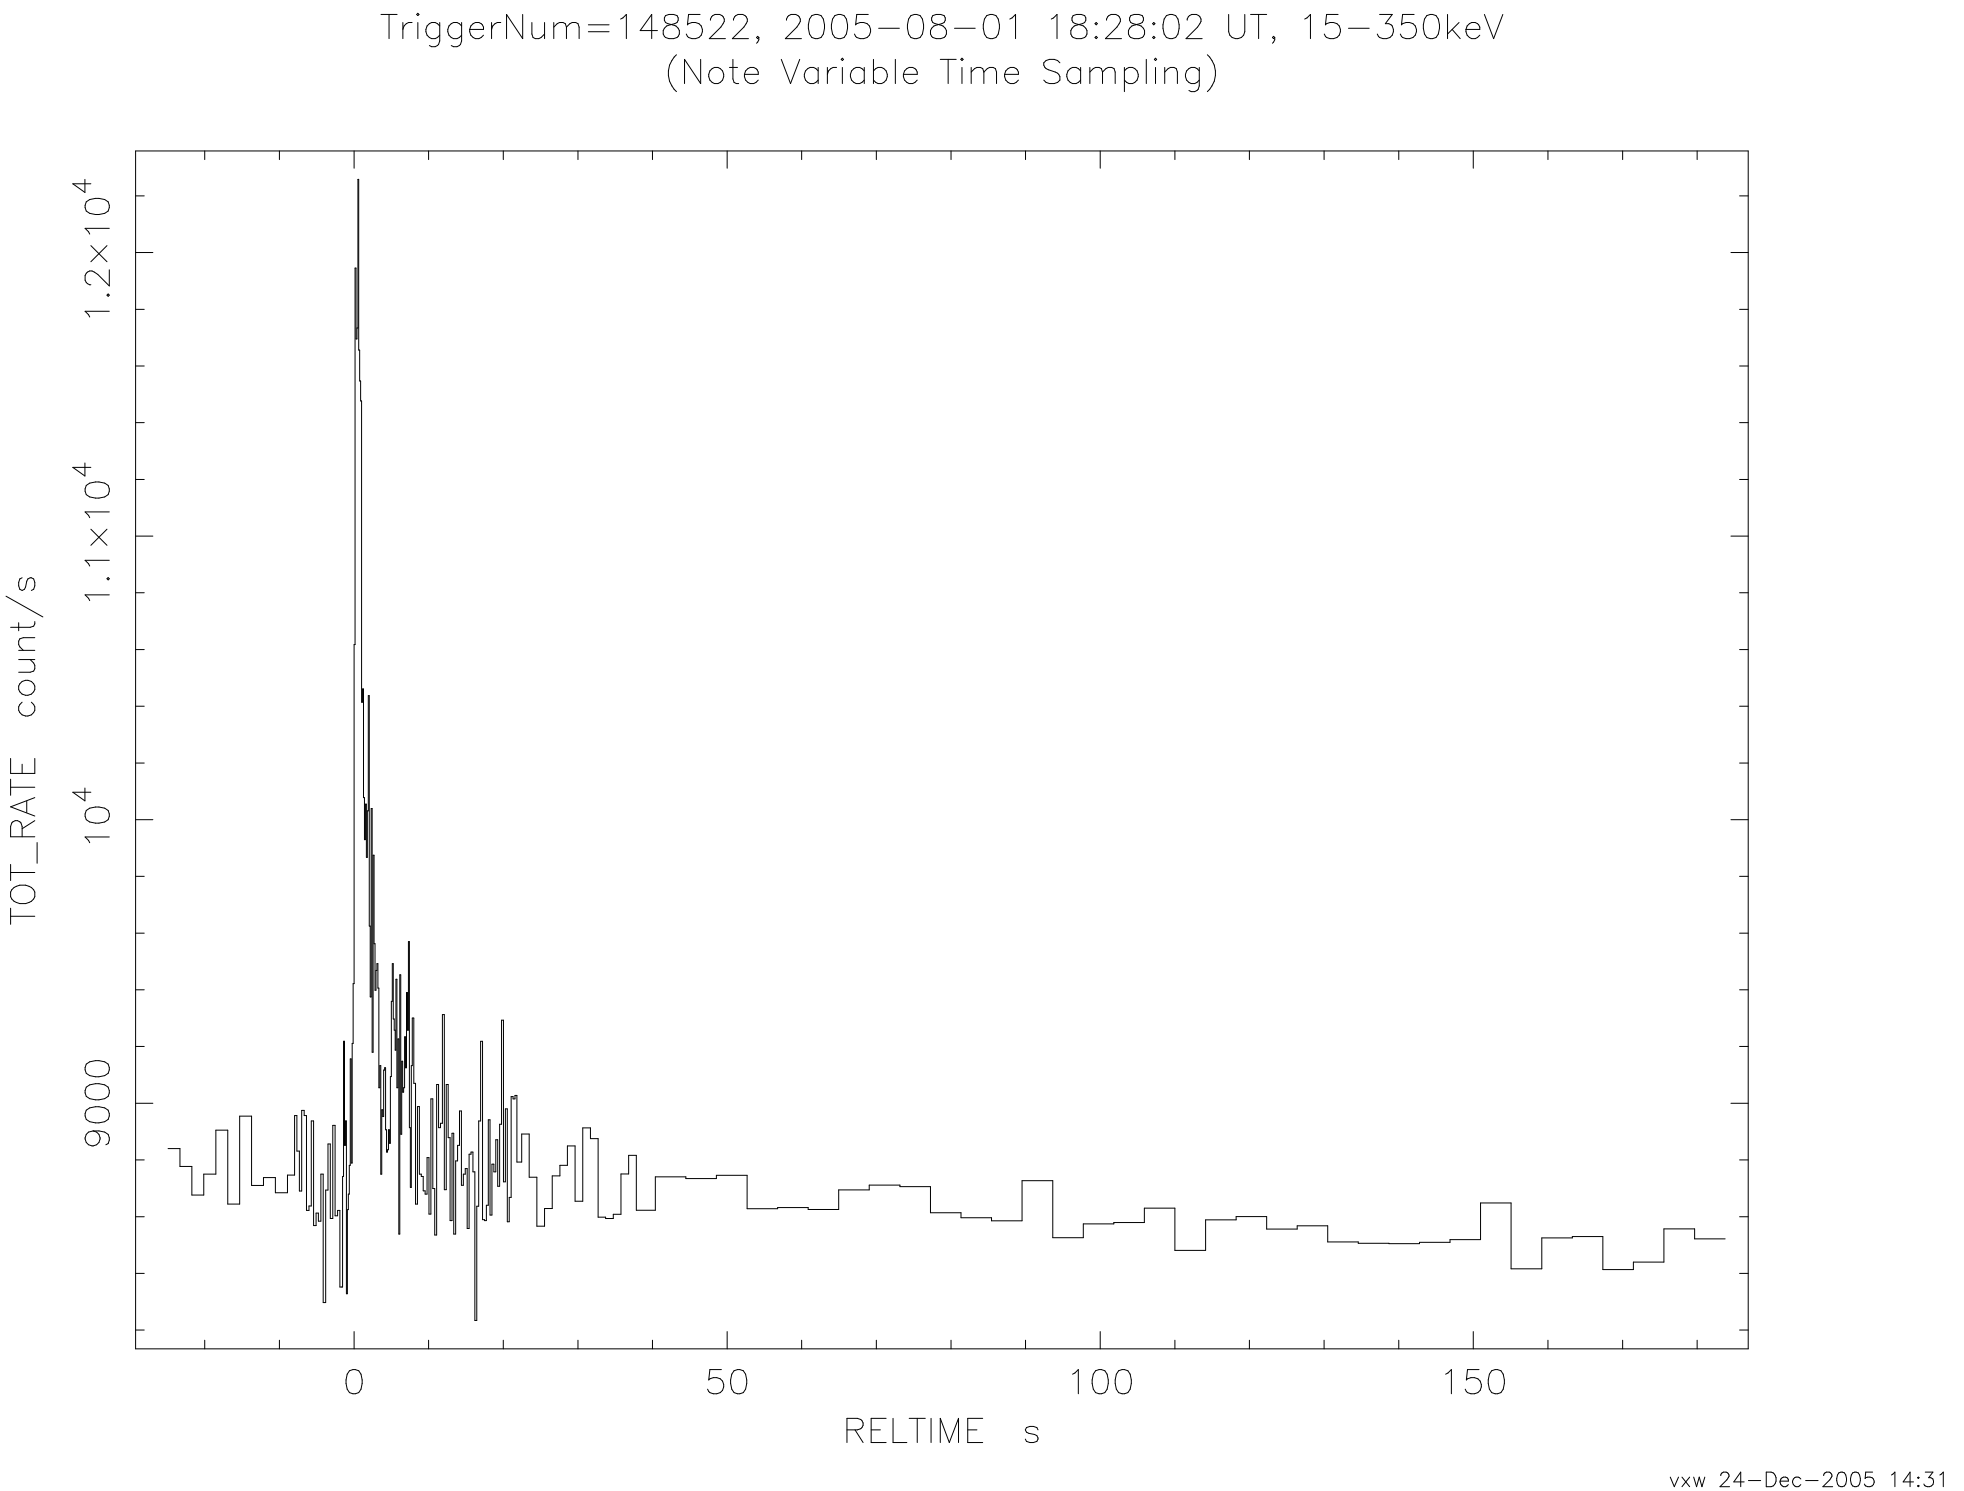
TriggerNum=148522, 2005-08-01 18:28:02 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.2×10^4
1.1×10^4
10^4
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 24-Dec-2005 14:31