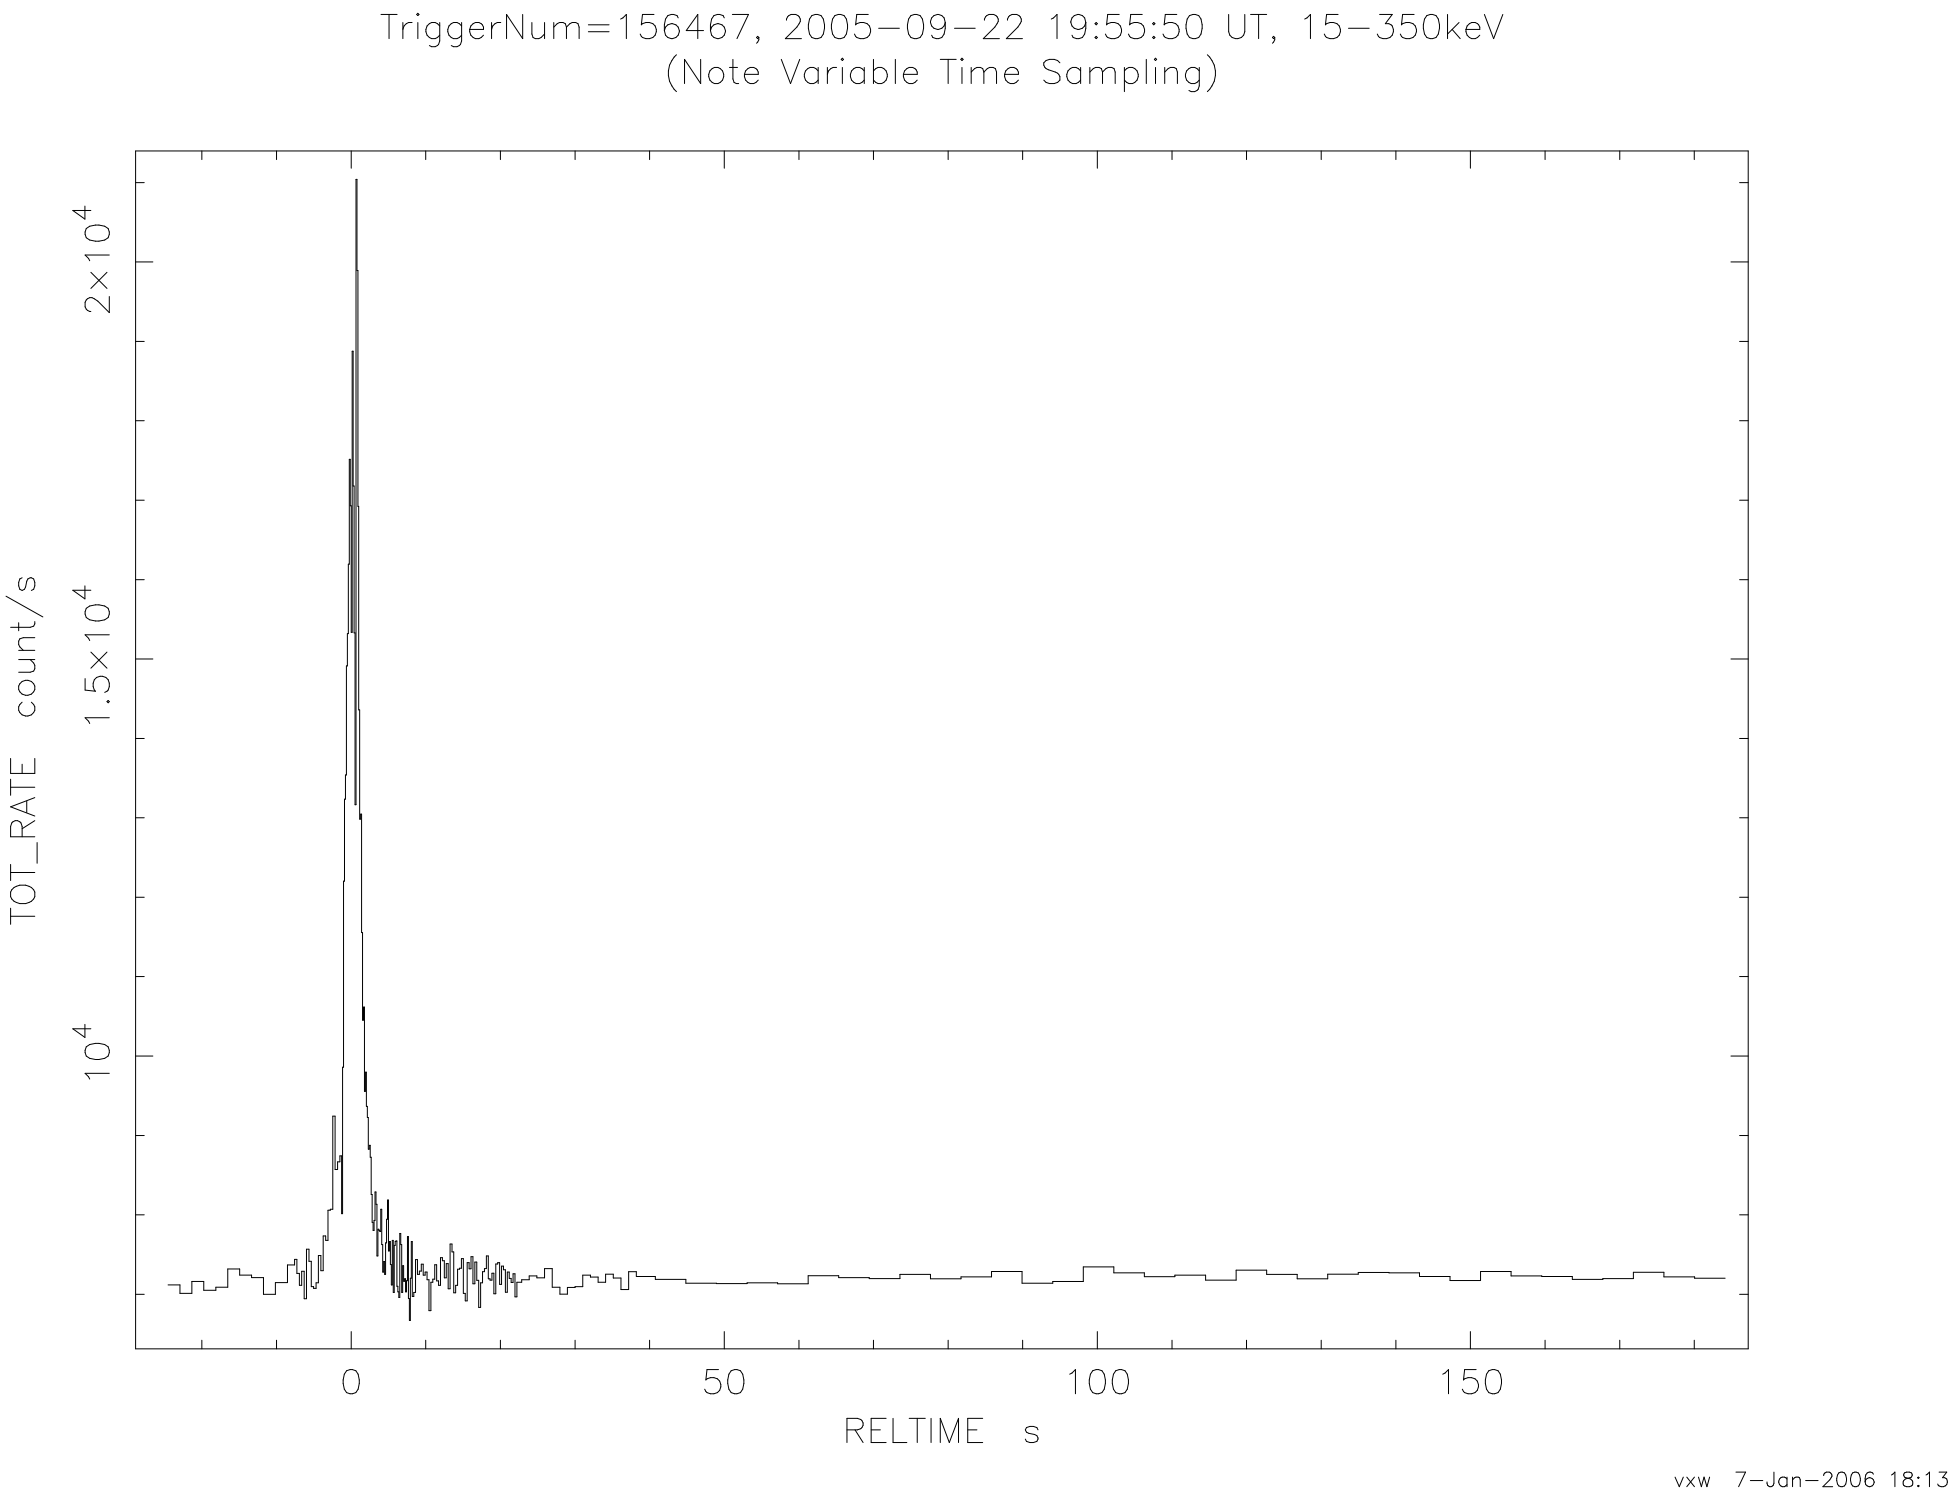
TriggerNum=156467, 2005-09-22 19:55:50 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
2×10^4
1.5×10^4
10^4
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 7-Jan-2006 18:13