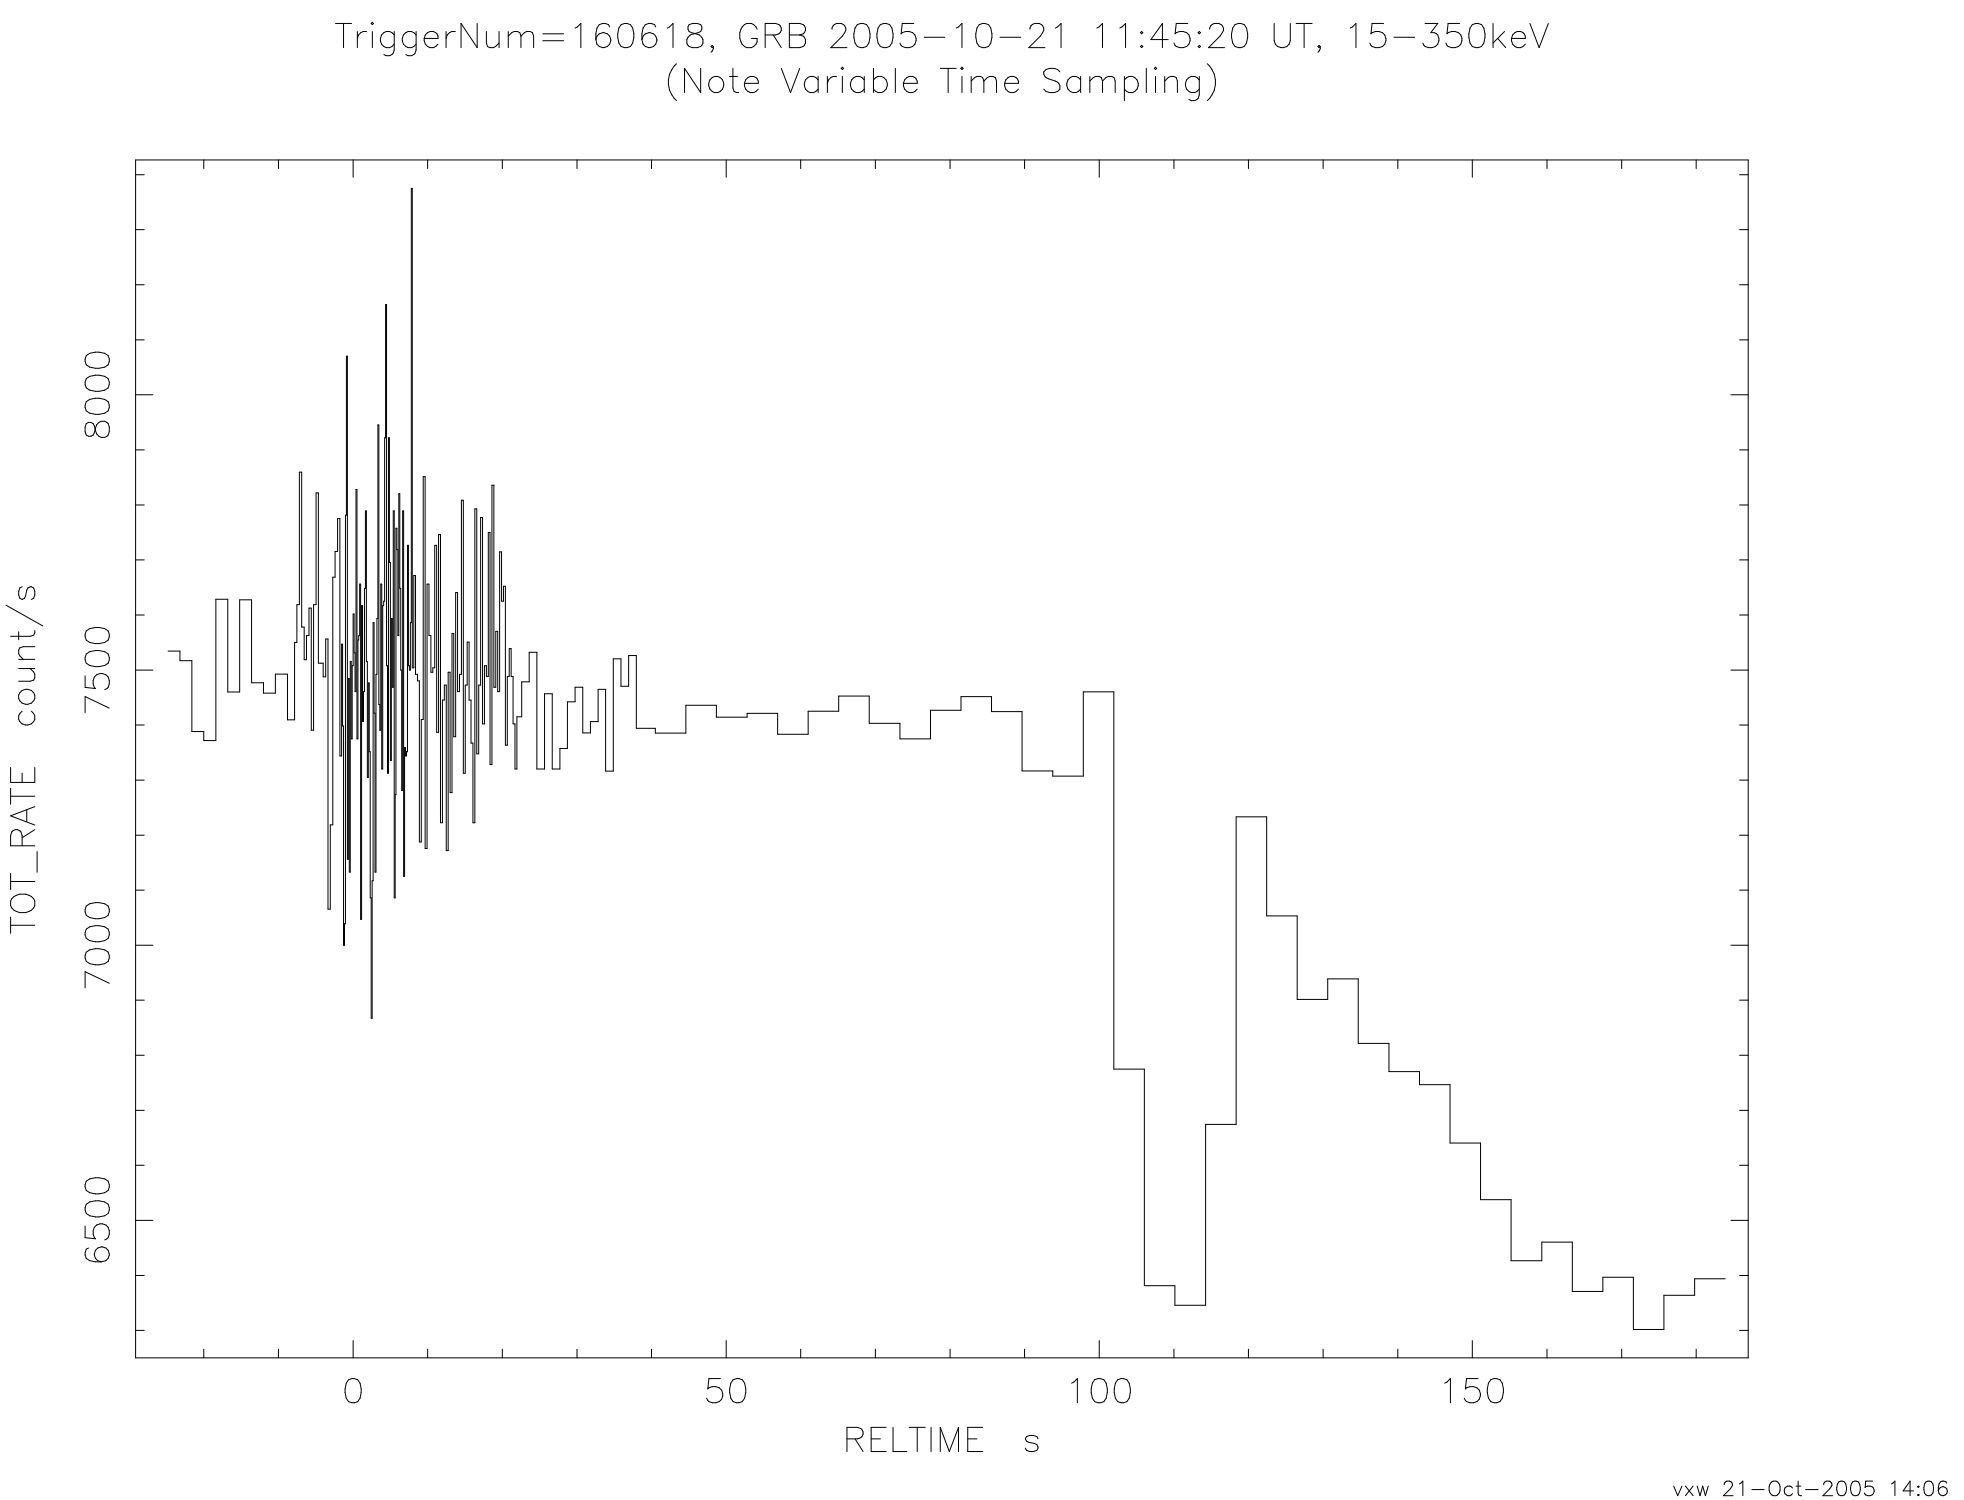
TriggerNum=160618, GRB 2005-10-21 11:45:20 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 21-Oct-2005 14:06