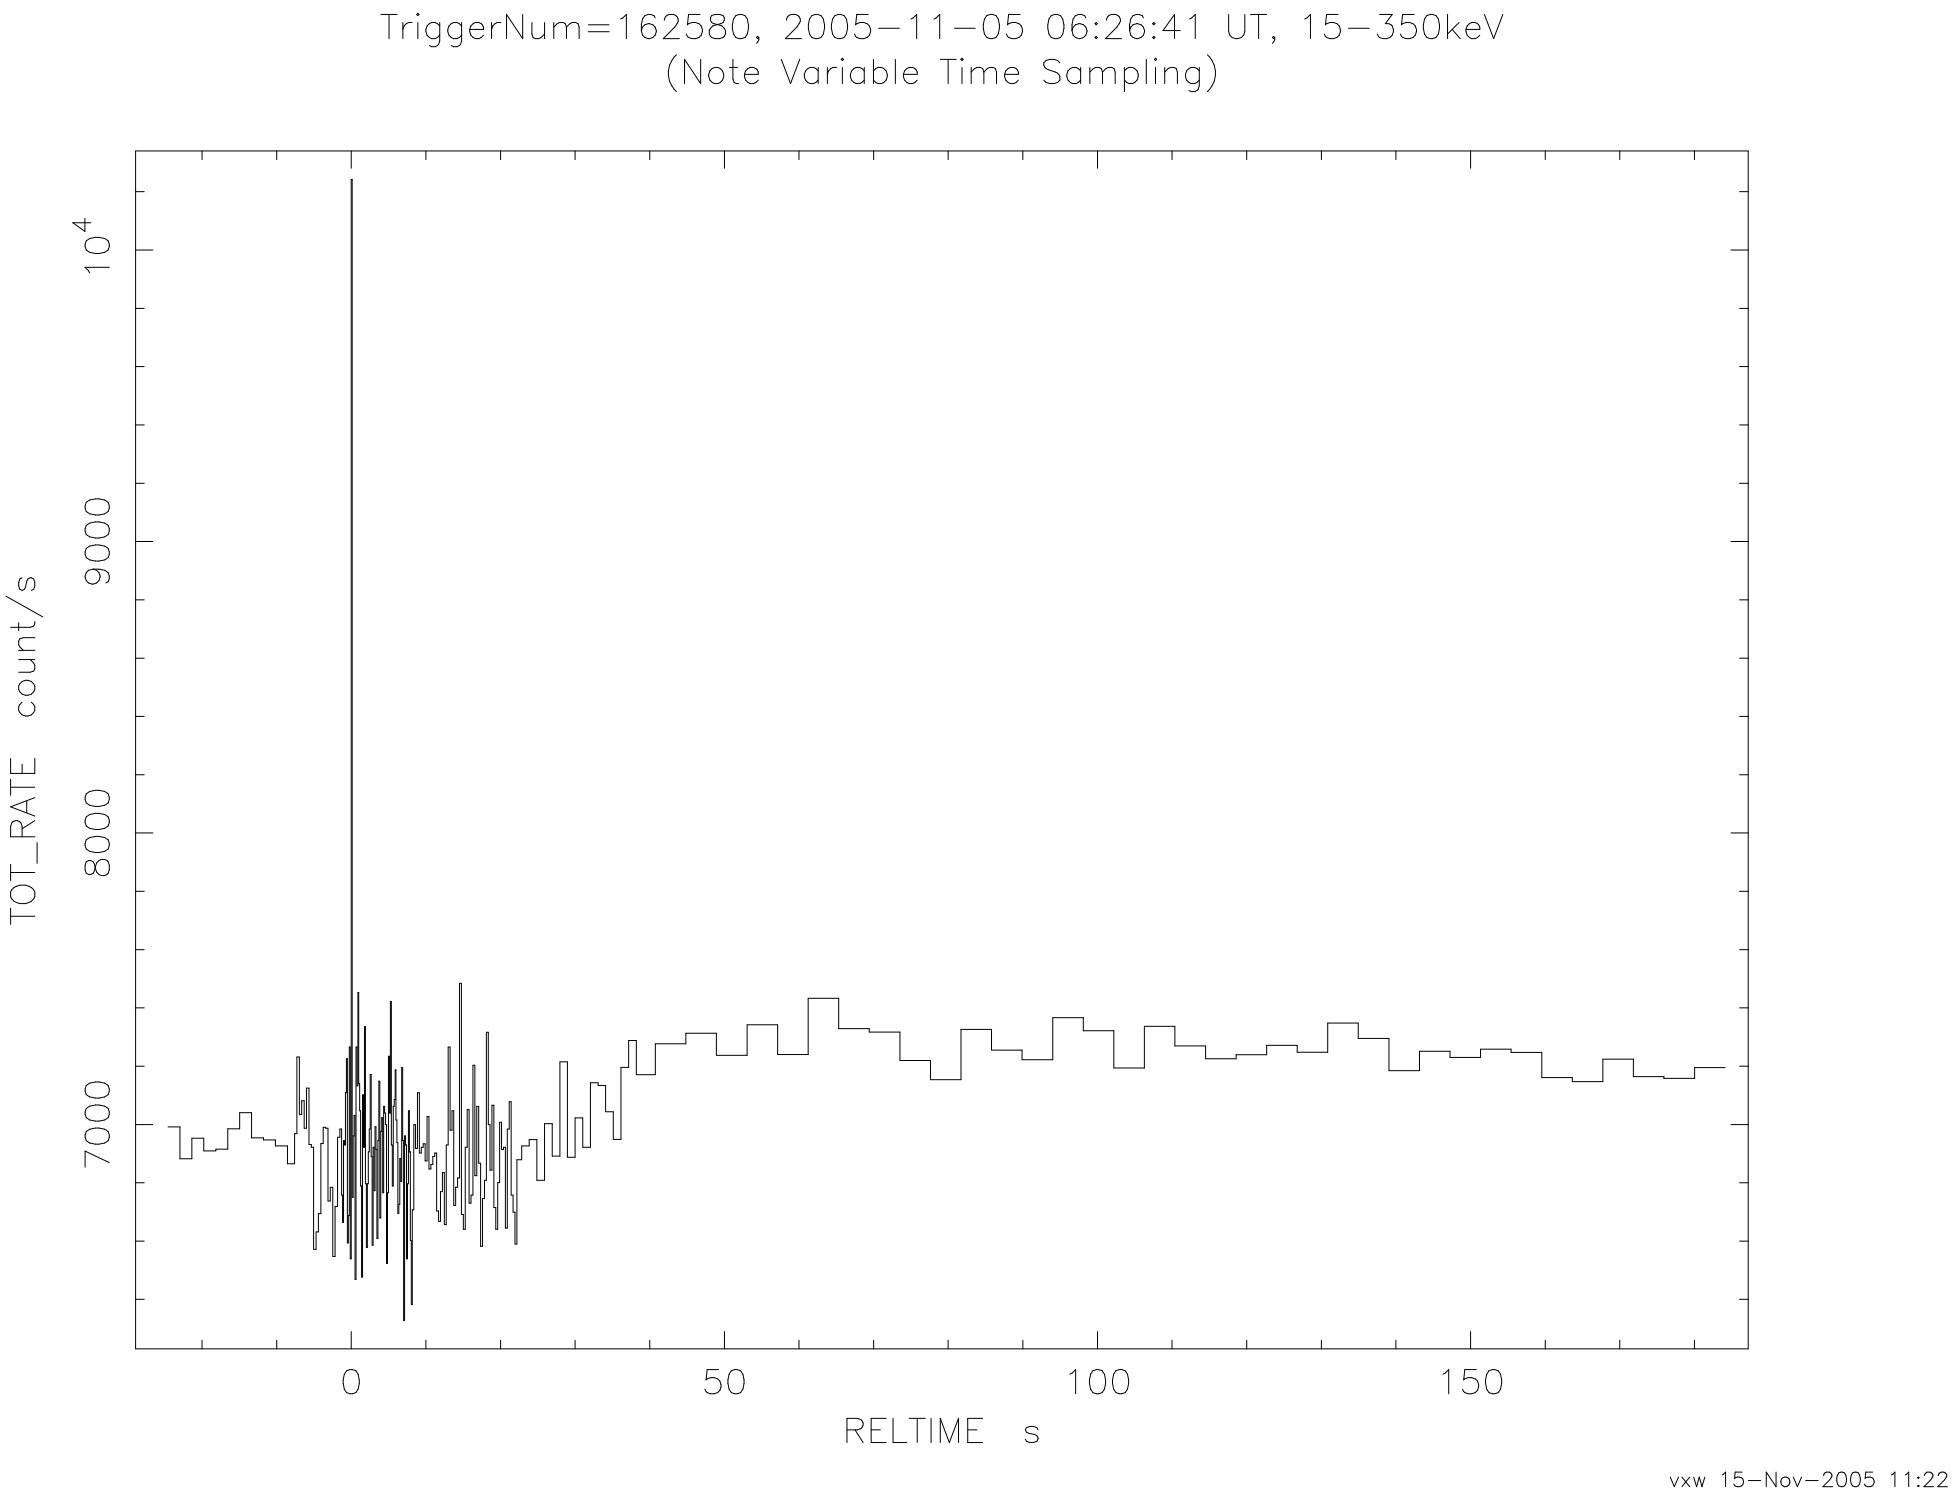
TriggerNum=162580, 2005-11-05 06:26:41 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 15-Nov-2005 11:22