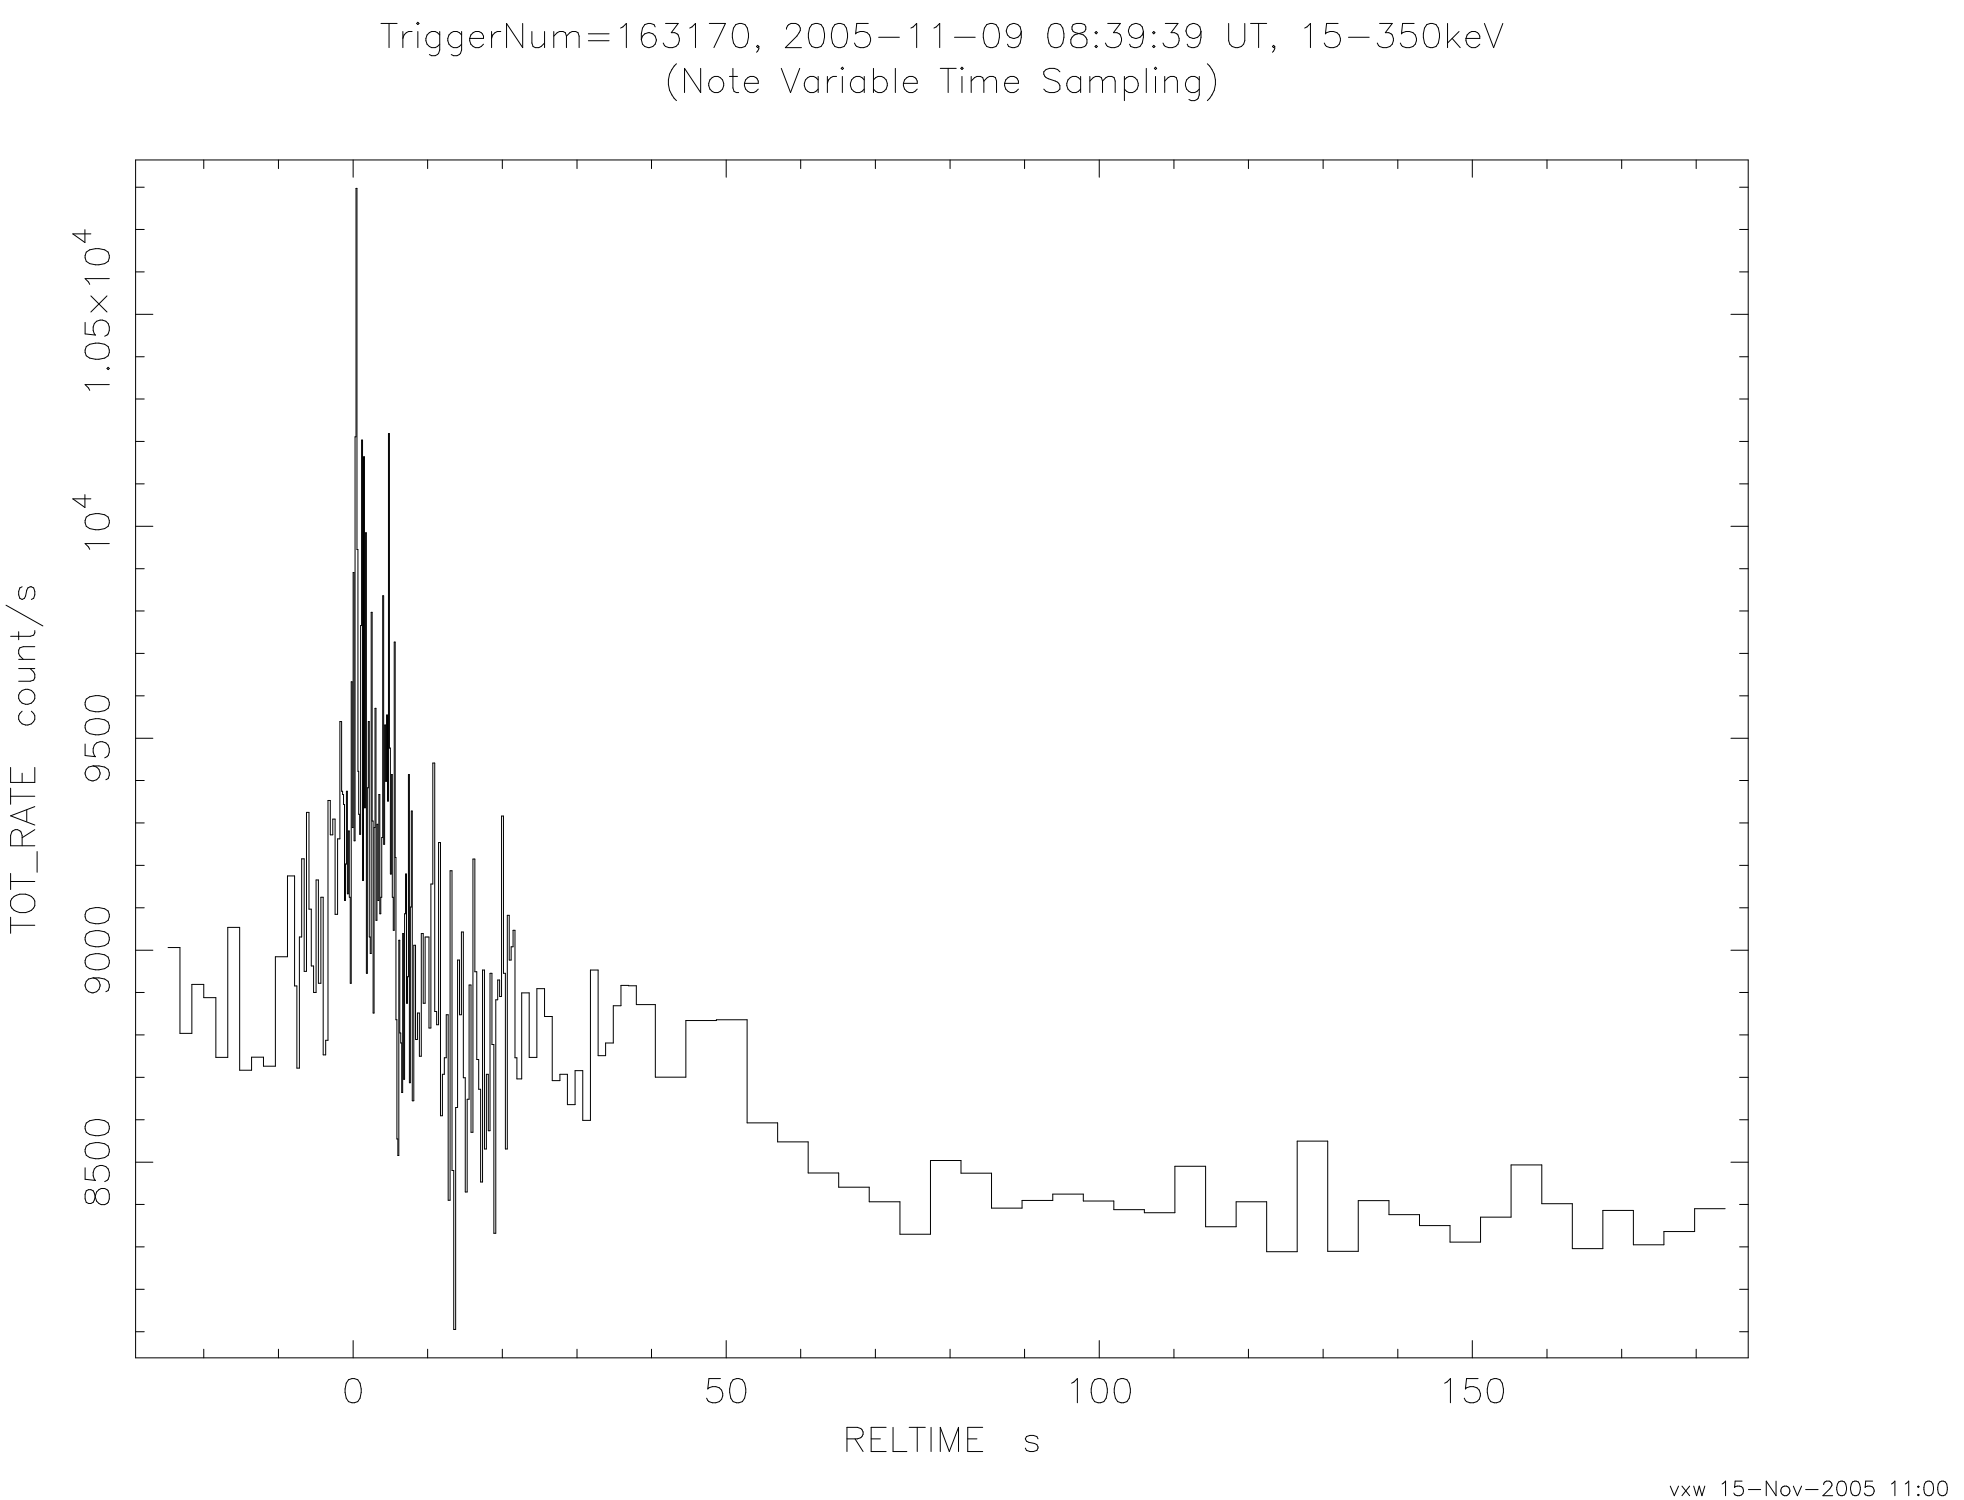
TriggerNum=163170, 2005−11−09 08:39:39 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.05×10^4
10^4
9500
9000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 15−Nov−2005 11:00