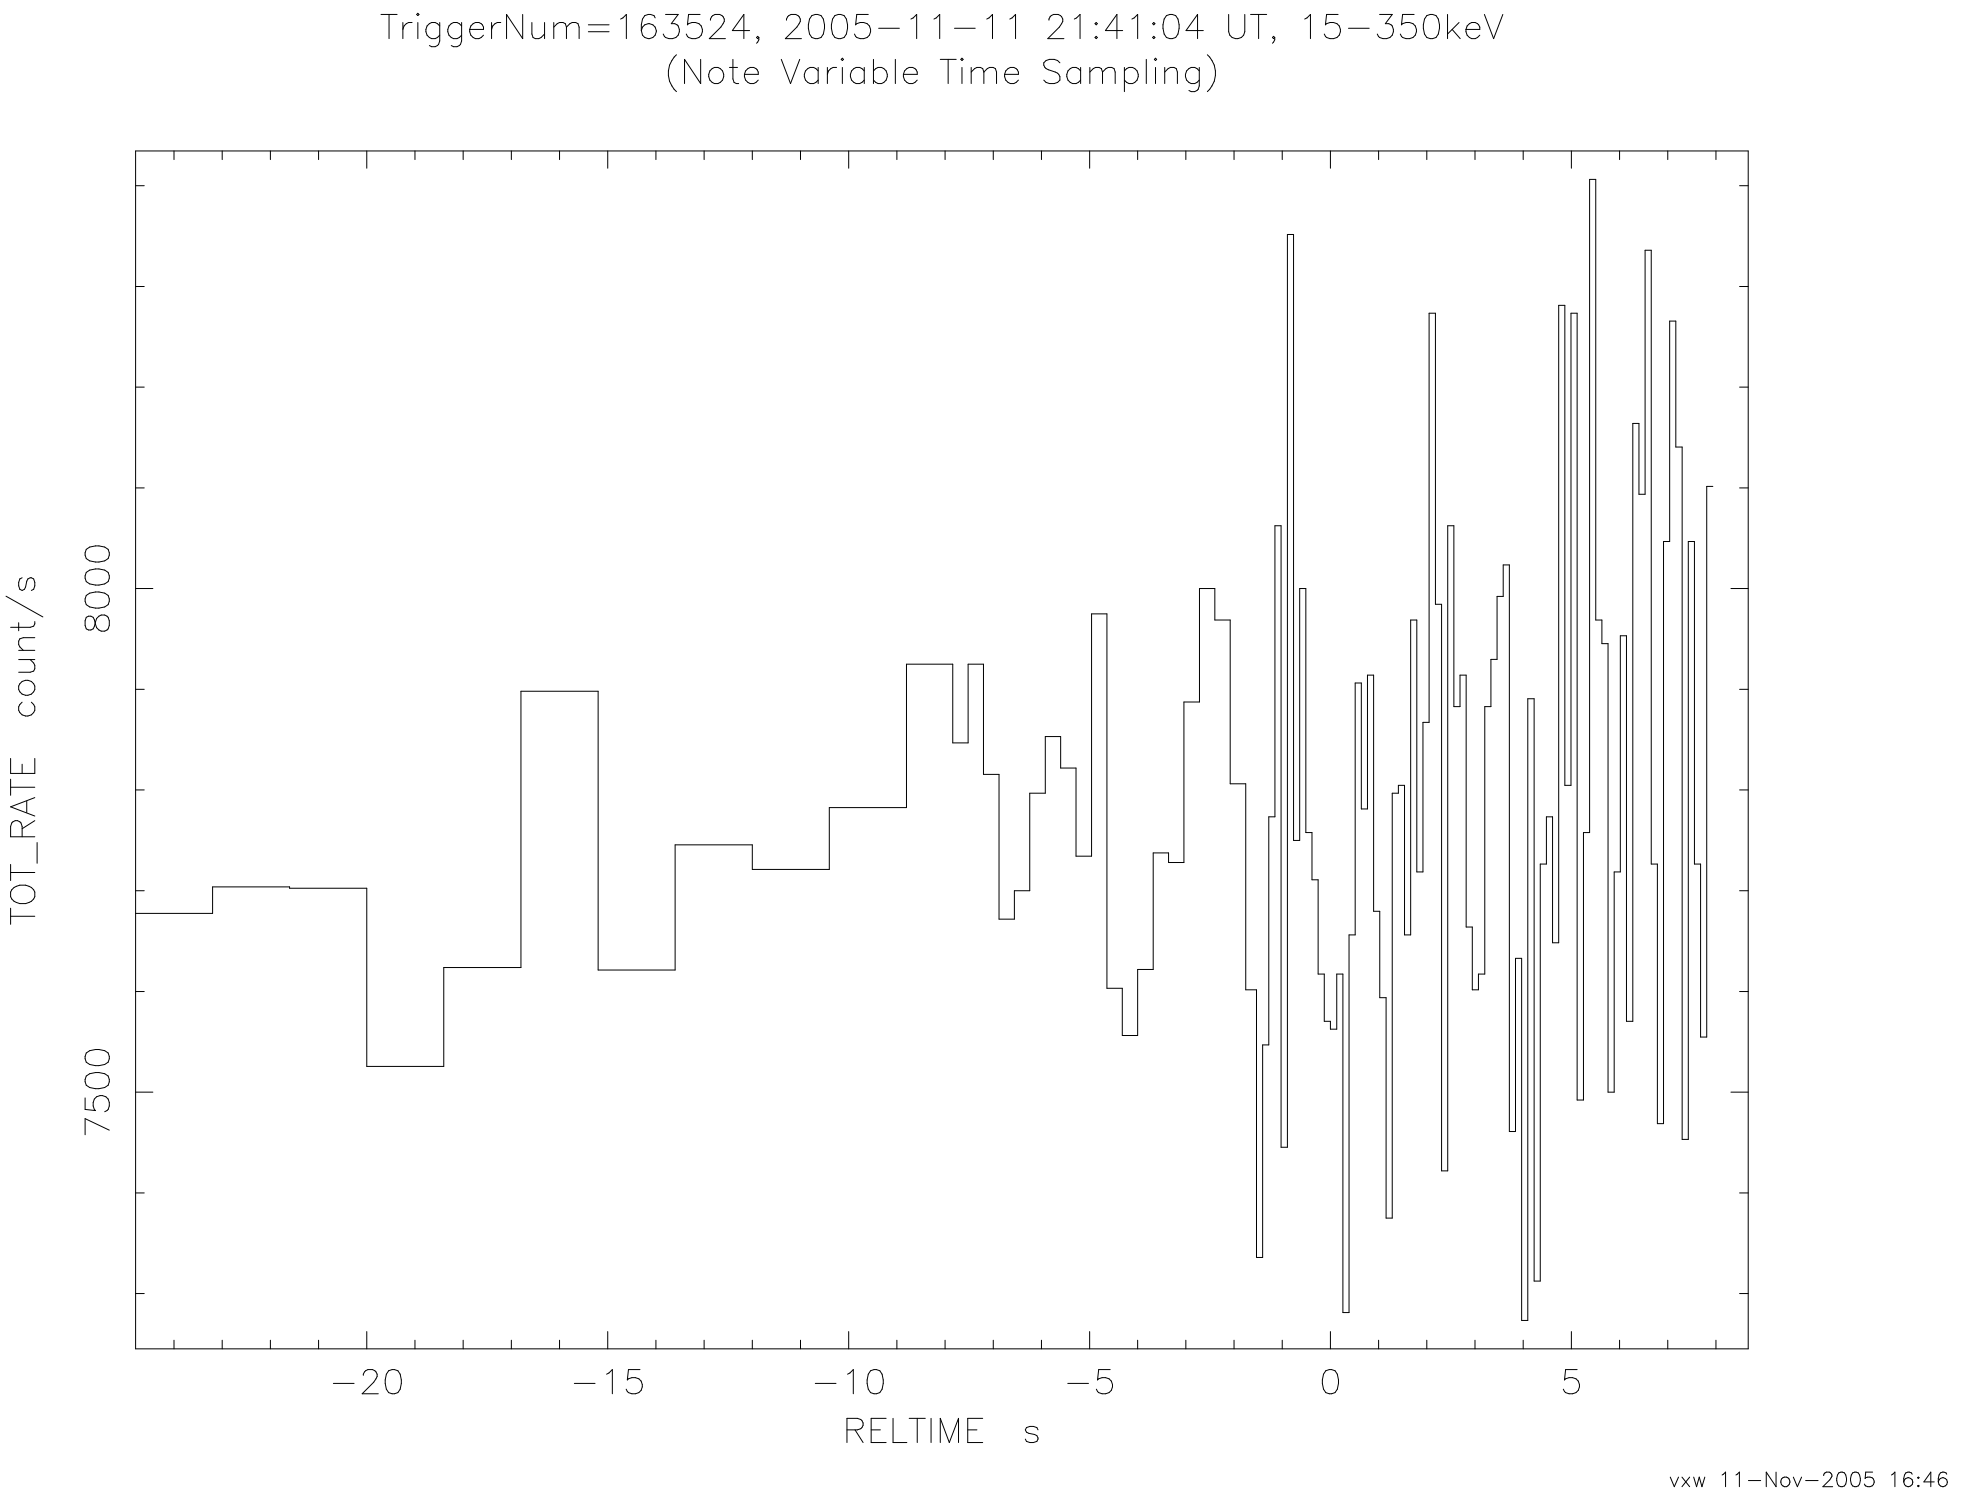
TriggerNum=163524, 2005−11−11 21:41:04 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
−20
−15
−10
−5
0
5
RELTIME s
vxw 11−Nov−2005 16:46