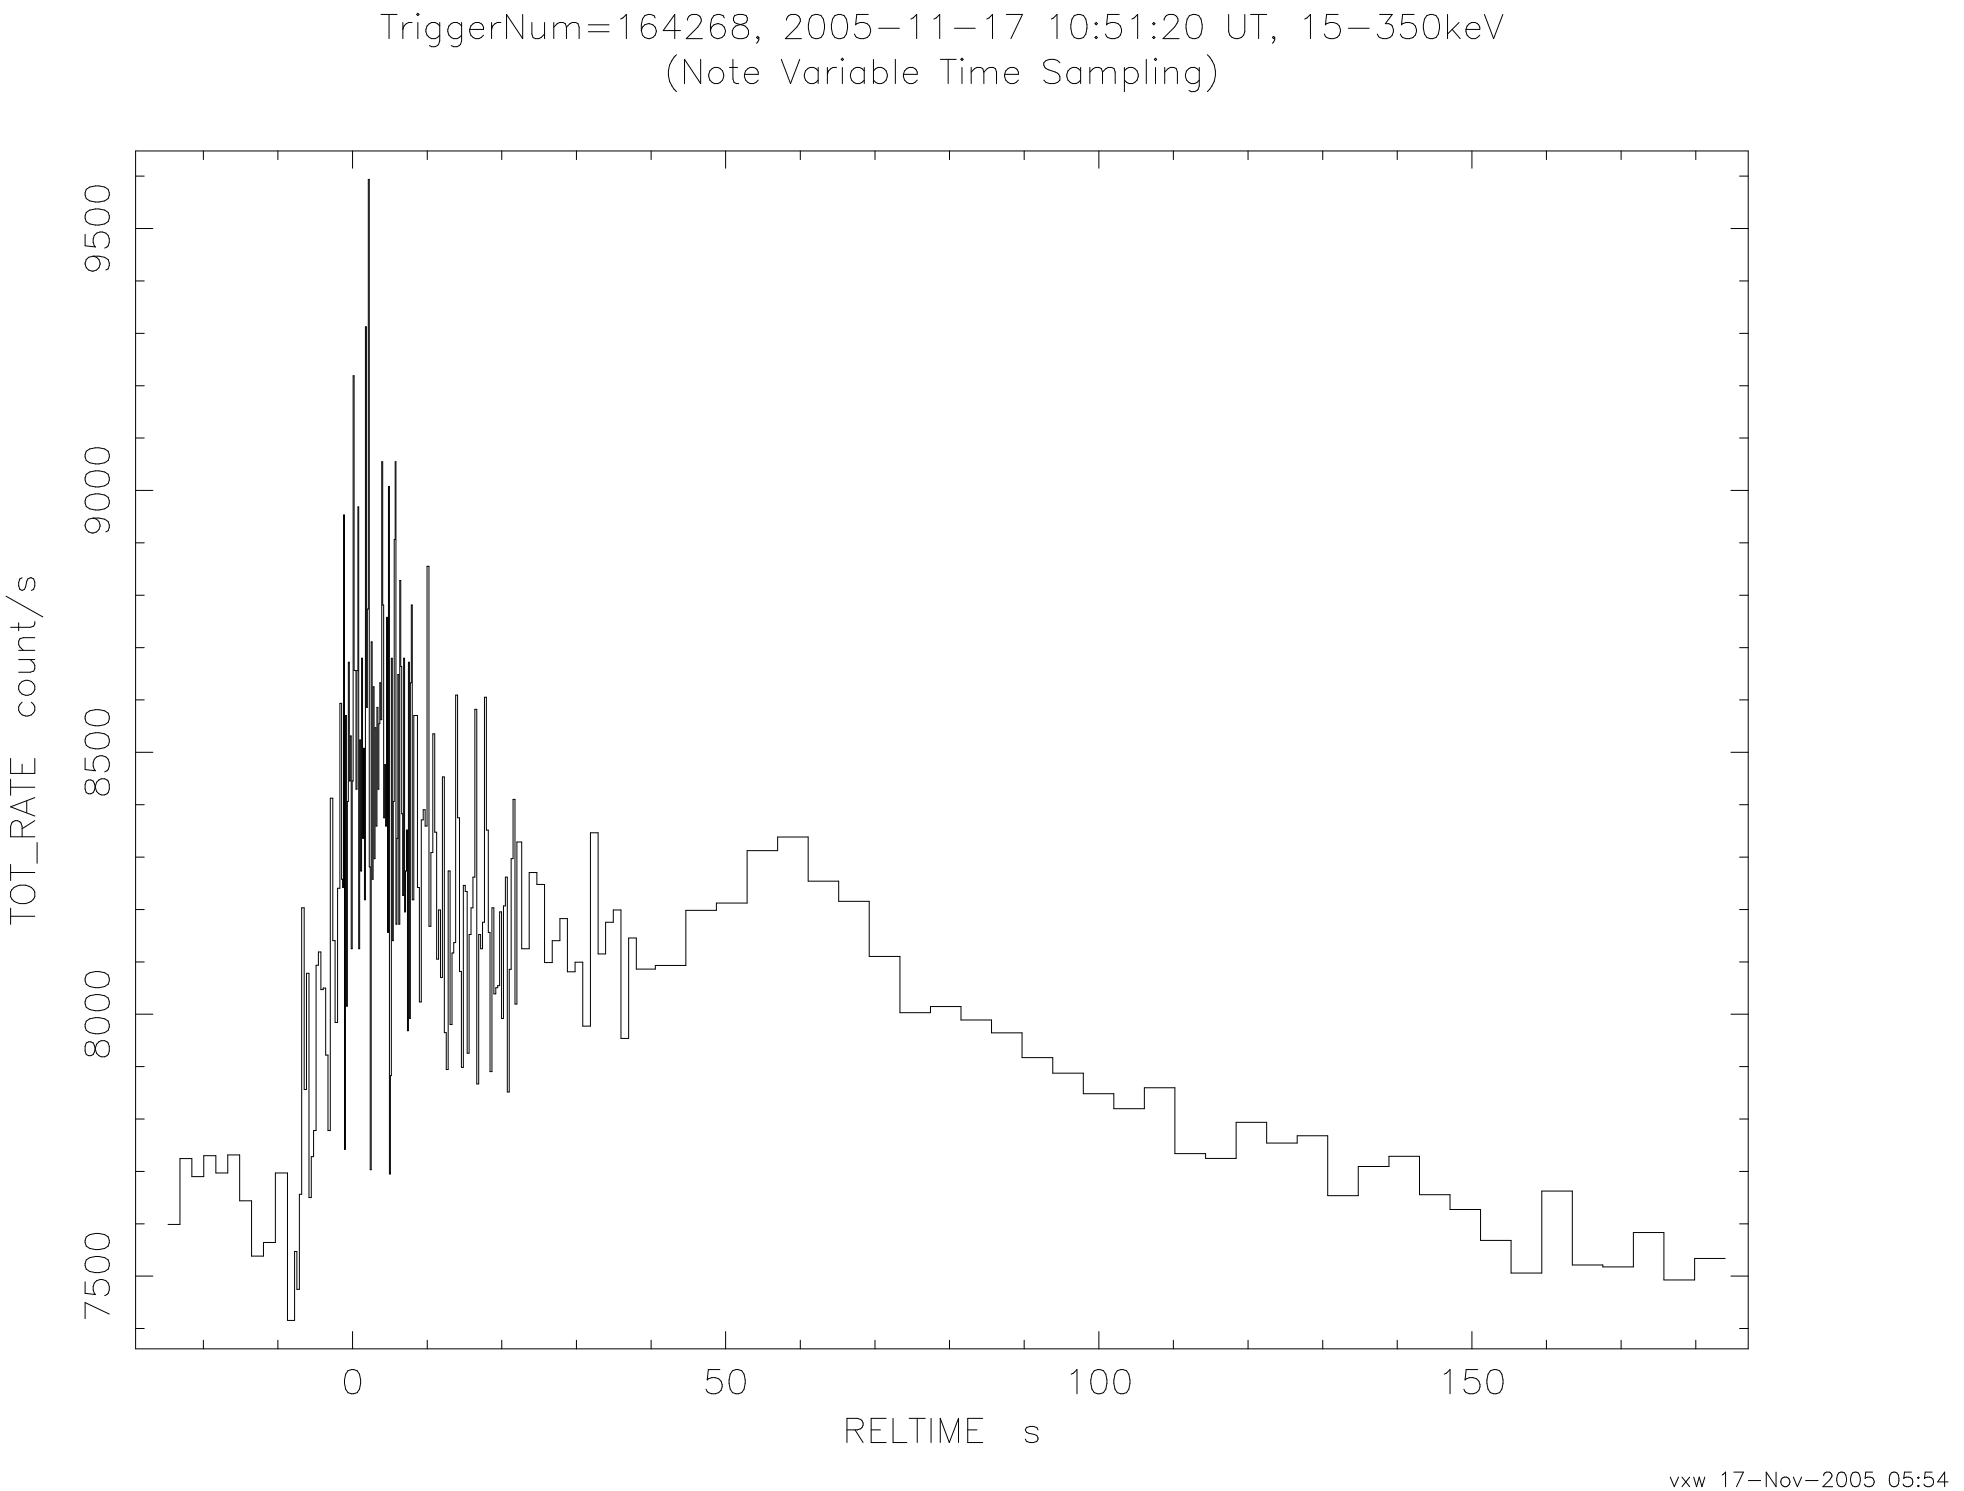
TriggerNum=164268, 2005-11-17 10:51:20 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9500
9000
8500
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 17-Nov-2005 05:54