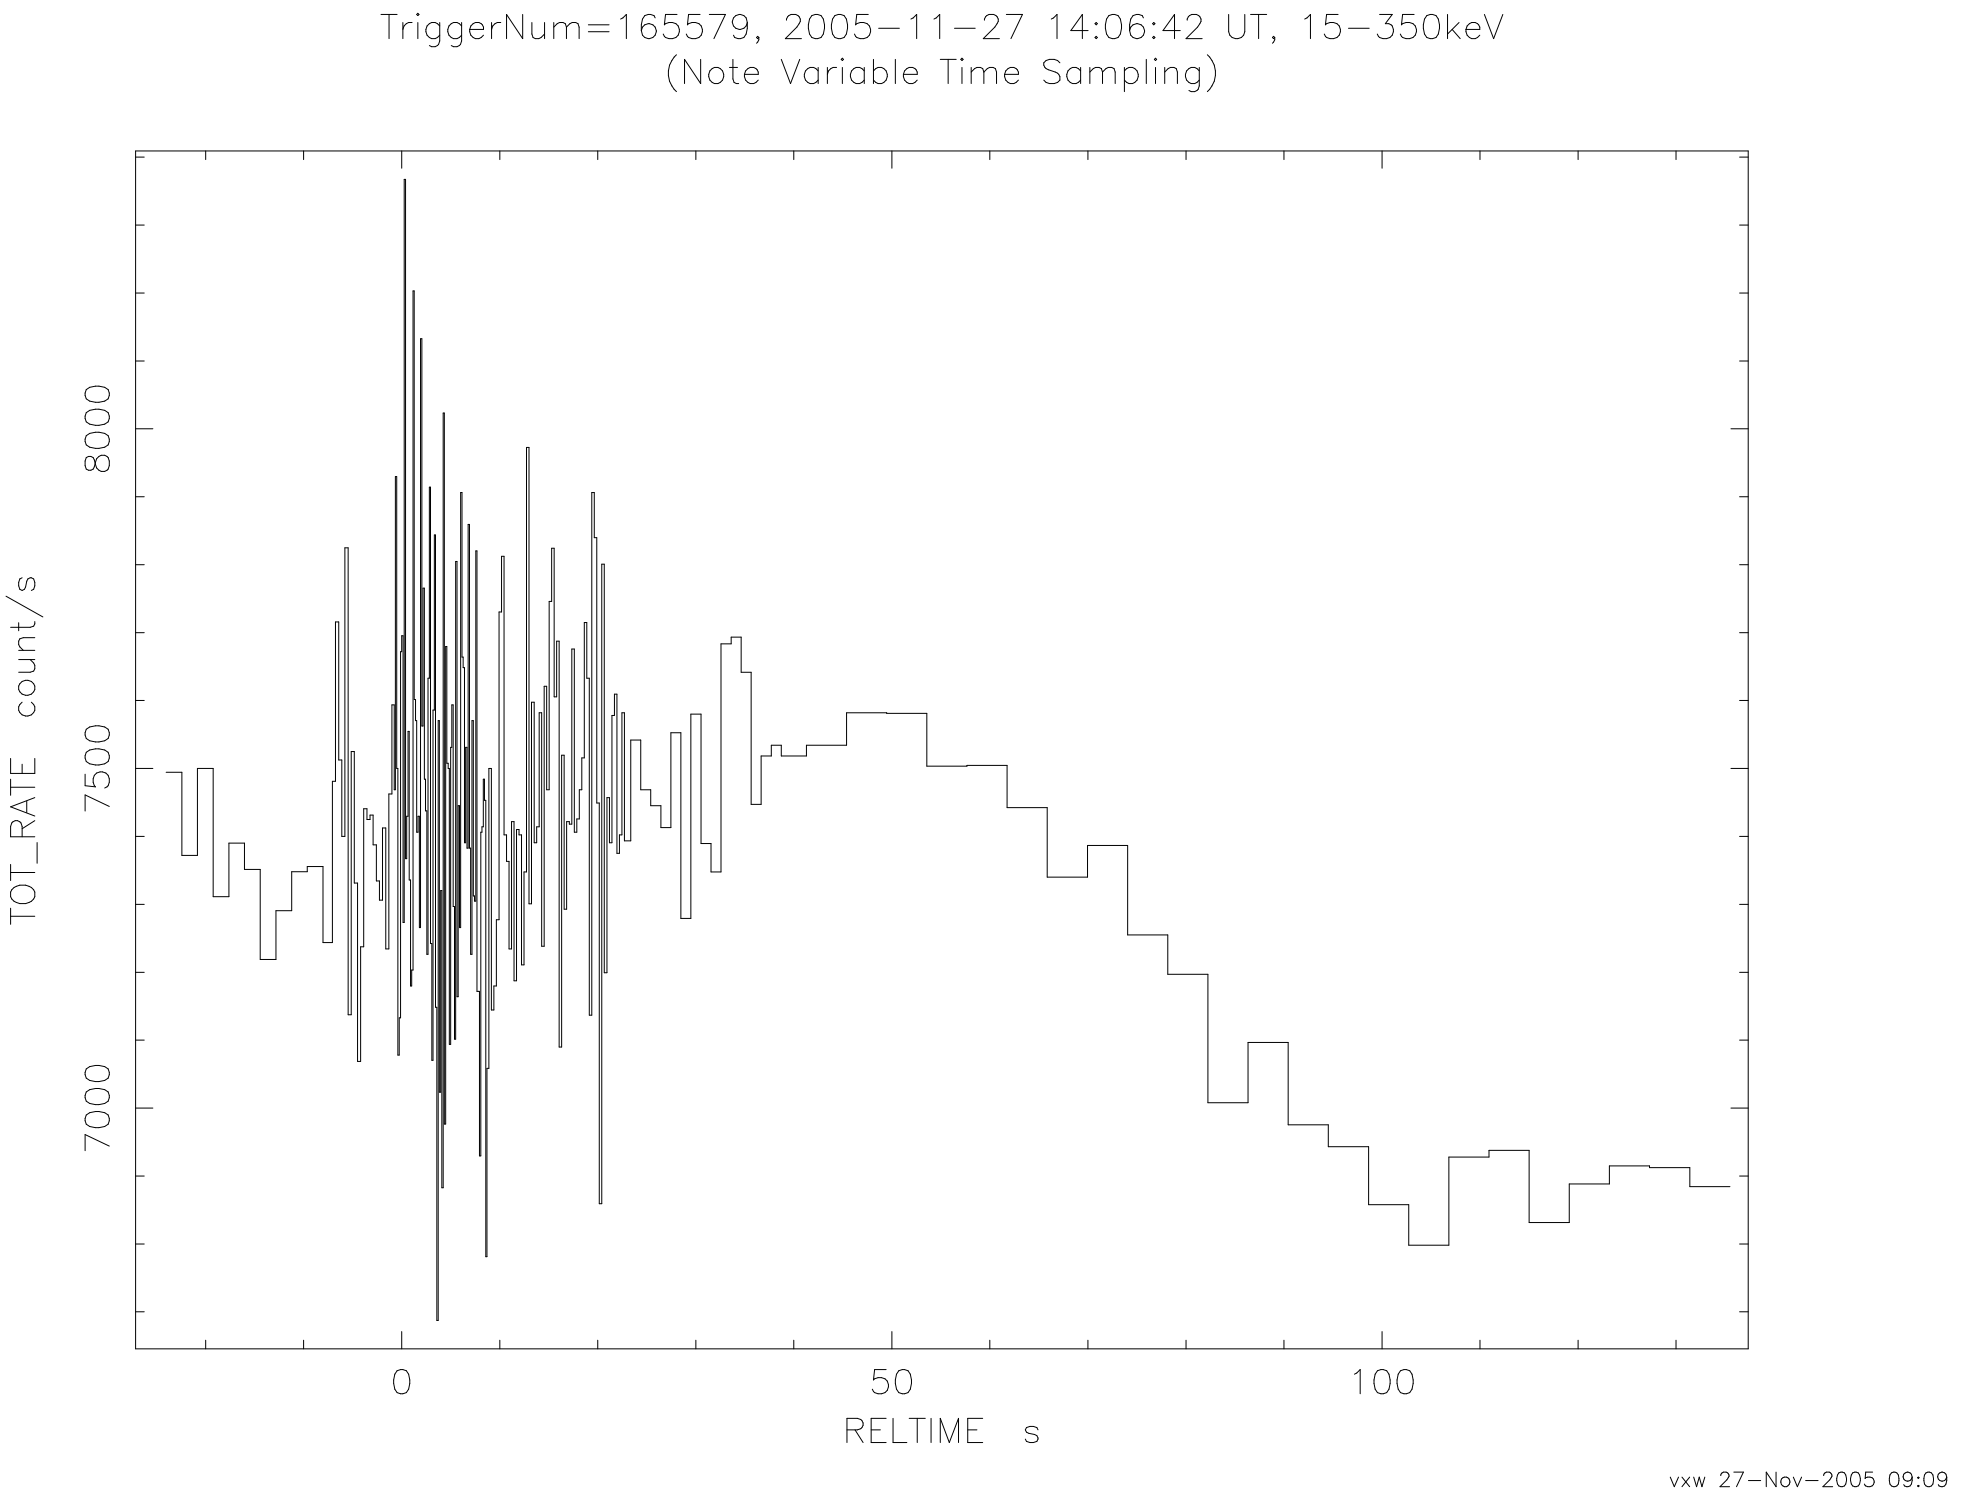
TriggerNum=165579, 2005-11-27 14:06:42 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
7000
0
50
100
RELTIME s
vxw 27-Nov-2005 09:09