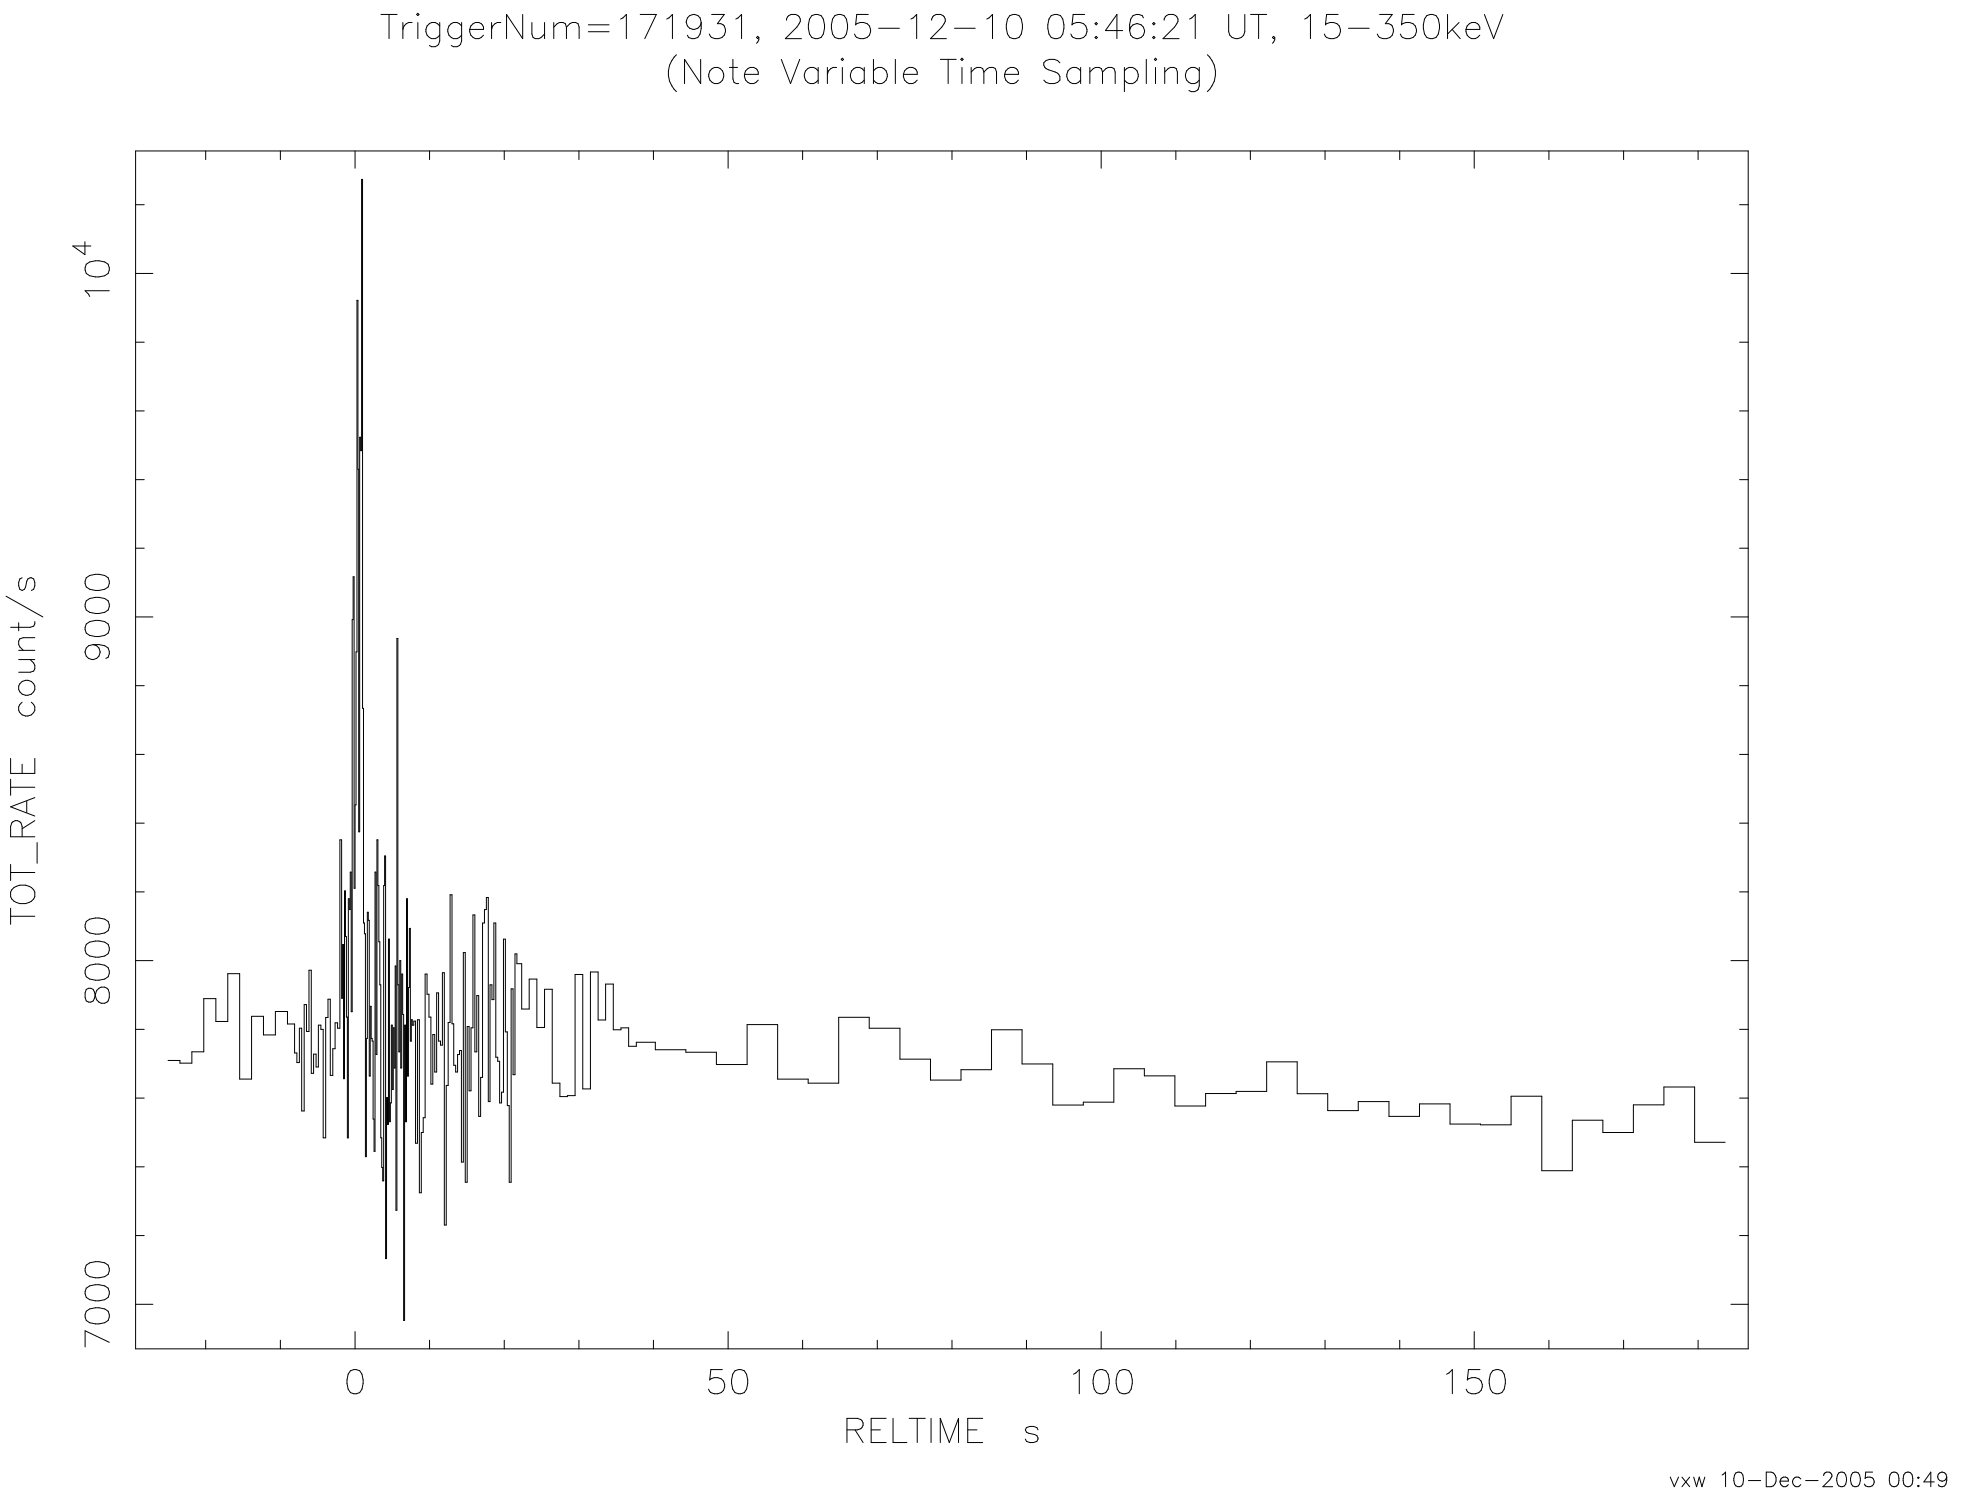
TriggerNum=171931, 2005-12-10 05:46:21 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 10-Dec-2005 00:49