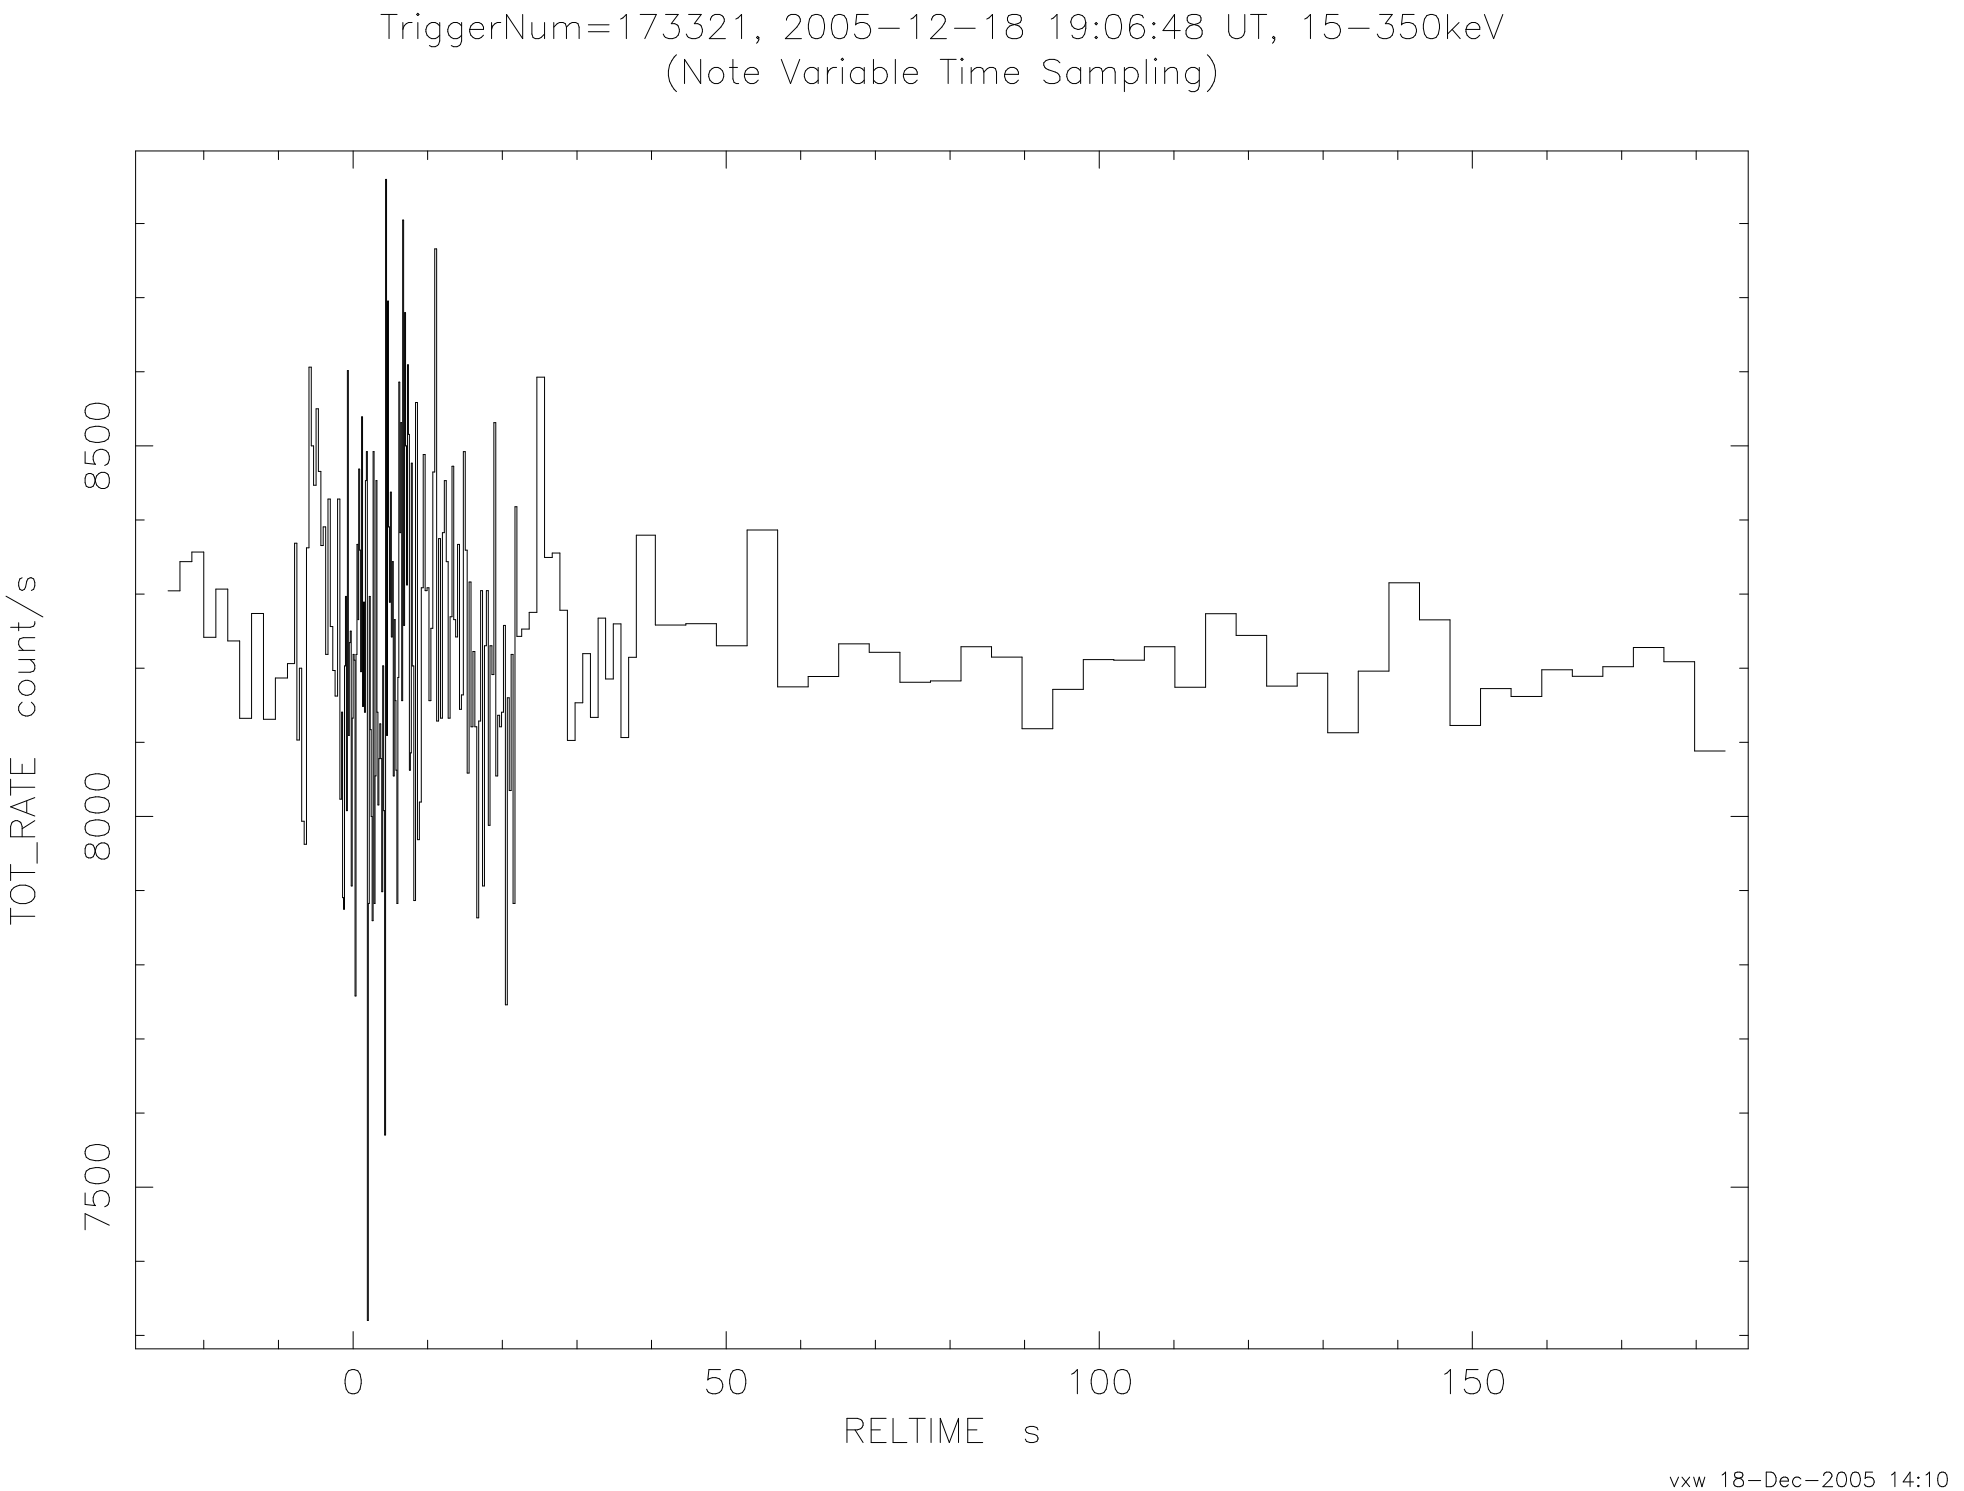
TriggerNum=173321, 2005-12-18 19:06:48 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 18-Dec-2005 14:10