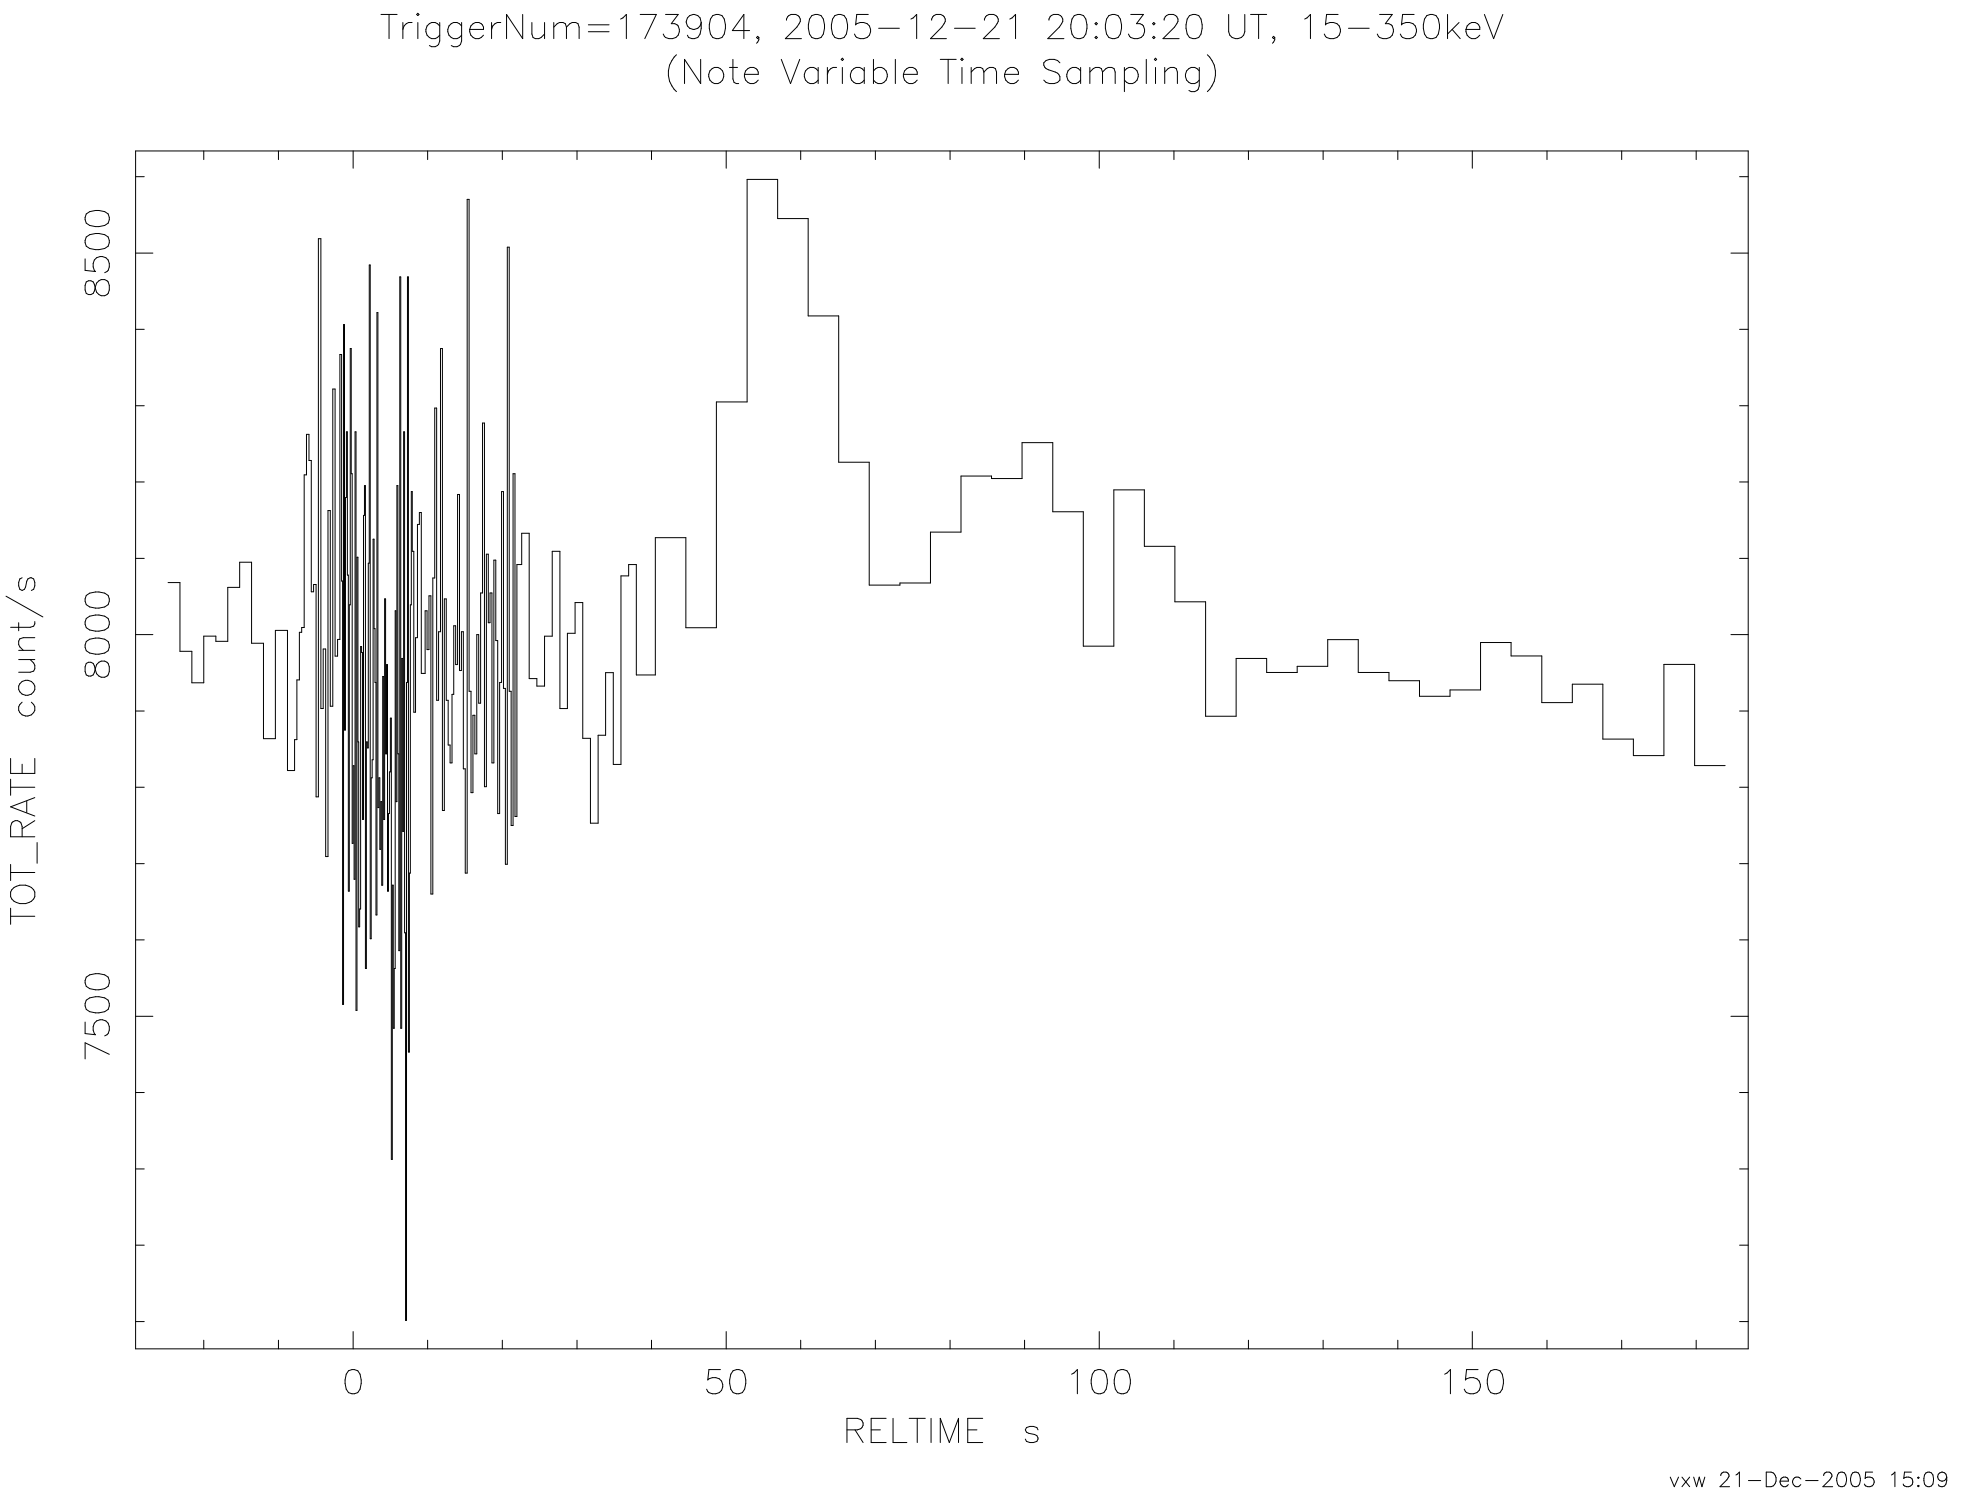
TriggerNum=173904, 2005-12-21 20:03:20 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 21-Dec-2005 15:09