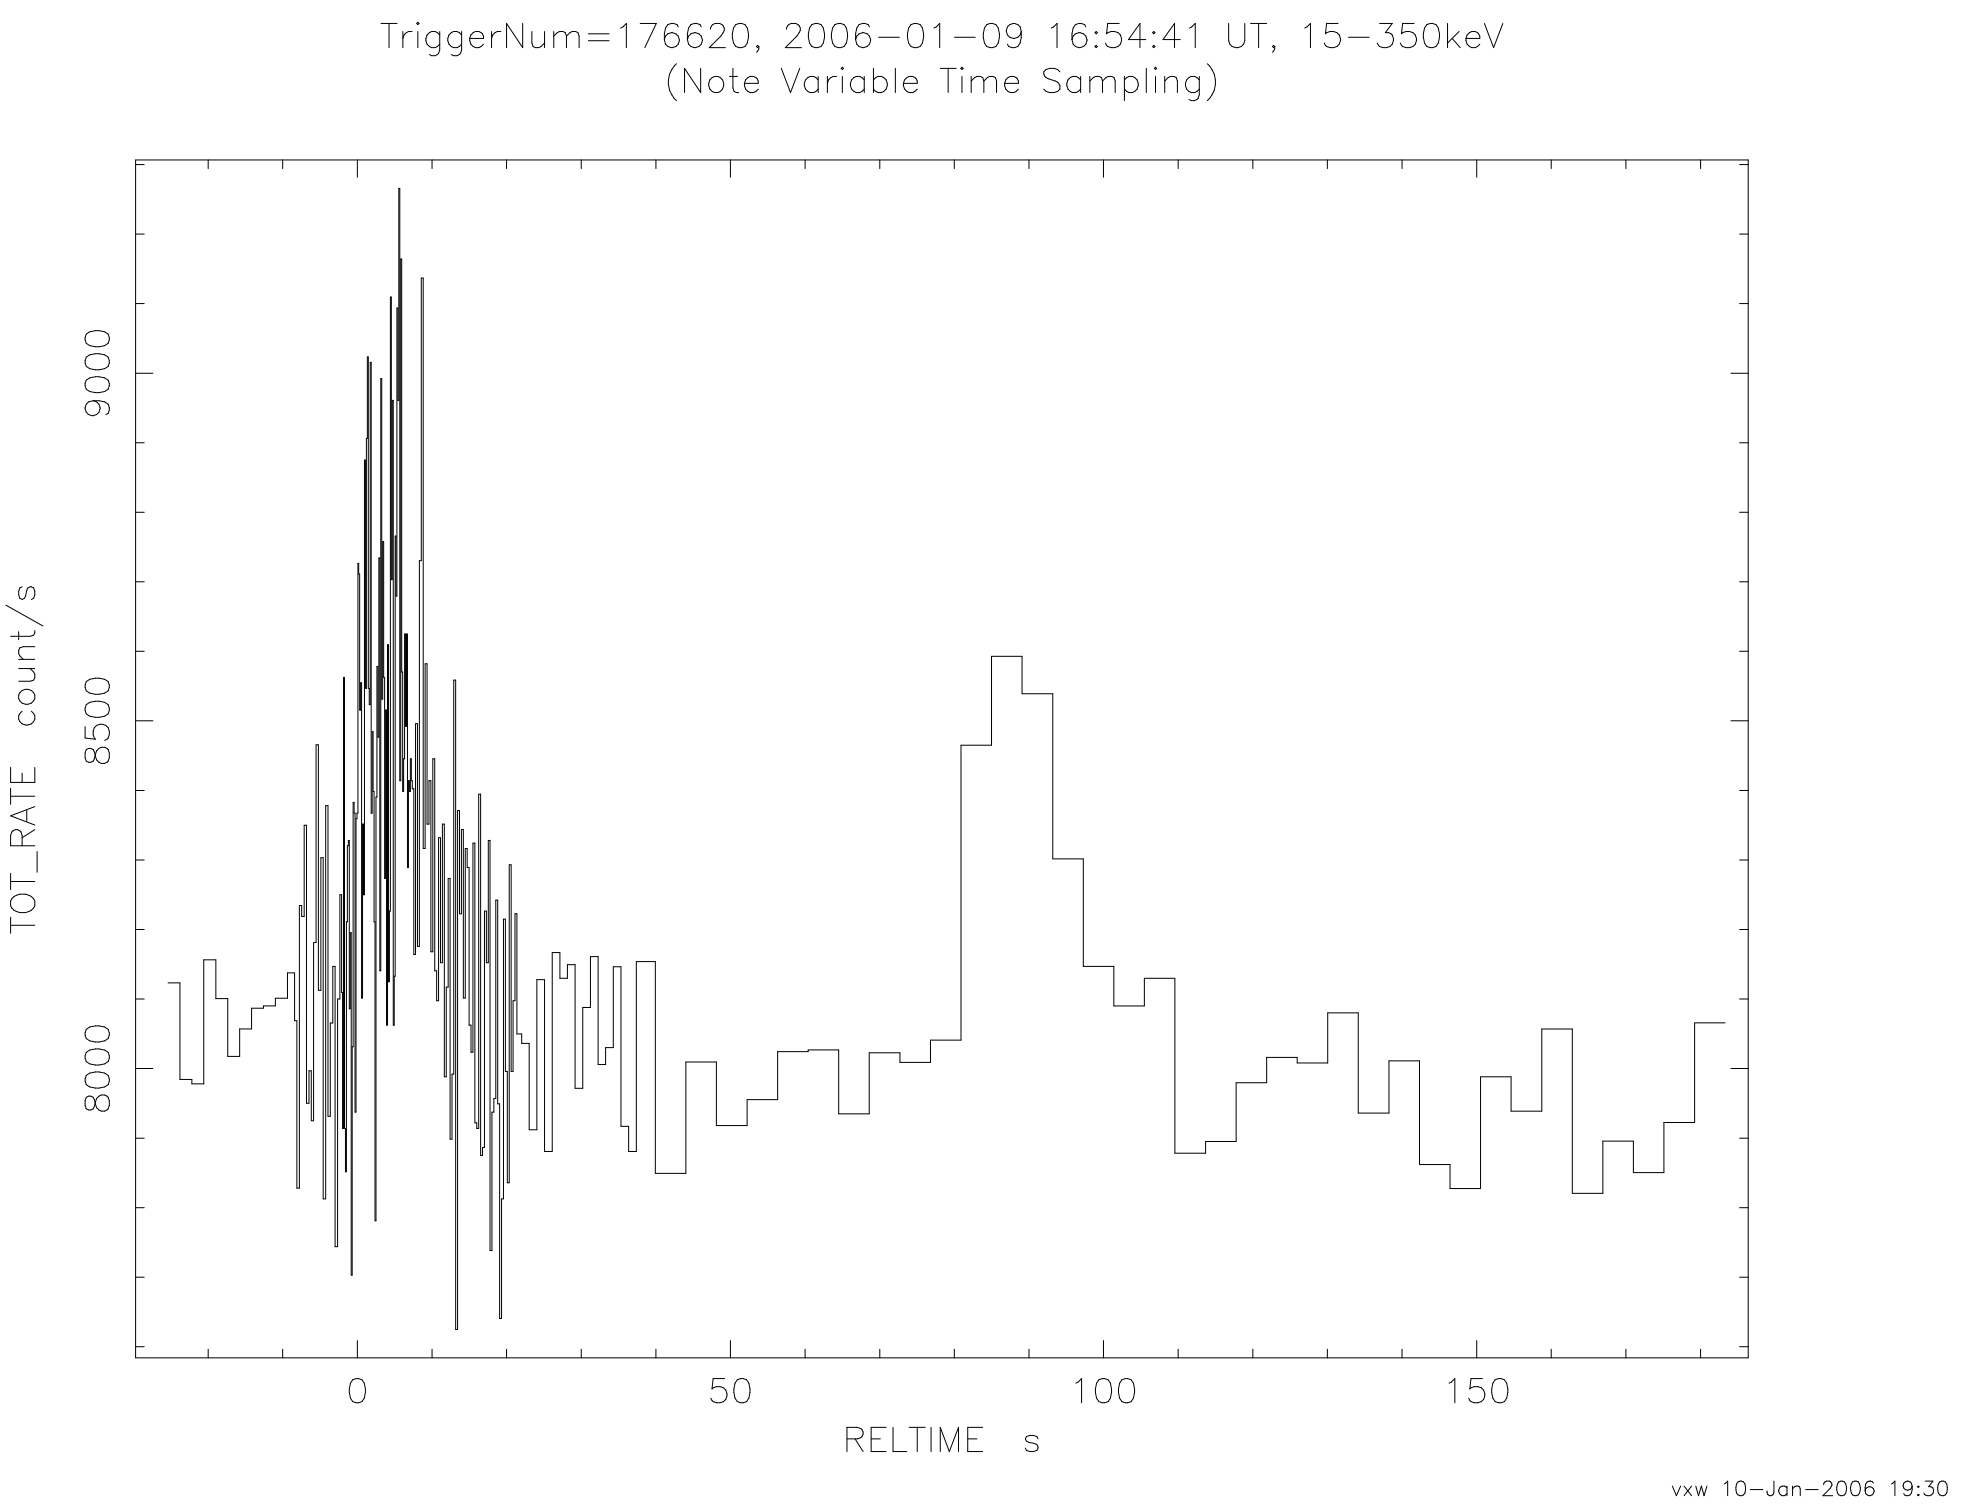
TriggerNum=176620, 2006-01-09 16:54:41 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
8500
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 10-Jan-2006 19:30