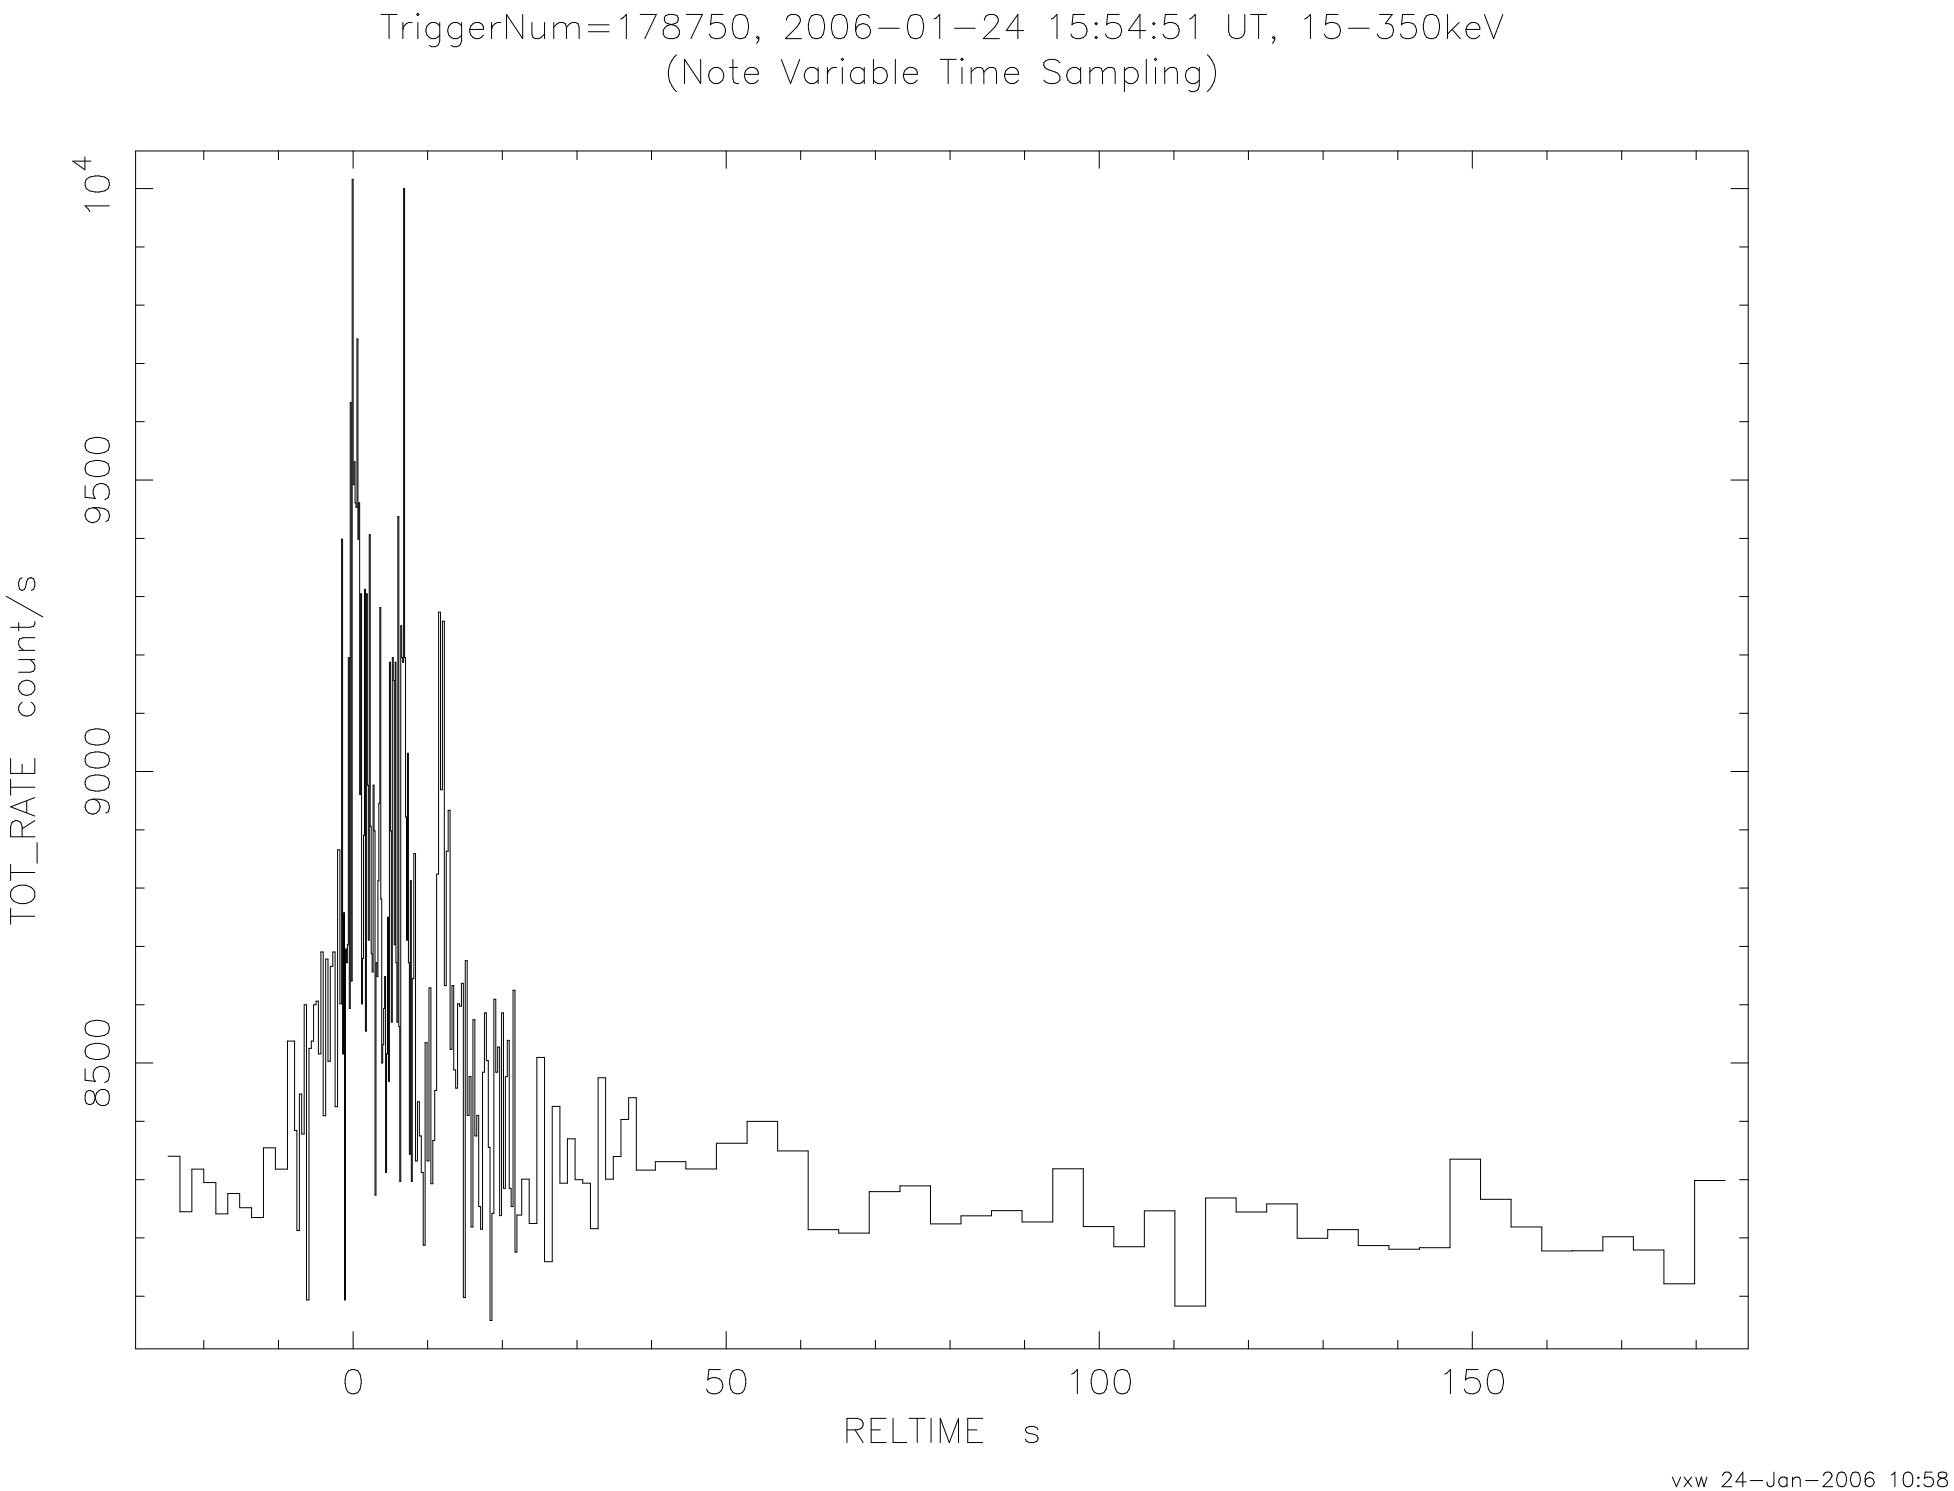
TriggerNum=178750, 2006-01-24 15:54:51 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9500
9000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 24-Jan-2006 10:58