TriggerNum=179811, 2006-02-01 06:06:39 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)

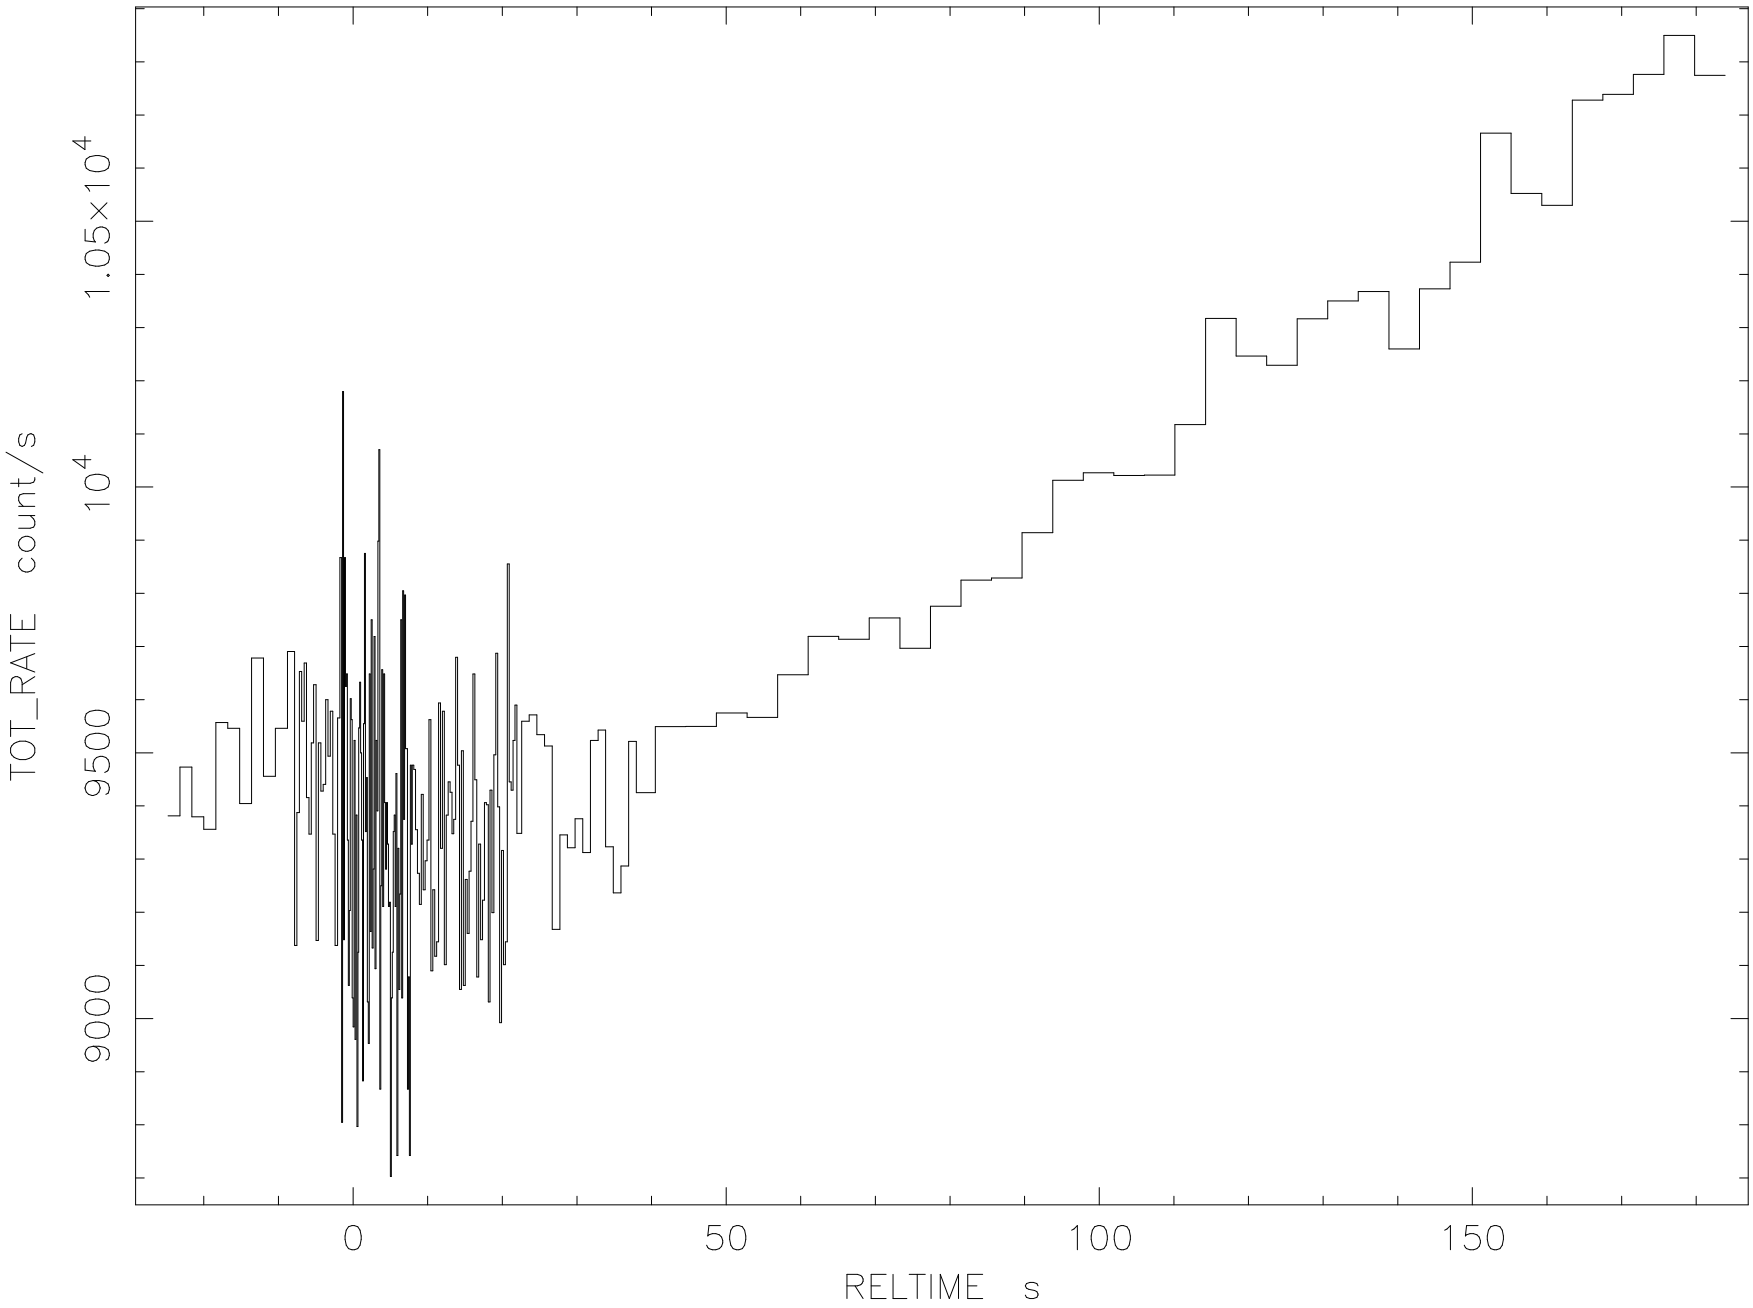

1-Feb-2006 01:10