TriggerNum=200696 200696, 2006-03-06 2006-03-06 10:00:22 10:00:22 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)

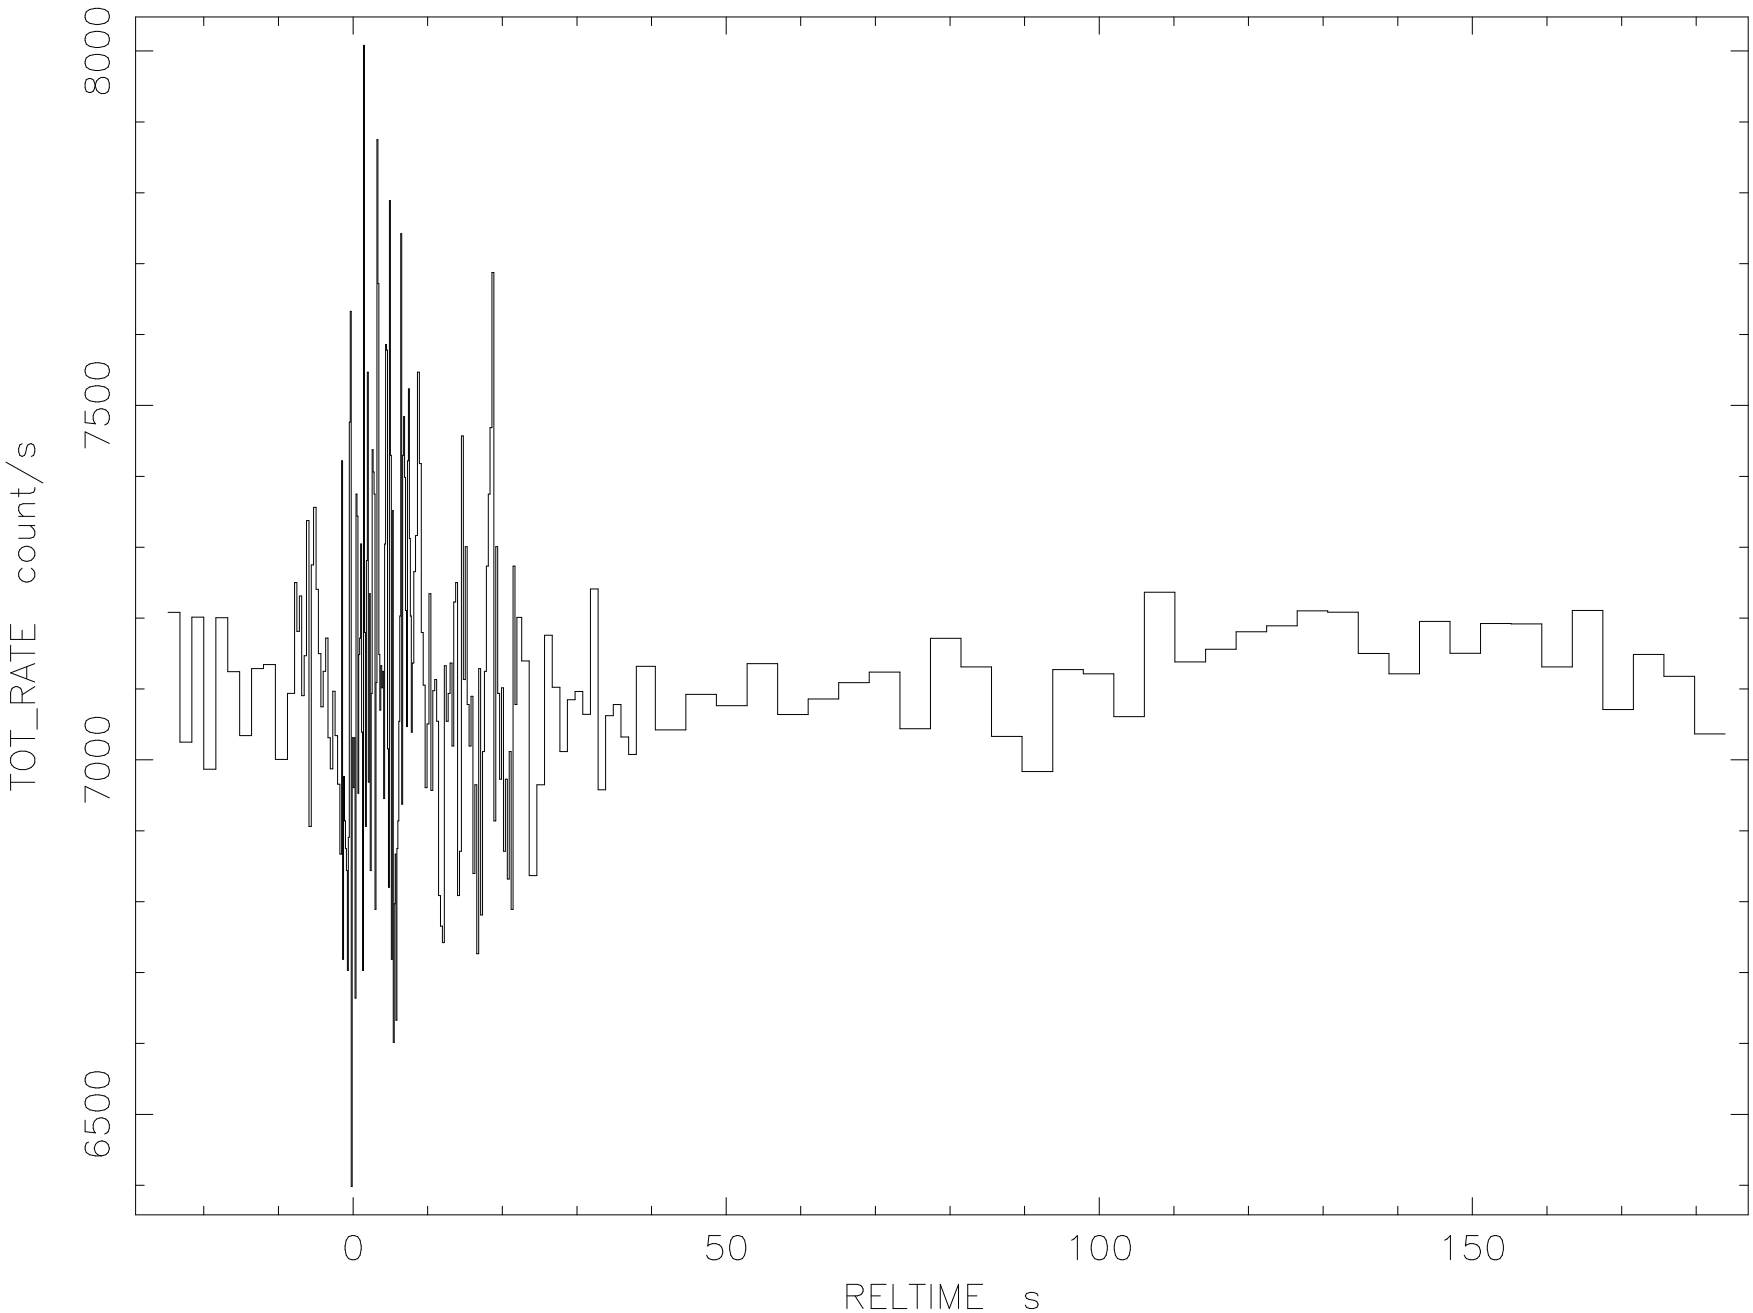

vxw 6-Mar-2006 05:04