TriggerNum=201391 201391, 2006-03-12 2006-03-12 01:36:12 01:36:12 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)

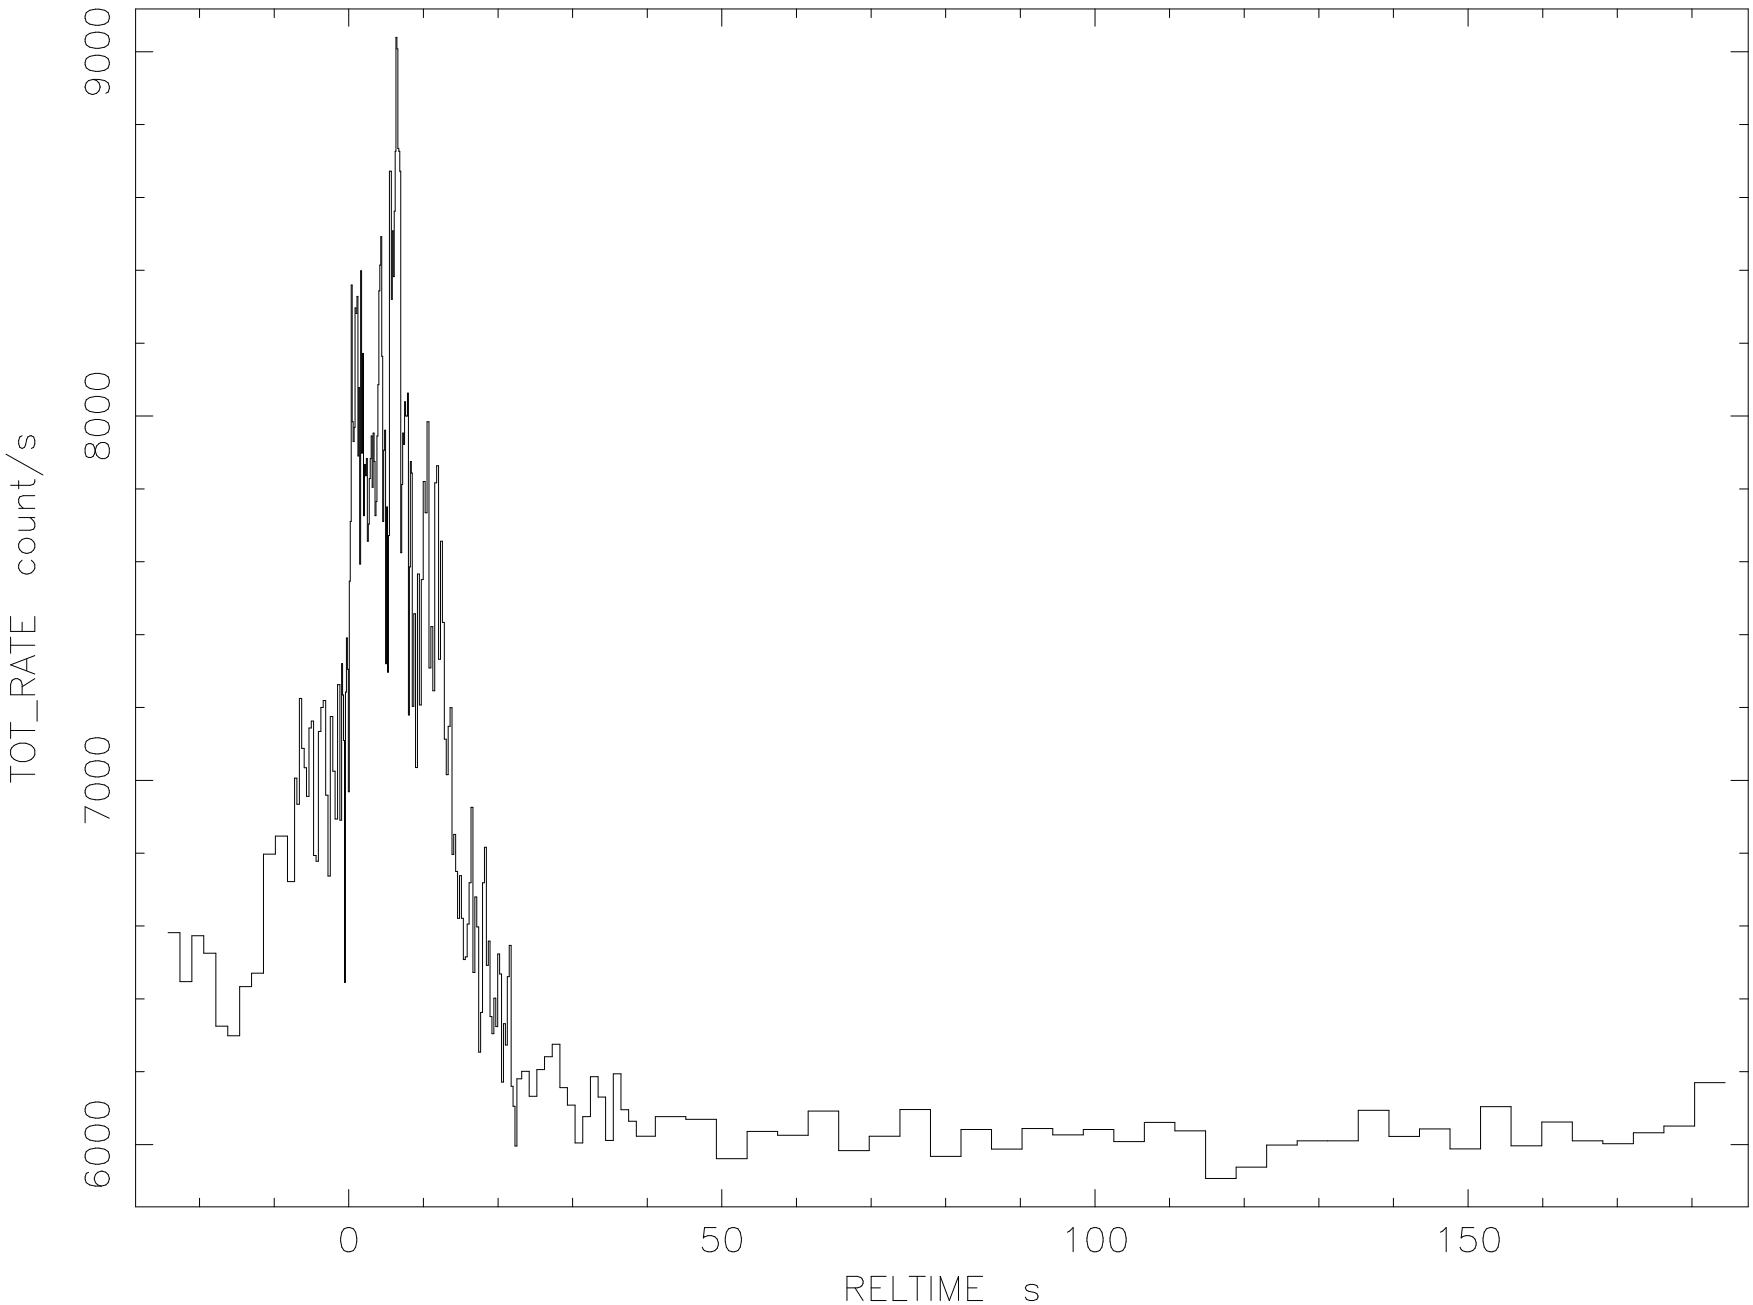

vxw 11-Mar-2006 20:39