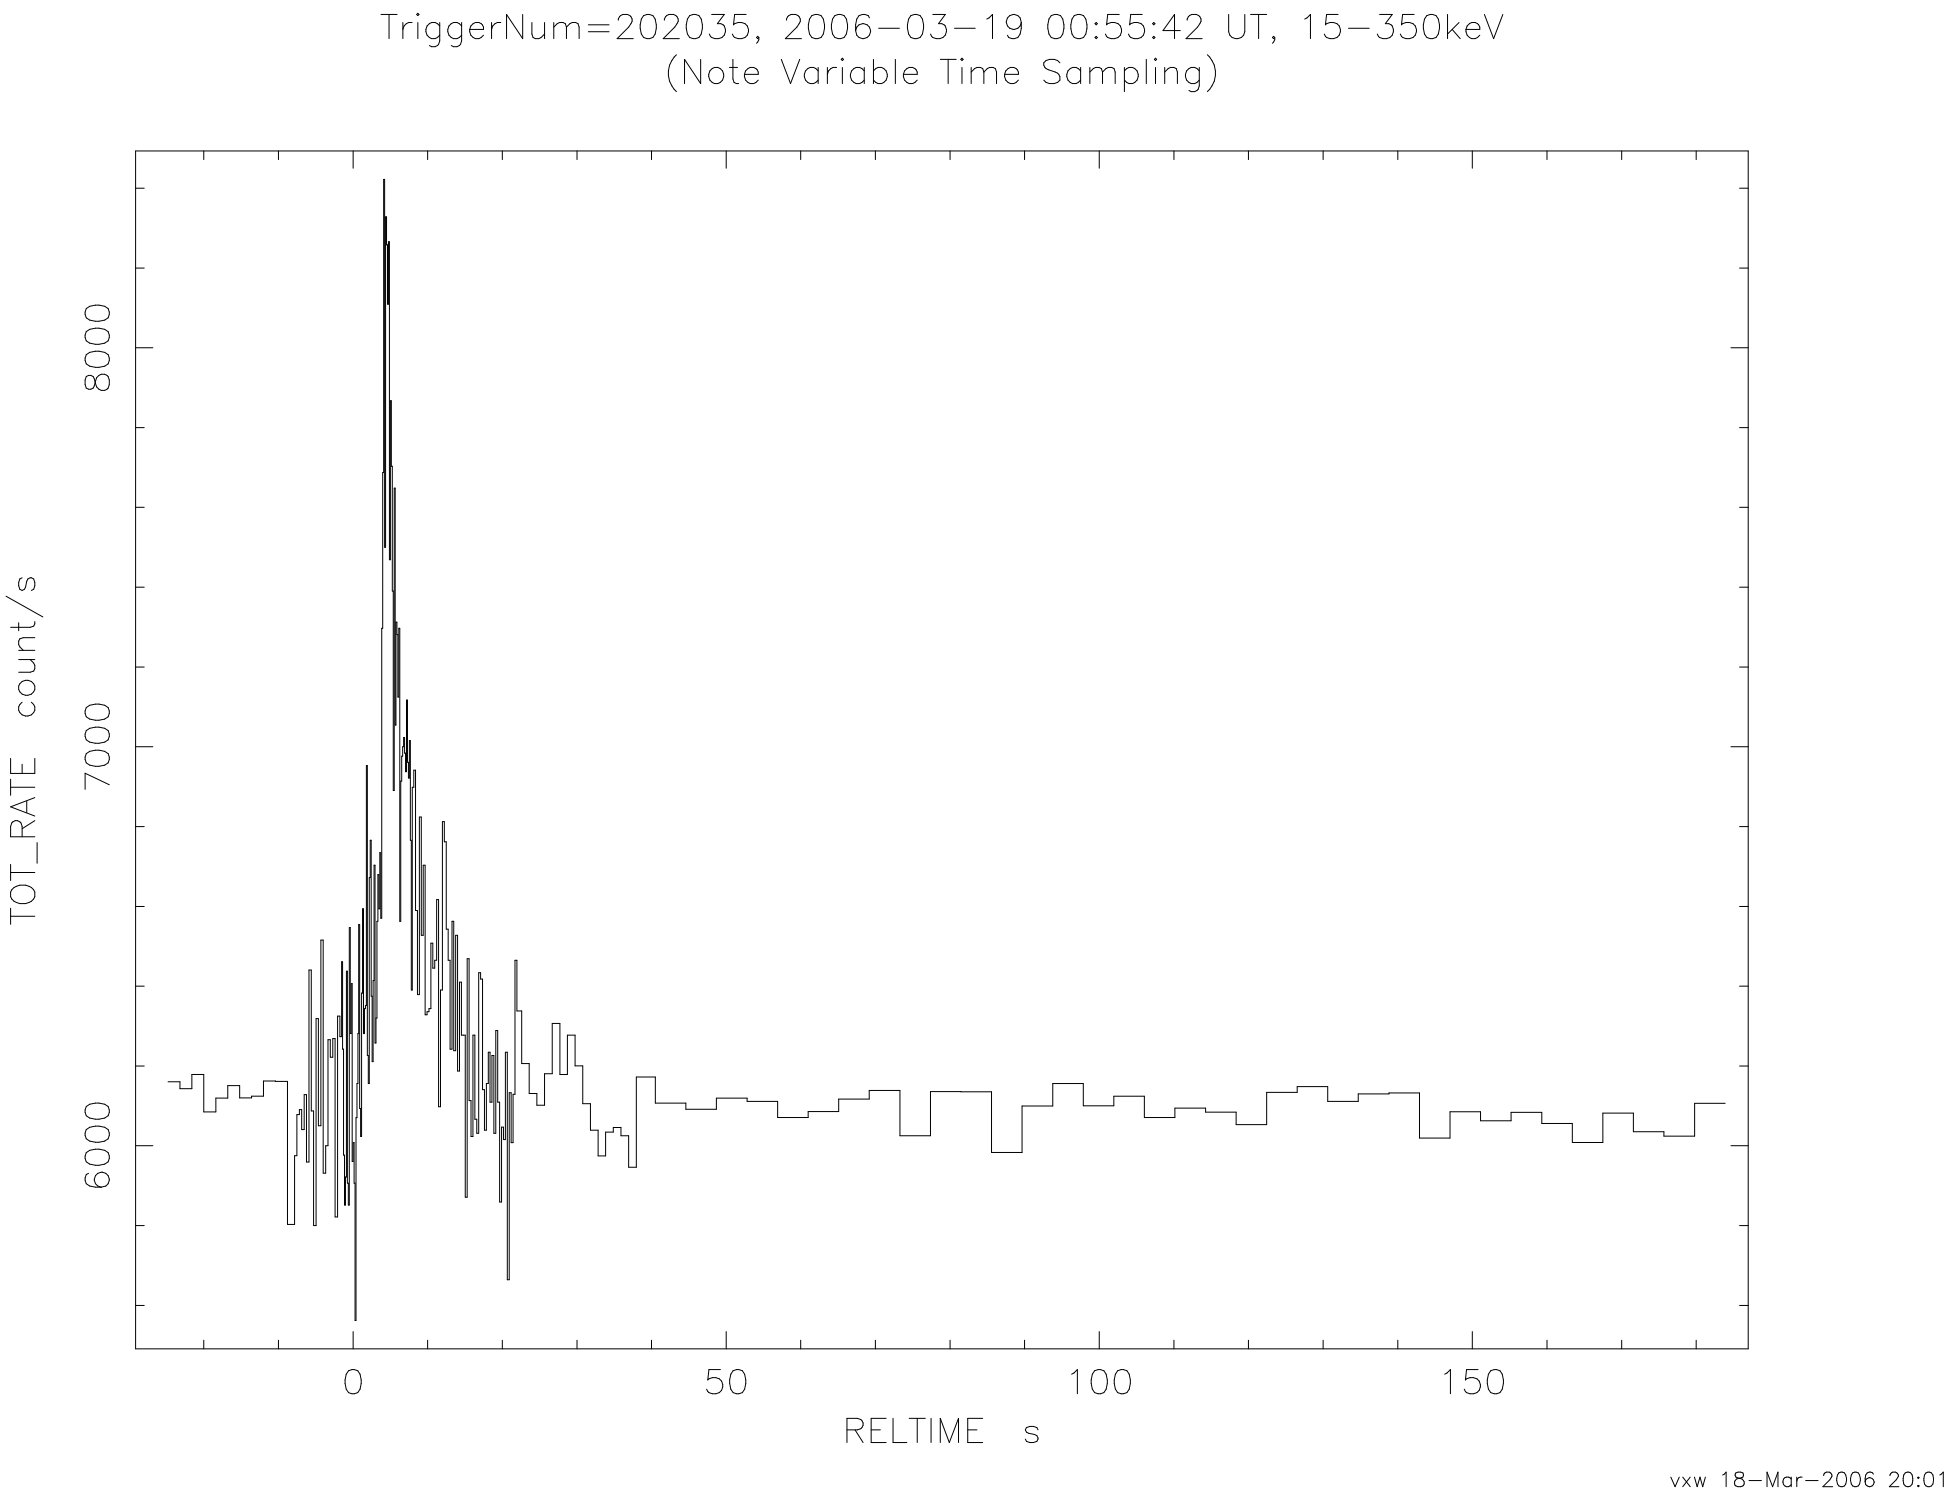
TriggerNum=202035, 2006-03-19 00:55:42 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7000
6000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 18-Mar-2006 20:01