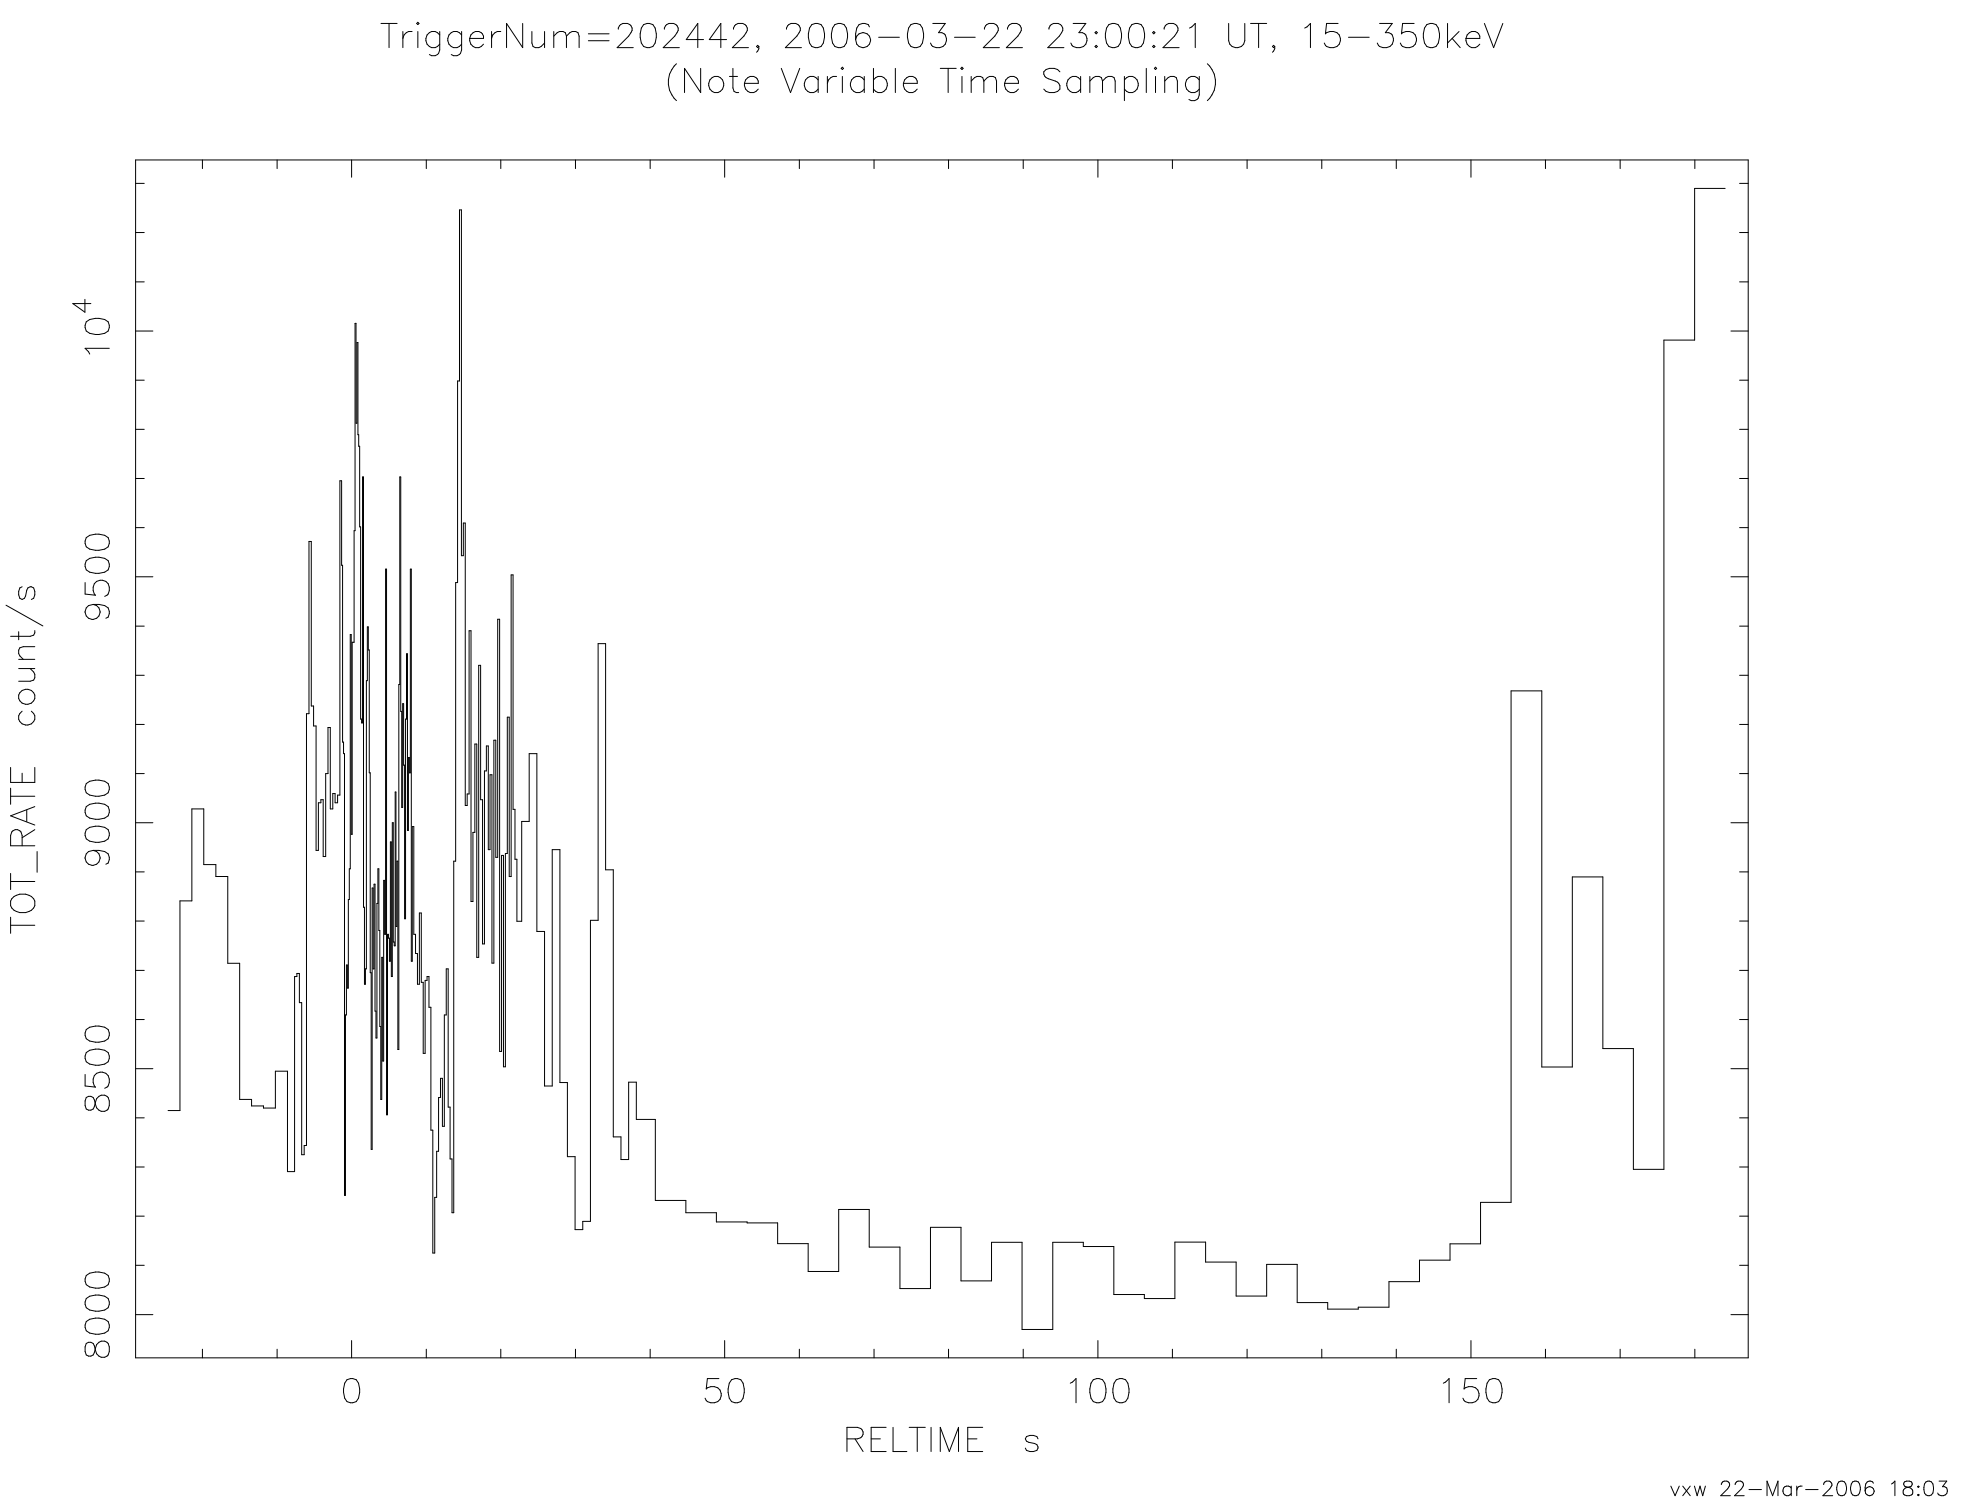
TriggerNum=202442, 2006-03-22 23:00:21 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9500
9000
8500
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 22-Mar-2006 18:03