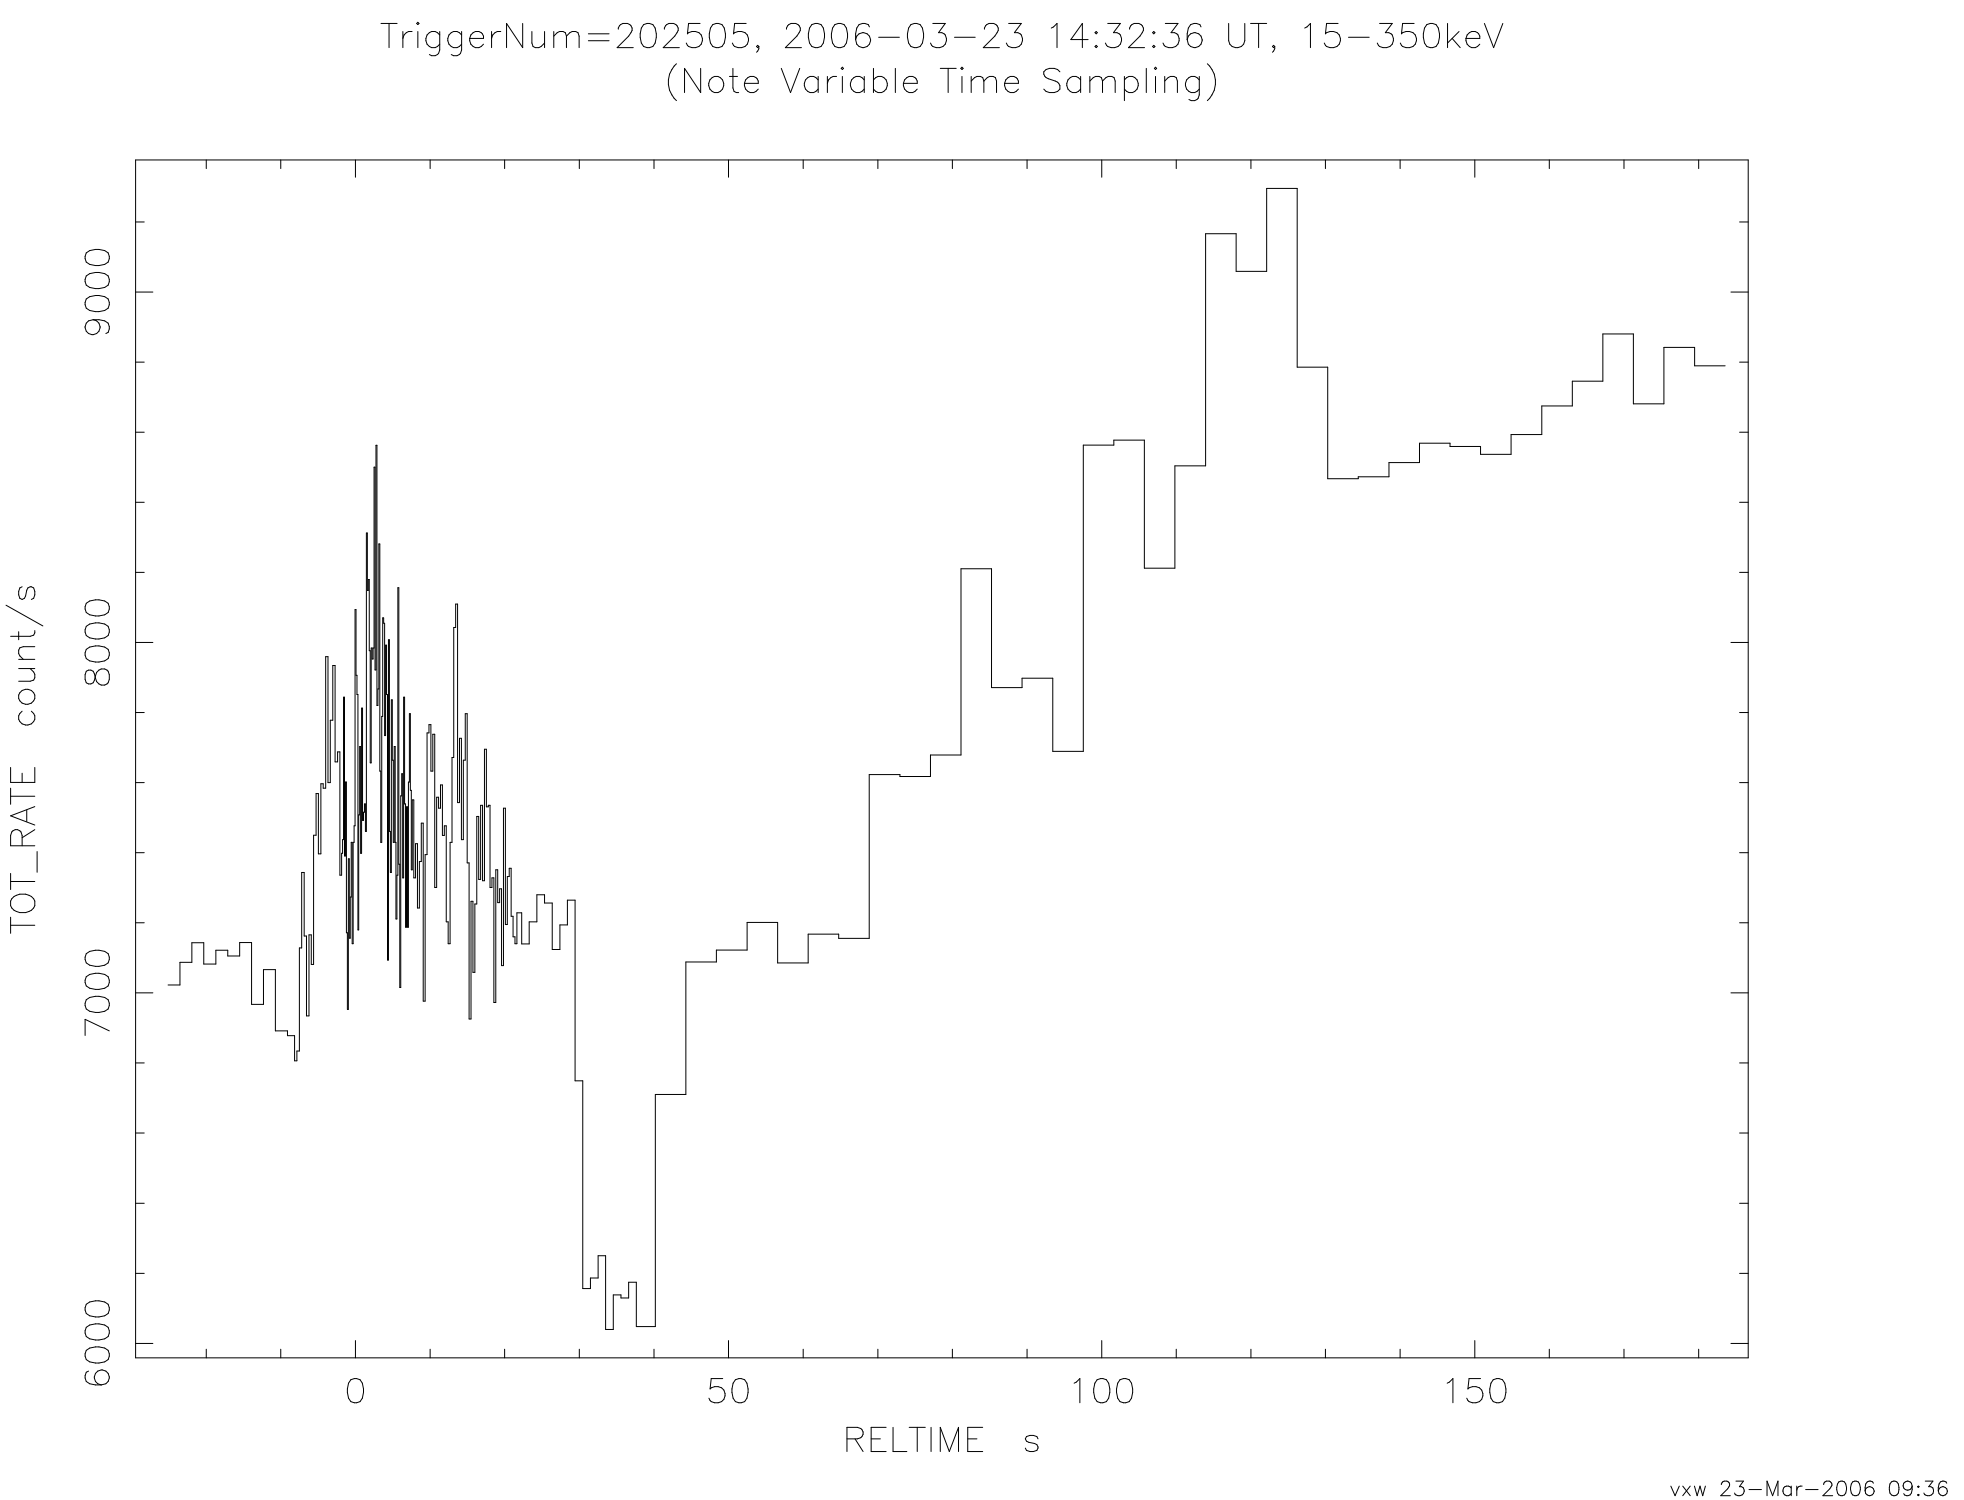
TriggerNum=202505, 2006-03-23 14:32:36 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
6000
7000
8000
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 23-Mar-2006 09:36