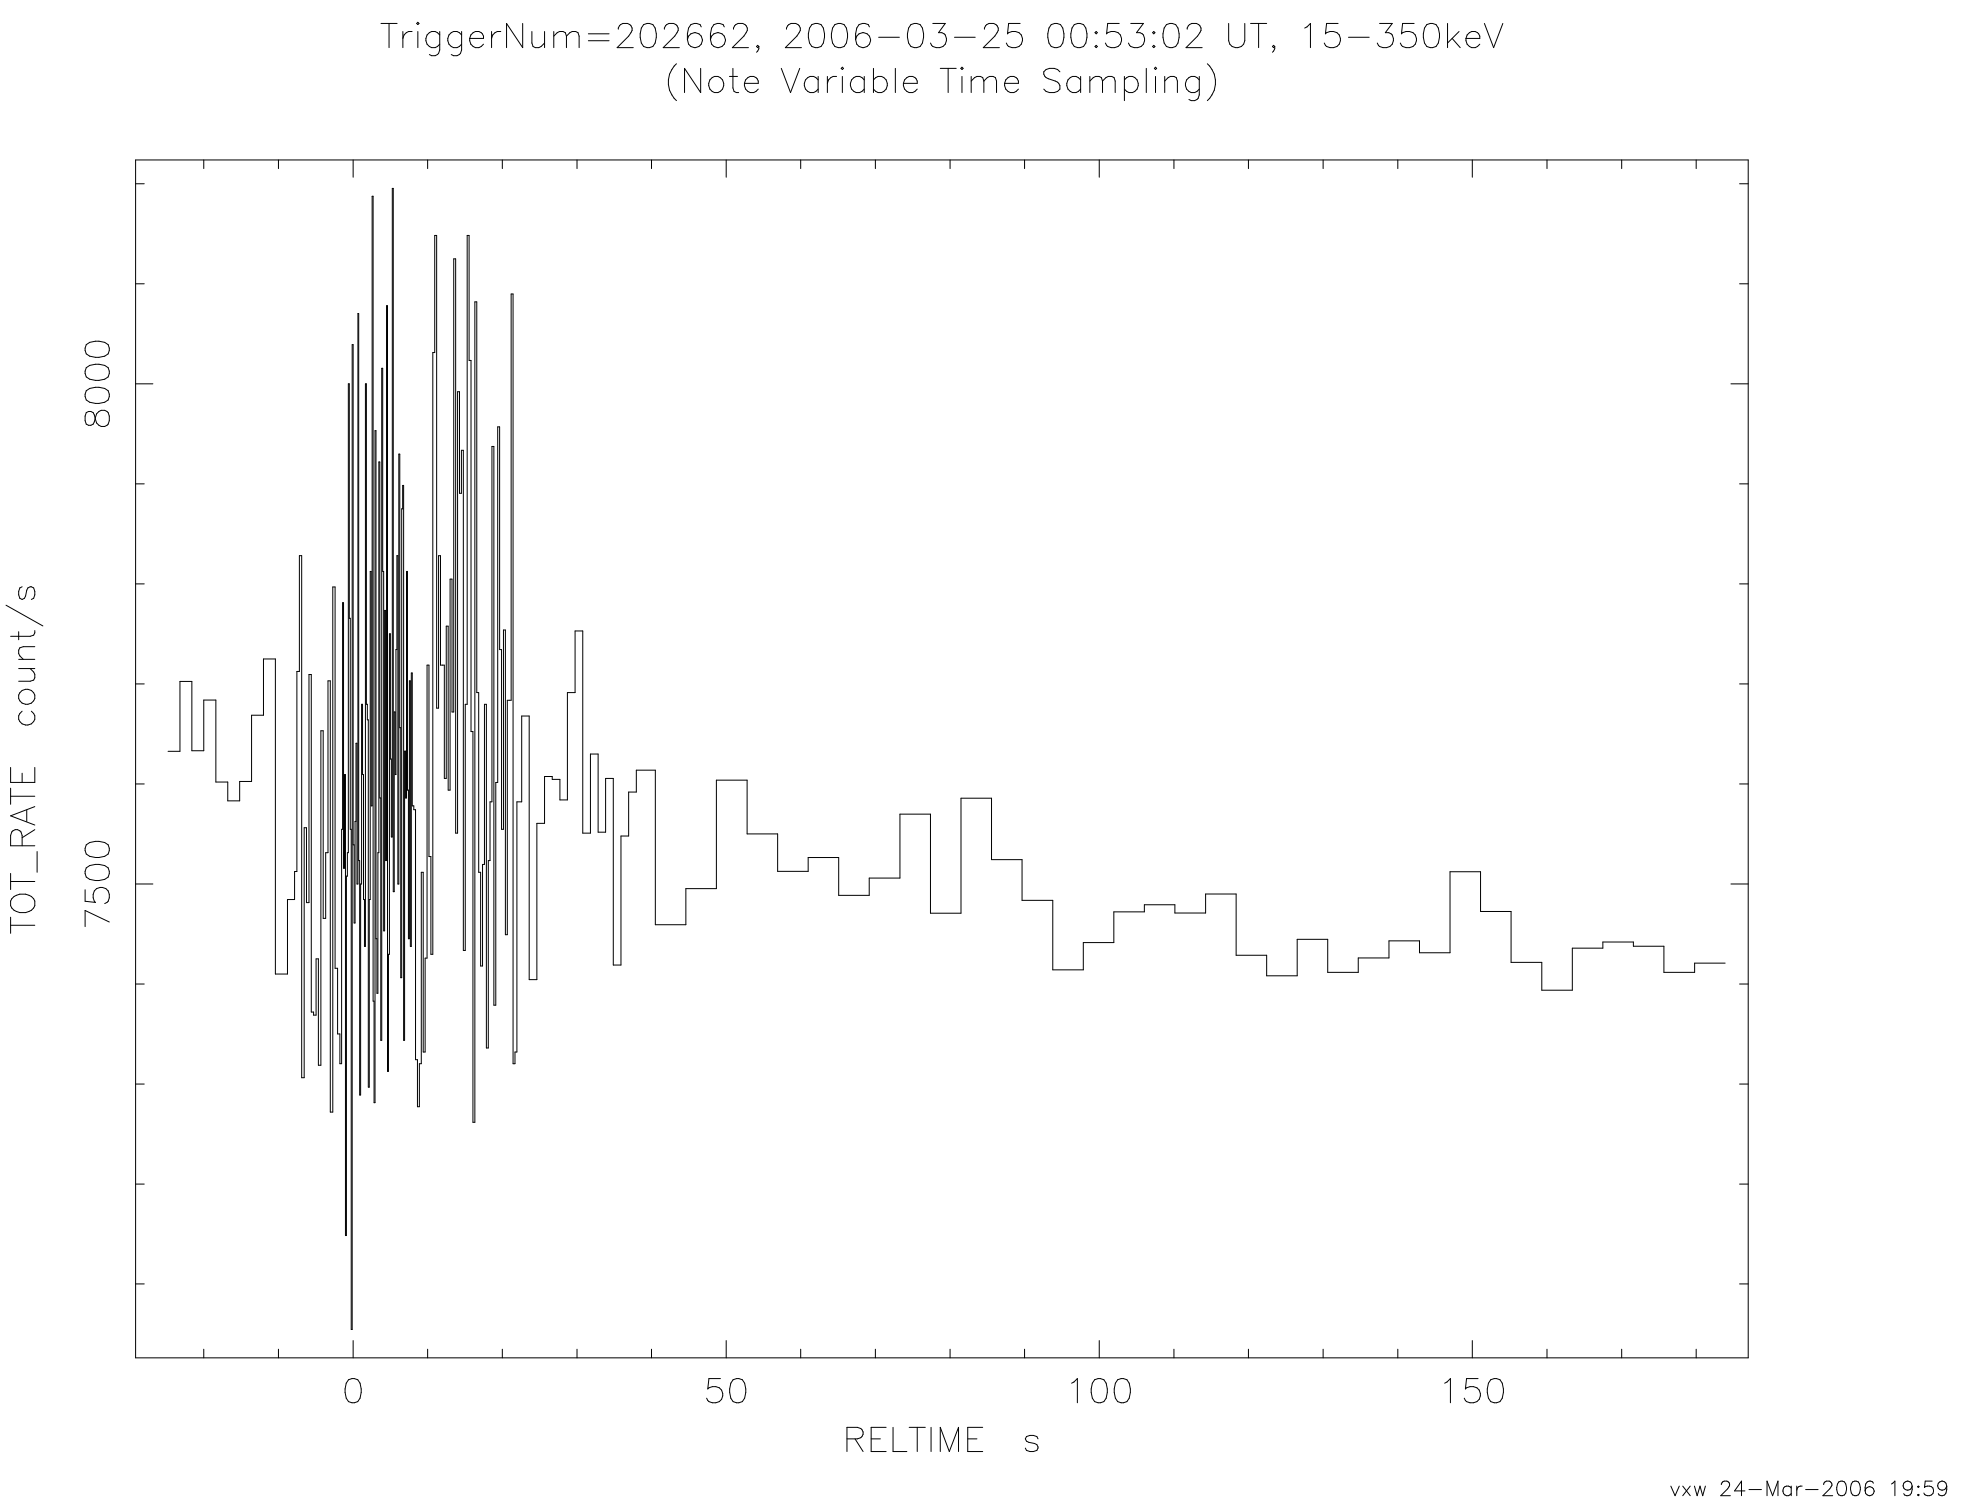
TriggerNum=202662, 2006-03-25 00:53:02 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 24-Mar-2006 19:59