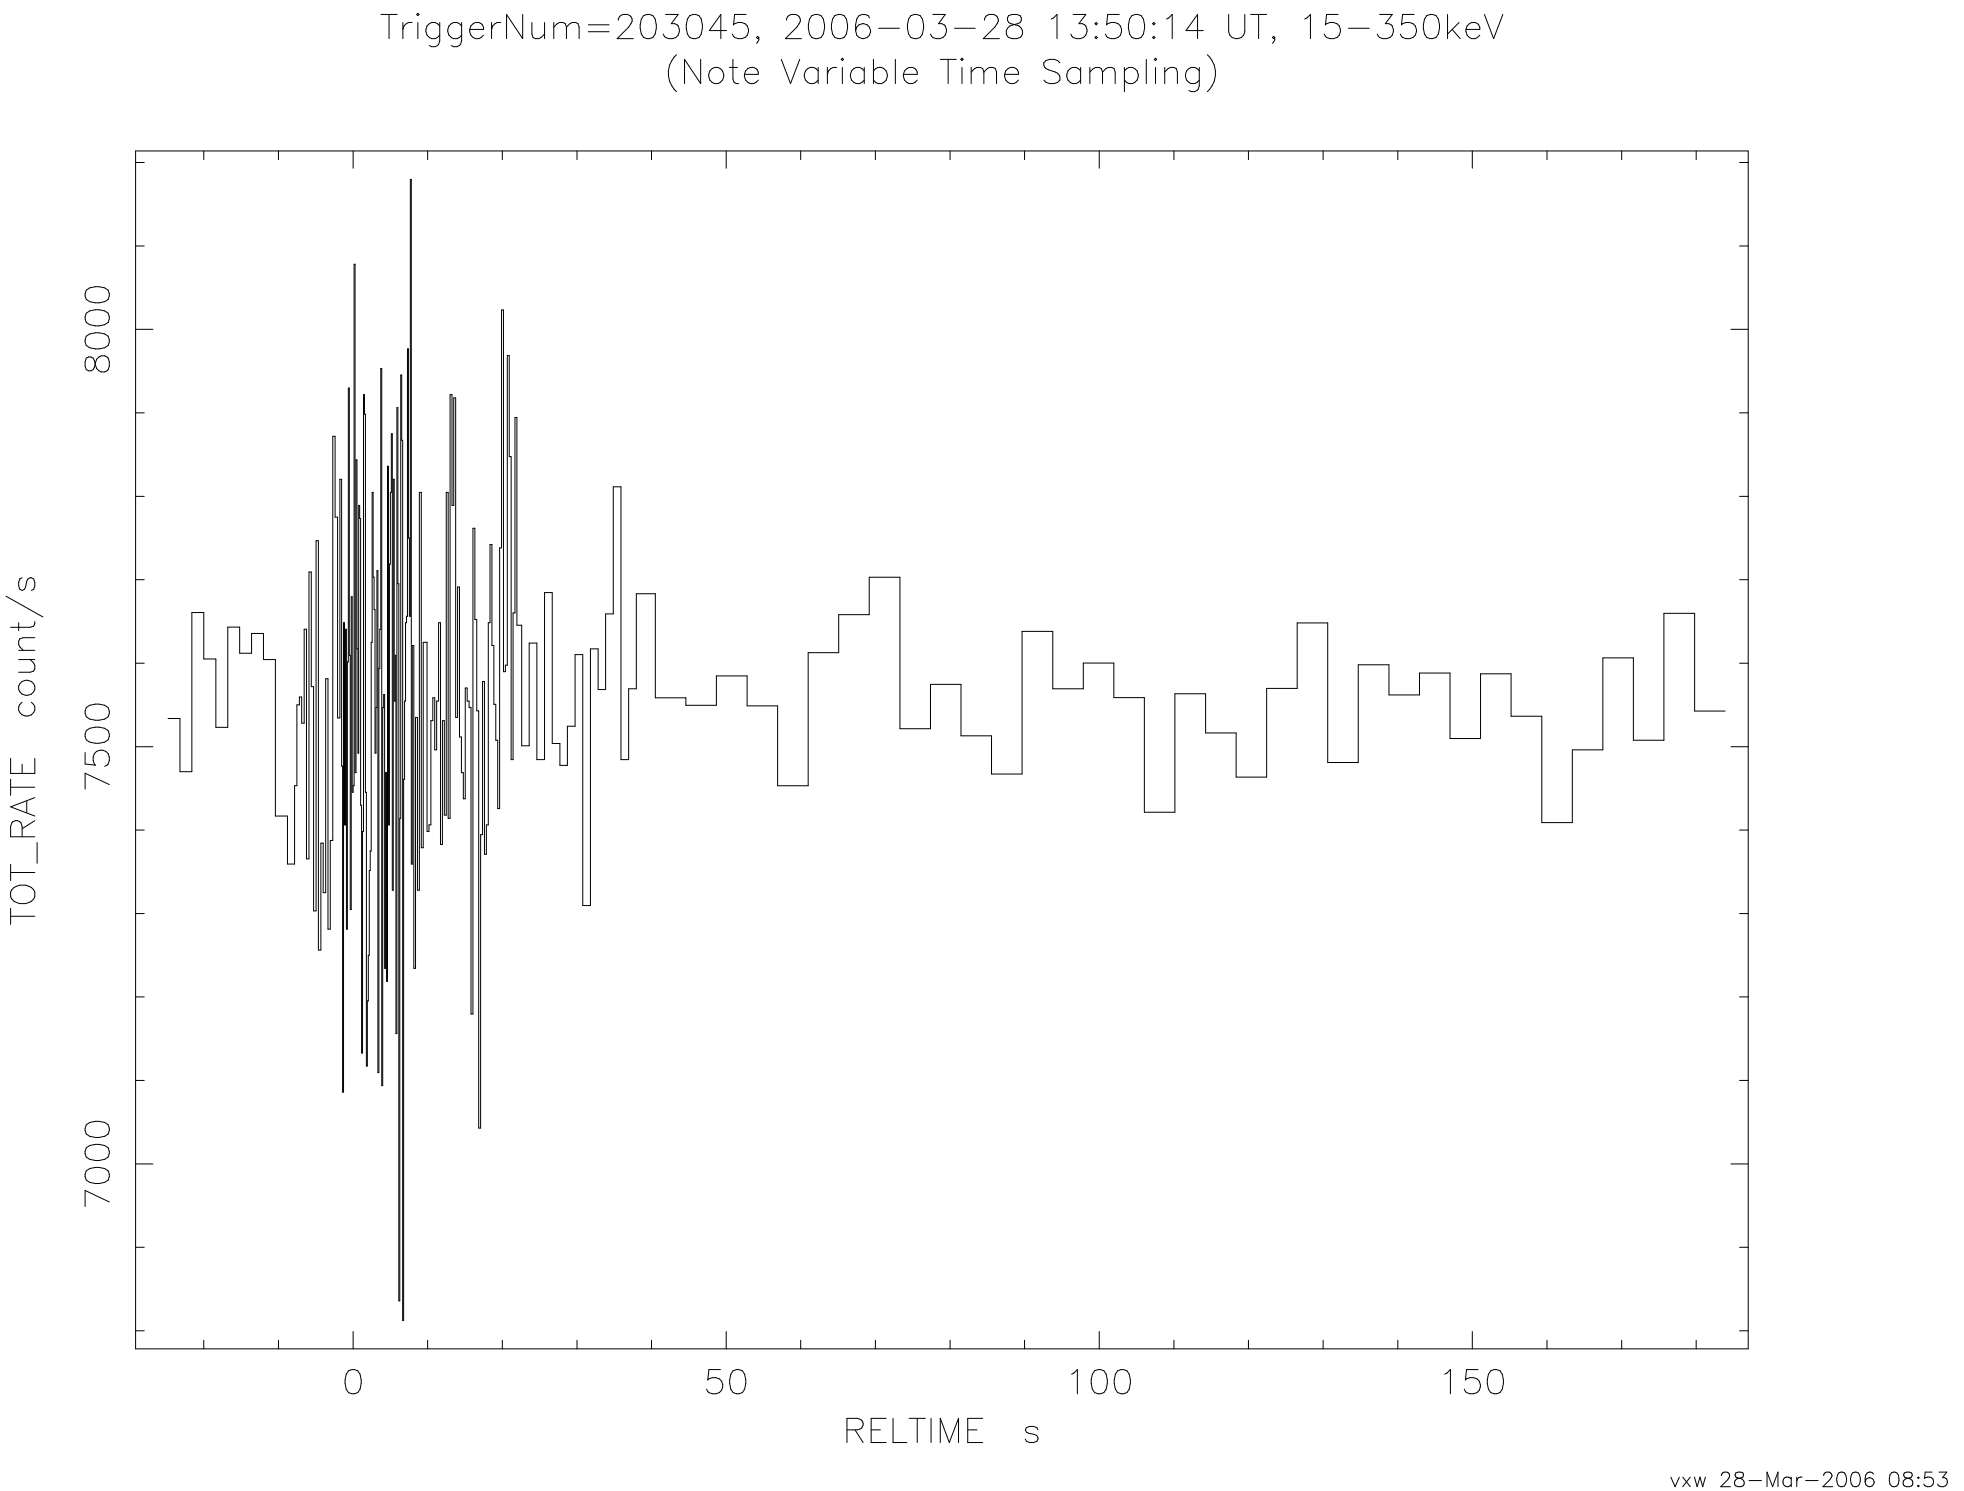
TriggerNum=203045, 2006-03-28 13:50:14 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28-Mar-2006 08:53