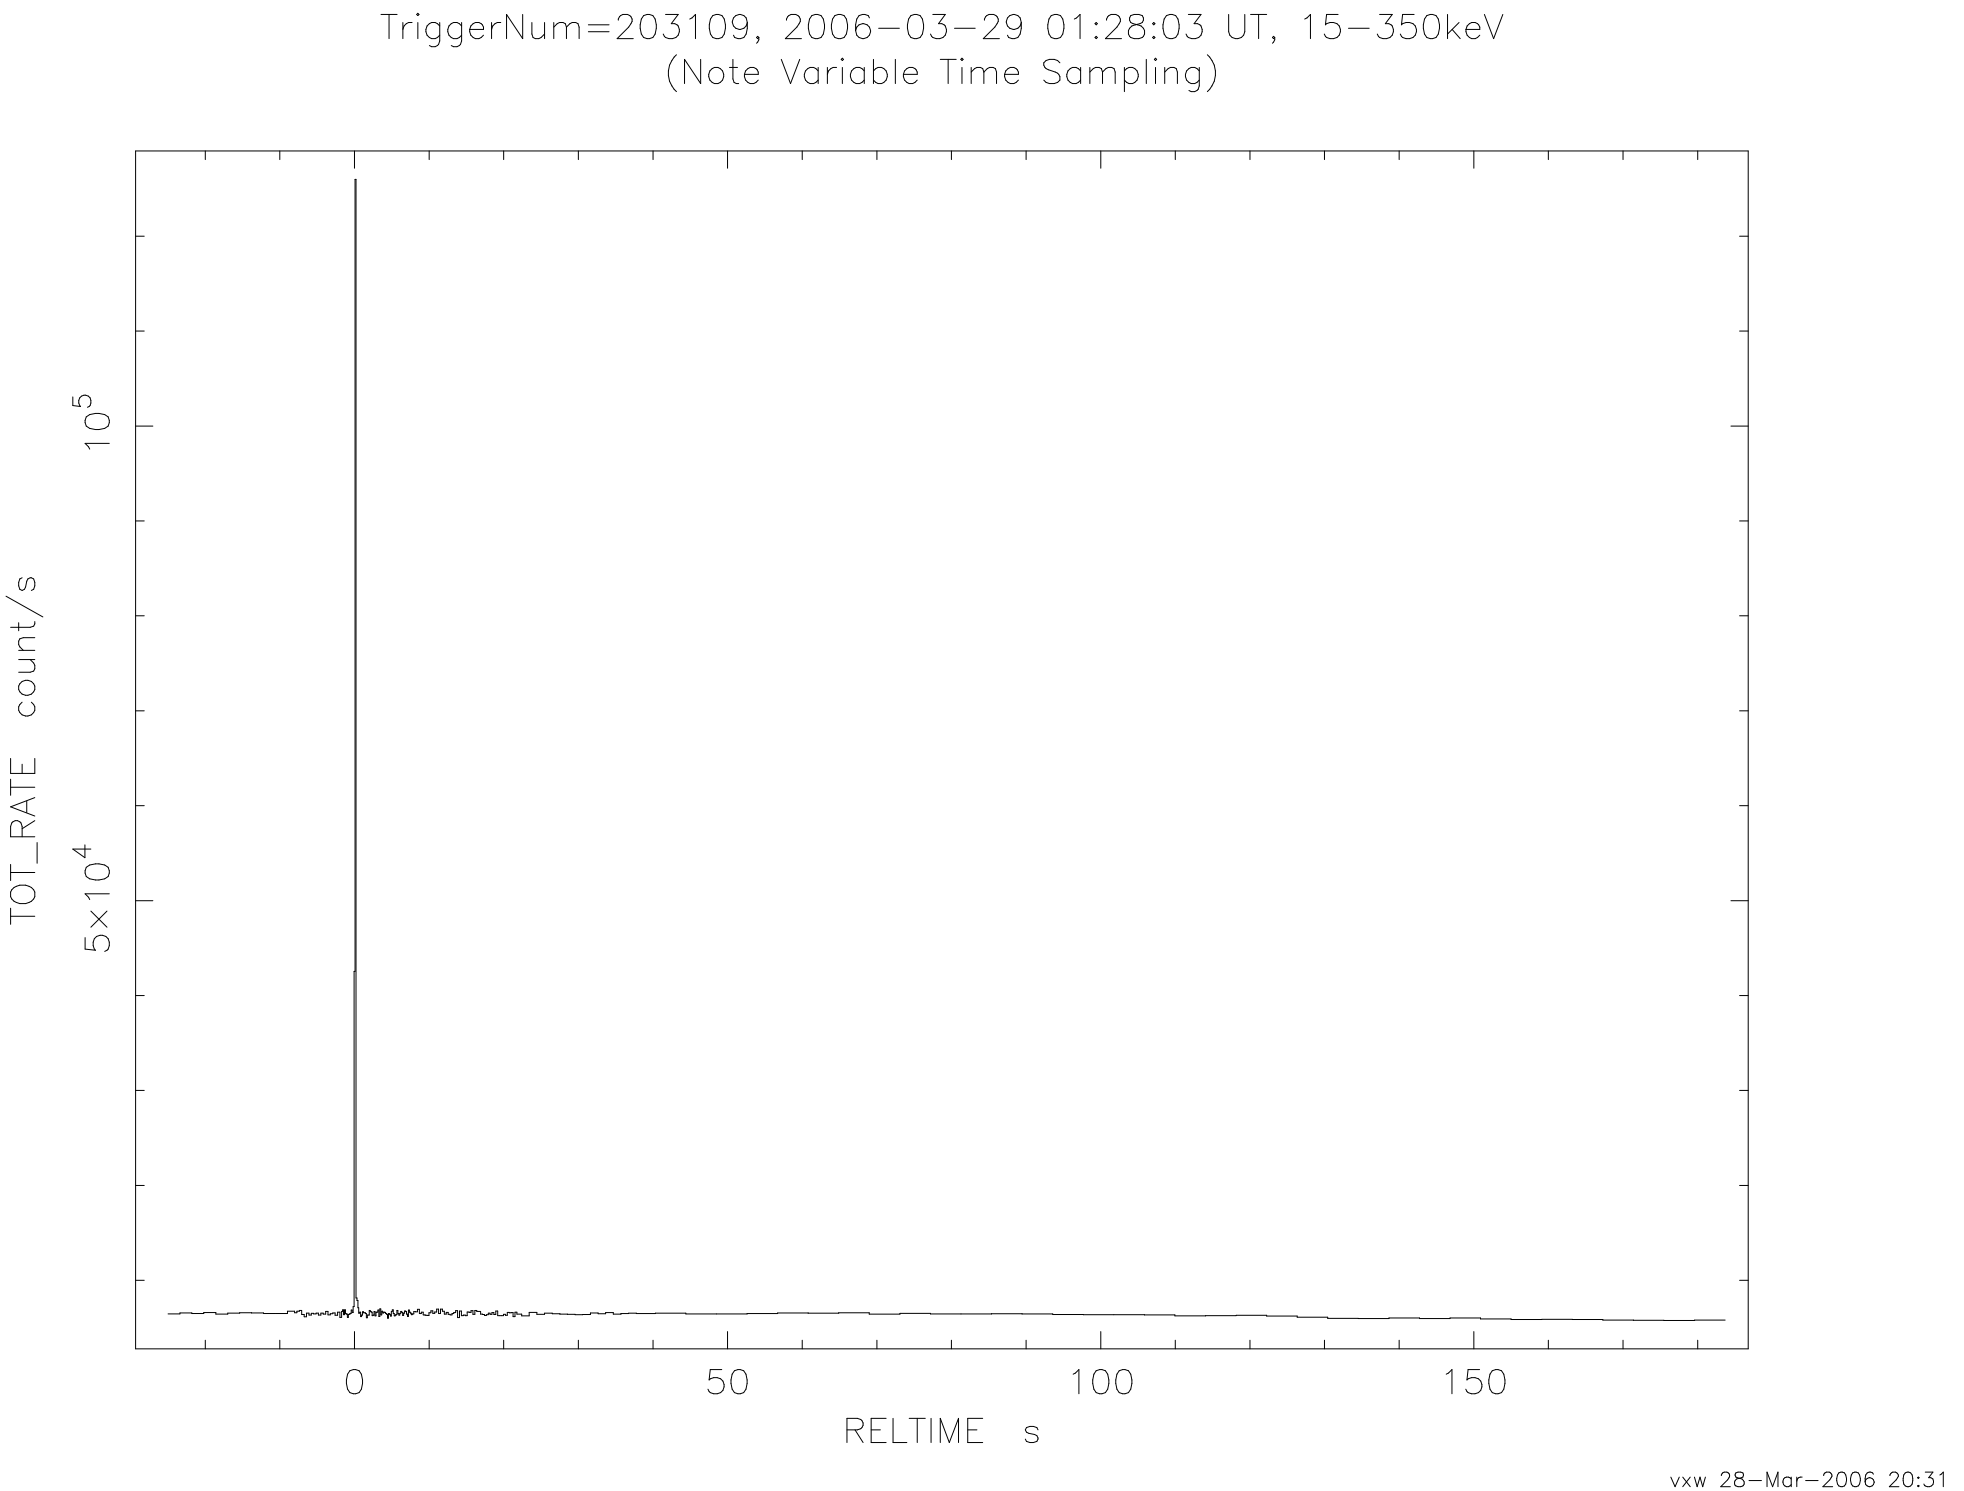
TriggerNum=203109, 2006-03-29 01:28:03 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^5
5×10^4
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28-Mar-2006 20:31