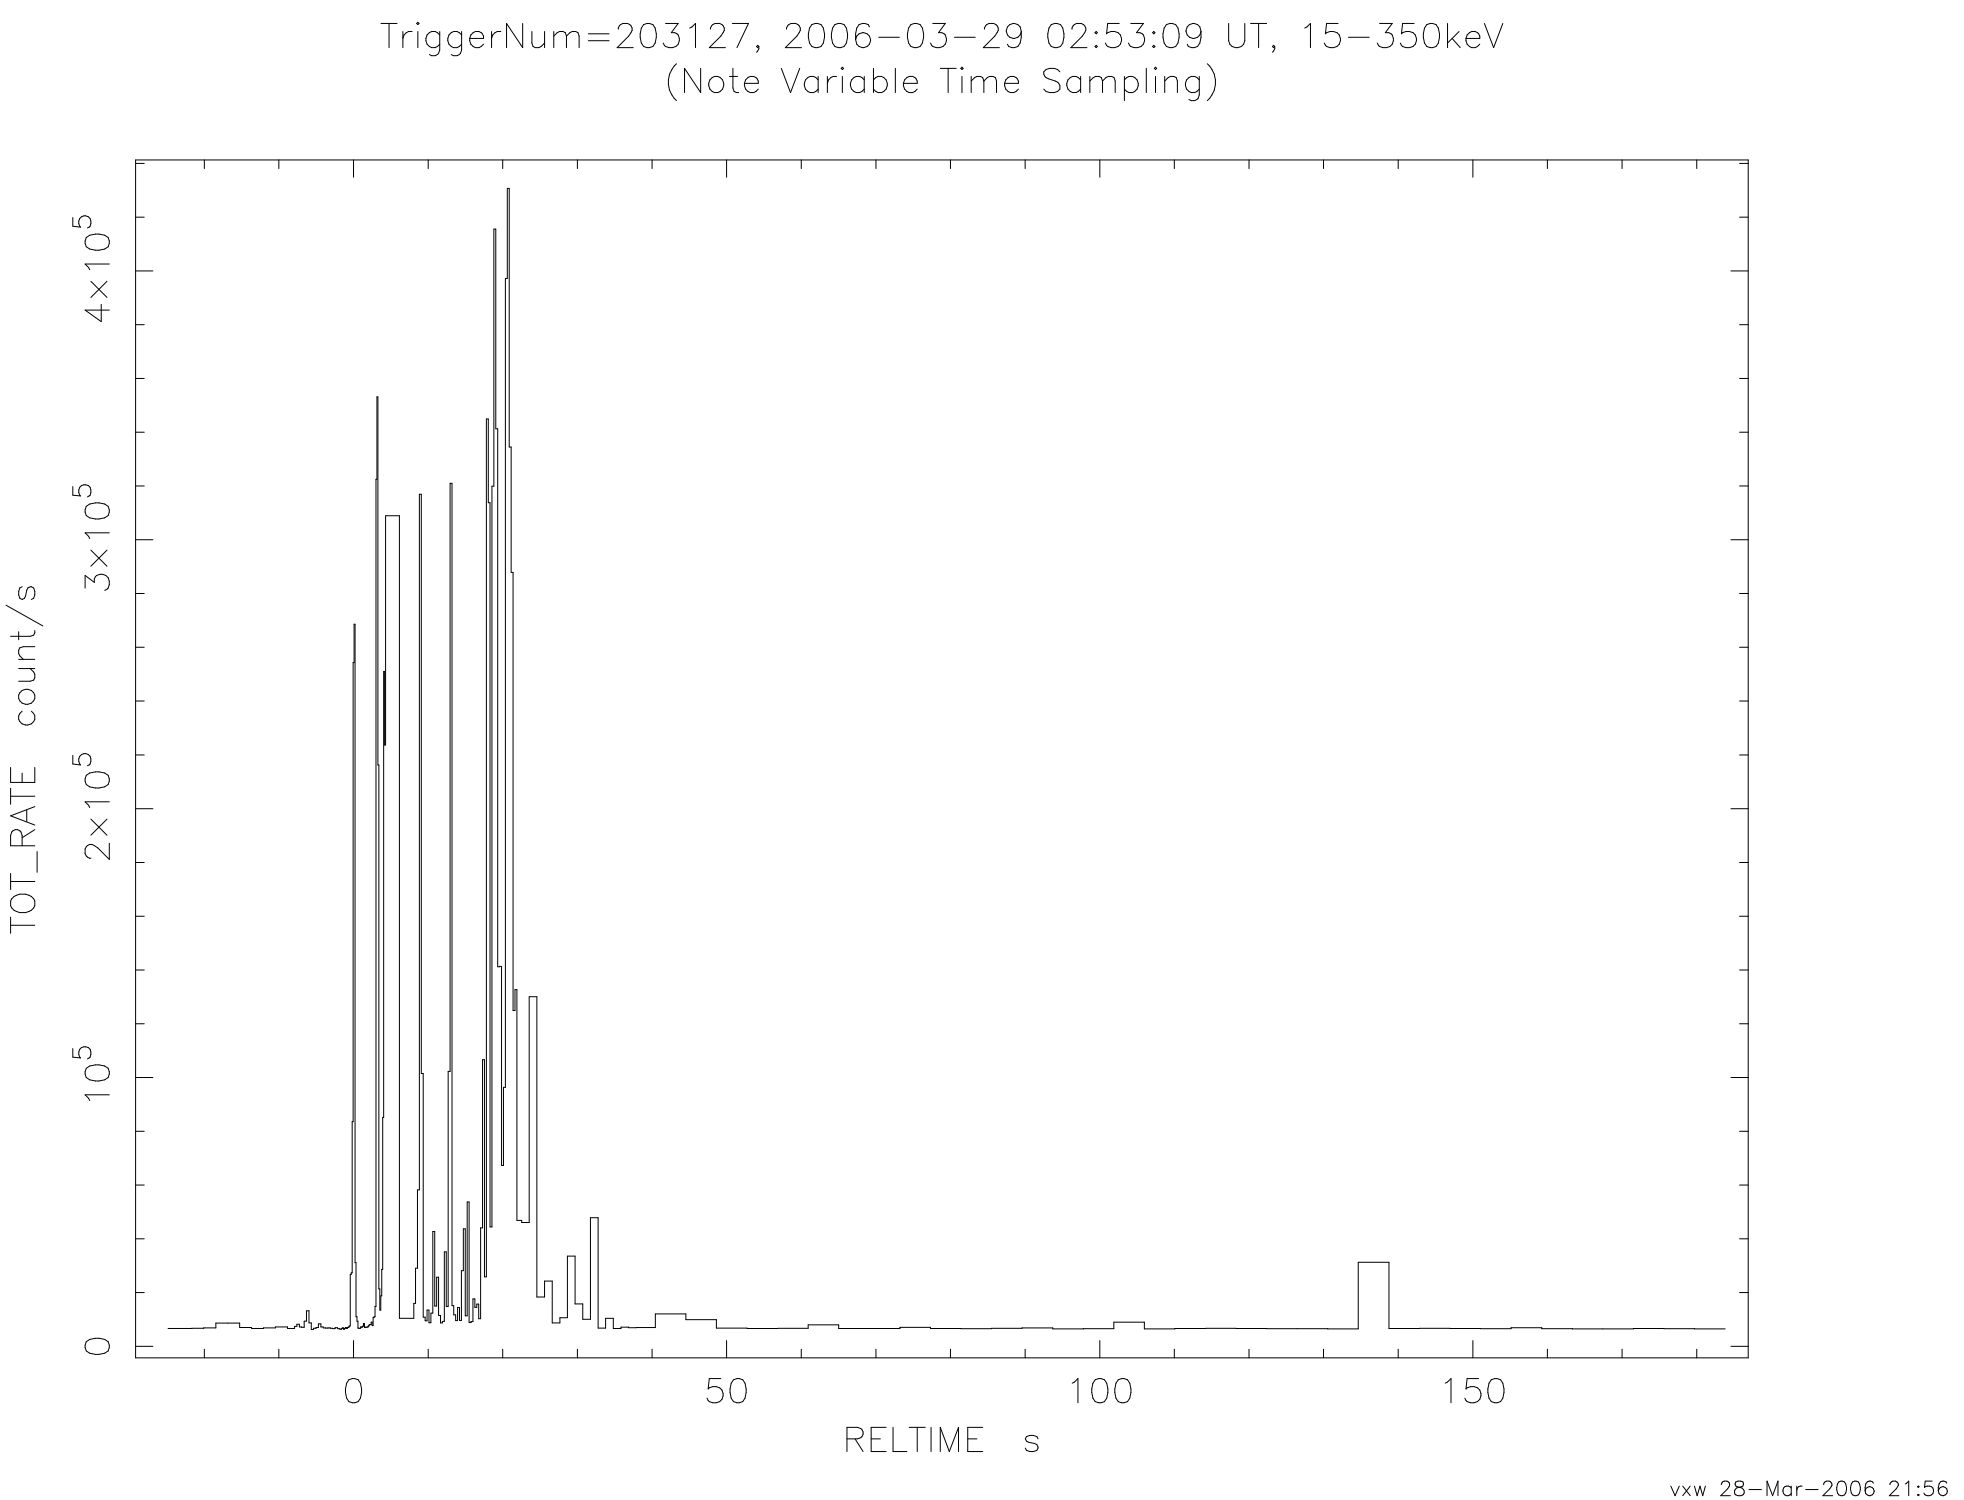
TriggerNum=203127, 2006−03−29 02:53:09 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
0
10^5
2×10^5
3×10^5
4×10^5
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28−Mar−2006 21:56