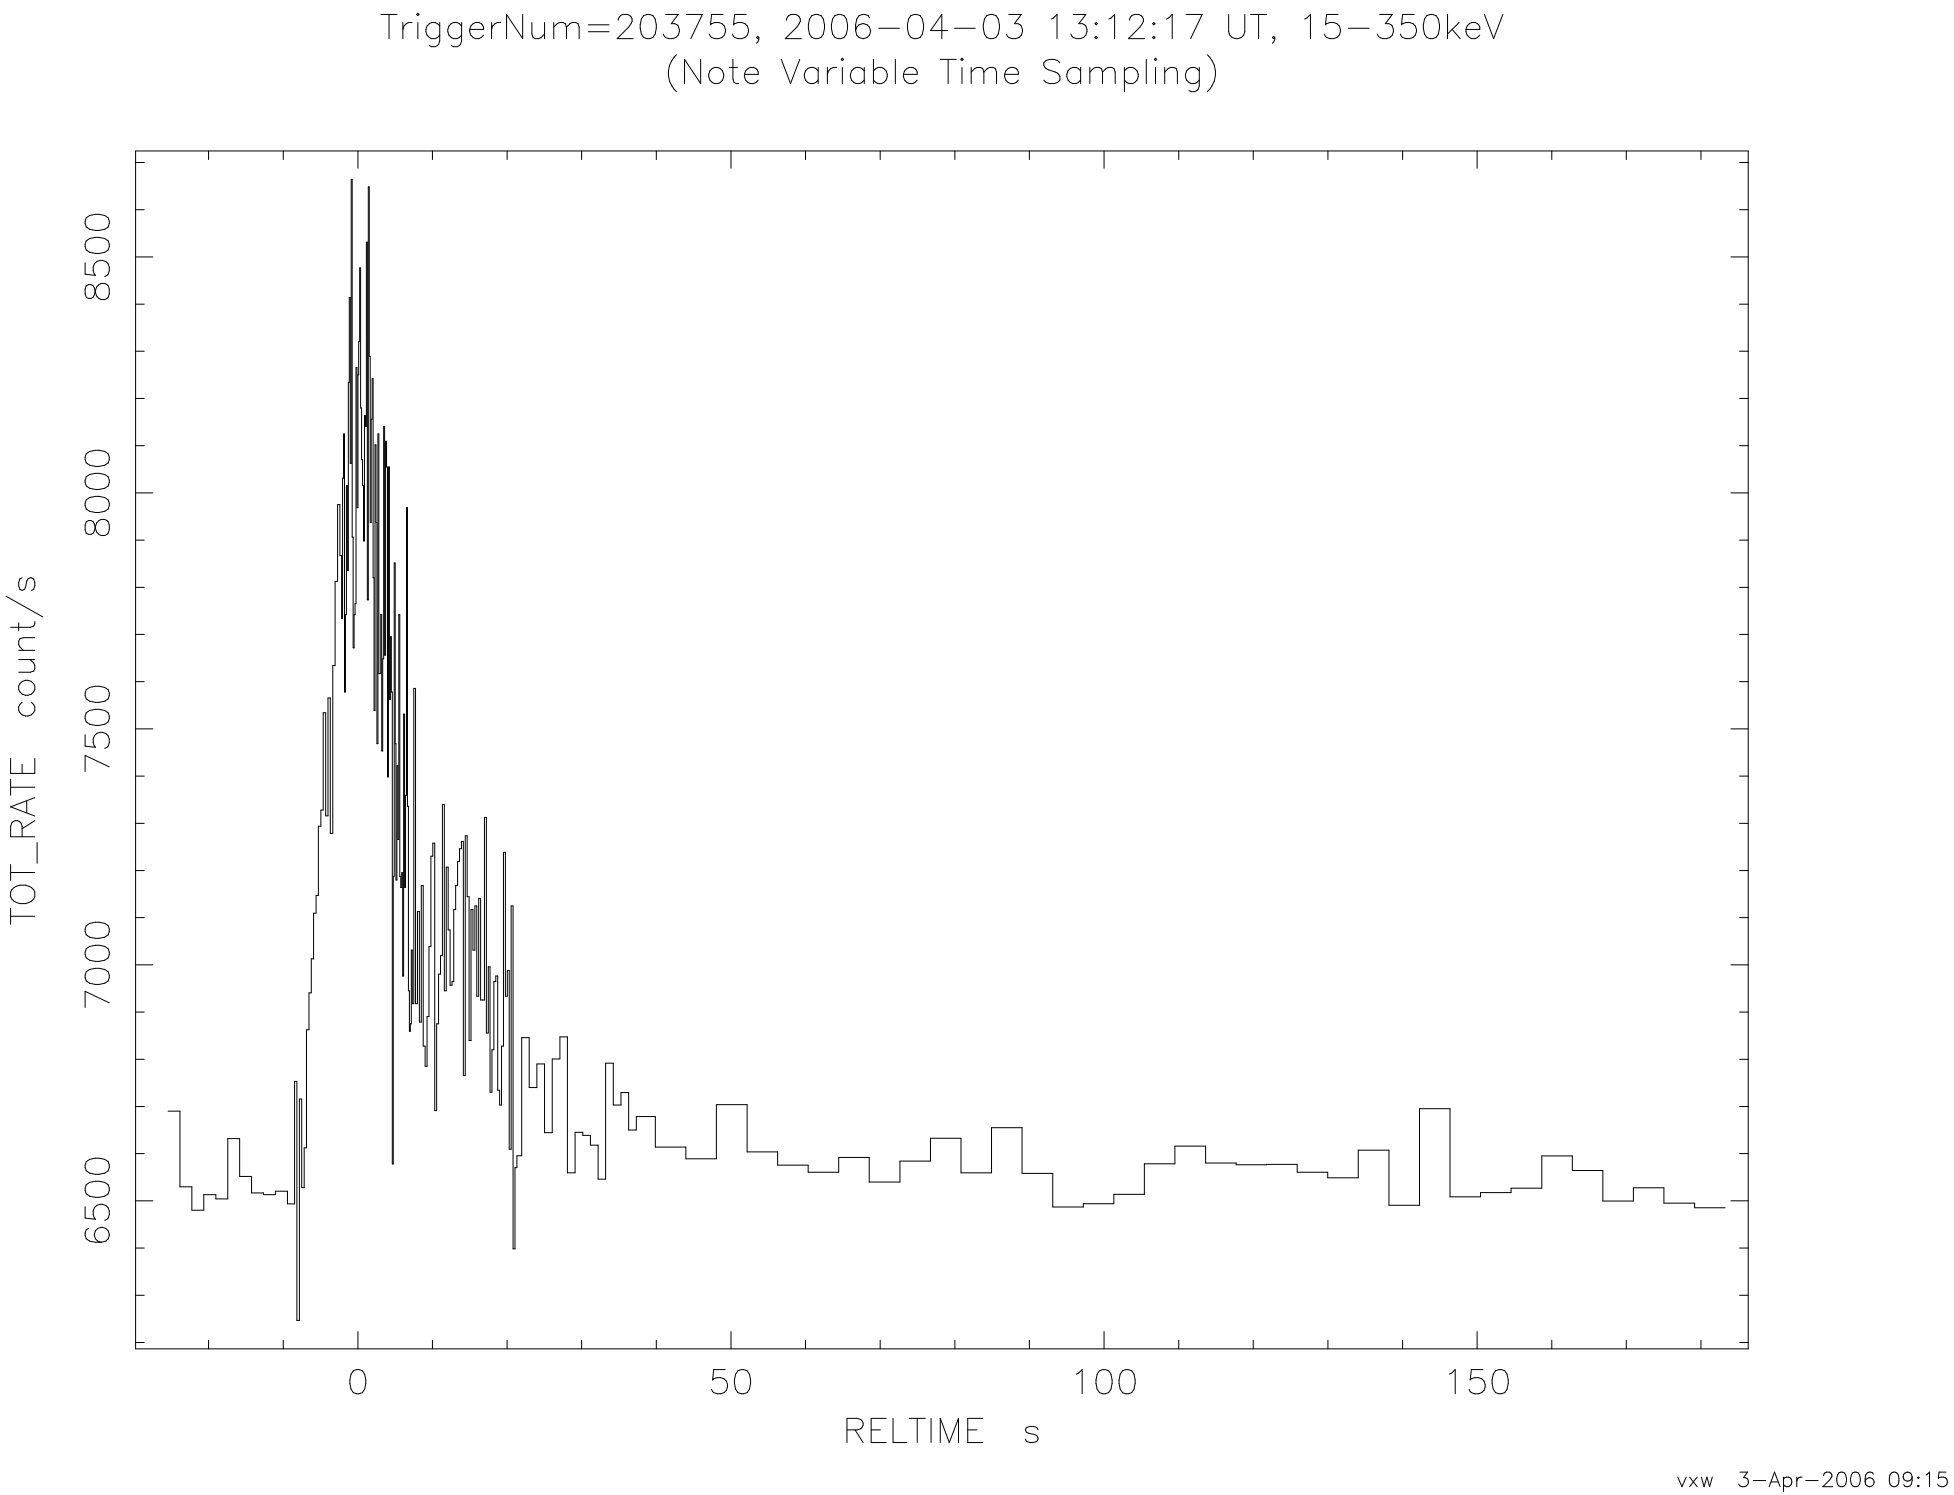
TriggerNum=203755, 2006-04-03 13:12:17 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 3-Apr-2006 09:15