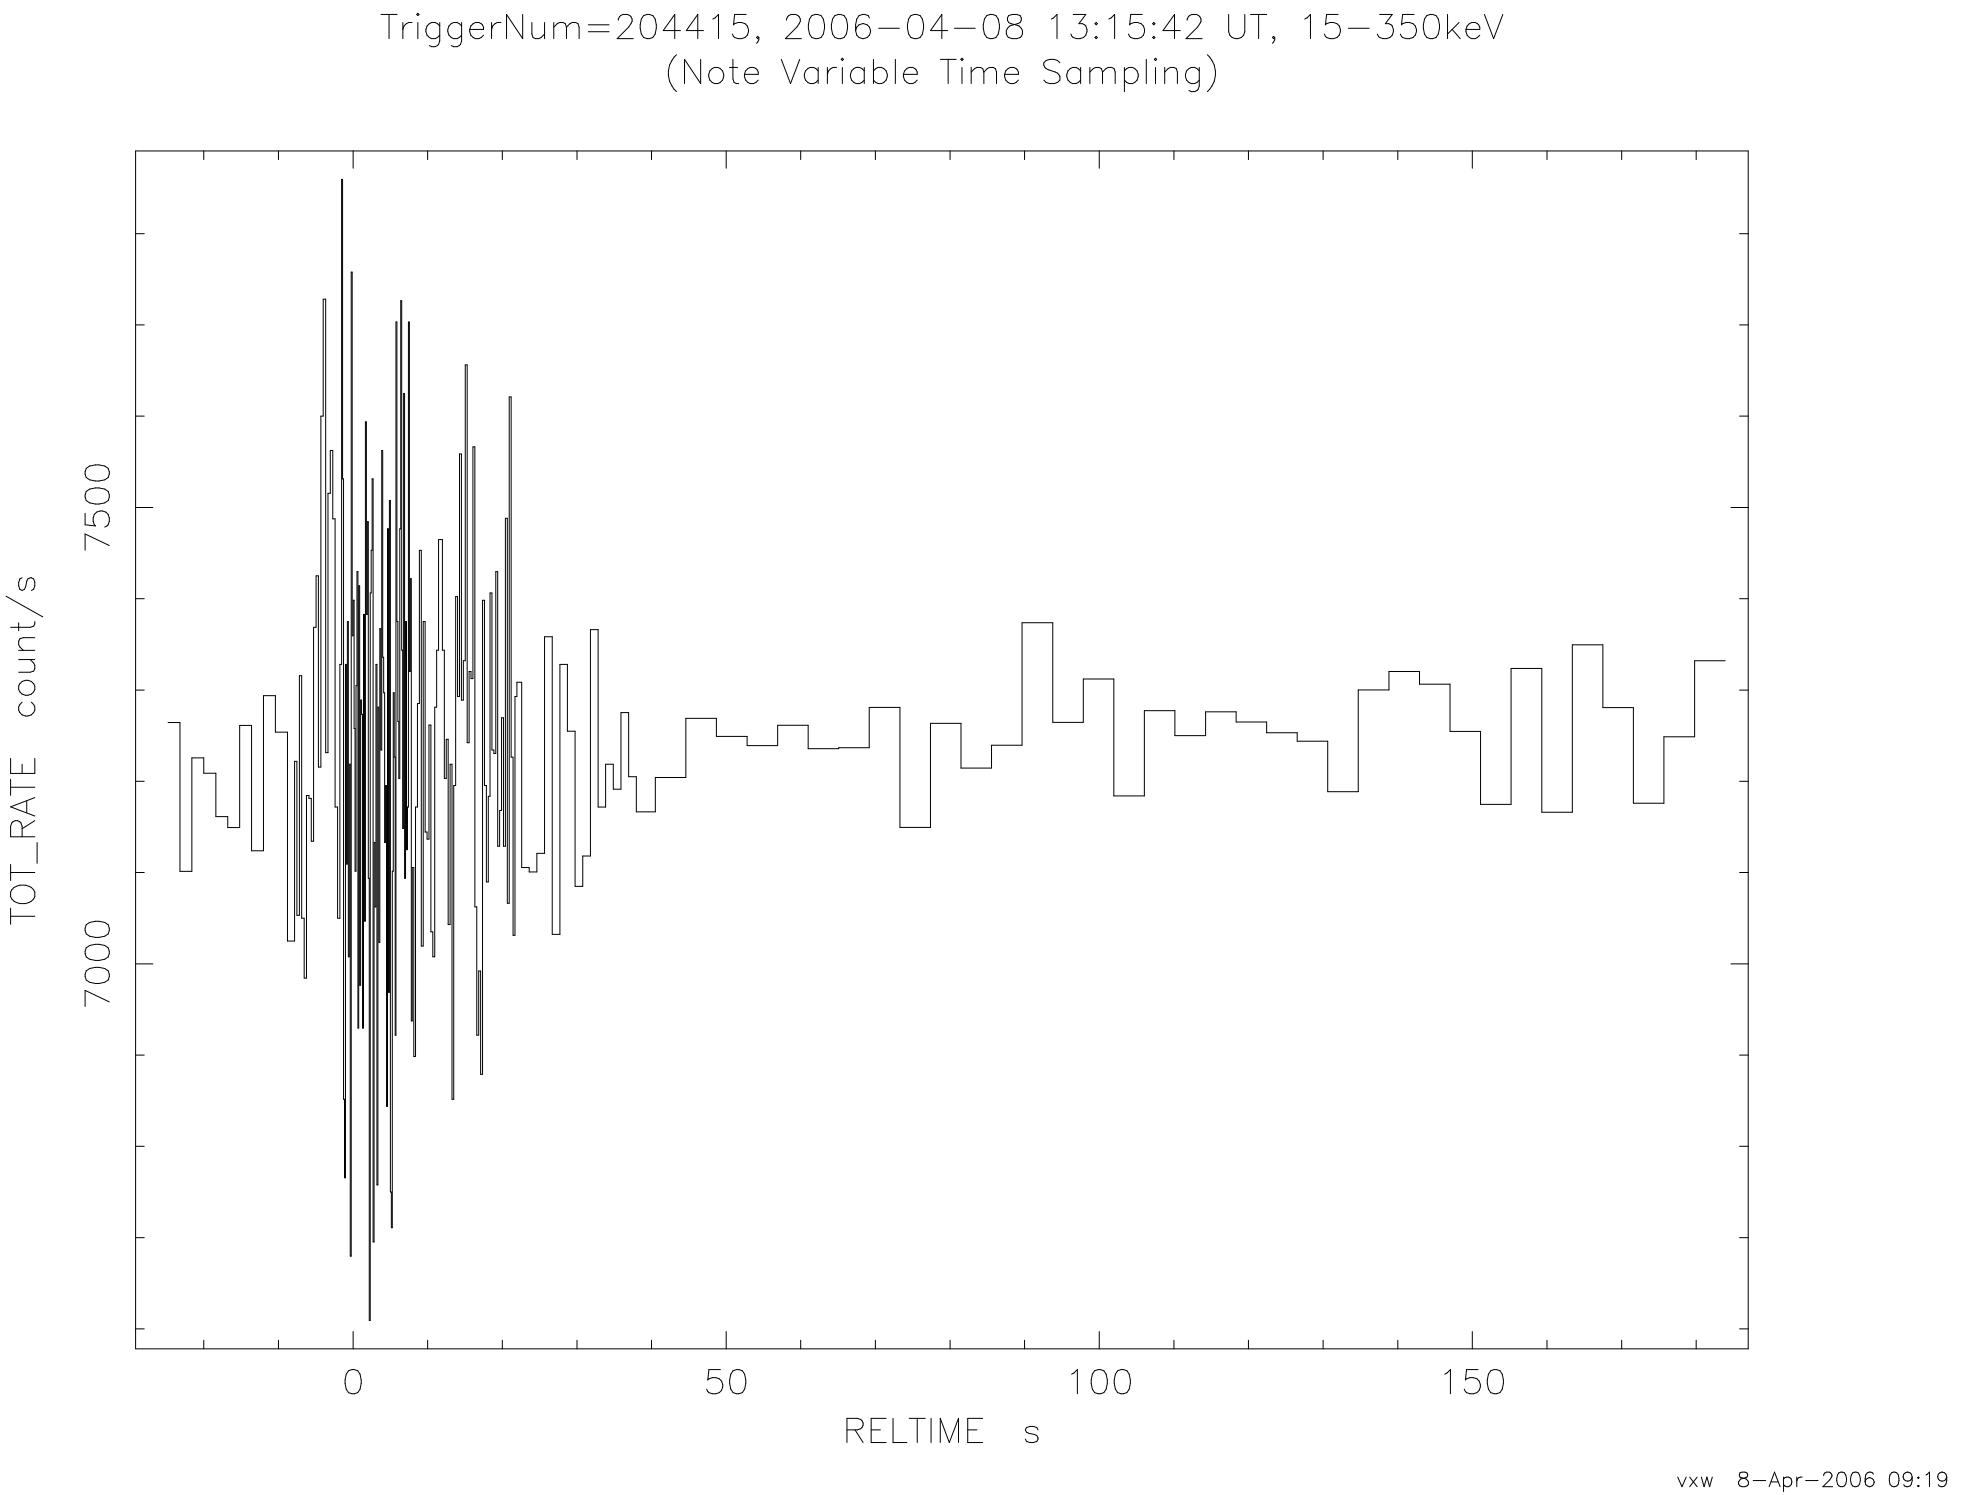
TriggerNum=204415, 2006-04-08 13:15:42 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 8-Apr-2006 09:19