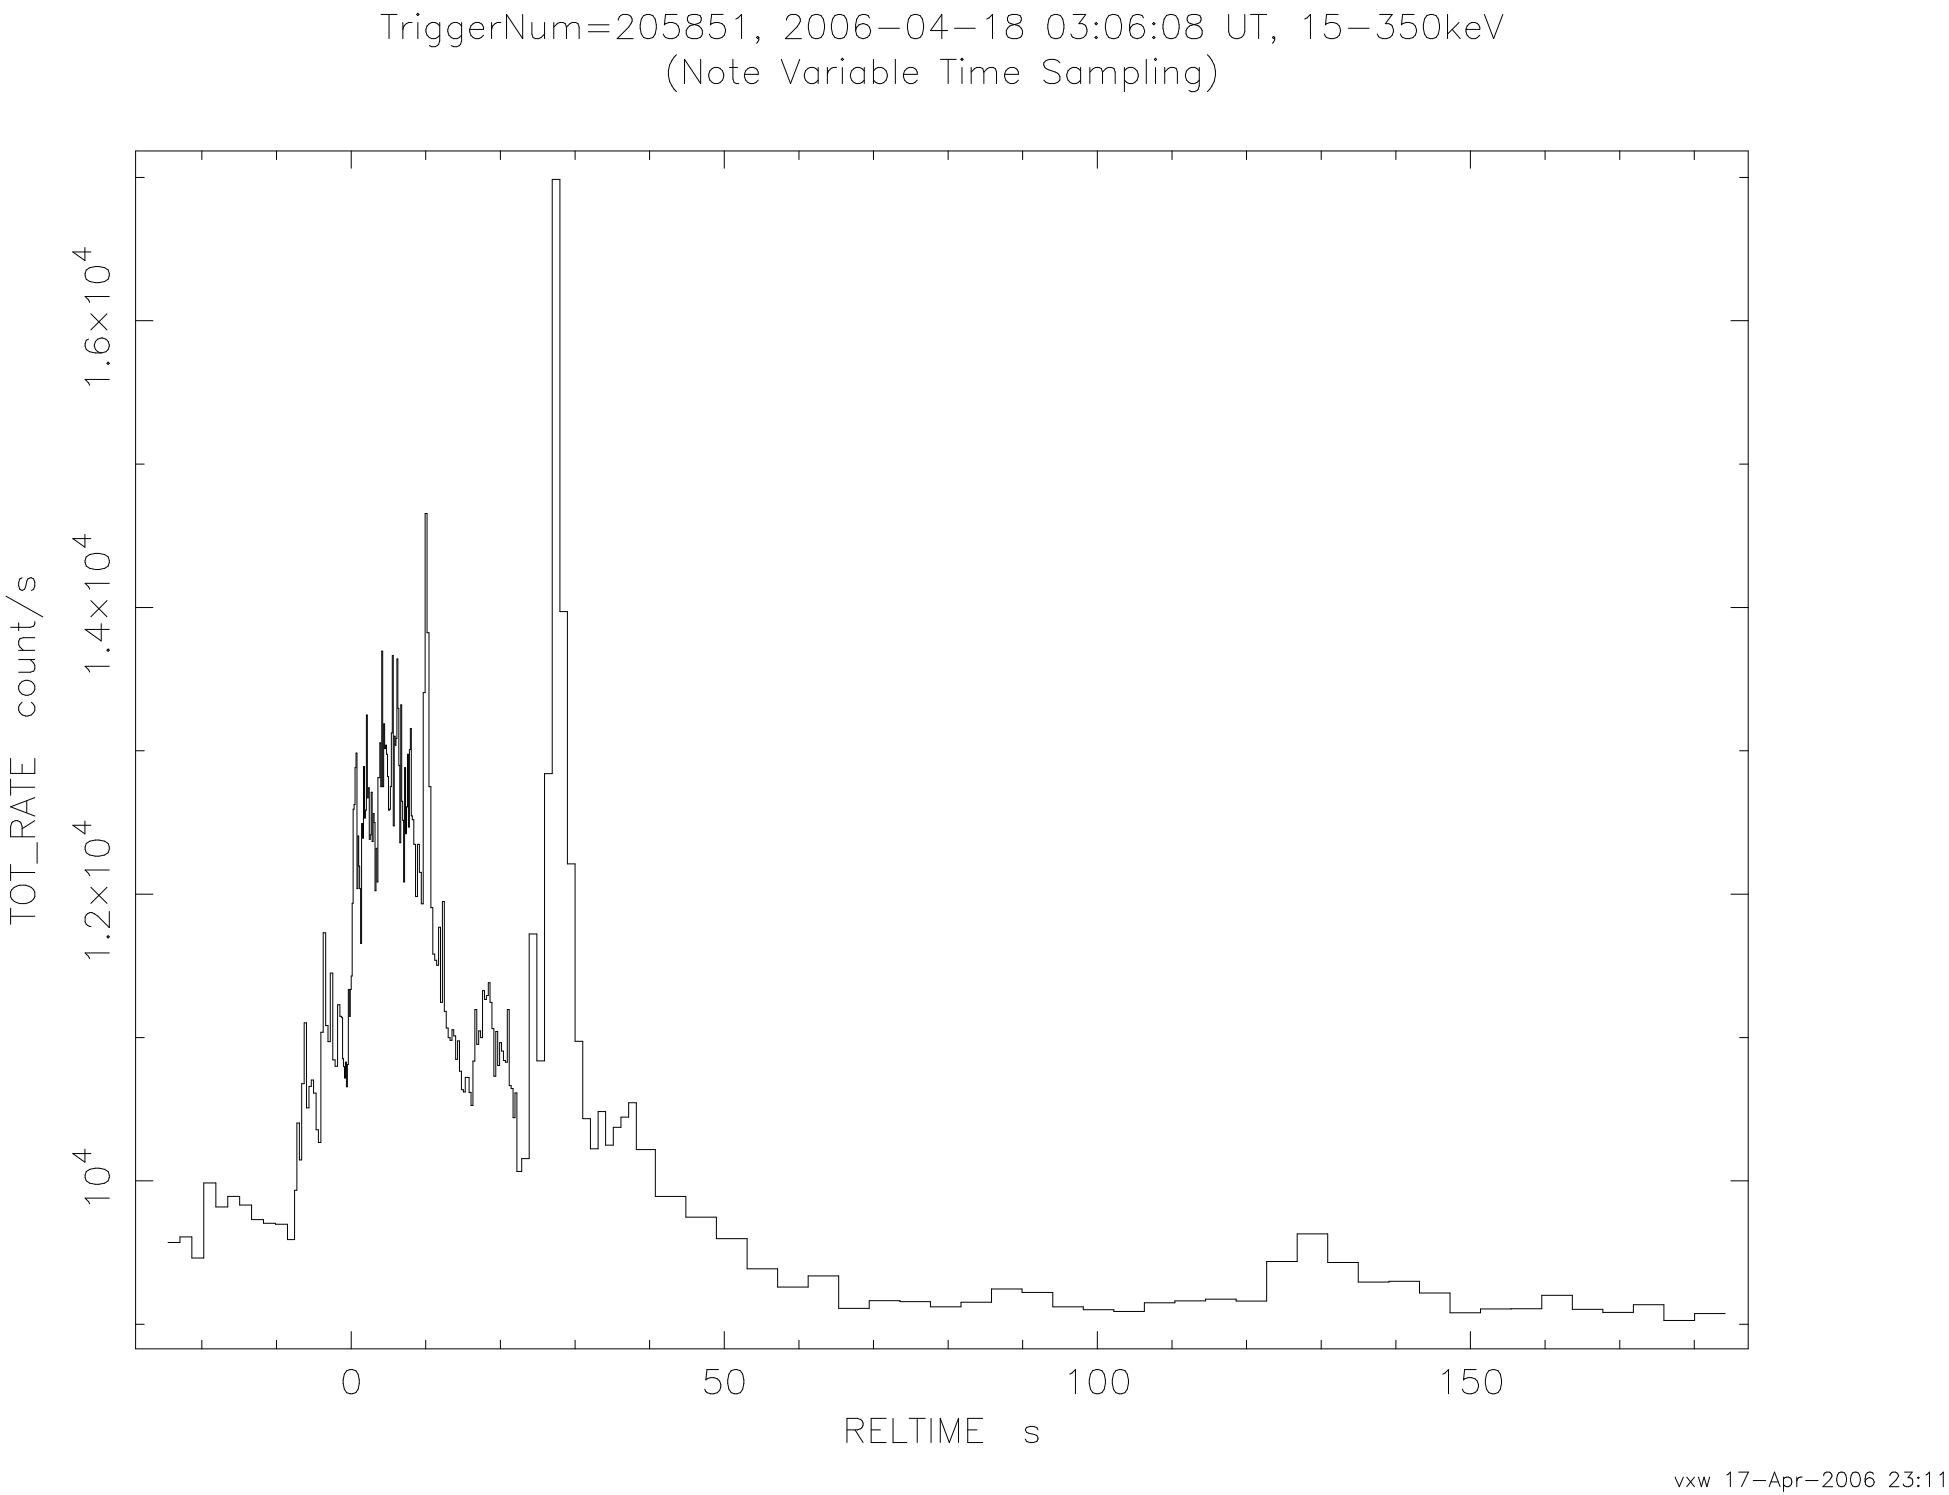
TriggerNum=205851, 2006-04-18 03:06:08 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.6×10^4
1.4×10^4
1.2×10^4
10^4
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 17-Apr-2006 23:11