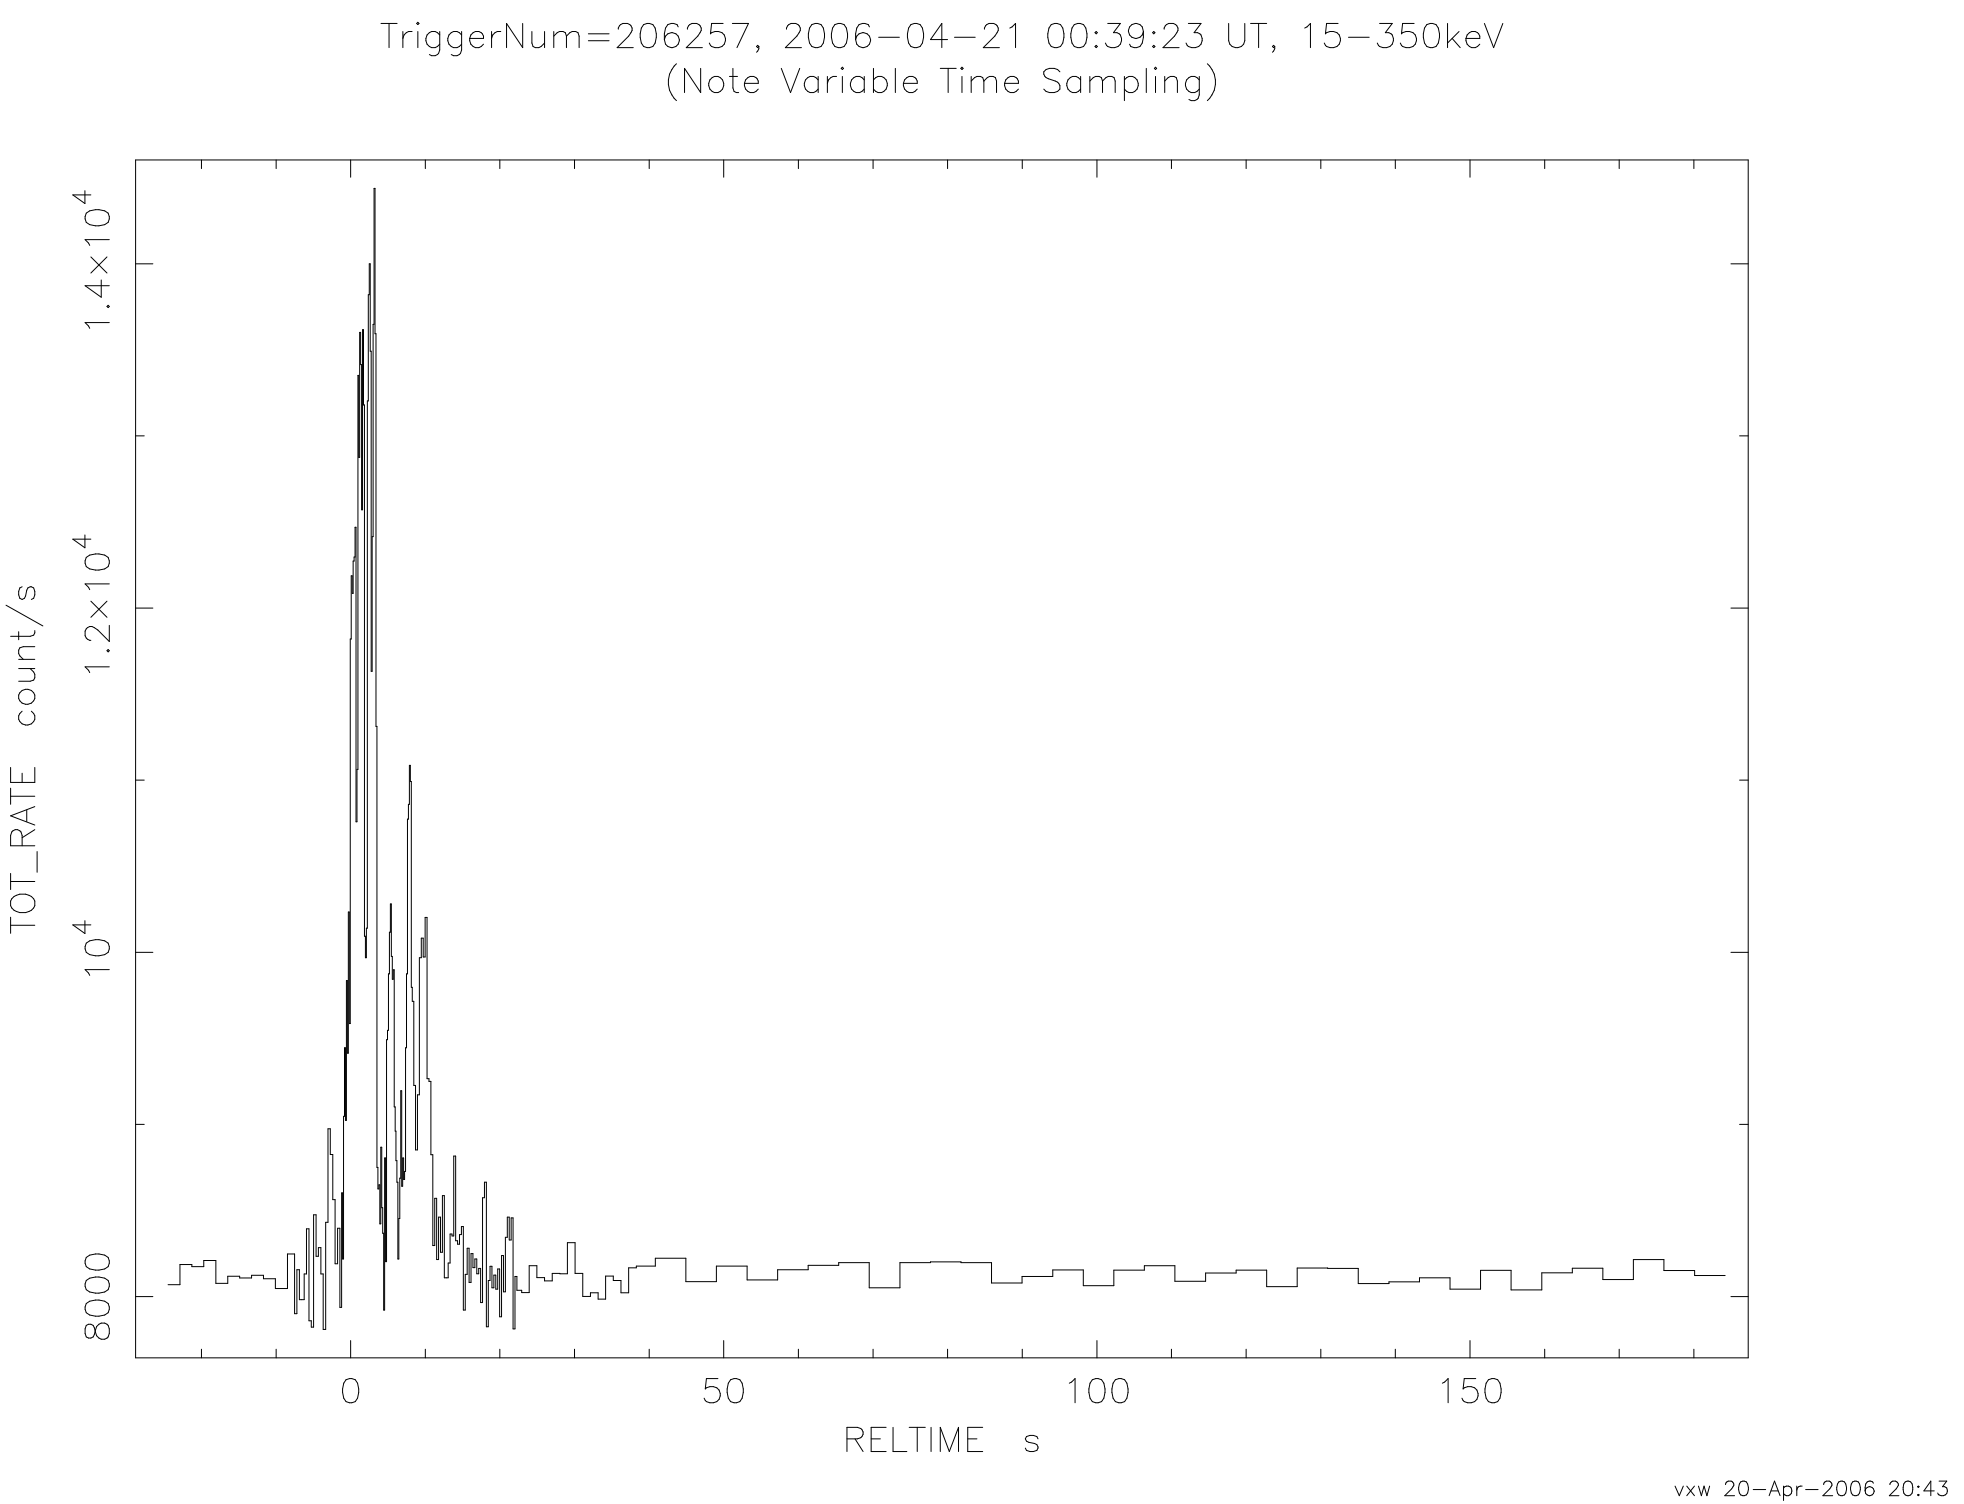
TriggerNum=206257, 2006-04-21 00:39:23 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.4×10^4
1.2×10^4
10^4
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 20-Apr-2006 20:43