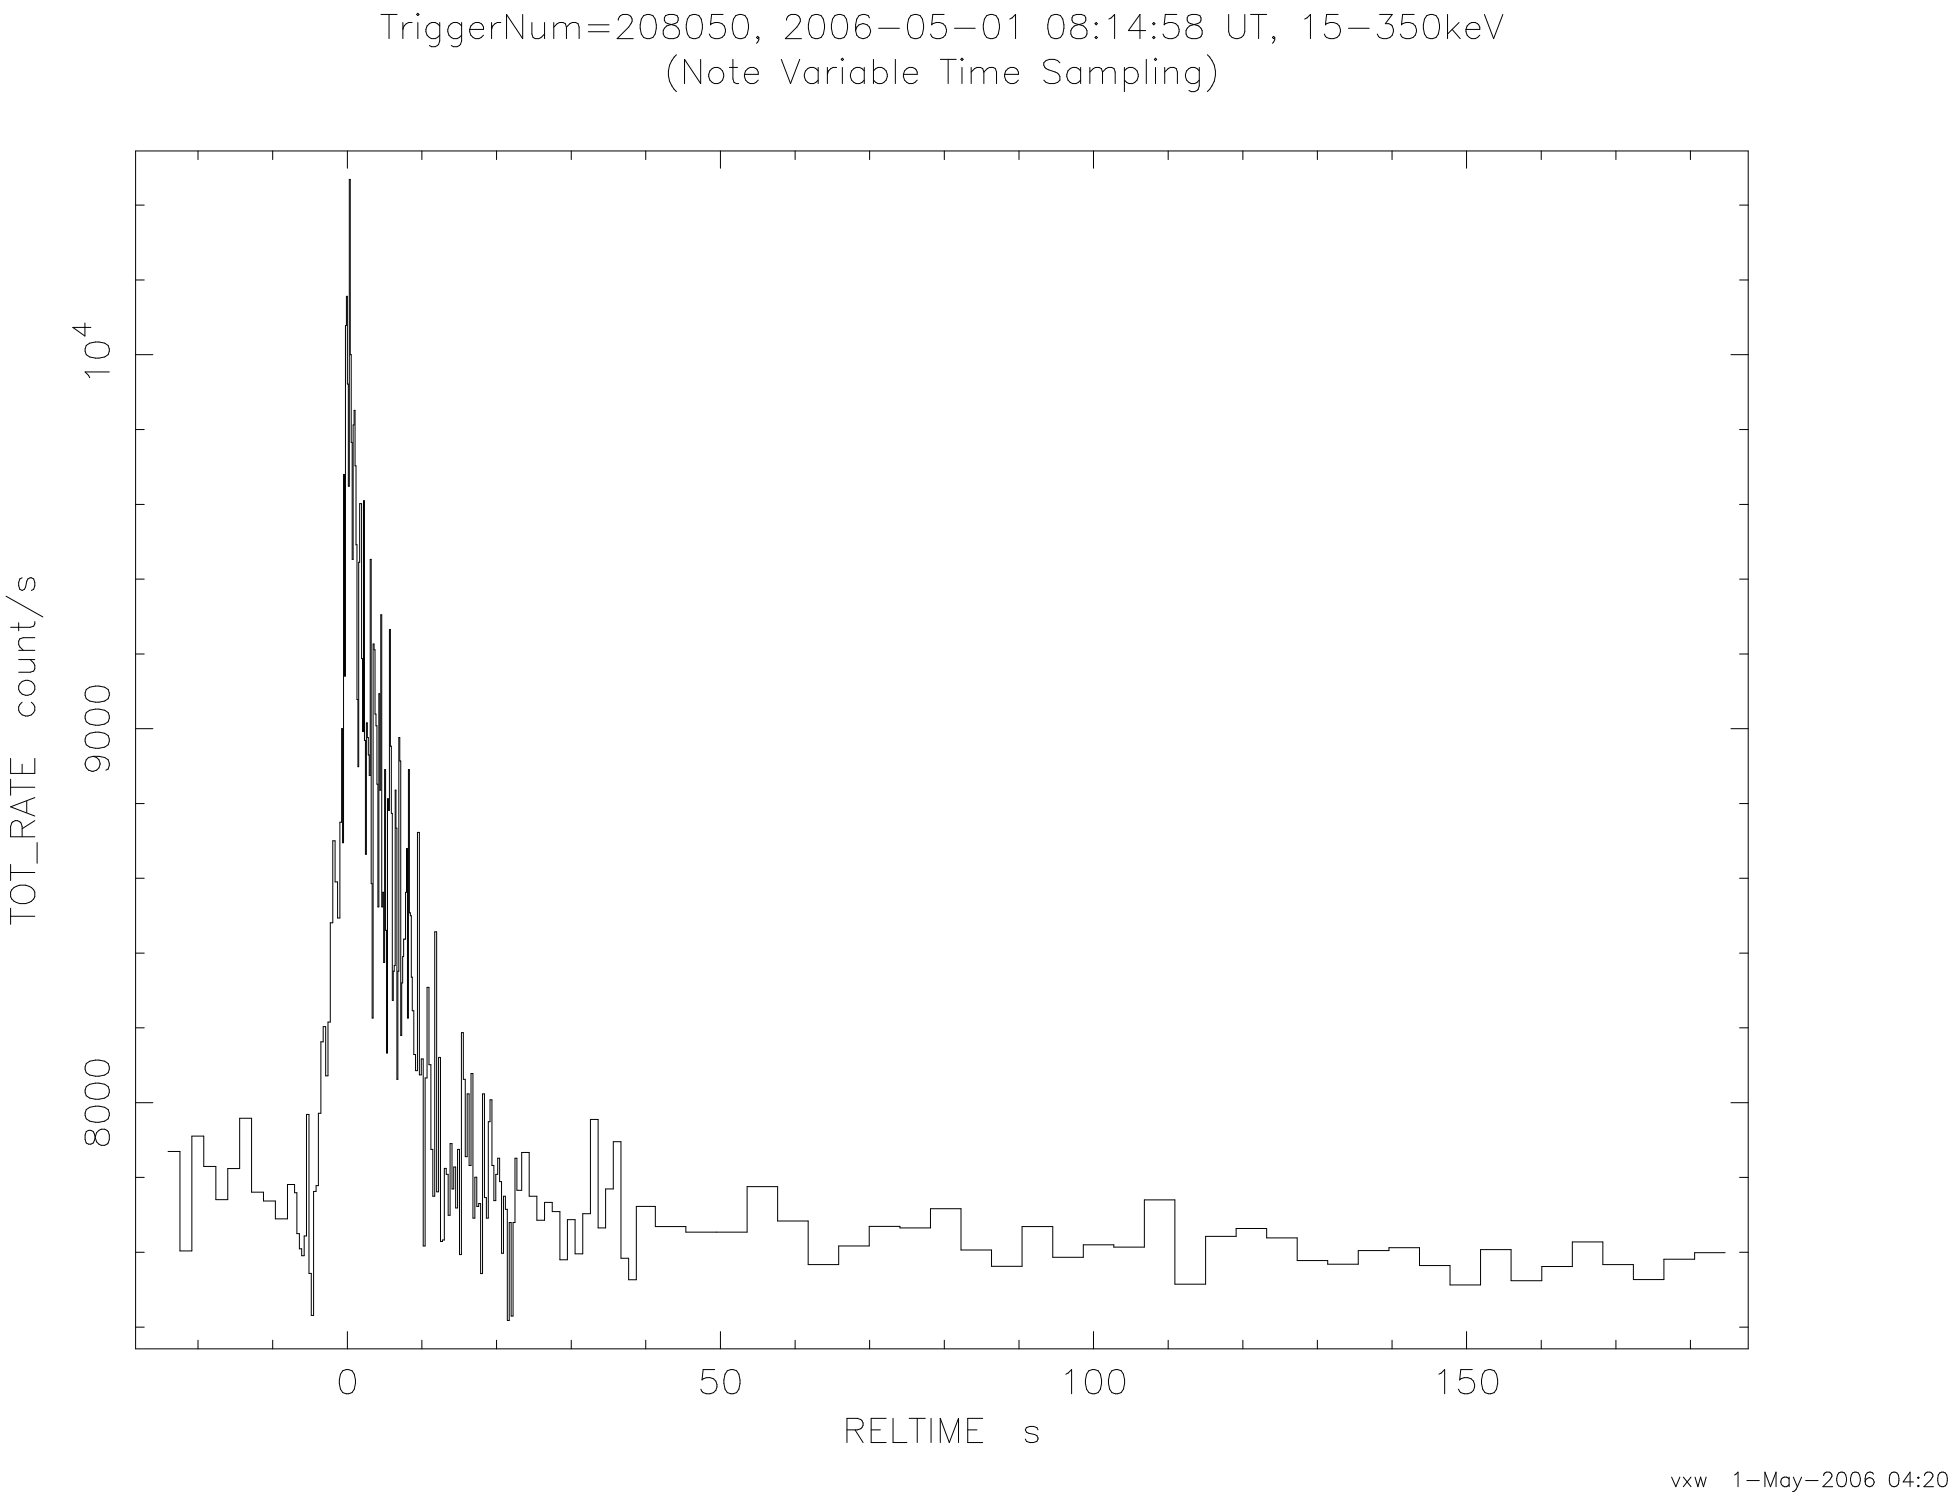
TriggerNum=208050, 2006-05-01 08:14:58 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 1-May-2006 04:20