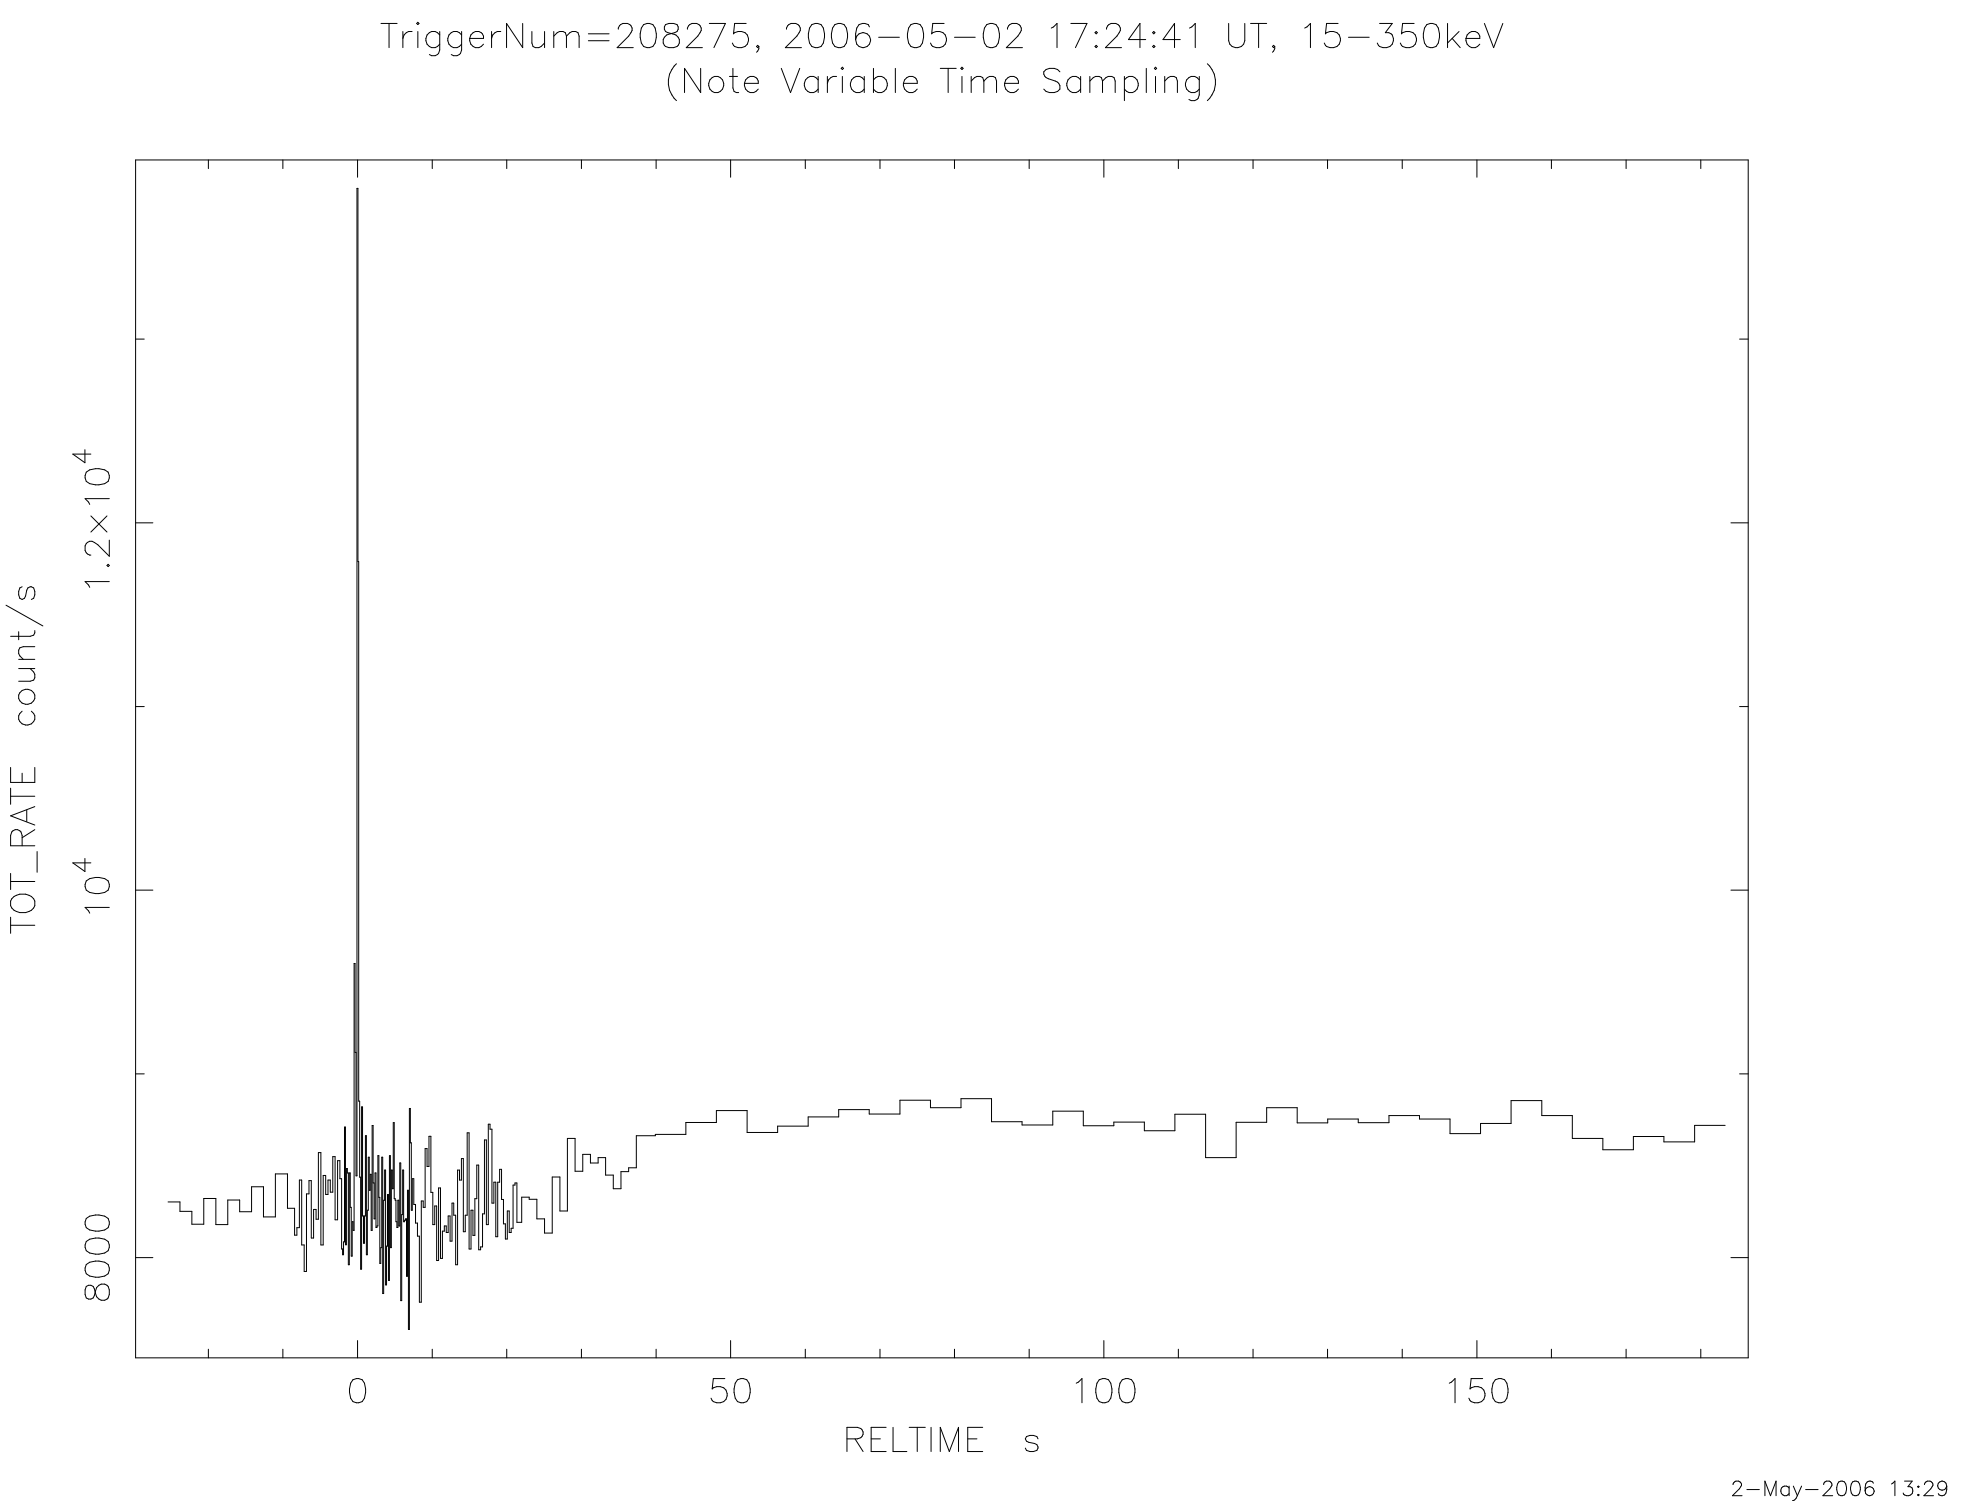
TriggerNum=208275, 2006-05-02 17:24:41 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.2×10^4
10^4
8000
0
50
100
150
RELTIME s
2-May-2006 13:29