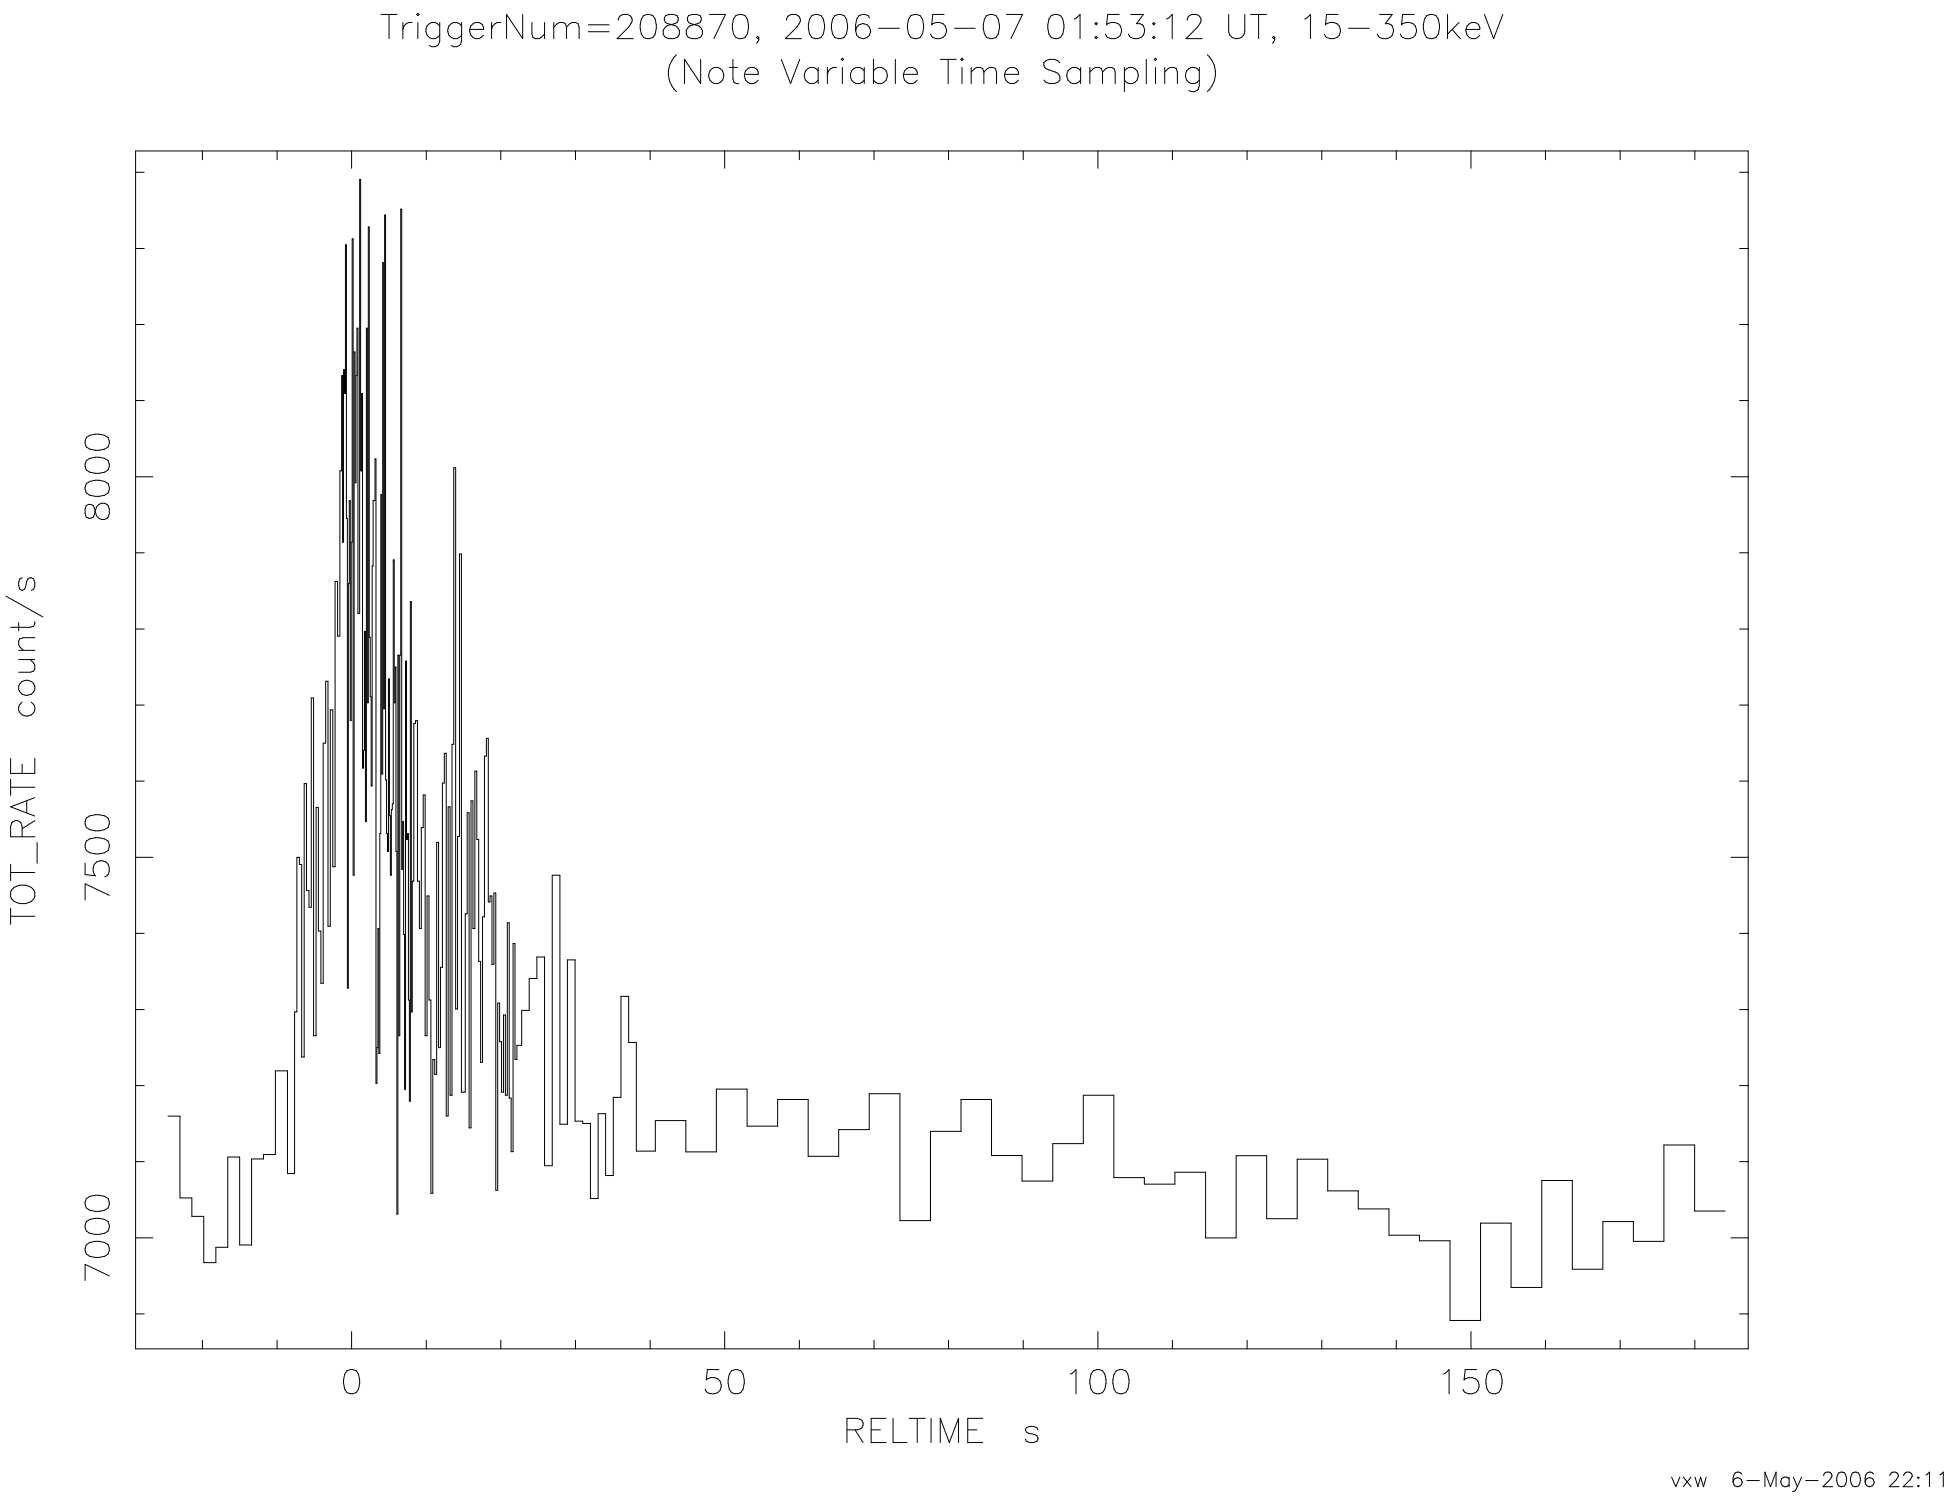
TriggerNum=208870, 2006-05-07 01:53:12 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 6-May-2006 22:11