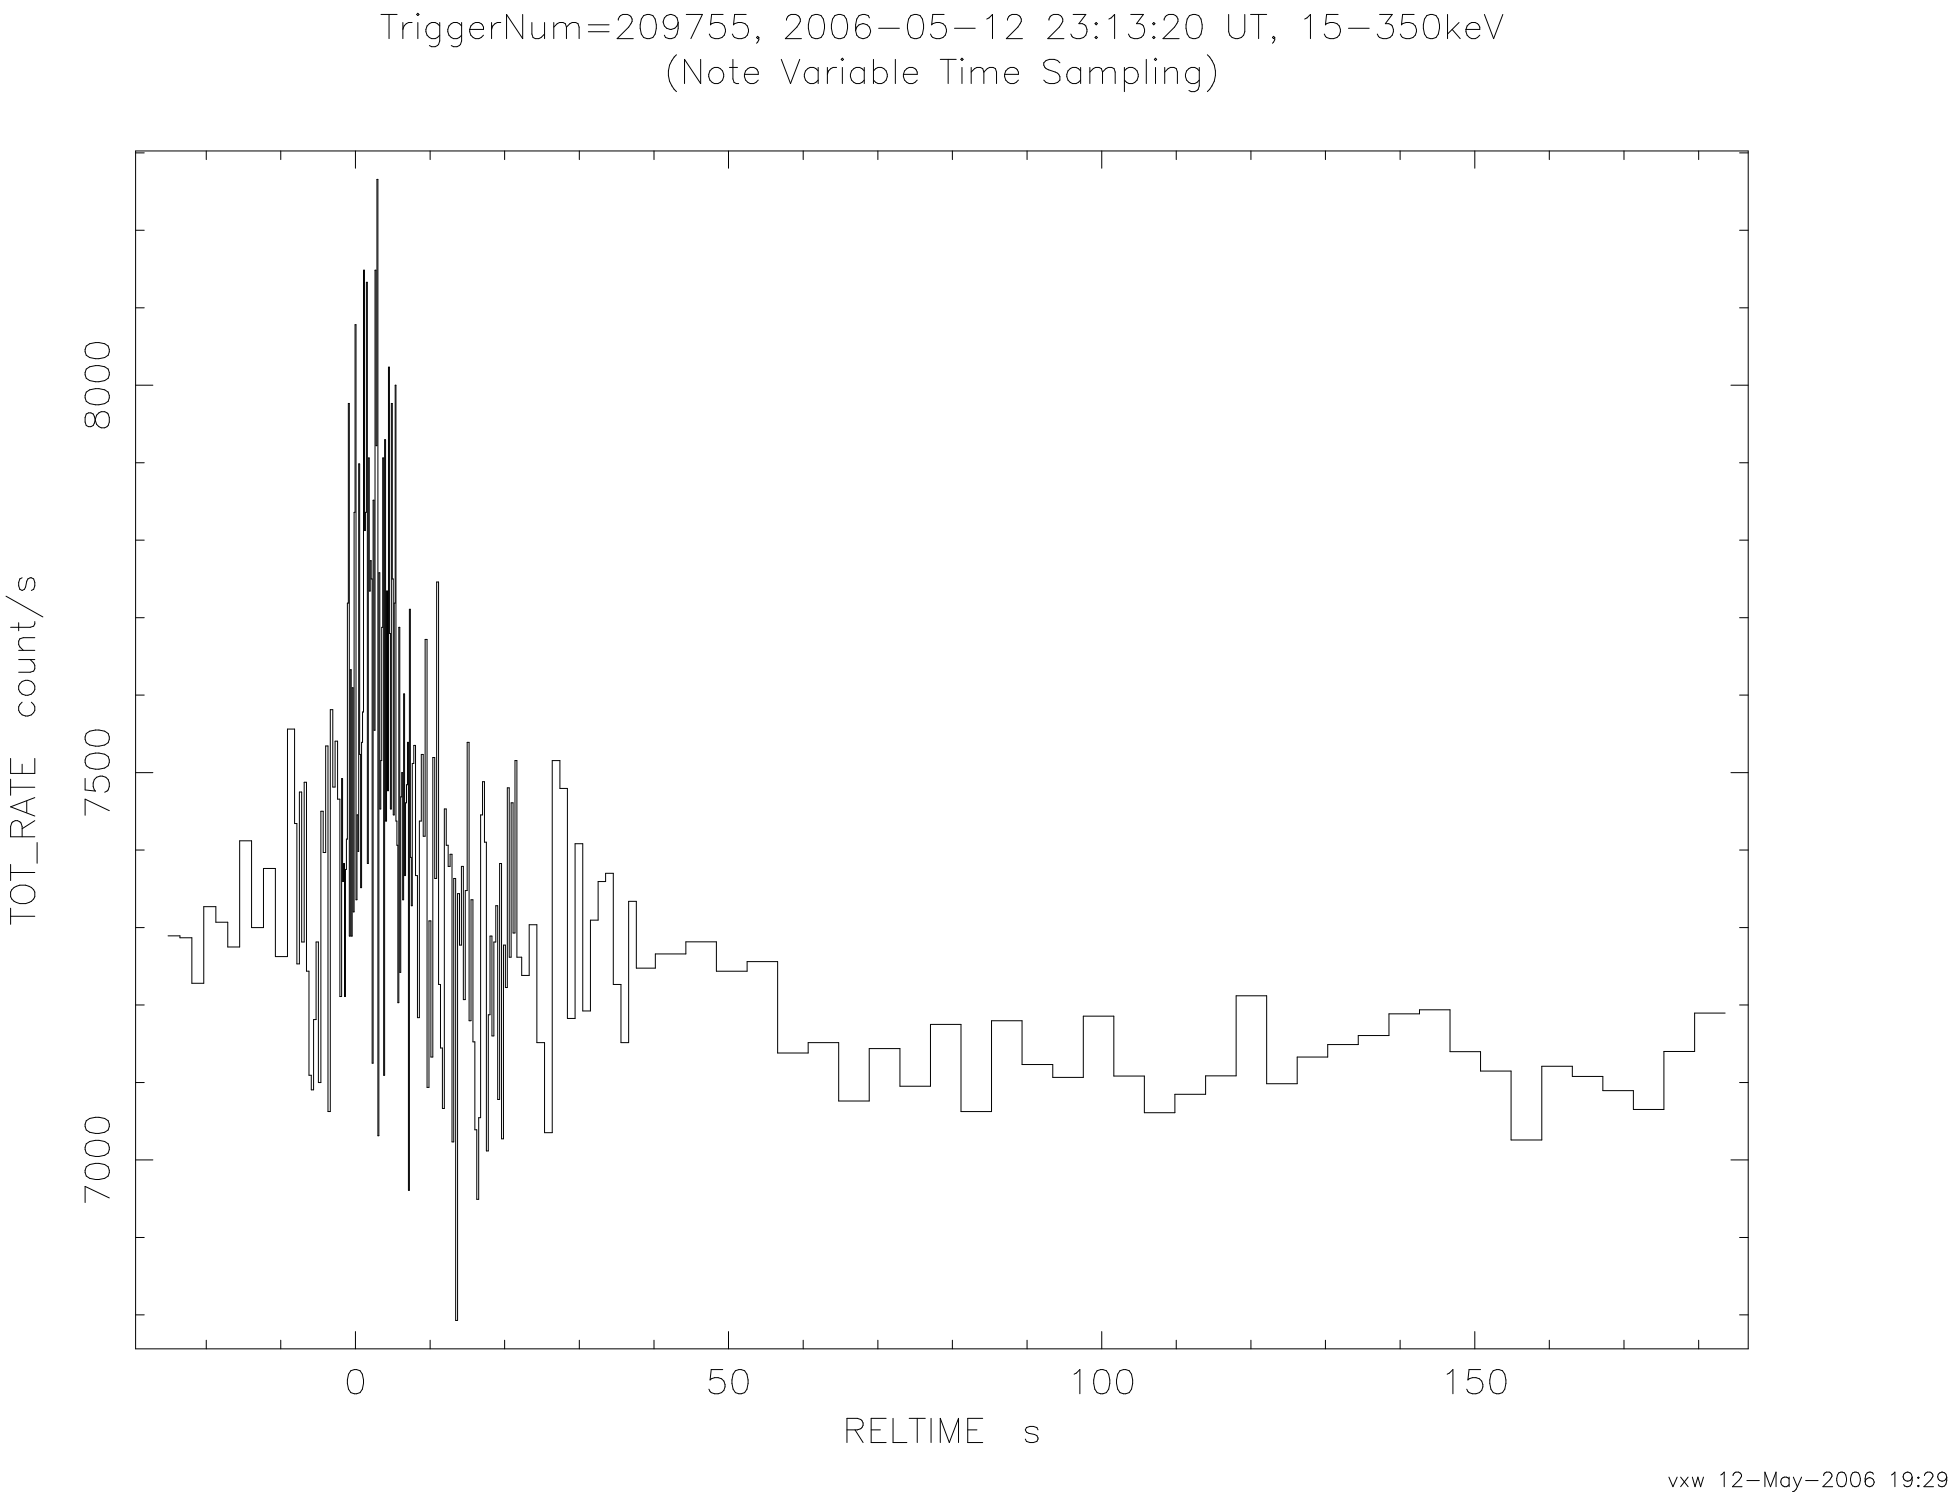
TriggerNum=209755, 2006-05-12 23:13:20 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 12-May-2006 19:29