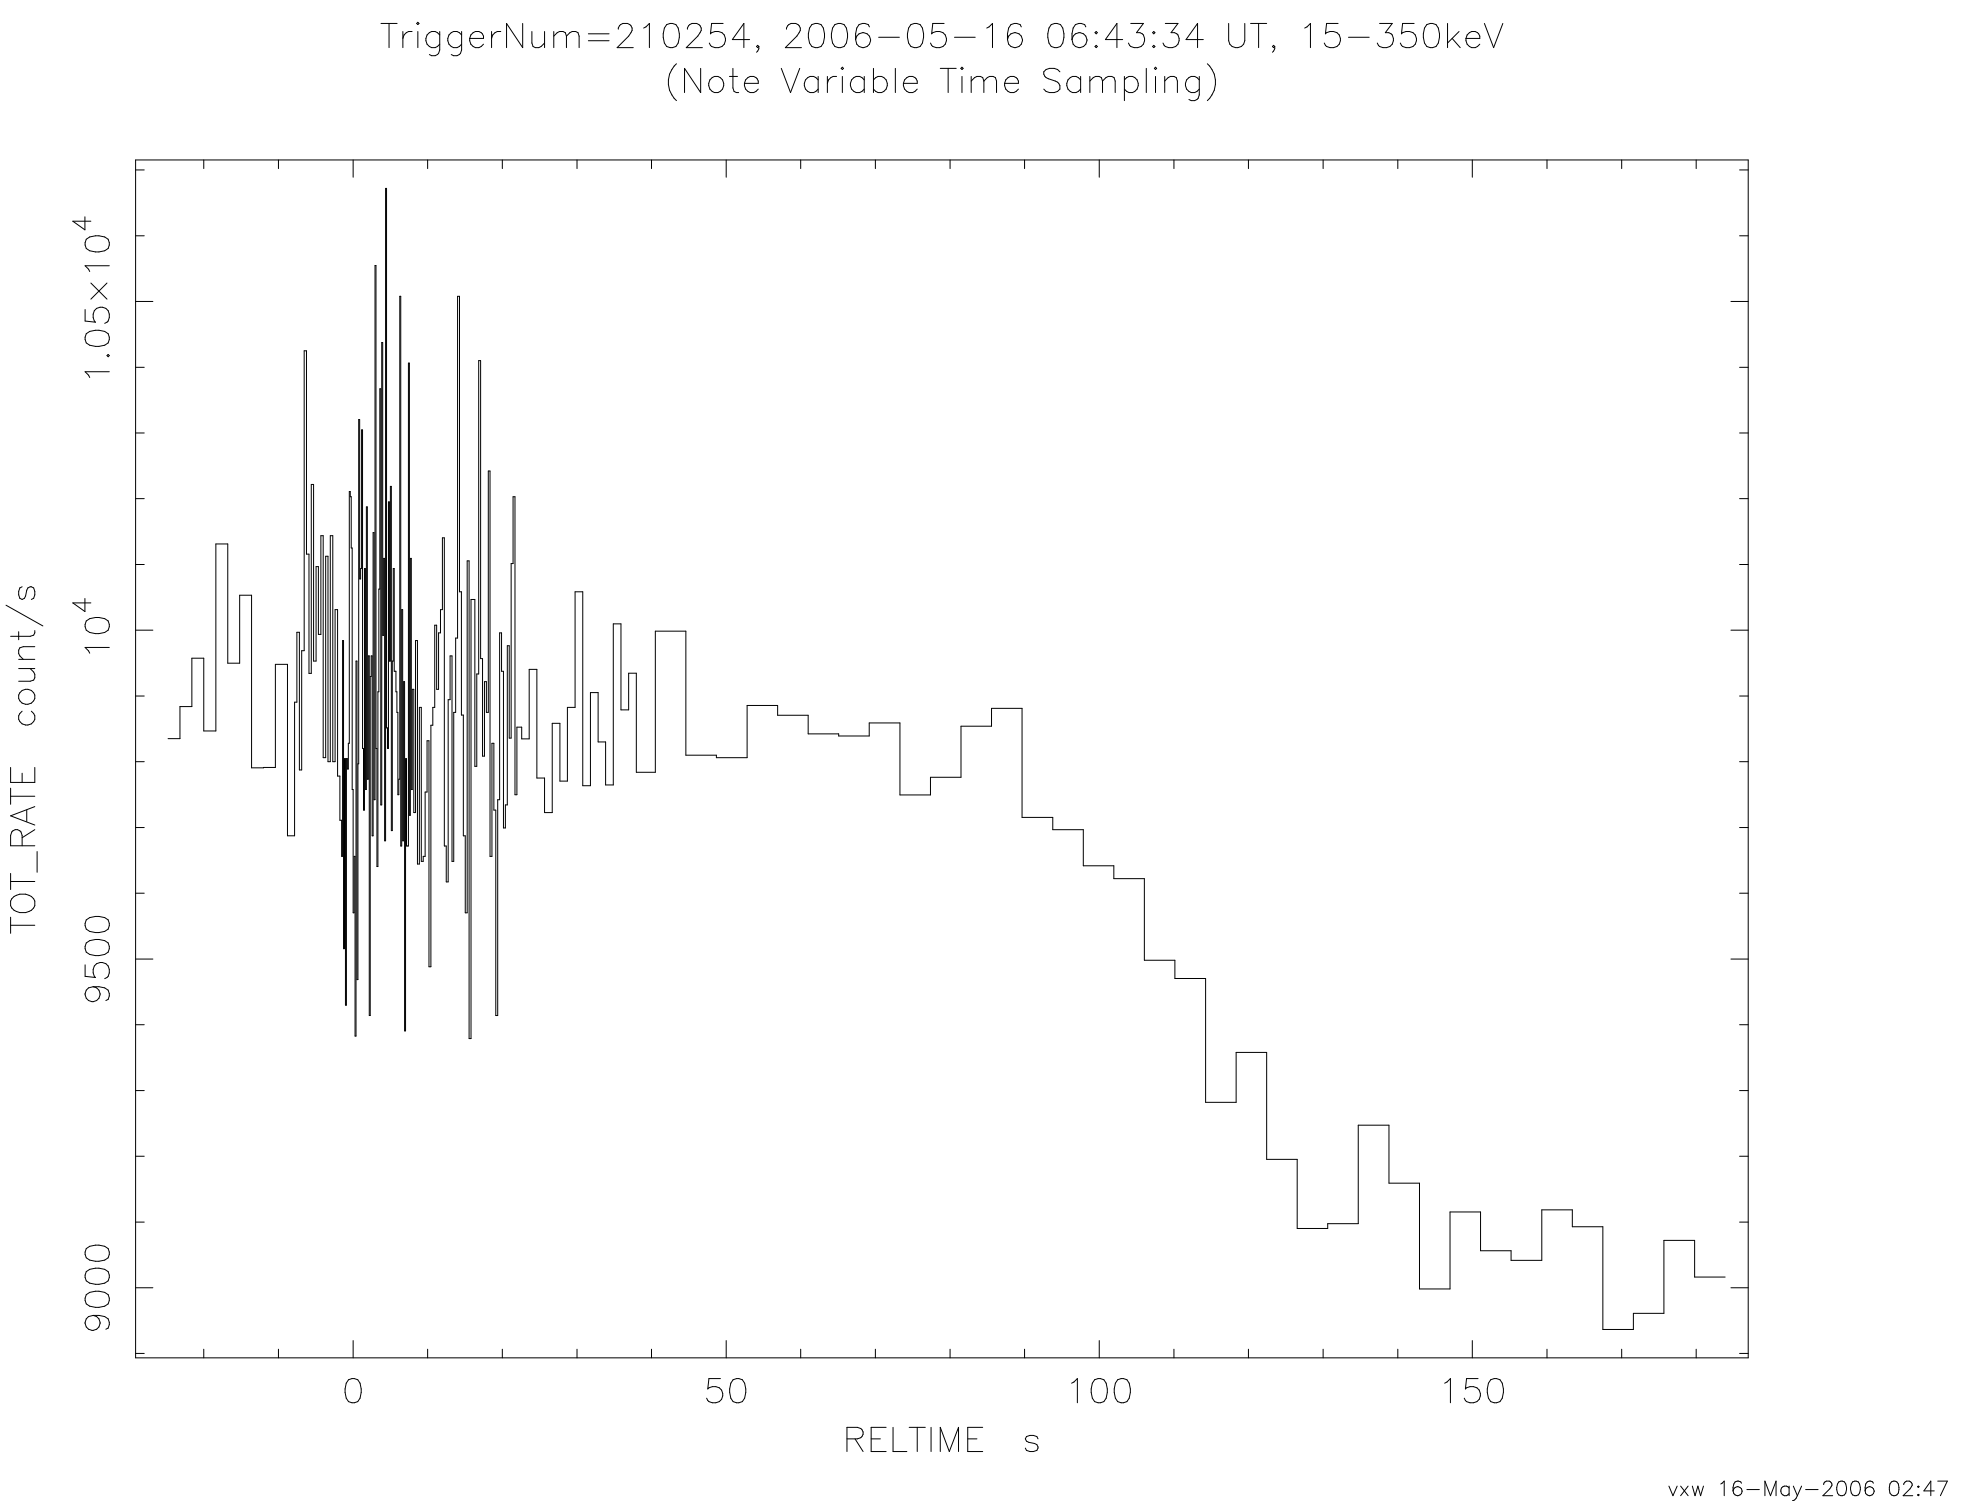
TriggerNum=210254, 2006-05-16 06:43:34 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.05×10^4
10^4
9500
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 16-May-2006 02:47