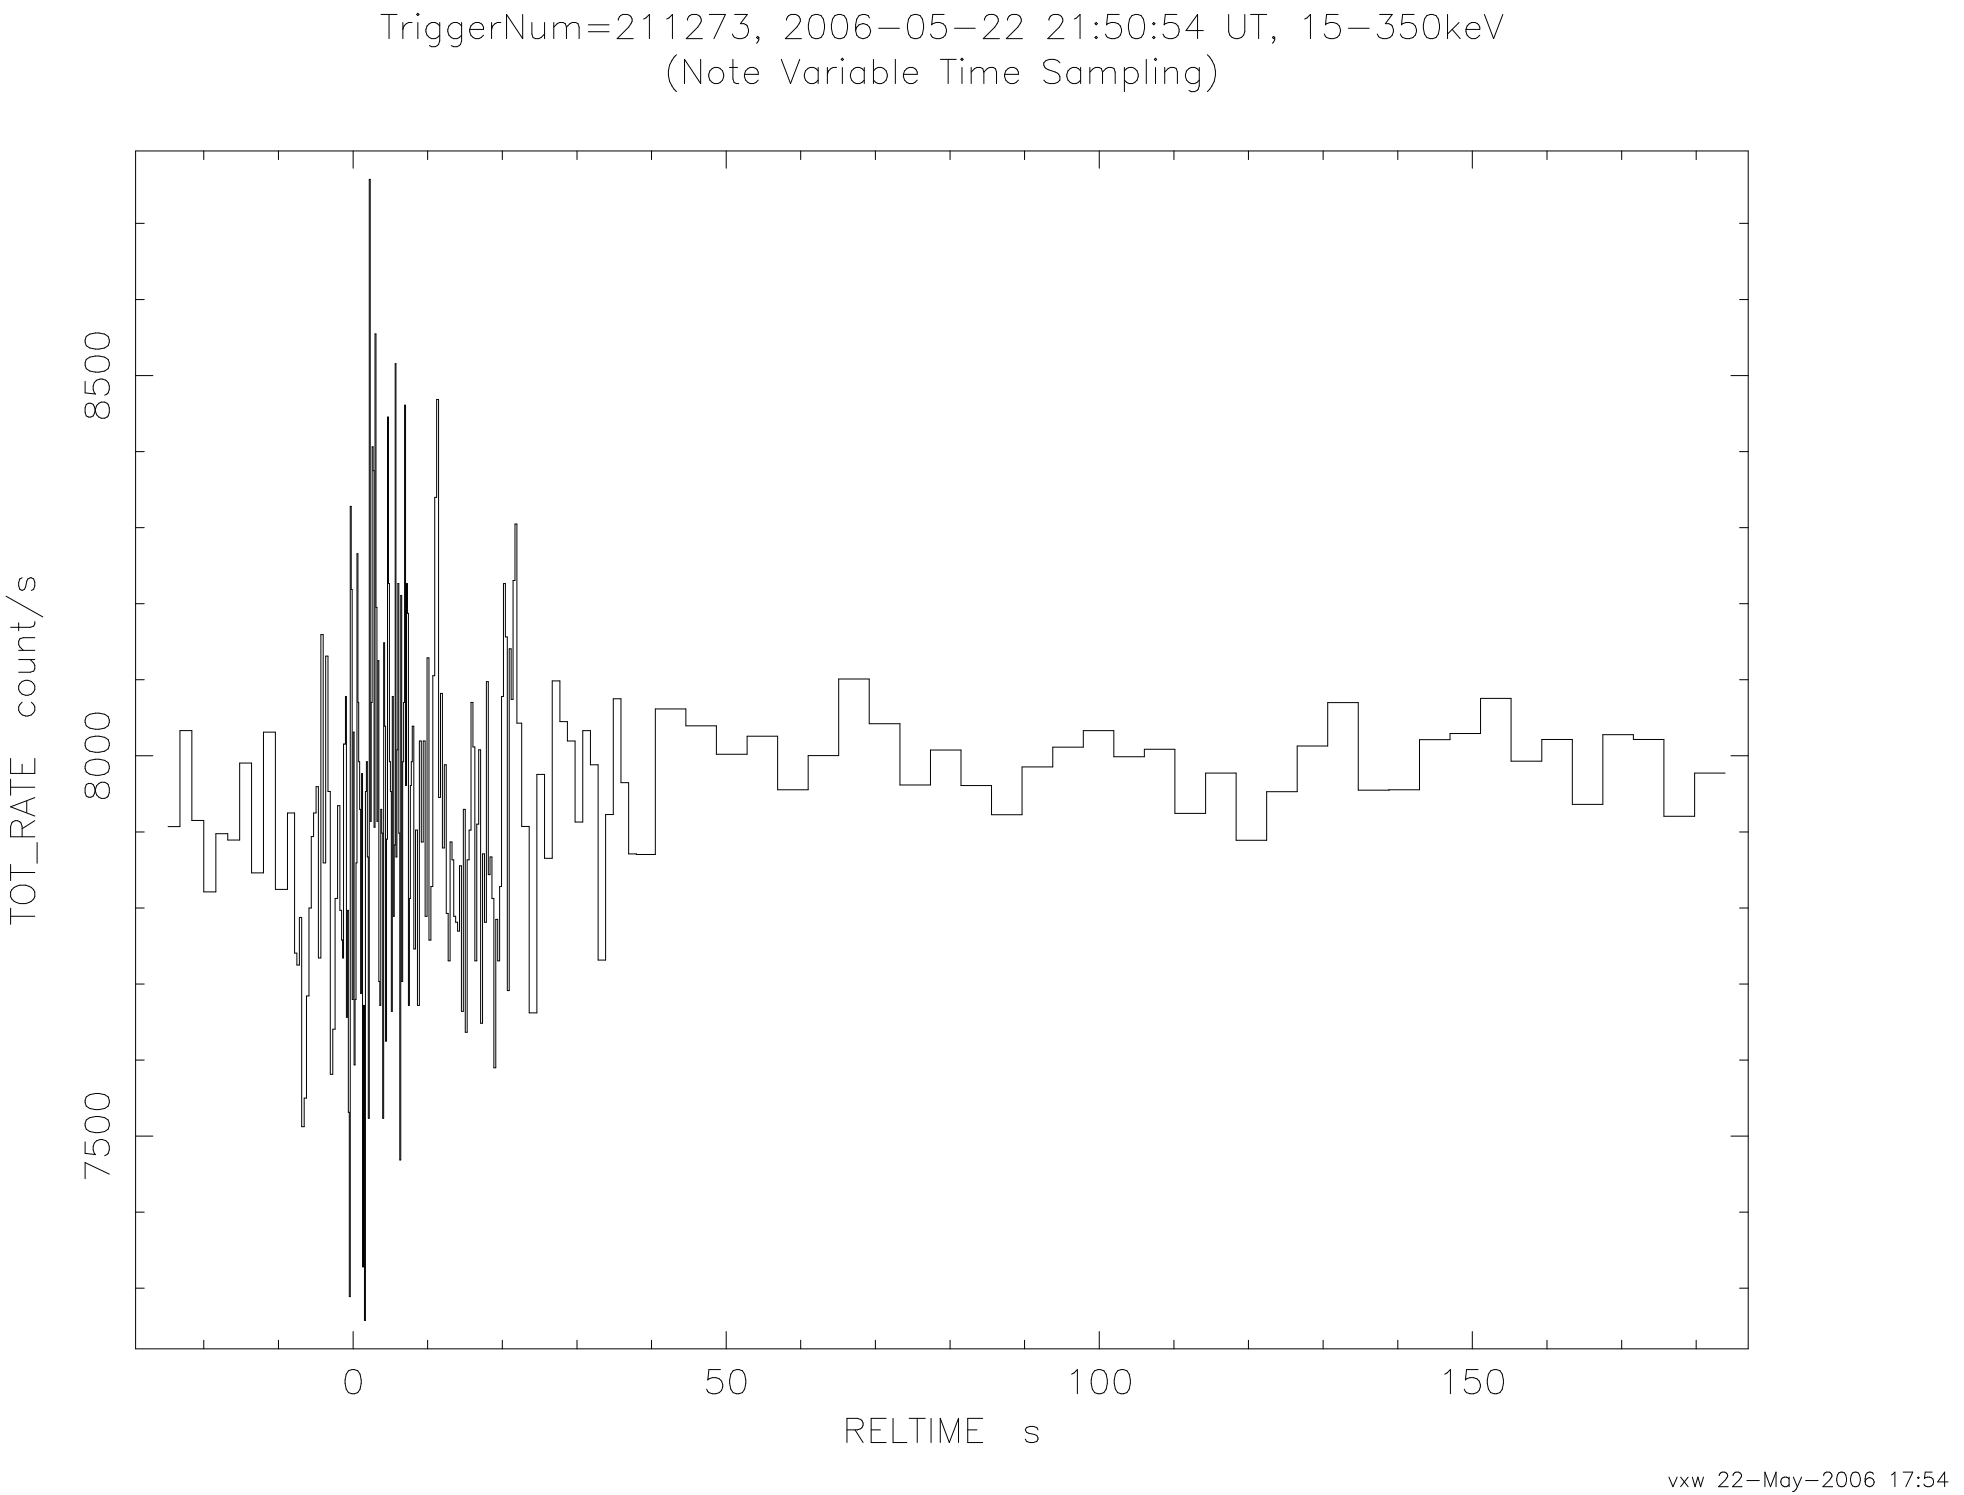
TriggerNum=211273, 2006-05-22 21:50:54 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 22-May-2006 17:54