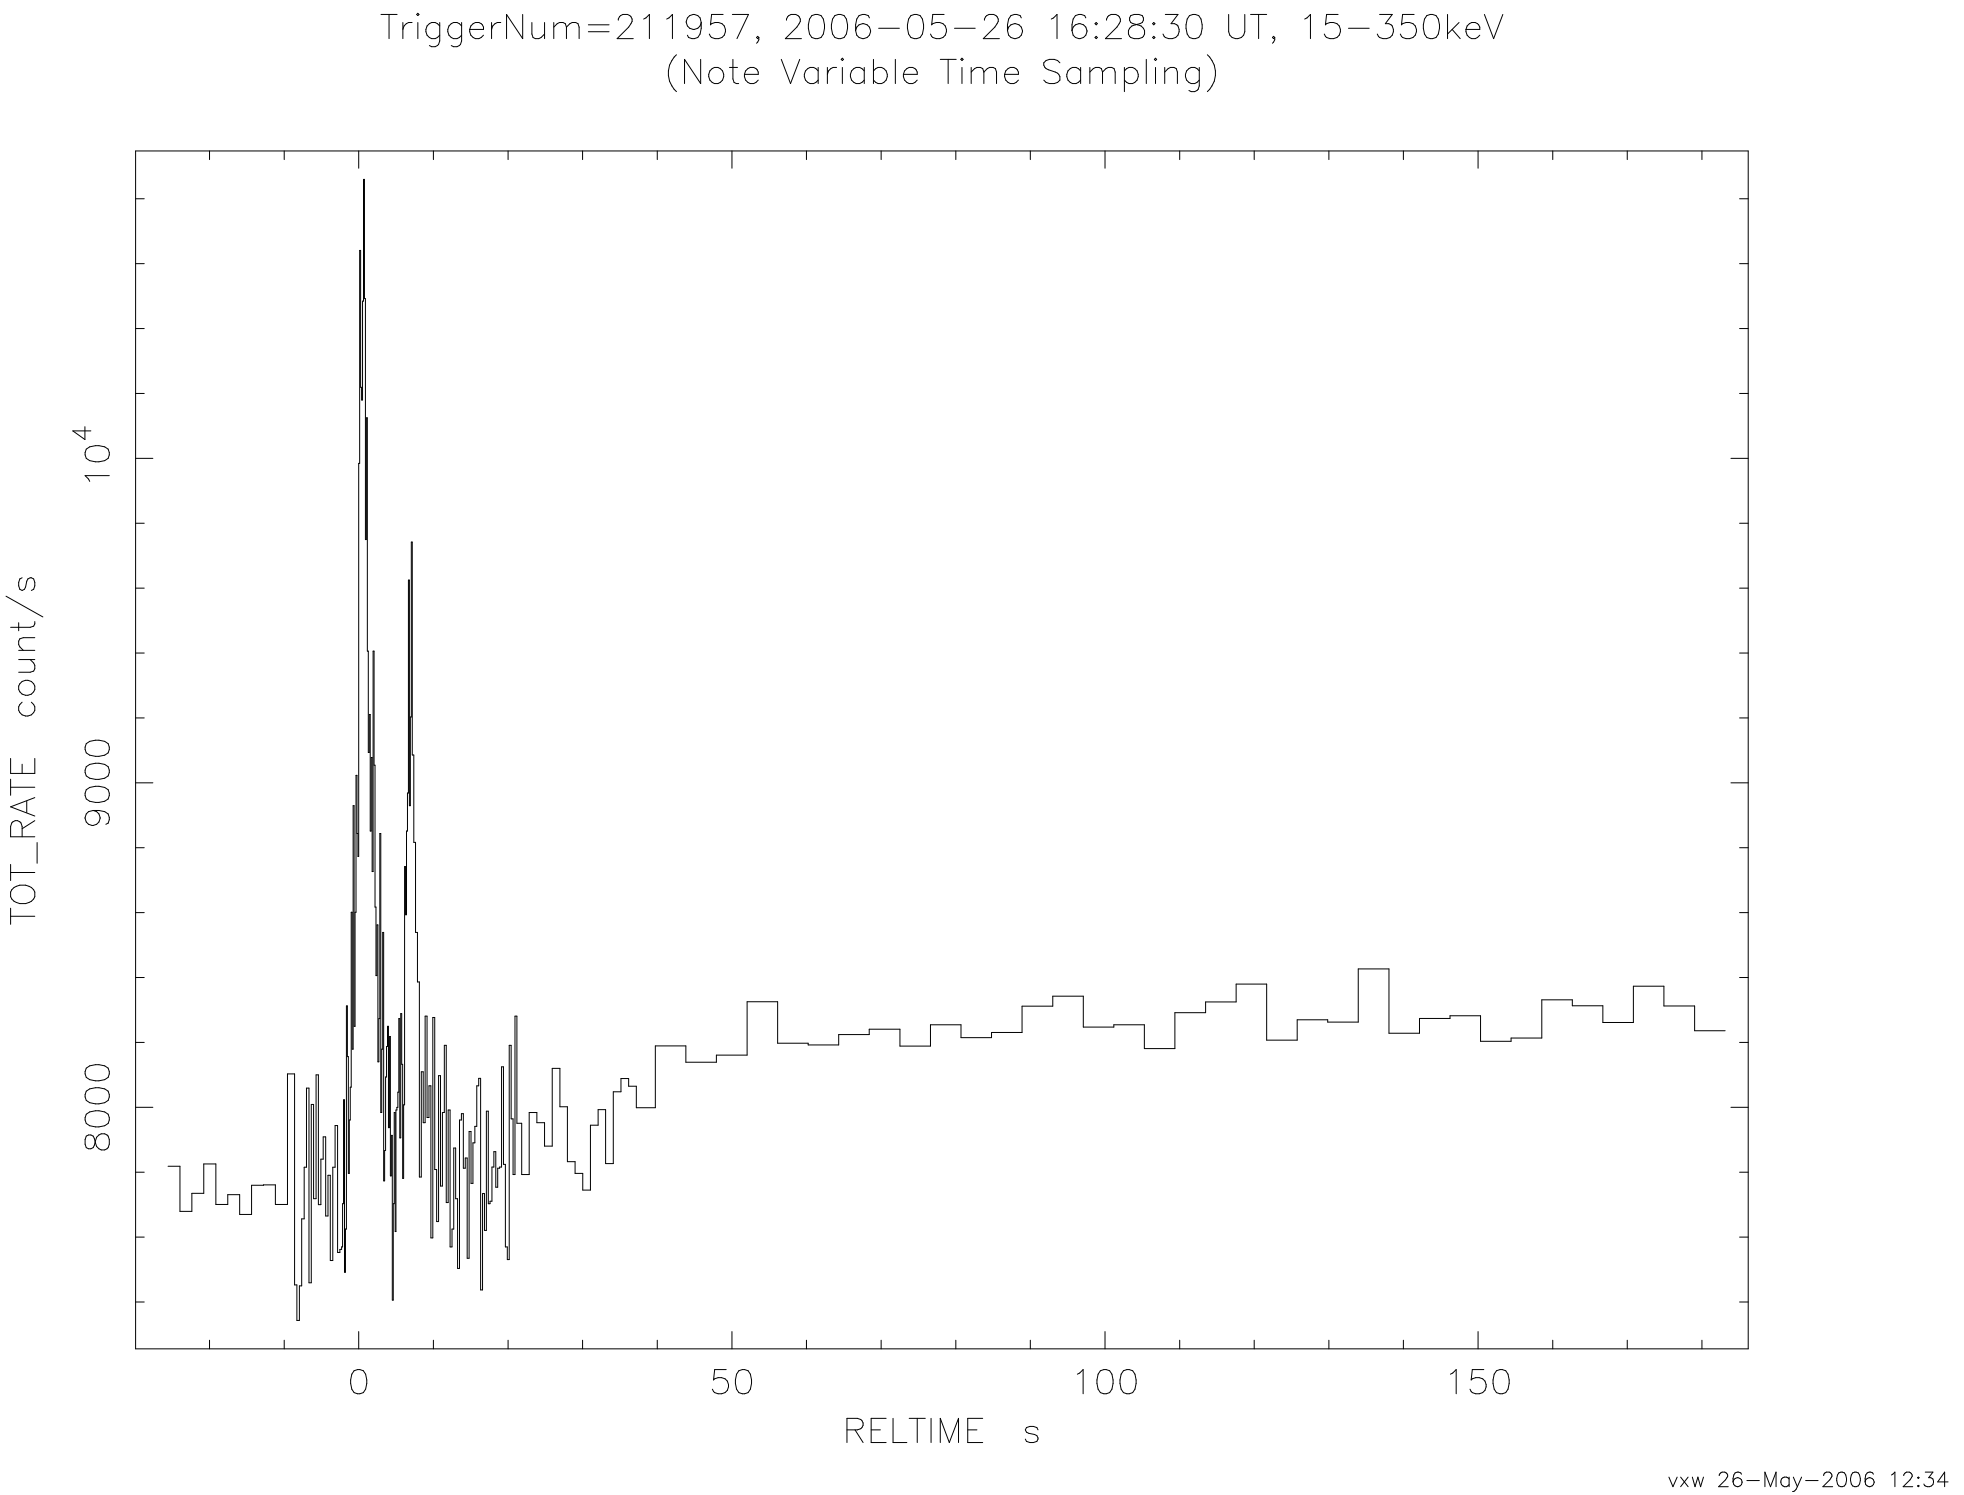
TriggerNum=211957, 2006-05-26 16:28:30 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9000
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 26-May-2006 12:34