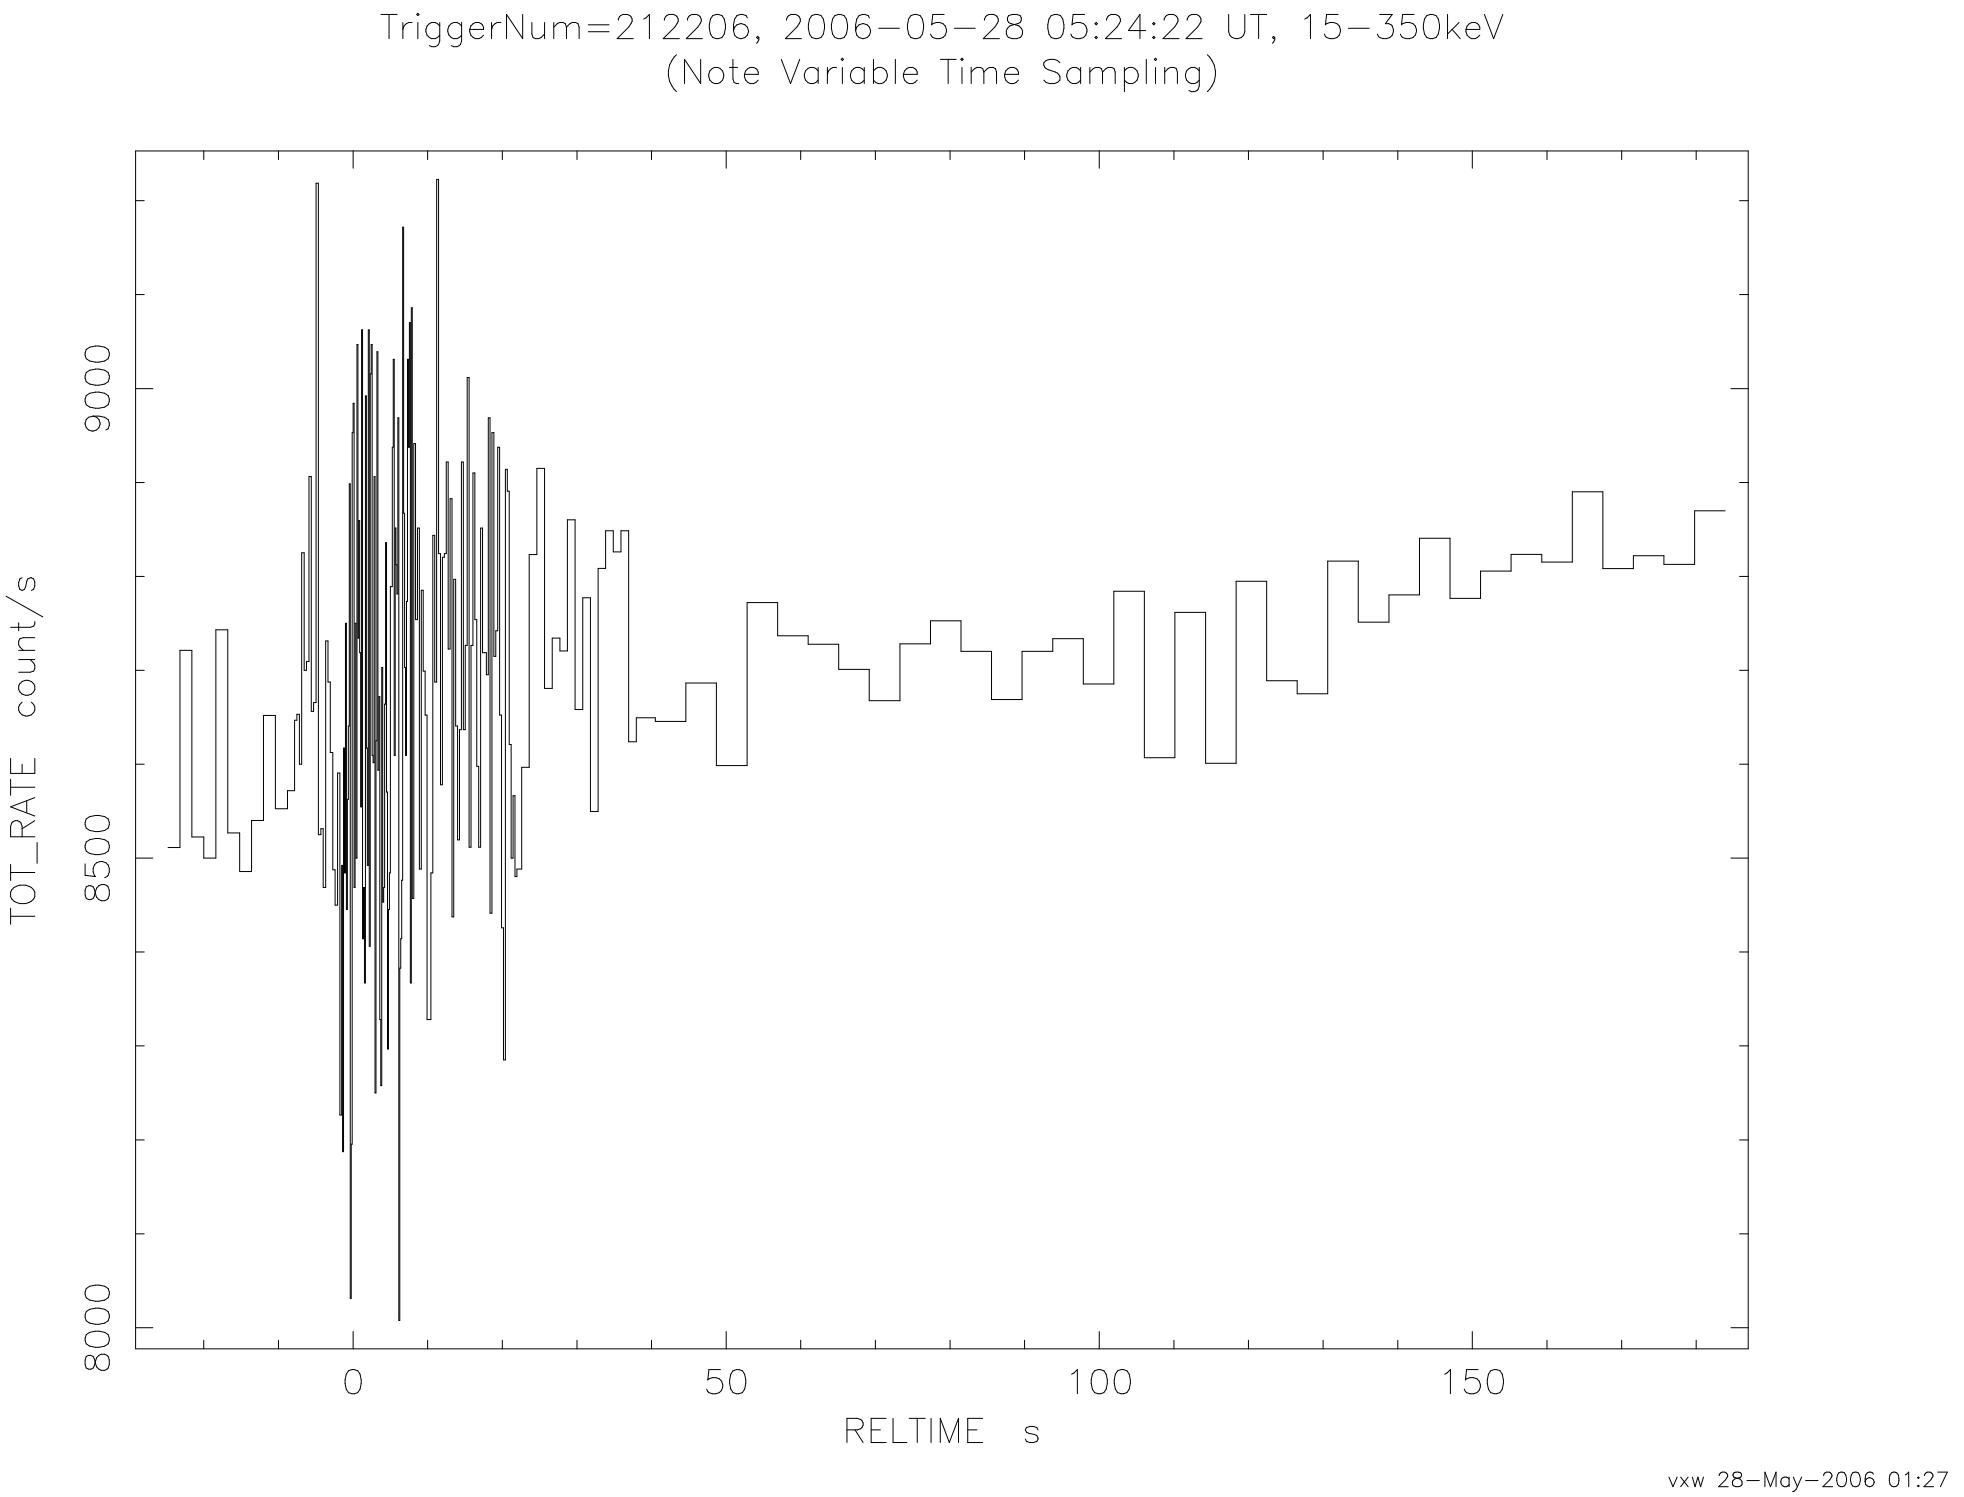
TriggerNum=212206, 2006-05-28 05:24:22 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8000
8500
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 28-May-2006 01:27