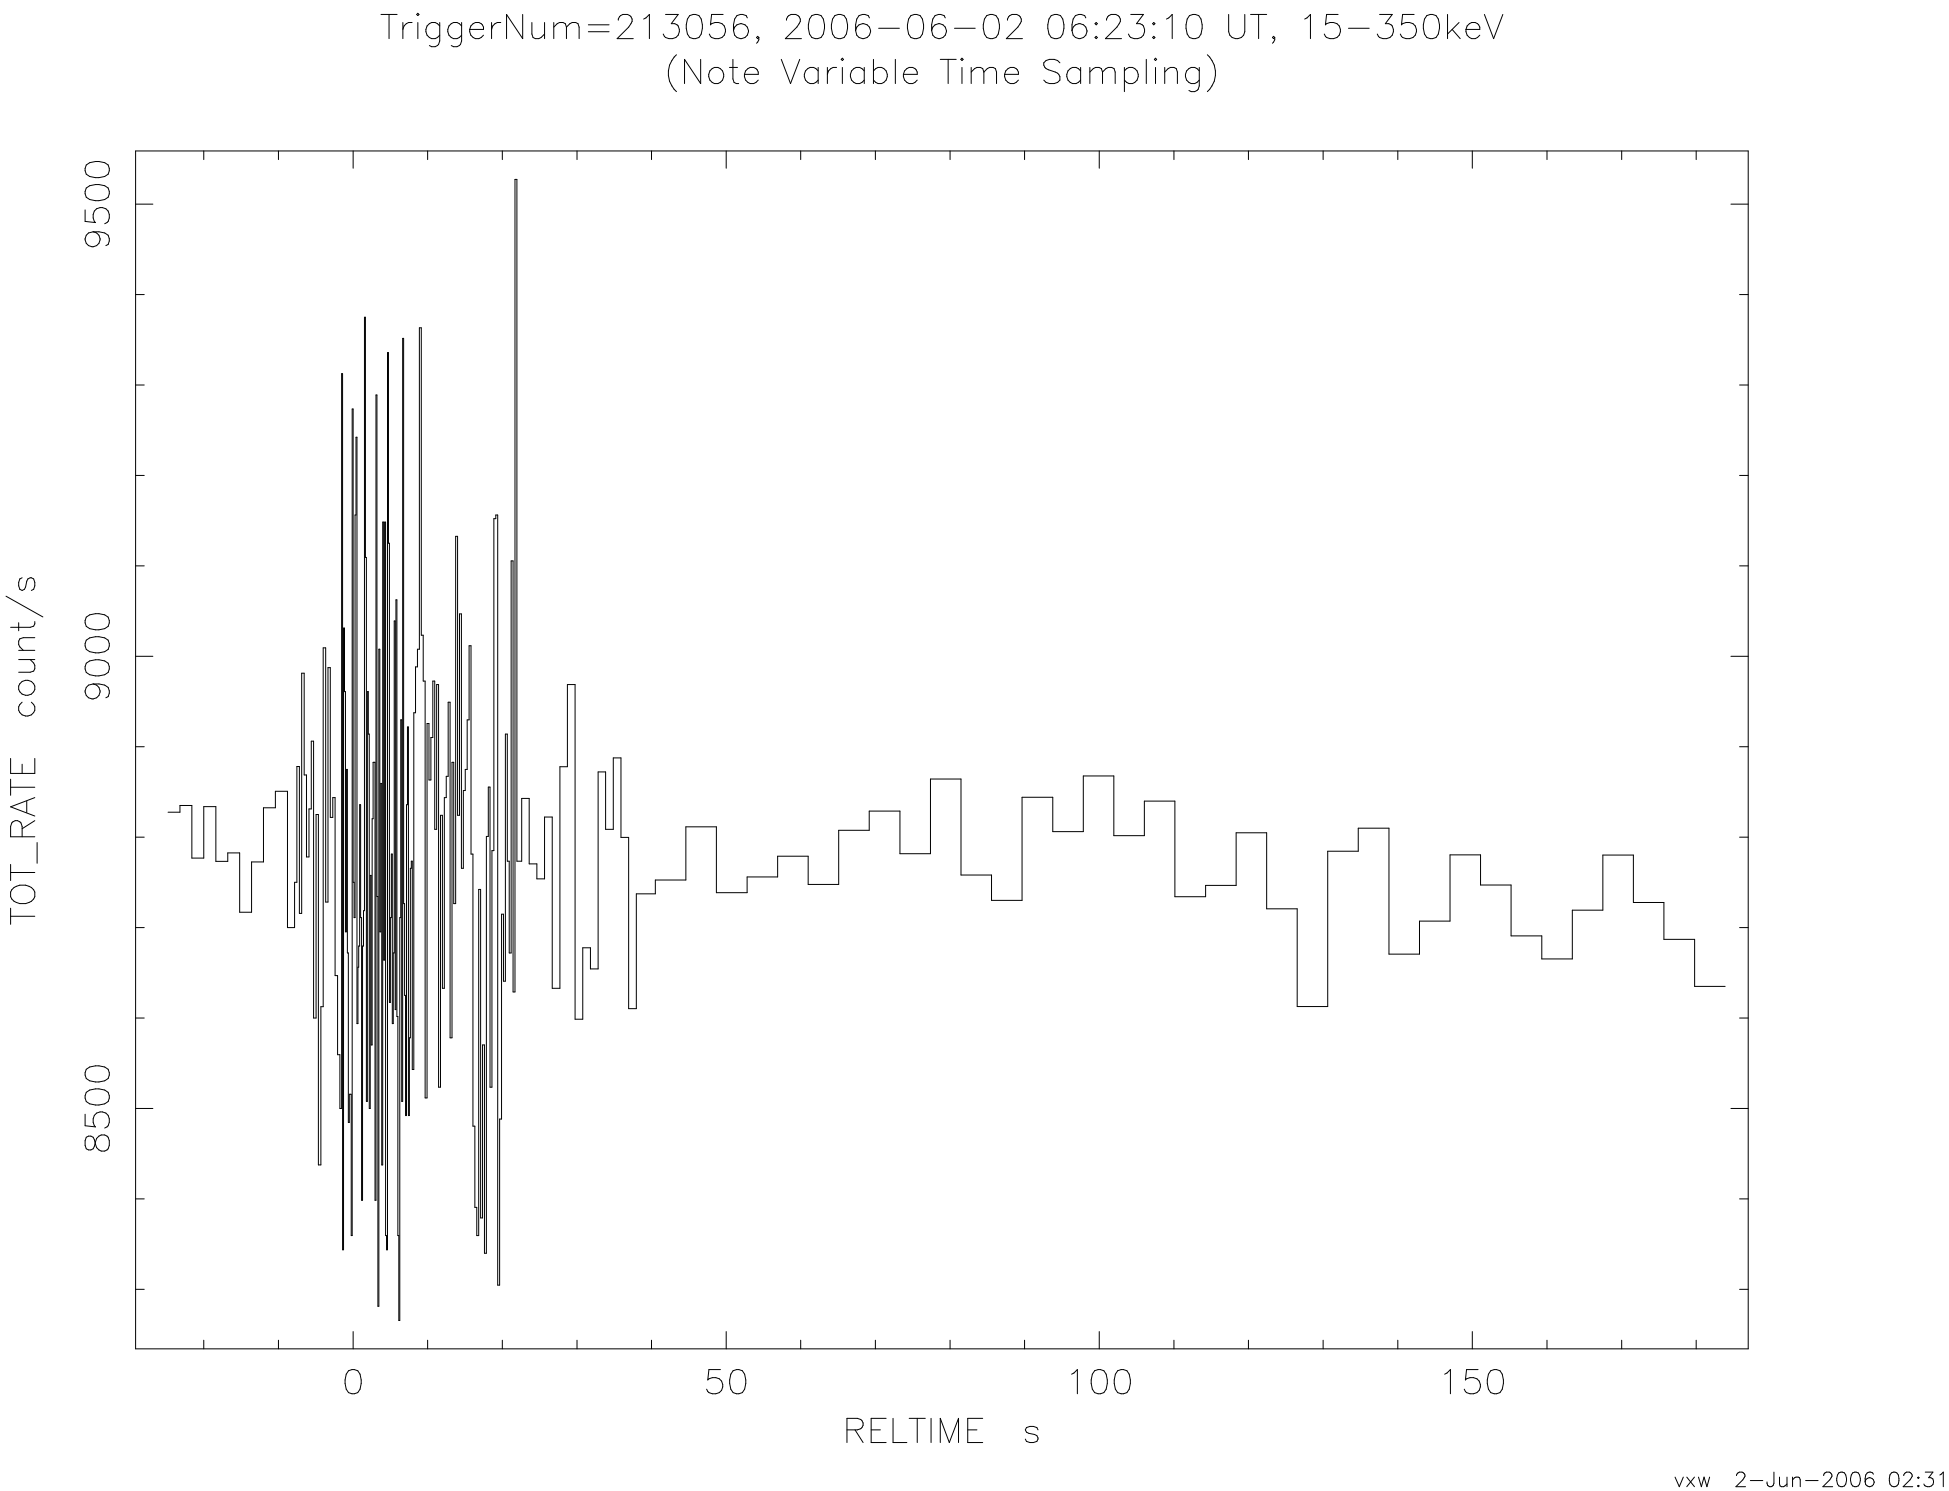
TriggerNum=213056, 2006-06-02 06:23:10 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9500
9000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 2-Jun-2006 02:31