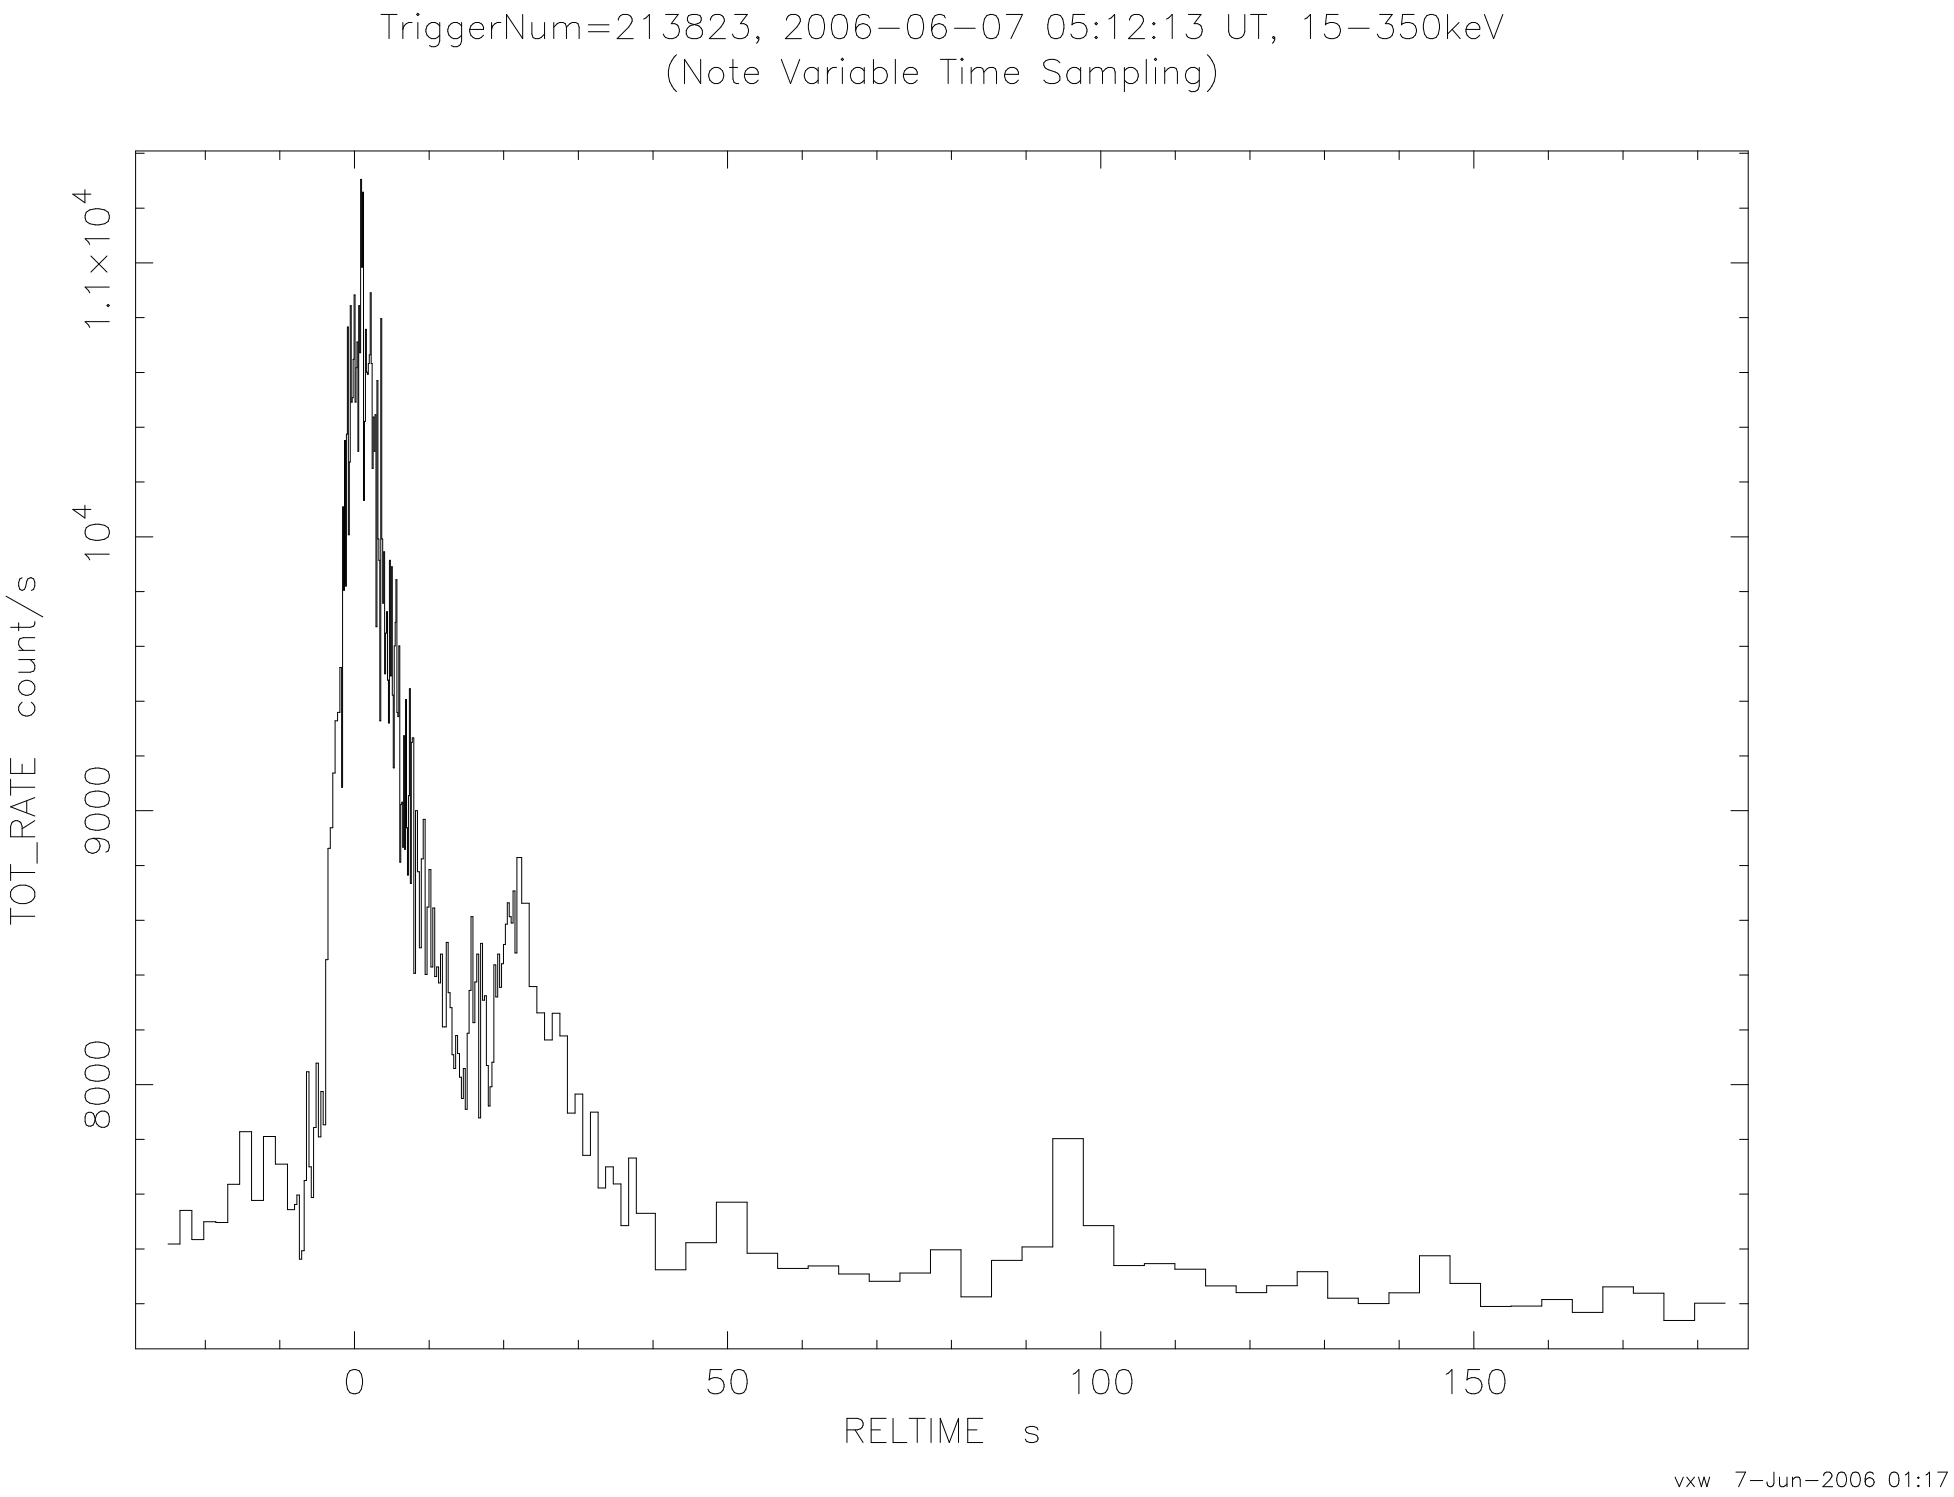
TriggerNum=213823, 2006-06-07 05:12:13 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.1×10^4
10^4
9000
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 7-Jun-2006 01:17