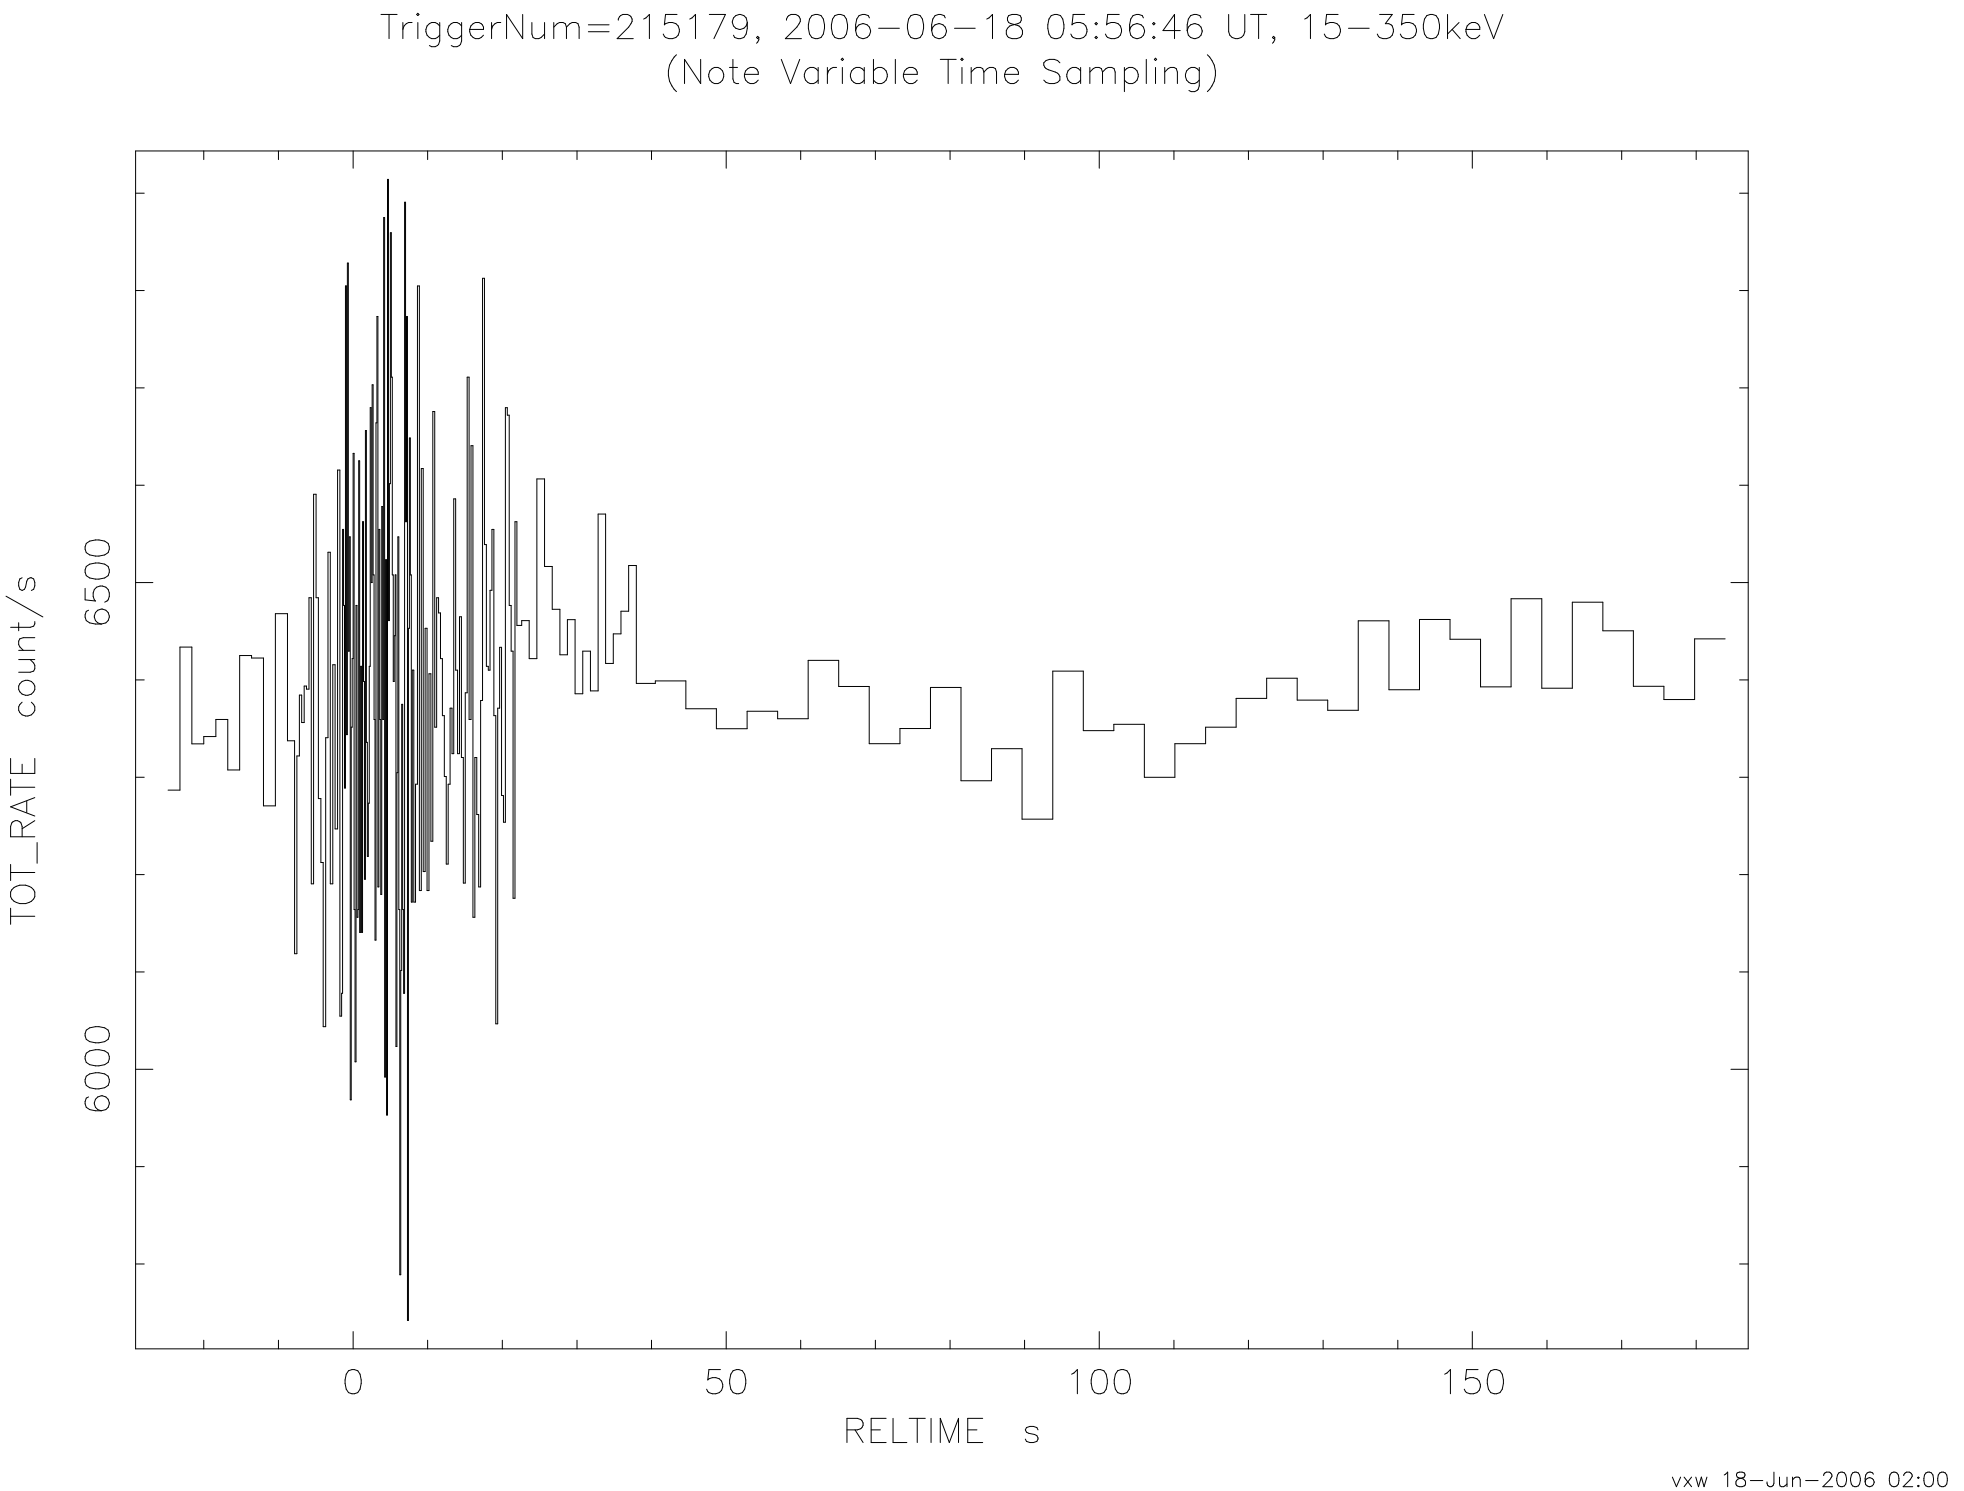
TriggerNum=215179, 2006-06-18 05:56:46 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
6500
6000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 18-Jun-2006 02:00