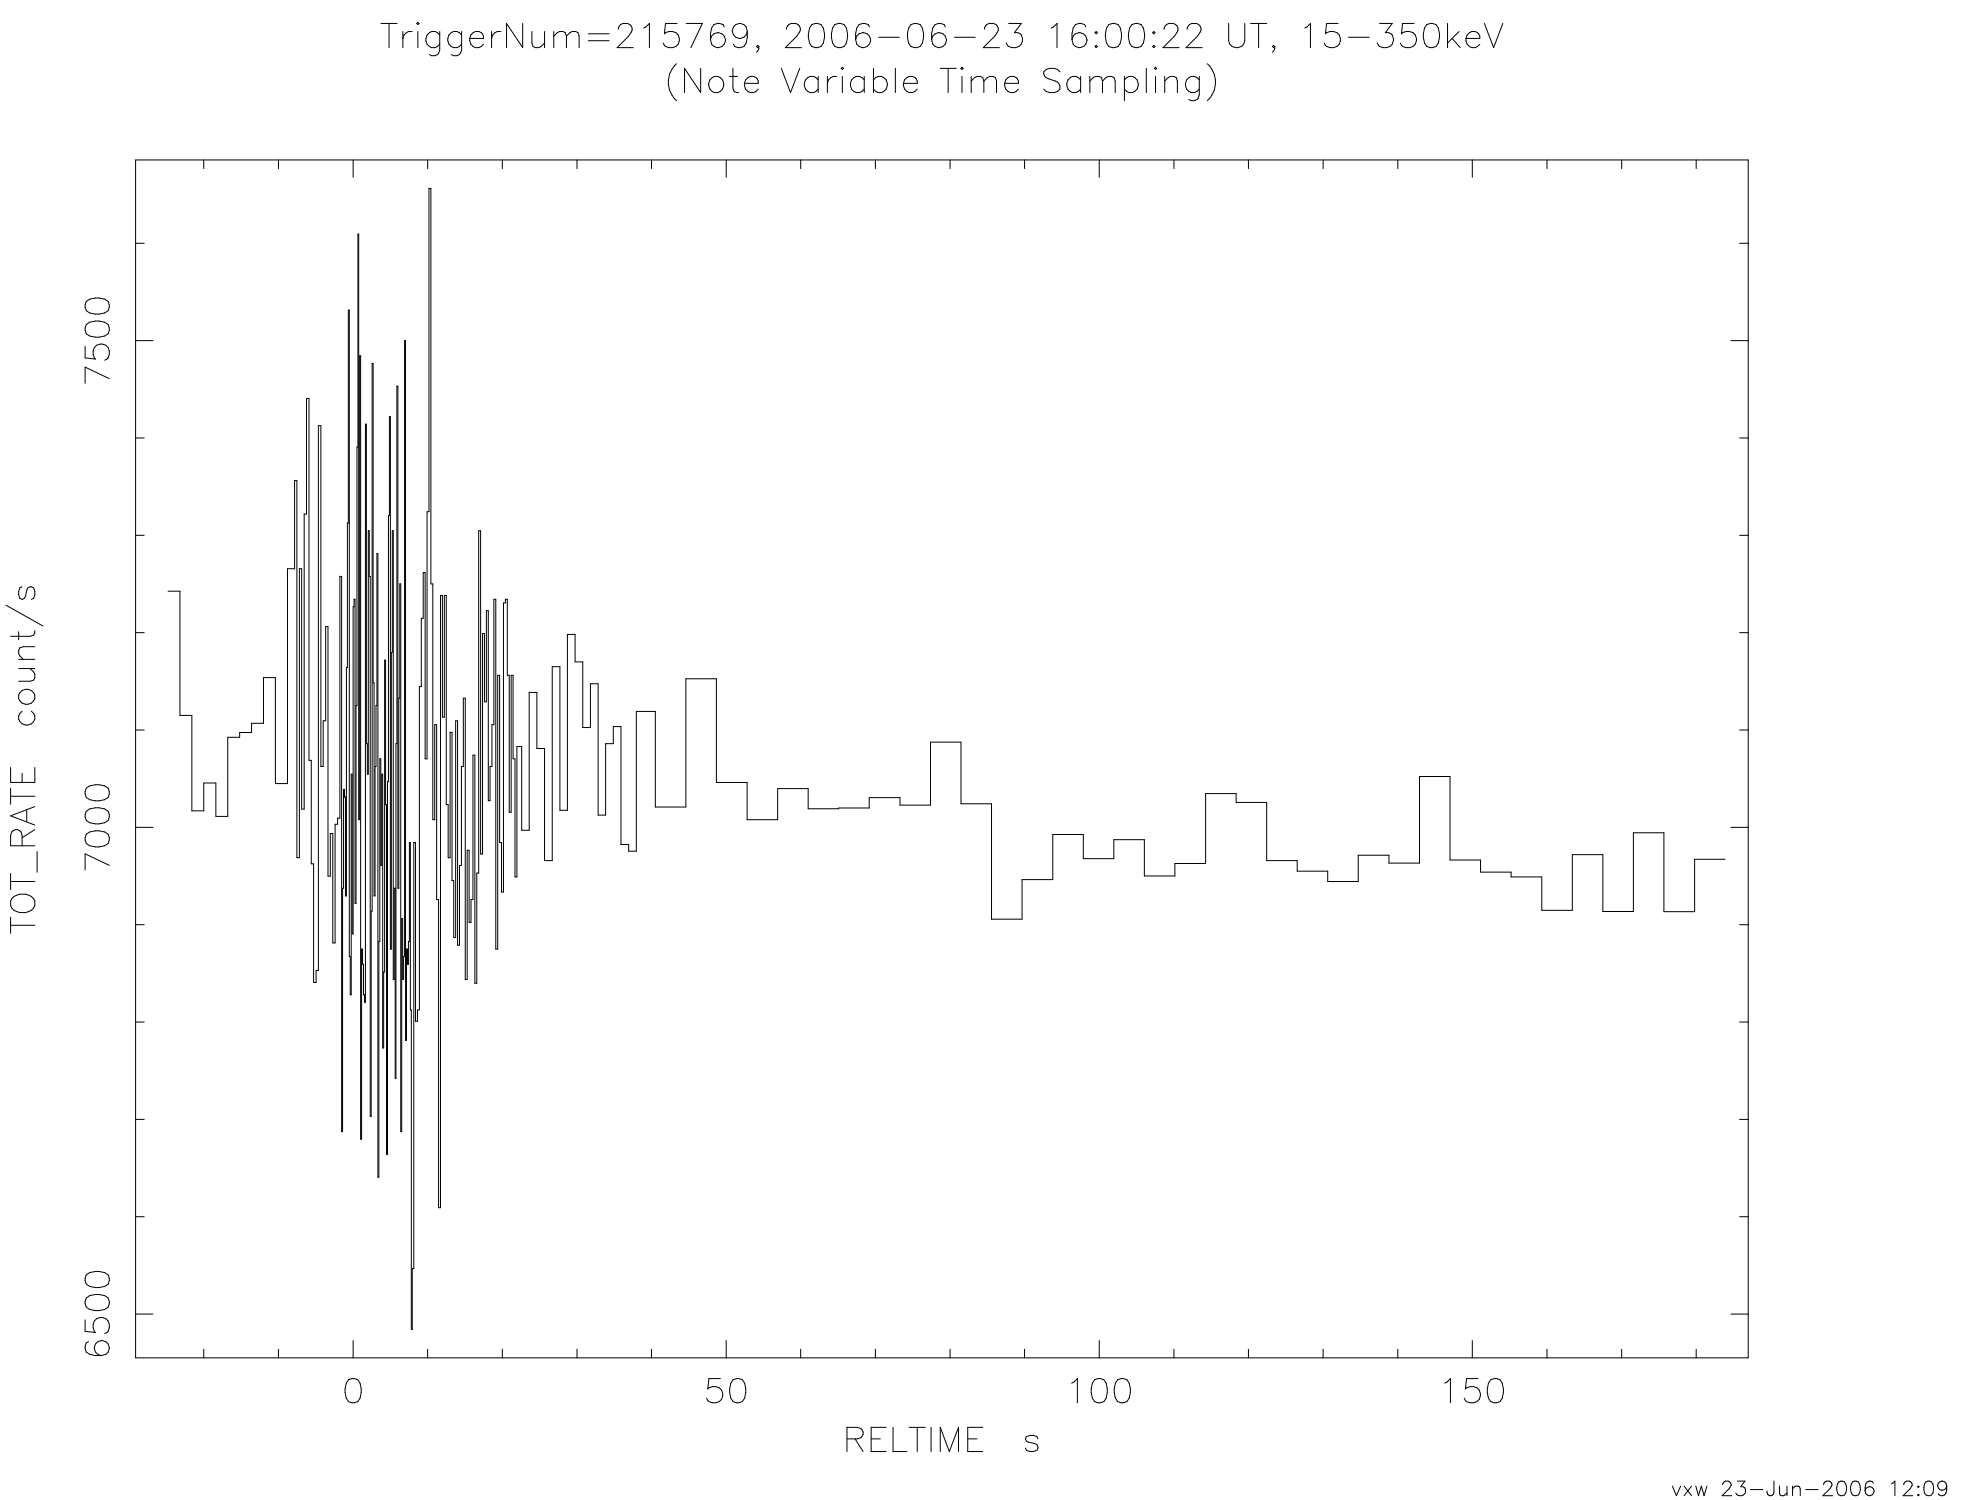
TriggerNum=215769, 2006-06-23 16:00:22 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
7000
6500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 23-Jun-2006 12:09