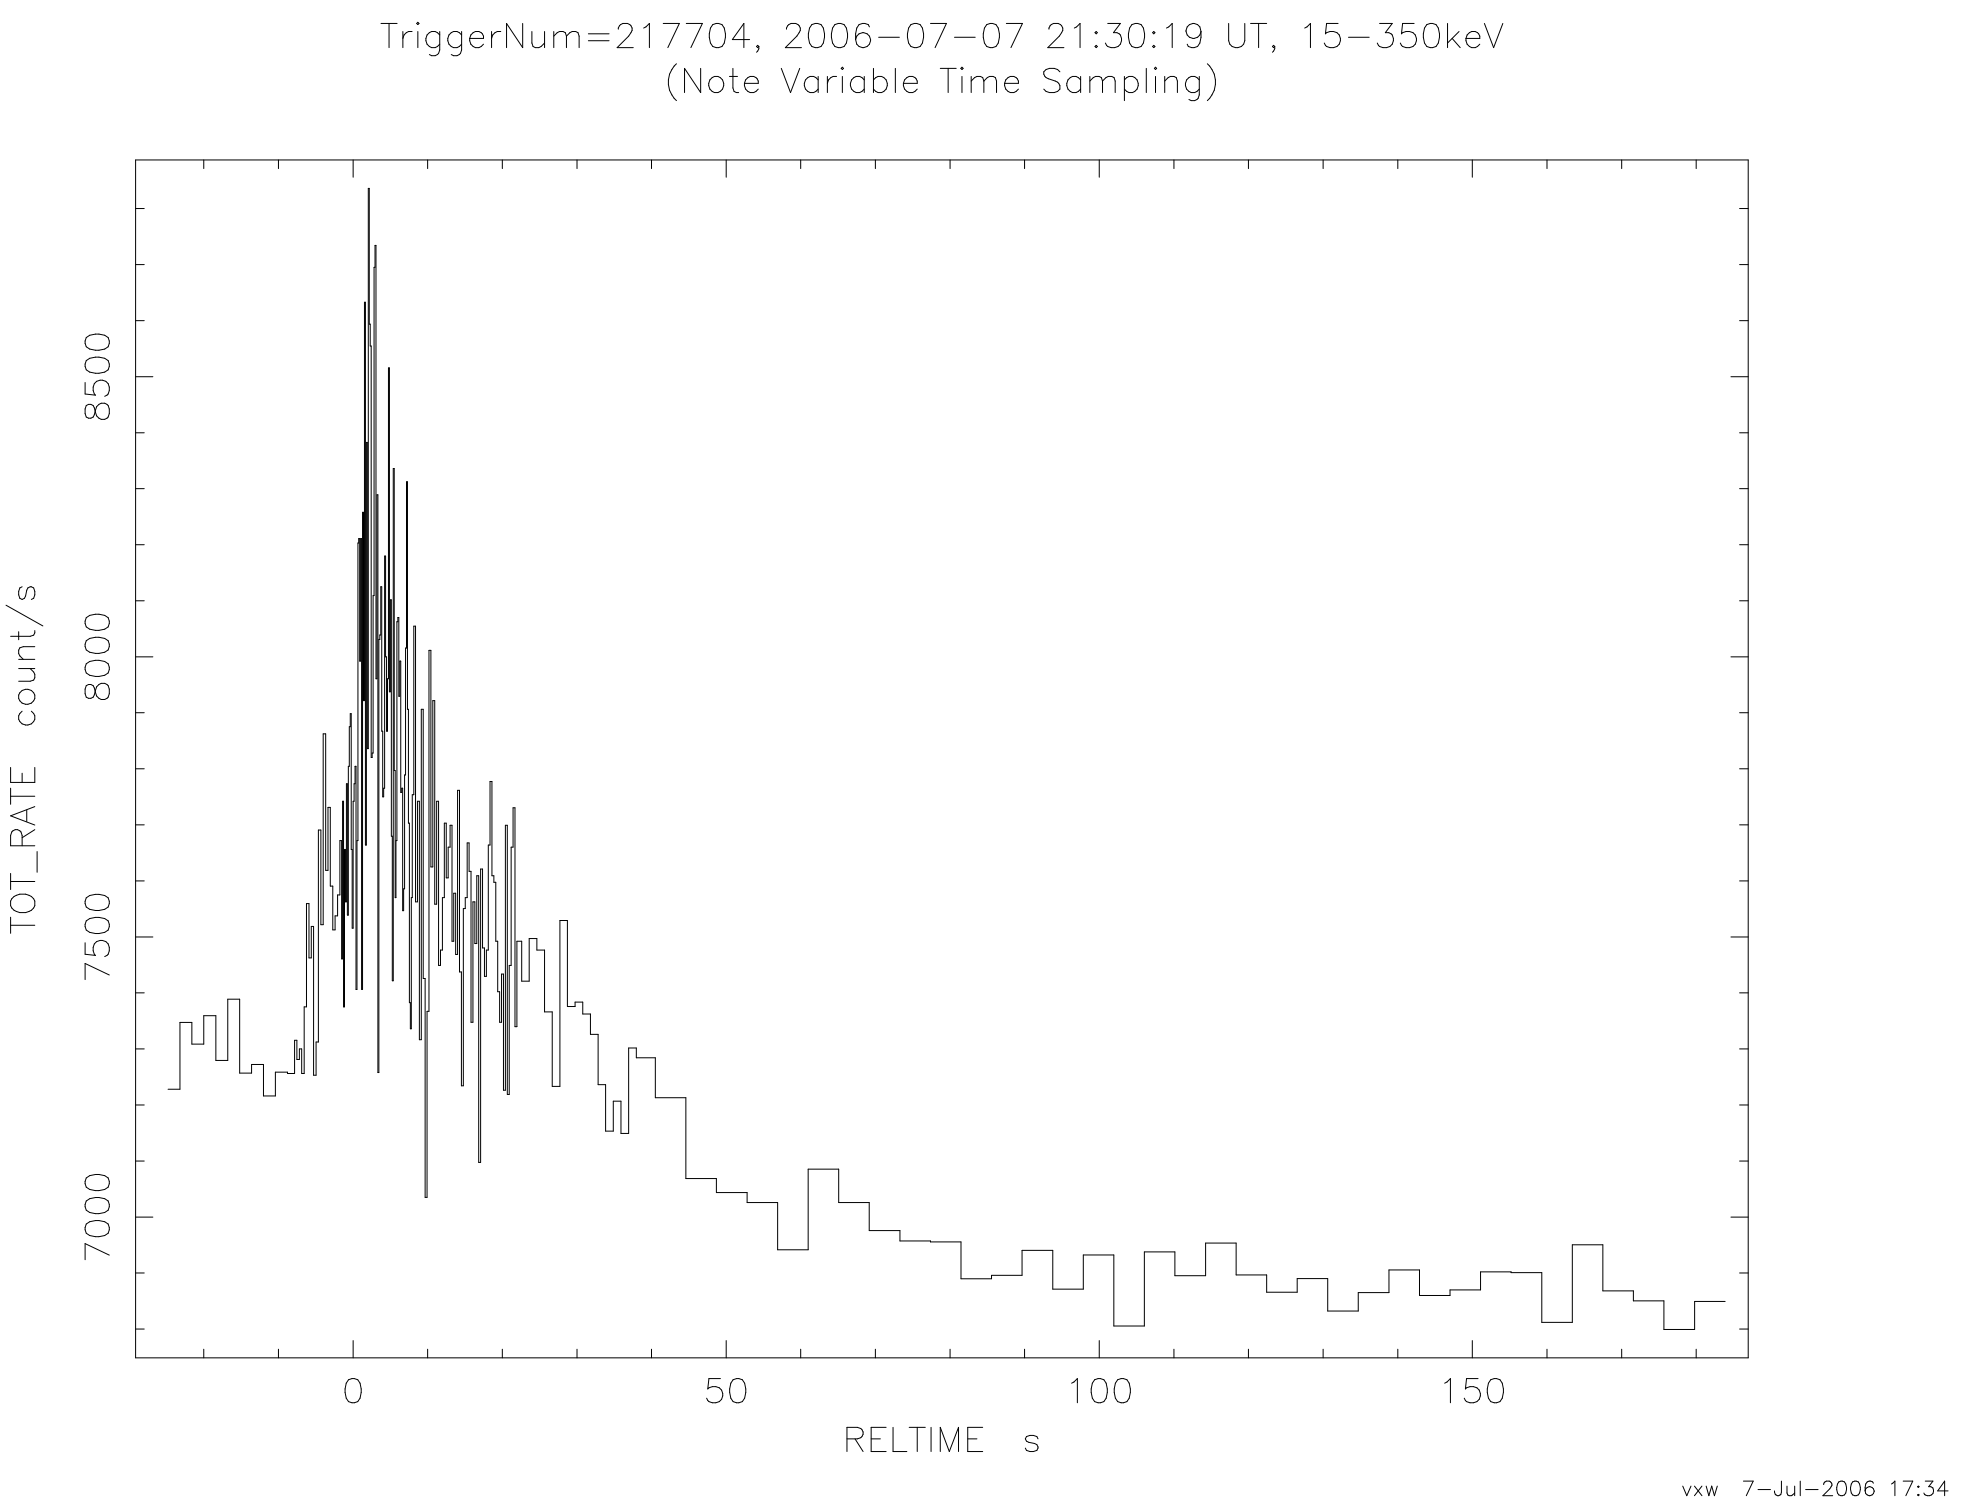
TriggerNum=217704, 2006-07-07 21:30:19 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 7-Jul-2006 17:34