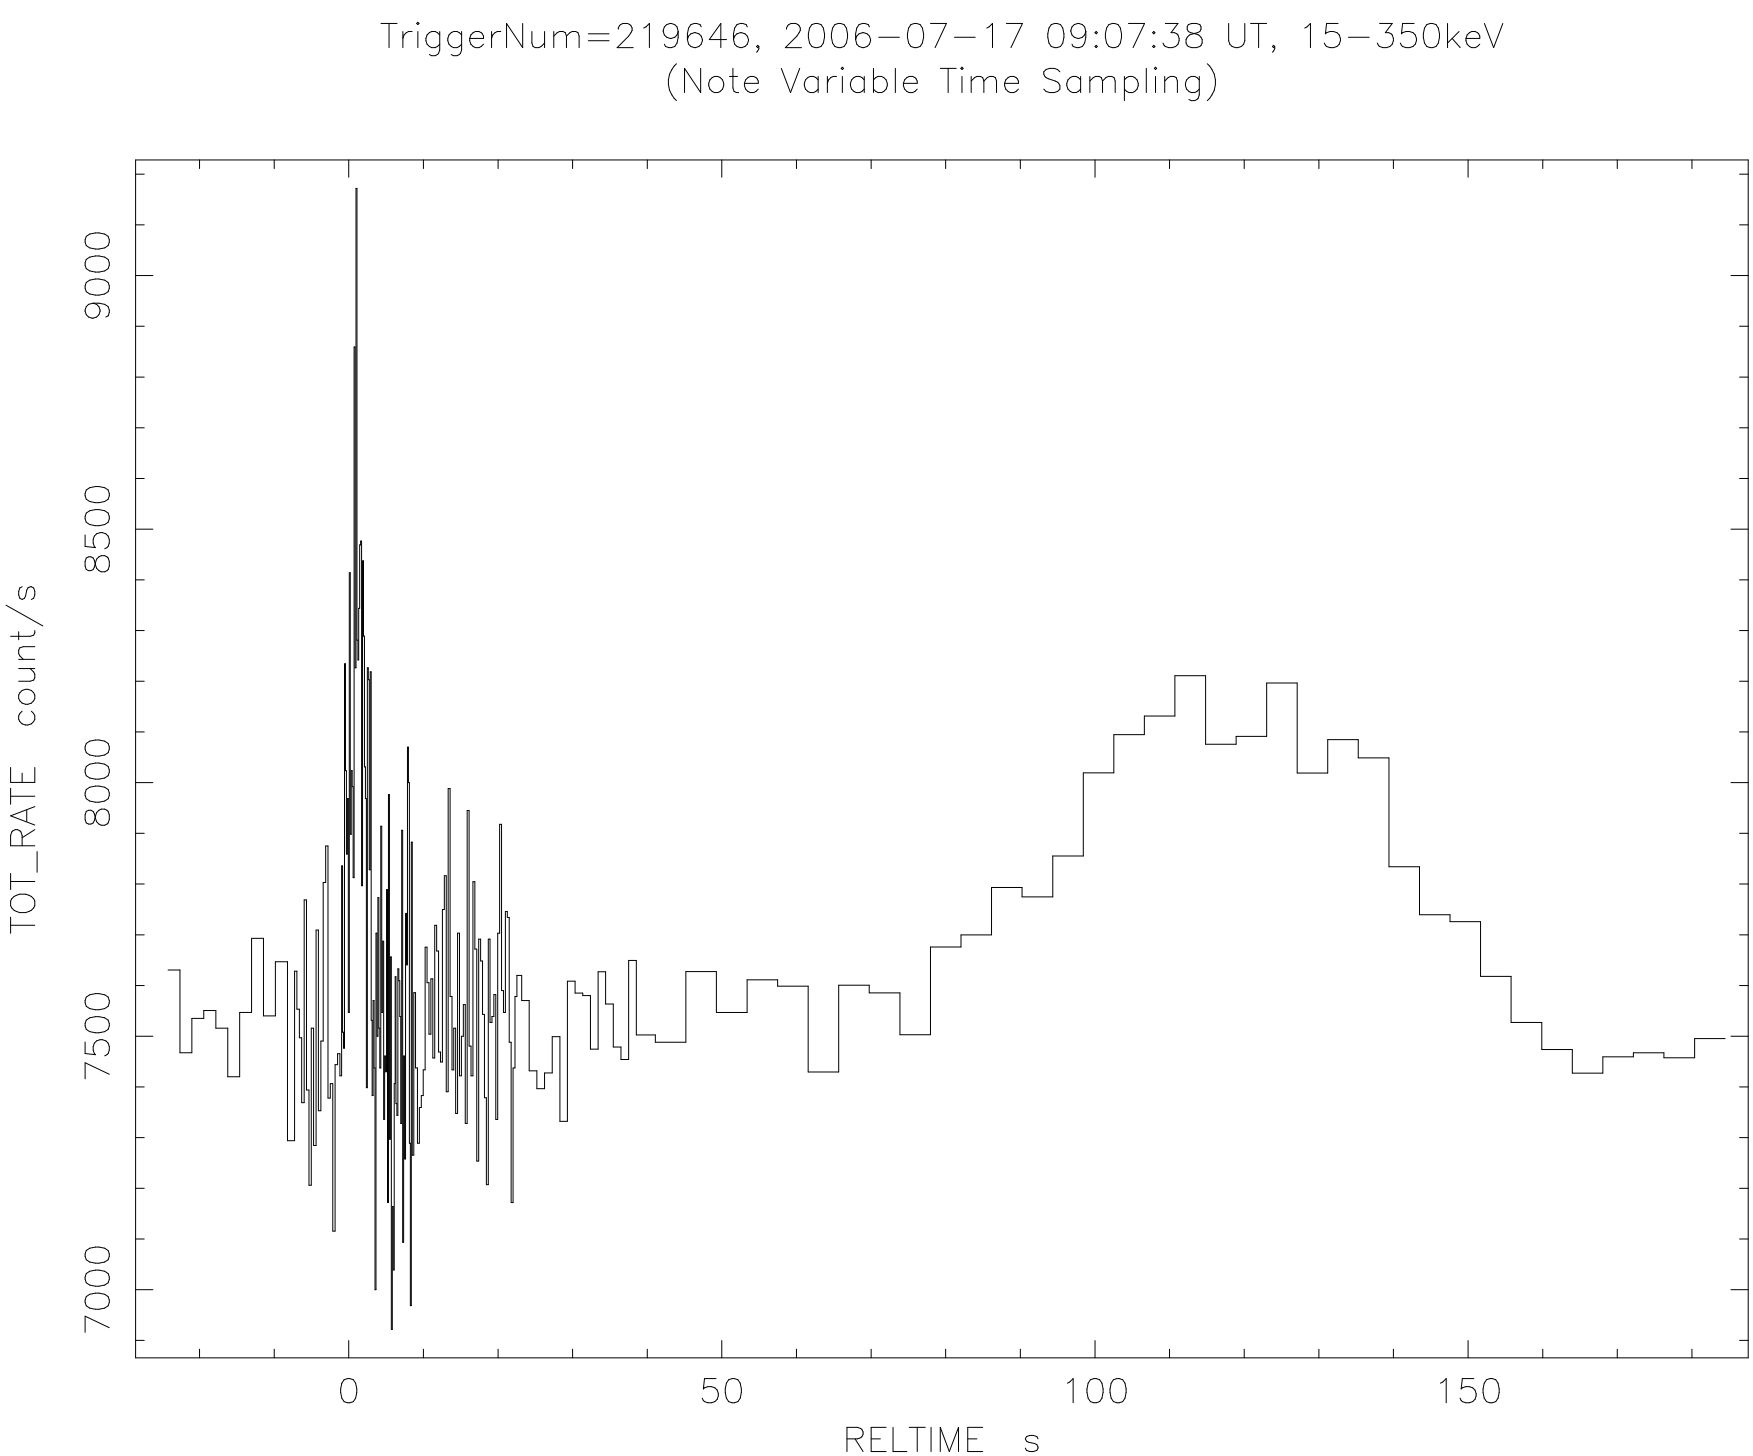
TriggerNum=219646, 2006-07-17 09:07:38 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9000
8500
8000
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 17-Jul-2006 05:11