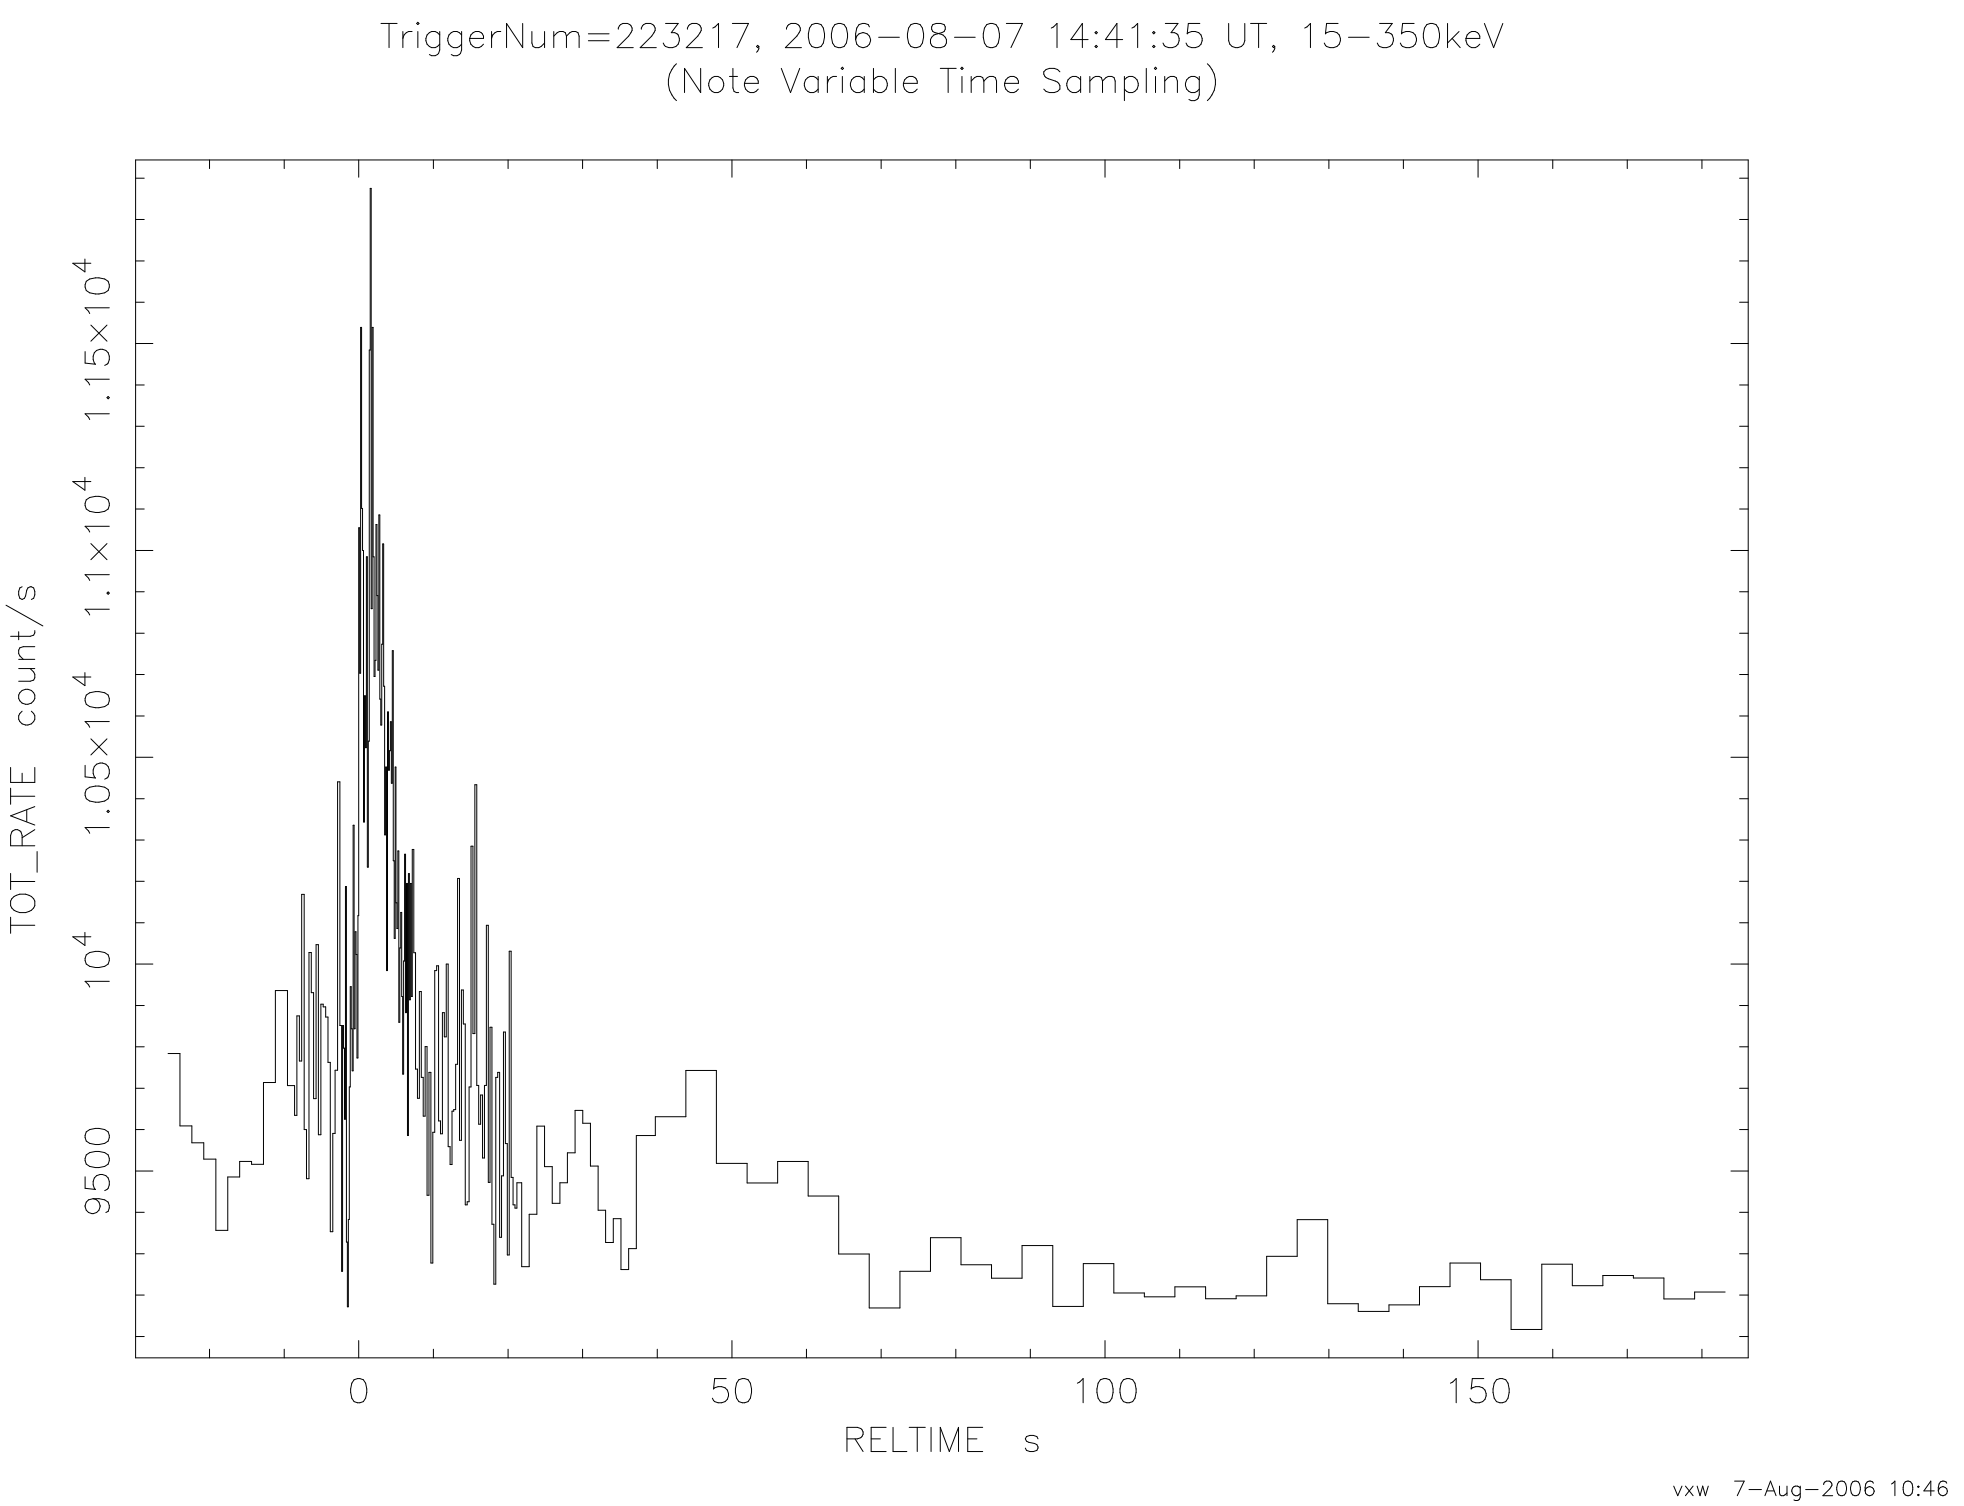
TriggerNum=223217, 2006-08-07 14:41:35 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9500
10^4
1.05×10^4
1.1×10^4
1.15×10^4
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 7-Aug-2006 10:46