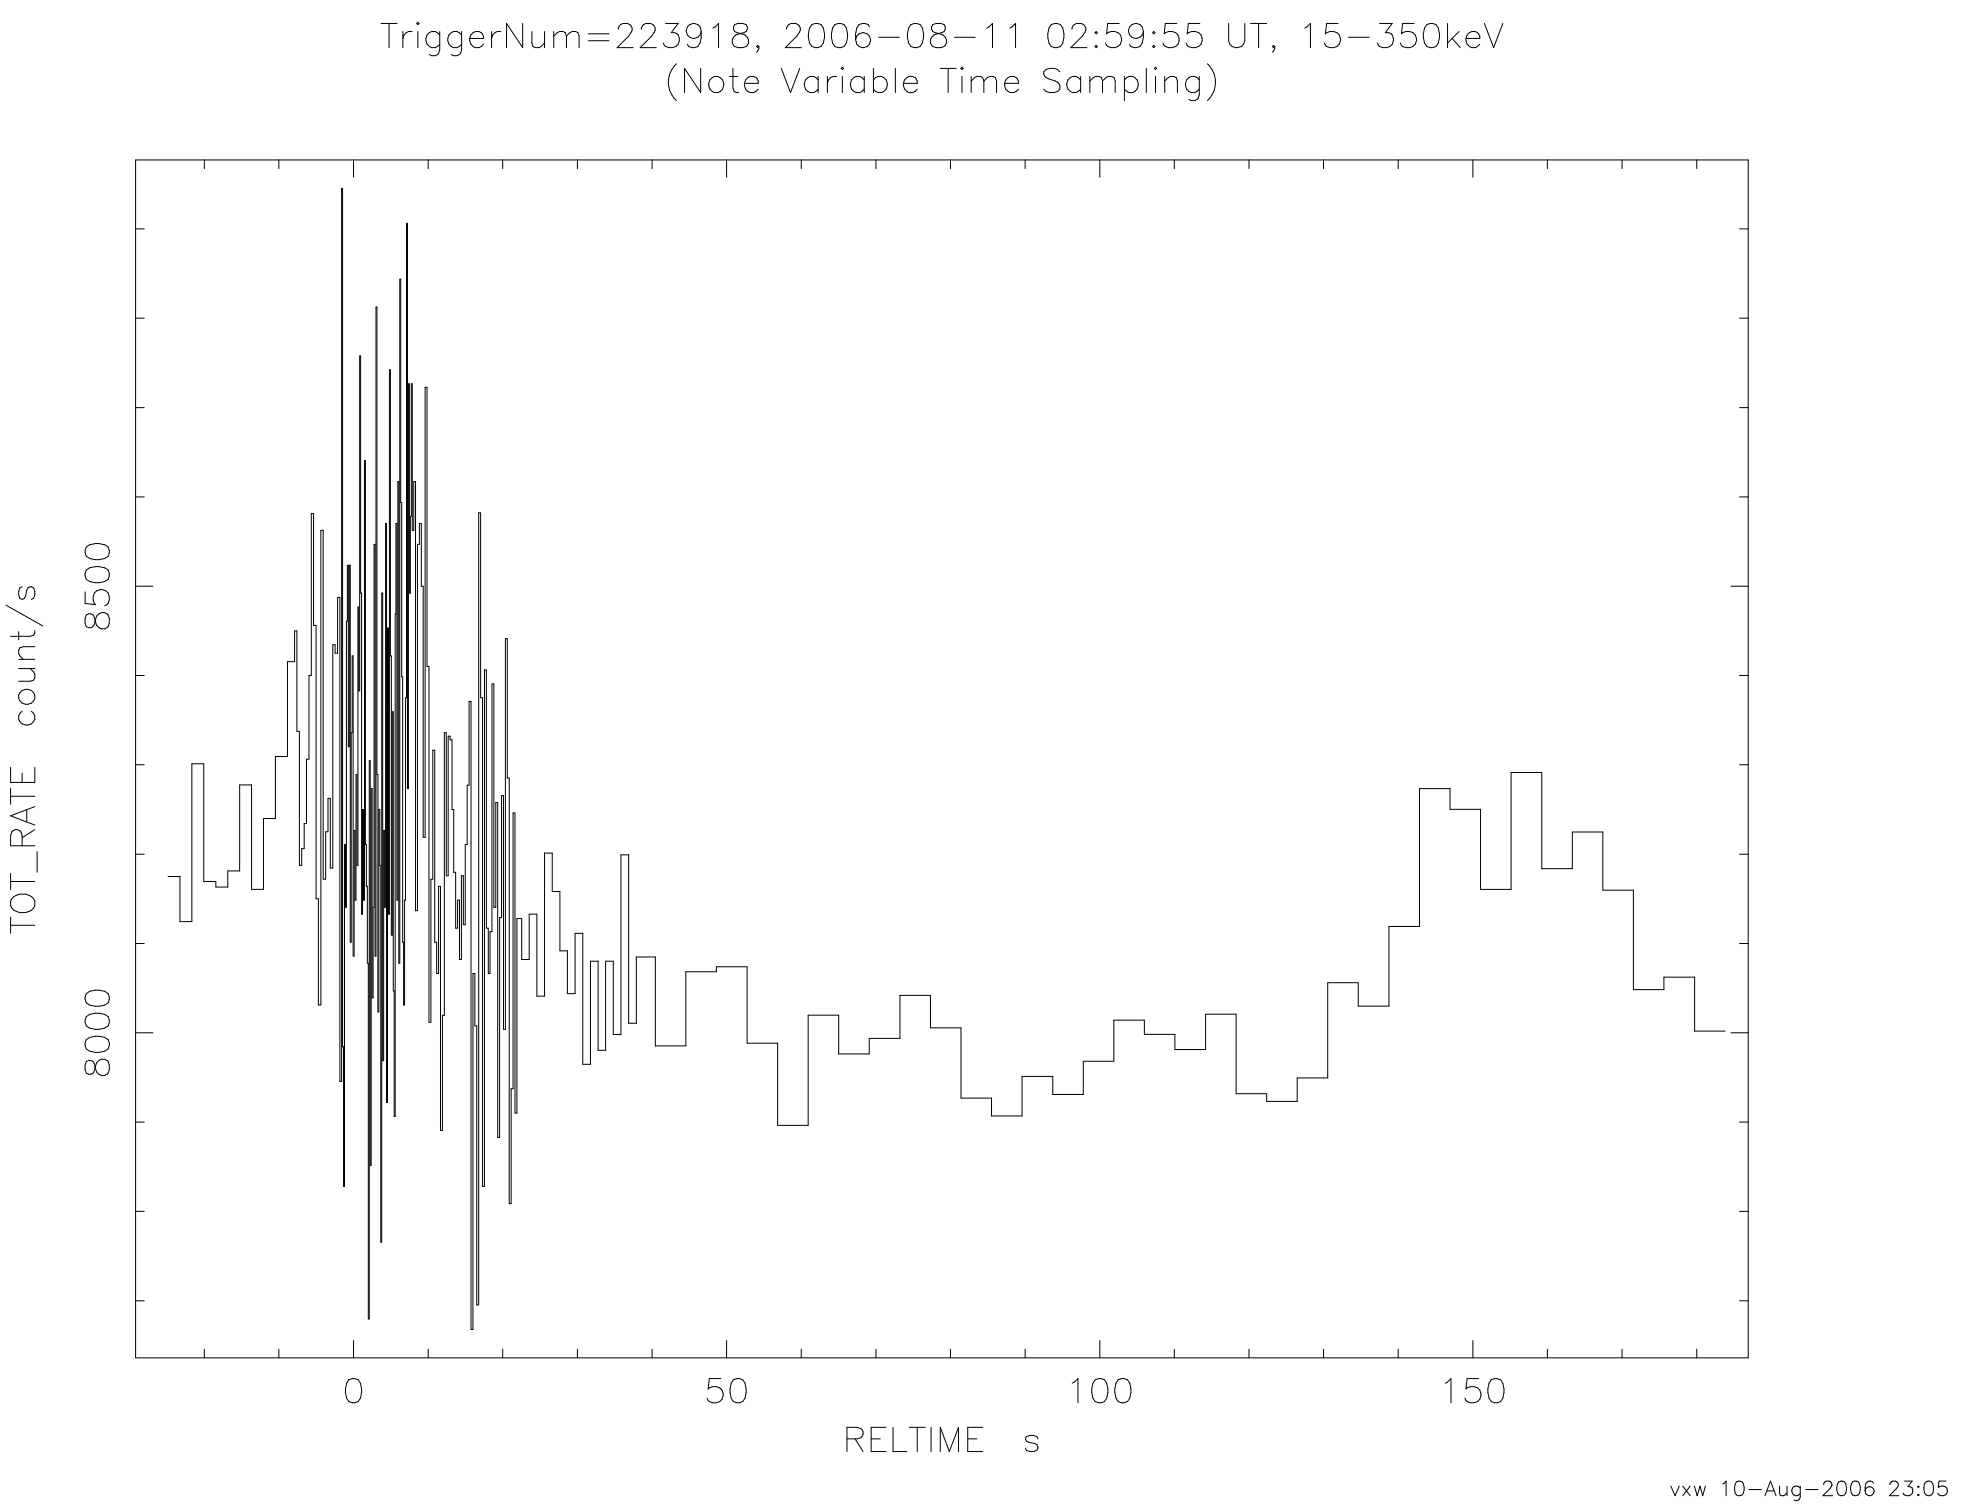
TriggerNum=223918, 2006-08-11 02:59:55 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 10-Aug-2006 23:05