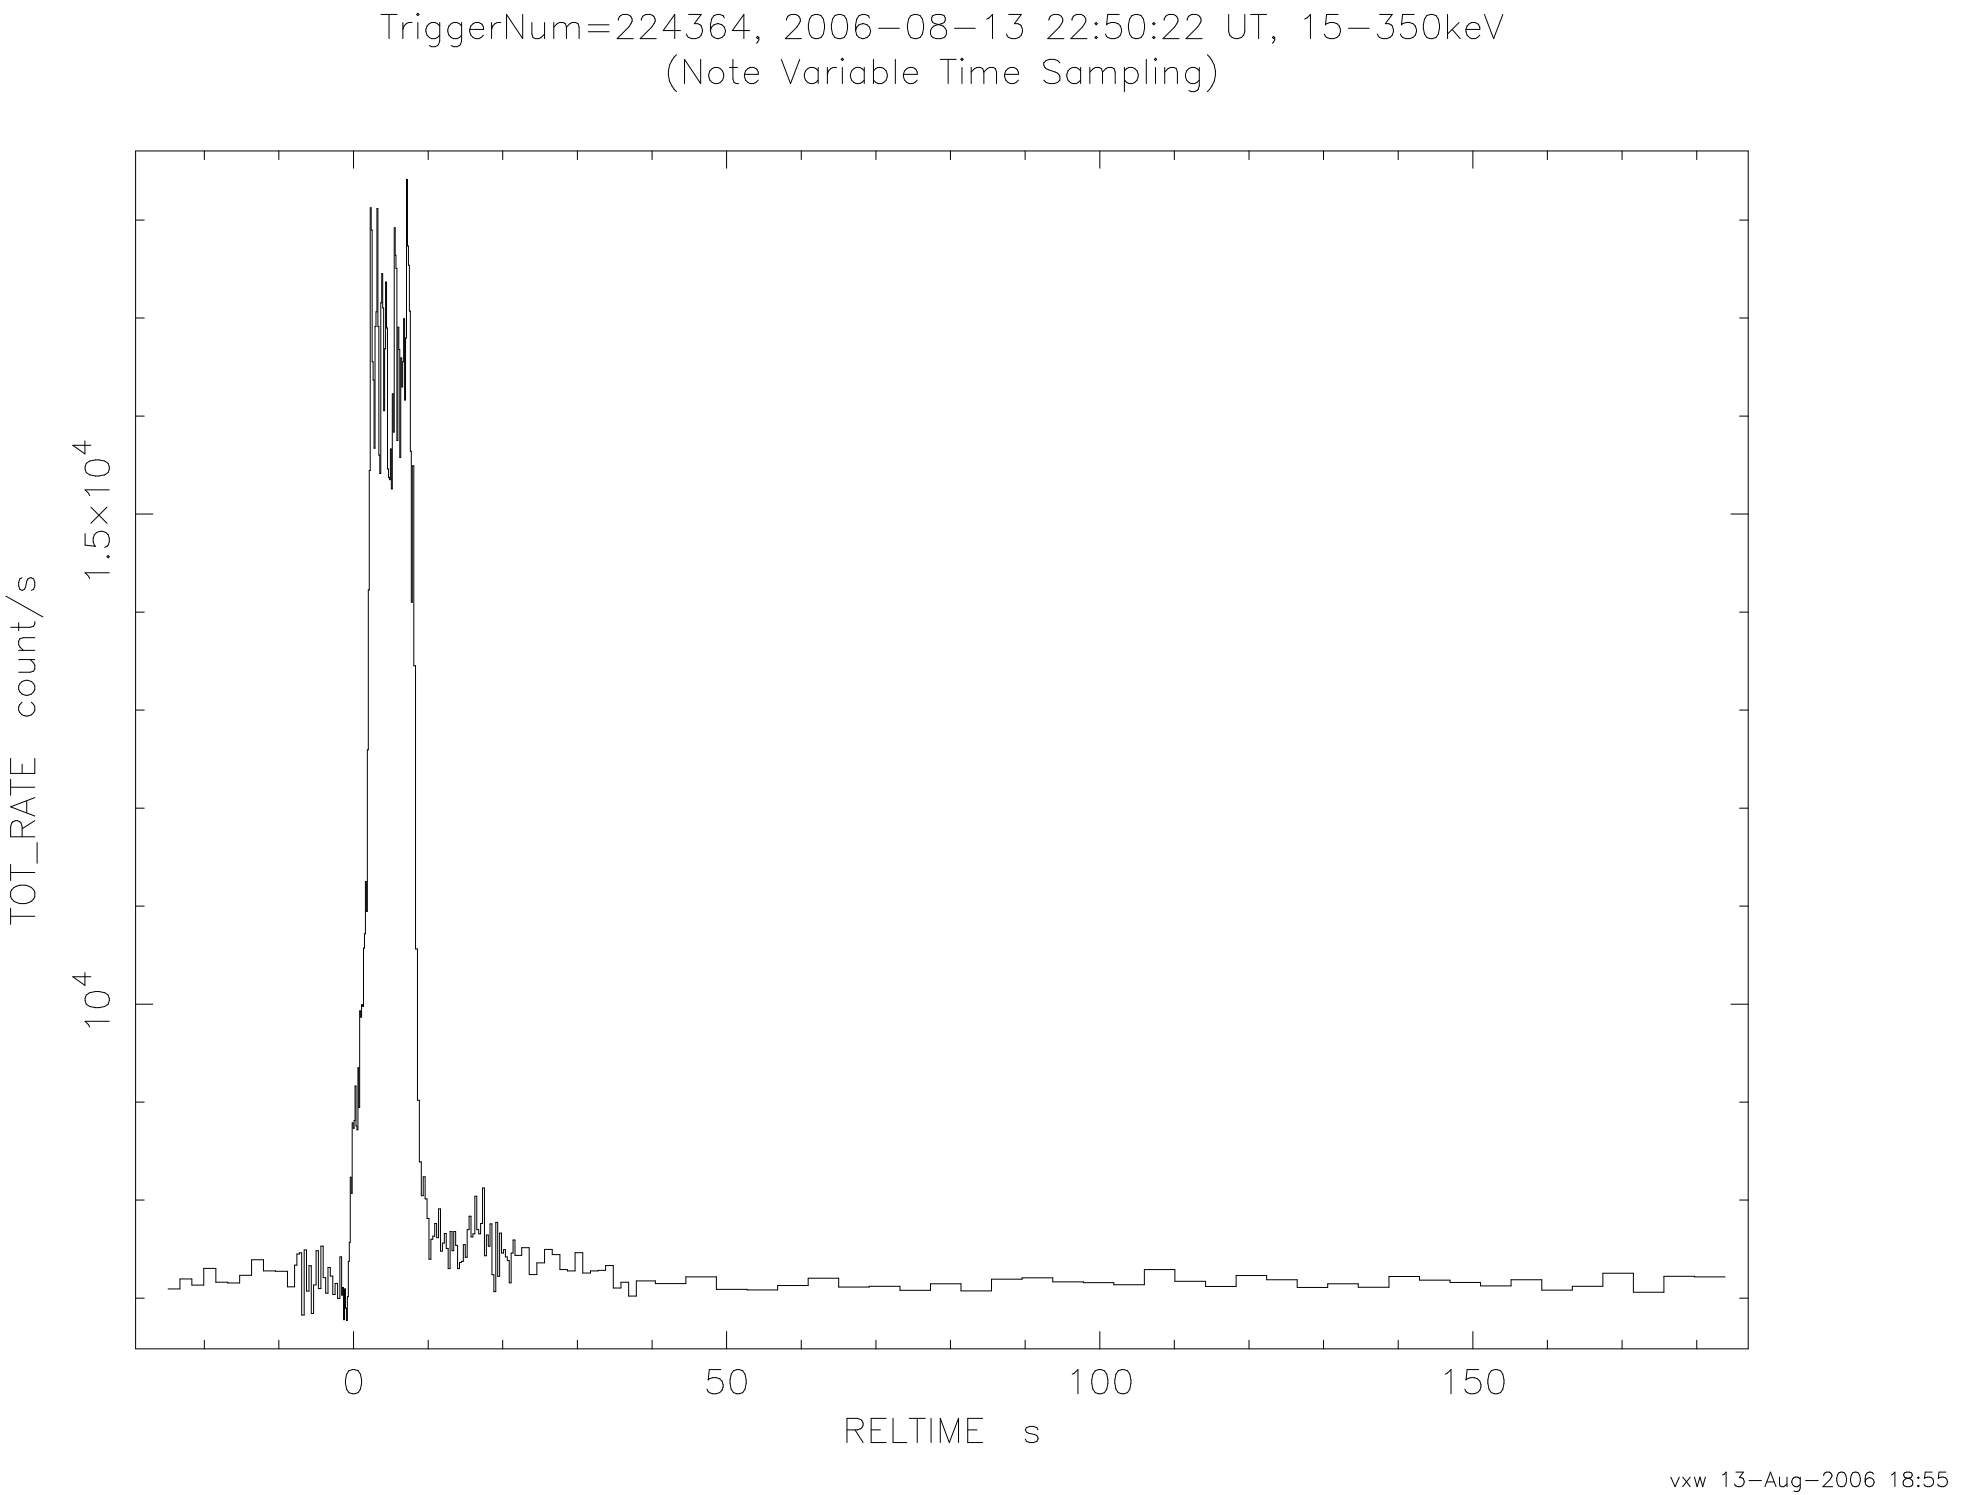
TriggerNum=224364, 2006-08-13 22:50:22 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.5×10^4
10^4
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 13-Aug-2006 18:55