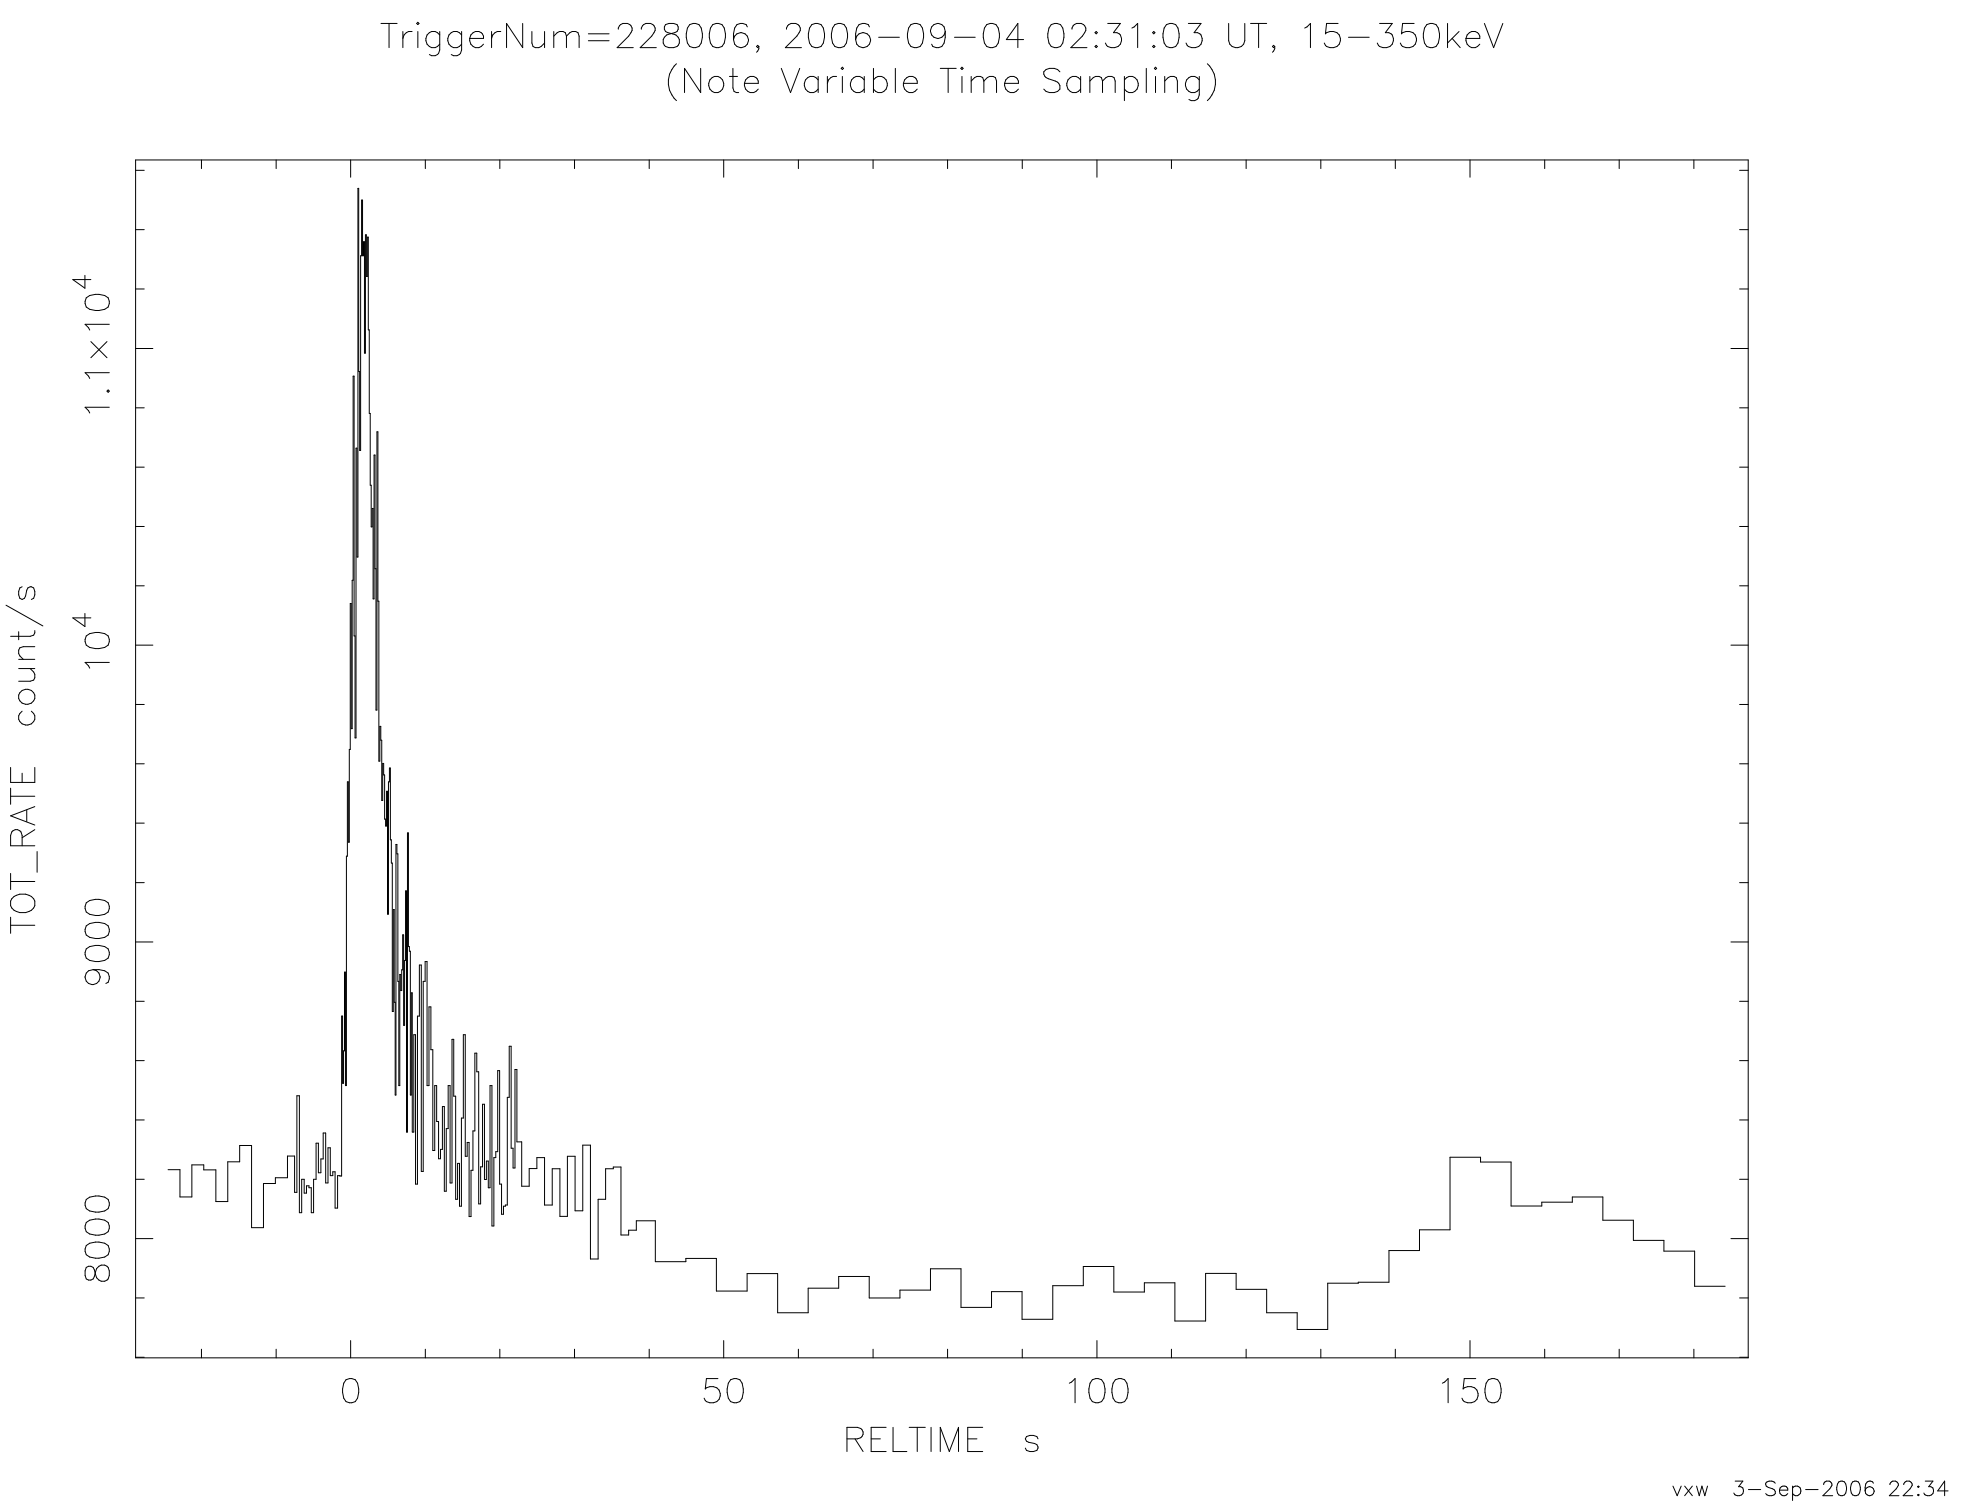
TriggerNum=228006, 2006-09-04 02:31:03 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.1×10^4
10^4
9000
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 3-Sep-2006 22:34