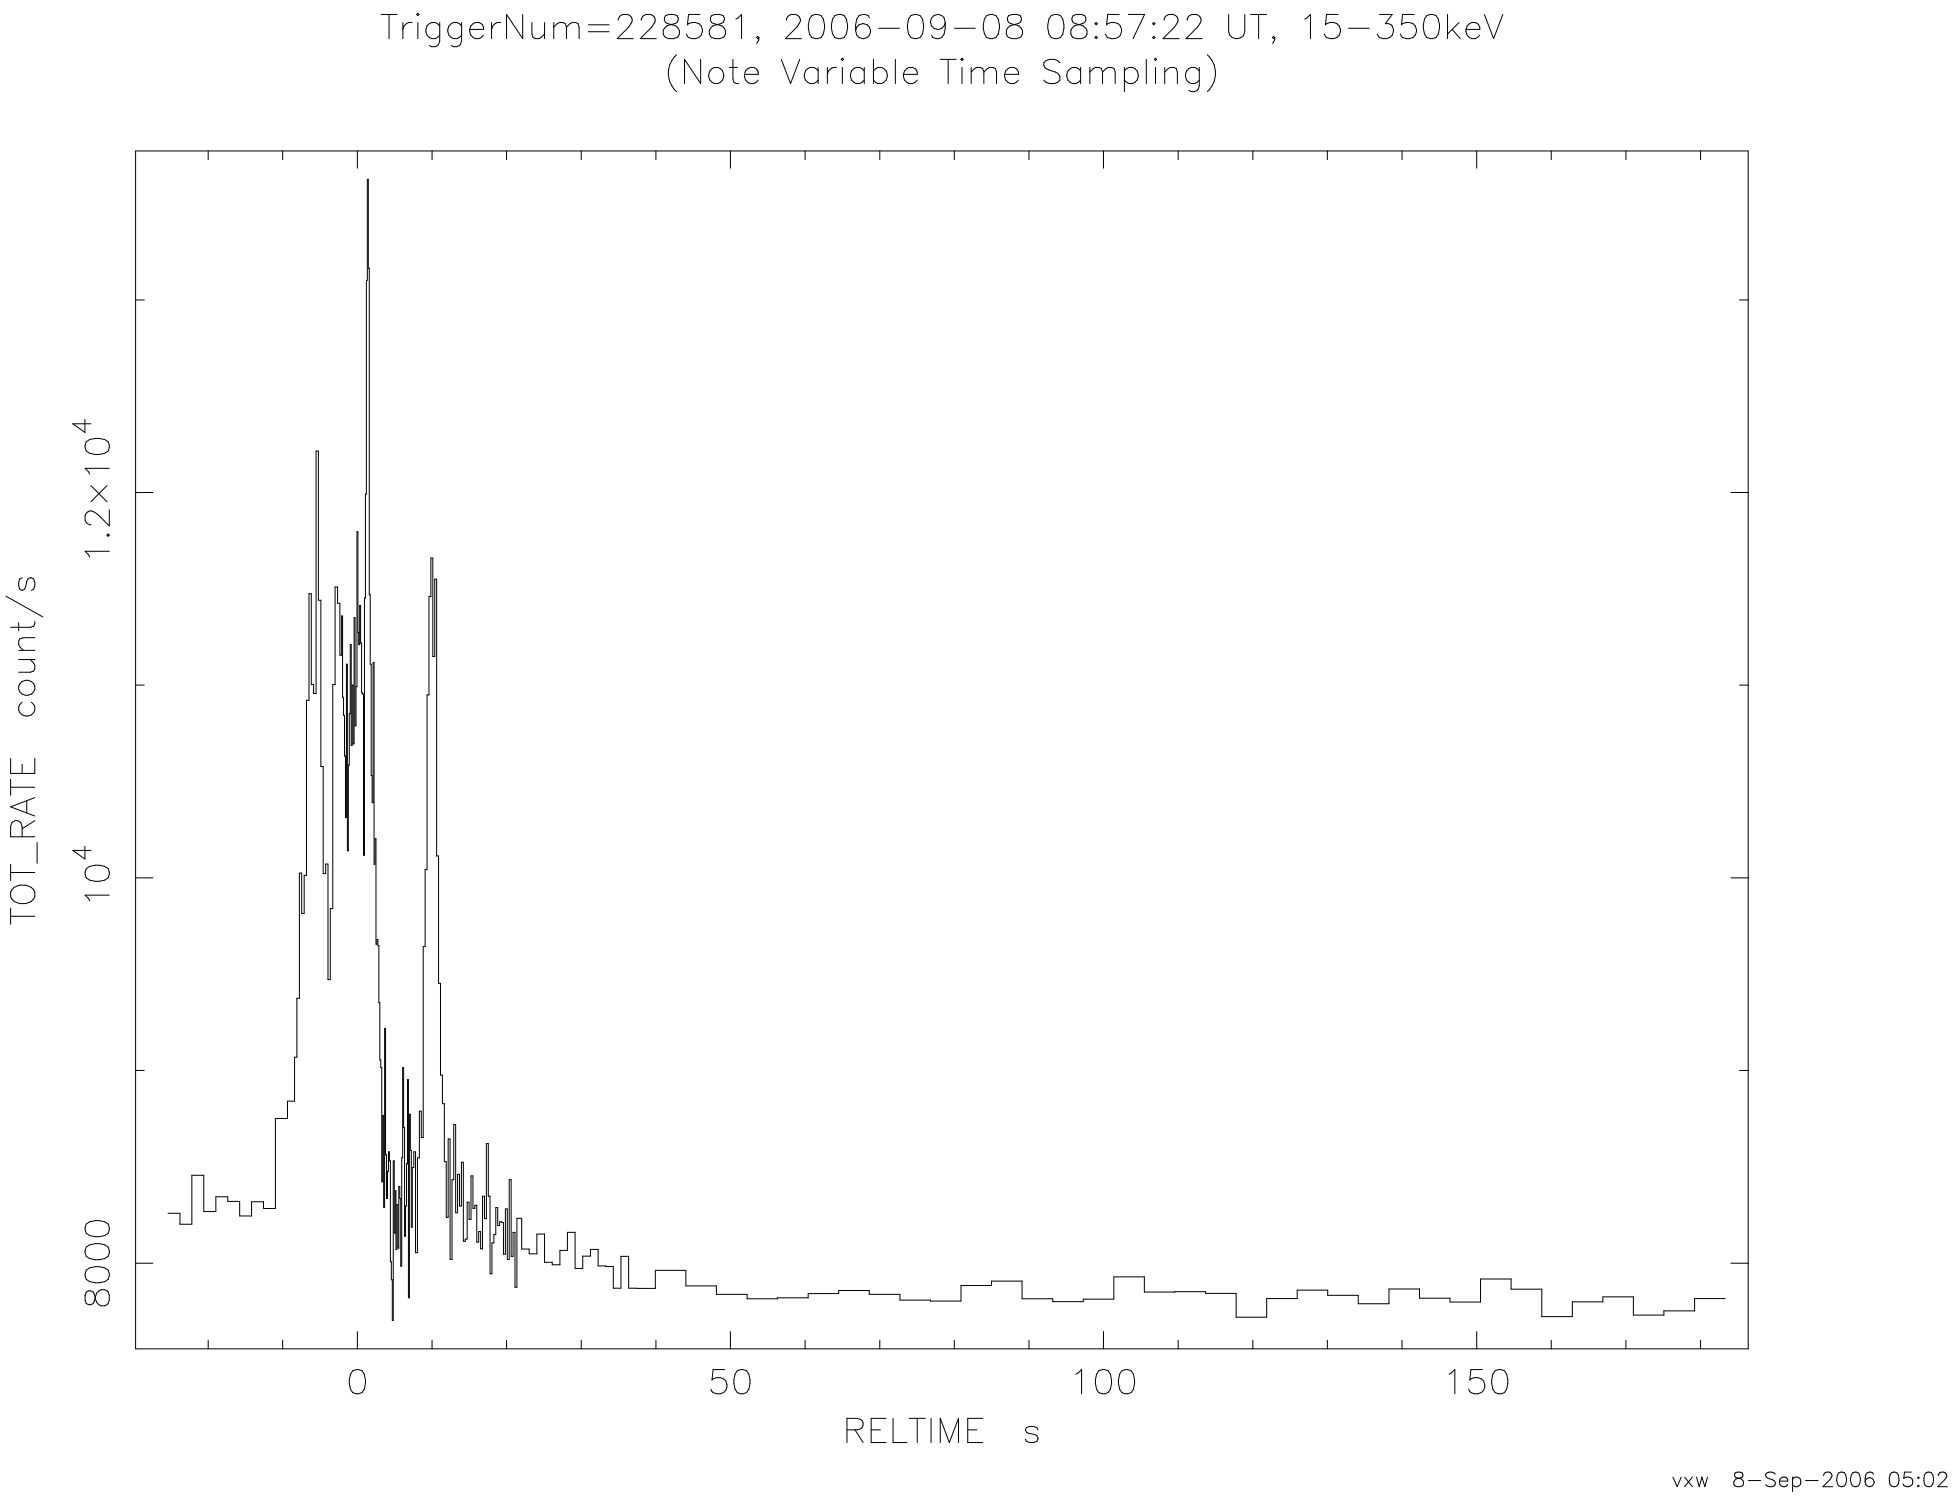
TriggerNum=228581, 2006-09-08 08:57:22 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
1.2×10^4
10^4
8000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 8-Sep-2006 05:02