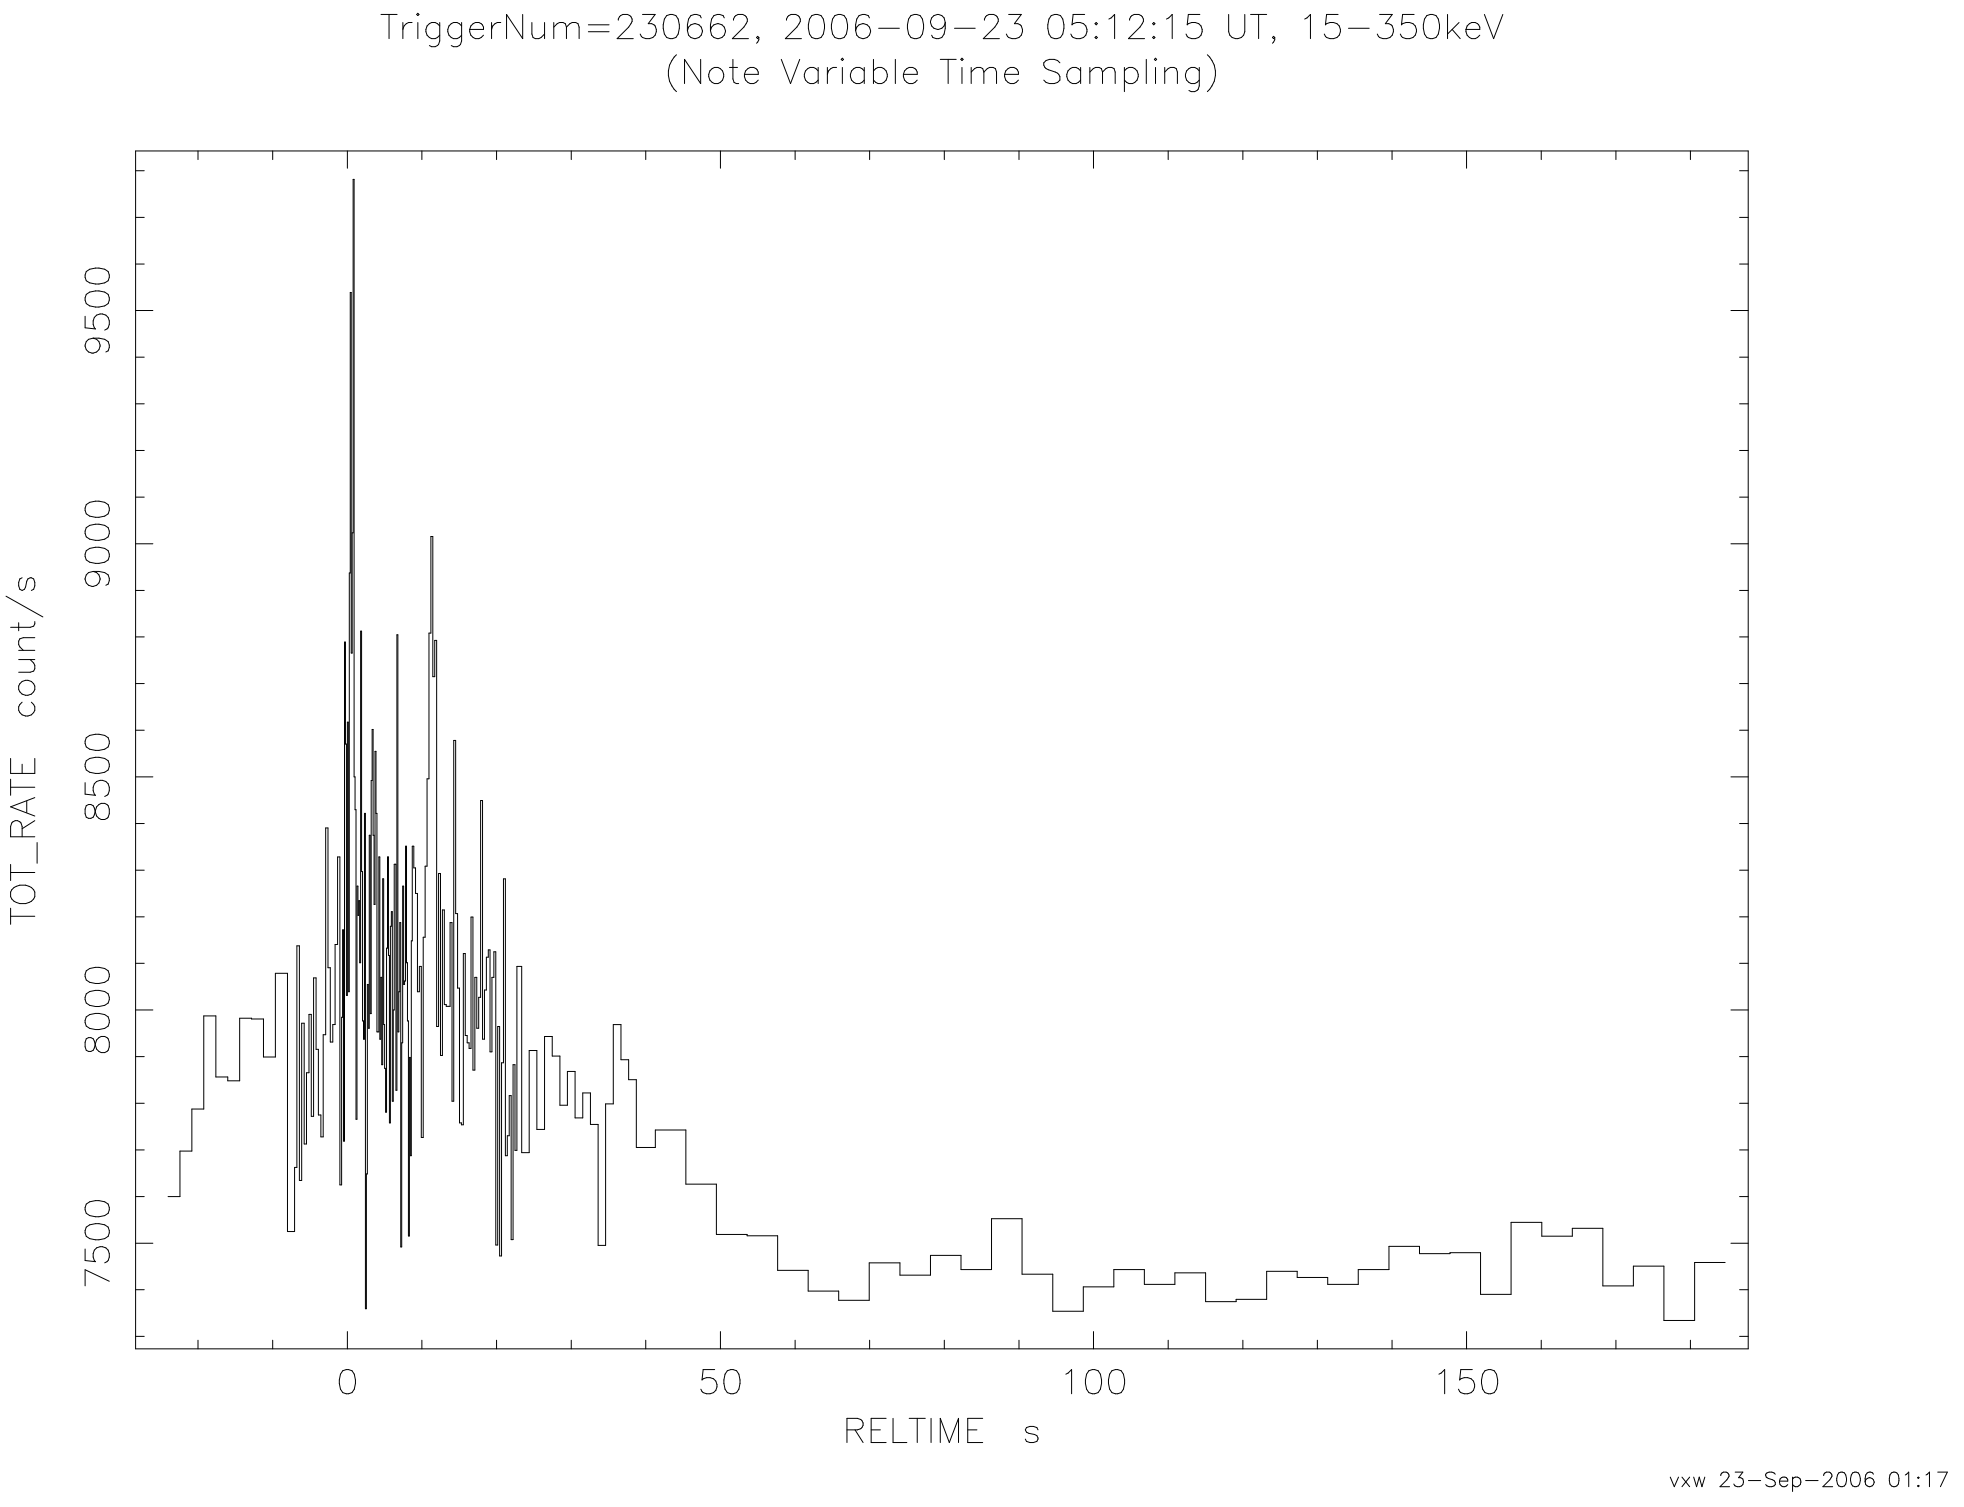
TriggerNum=230662, 2006-09-23 05:12:15 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7500
8000
8500
9000
9500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 23-Sep-2006 01:17