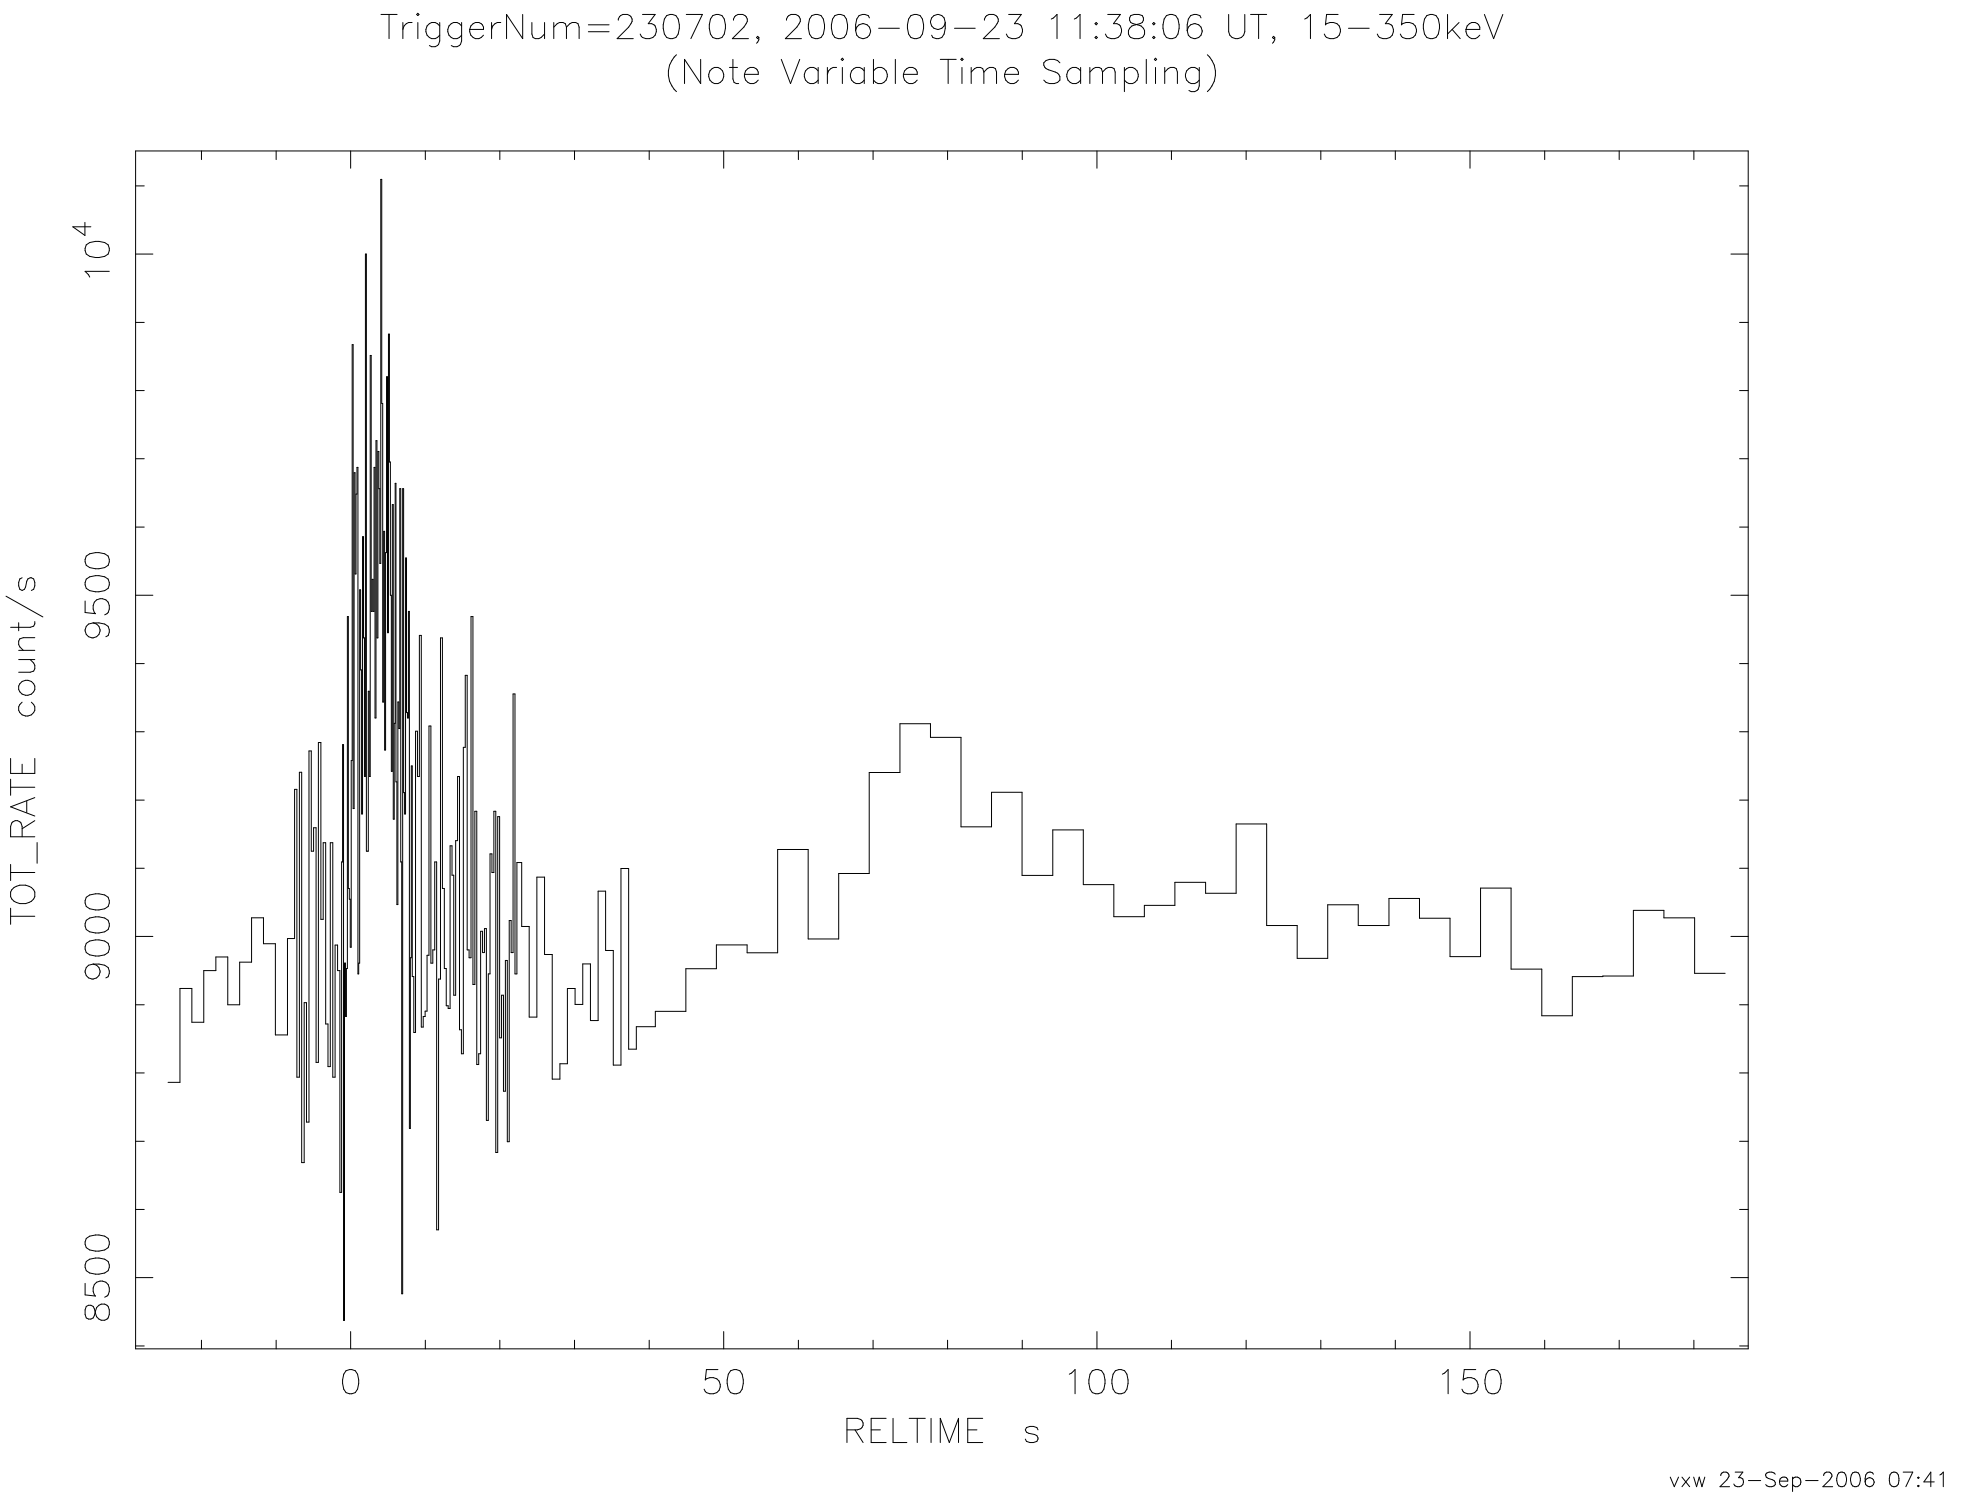
TriggerNum=230702, 2006-09-23 11:38:06 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
10^4
9500
9000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 23-Sep-2006 07:41