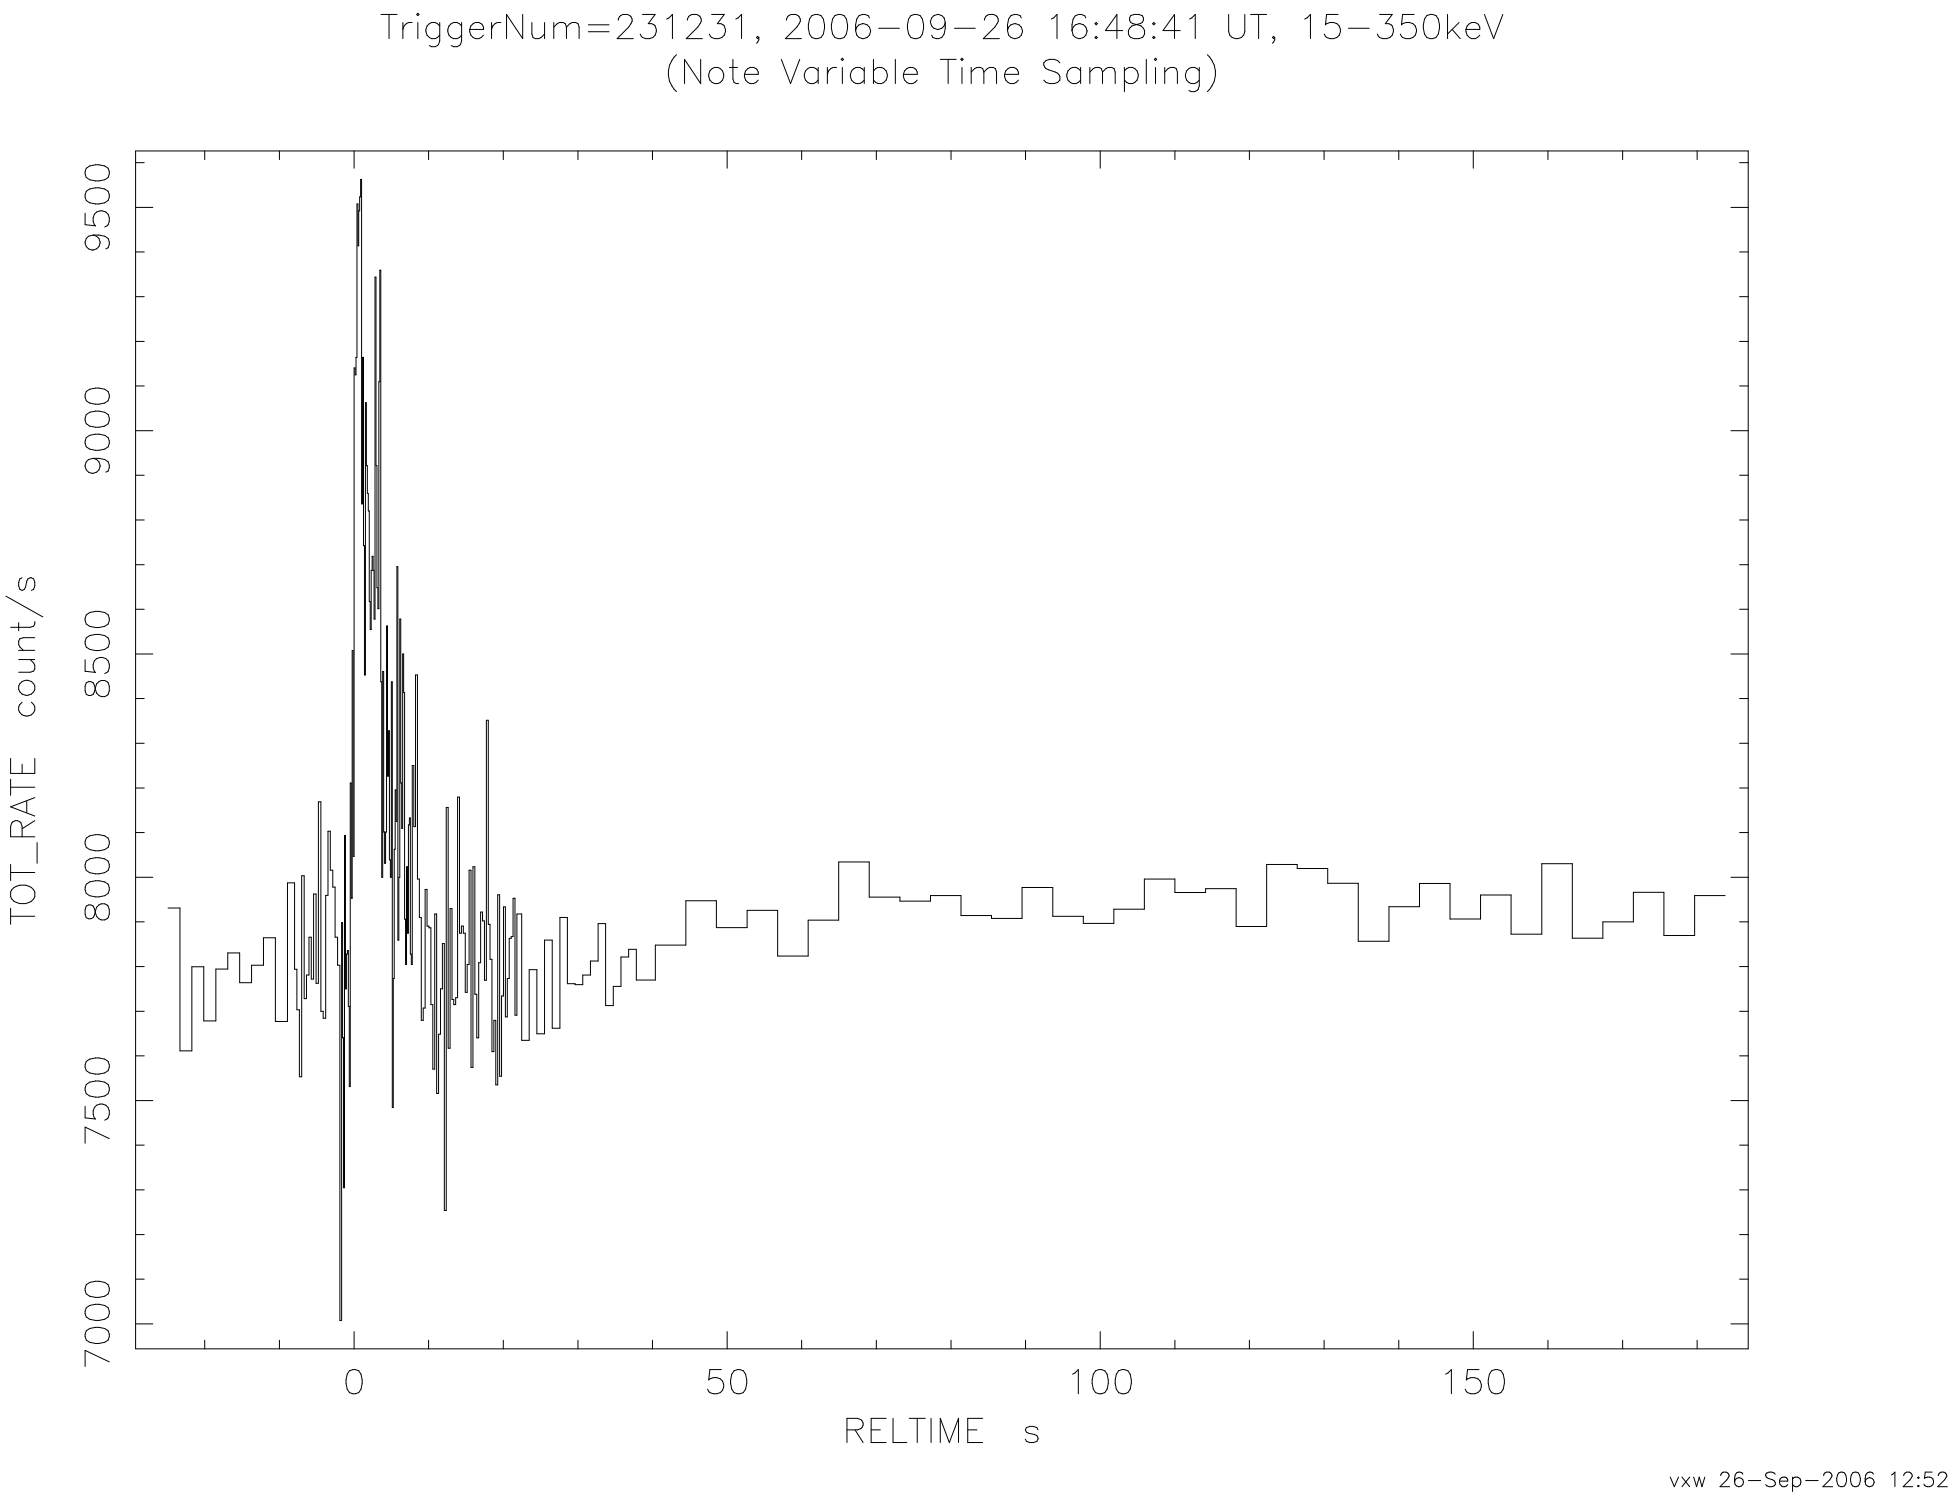
TriggerNum=231231, 2006-09-26 16:48:41 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
9500
9000
8500
8000
7500
7000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 26-Sep-2006 12:52