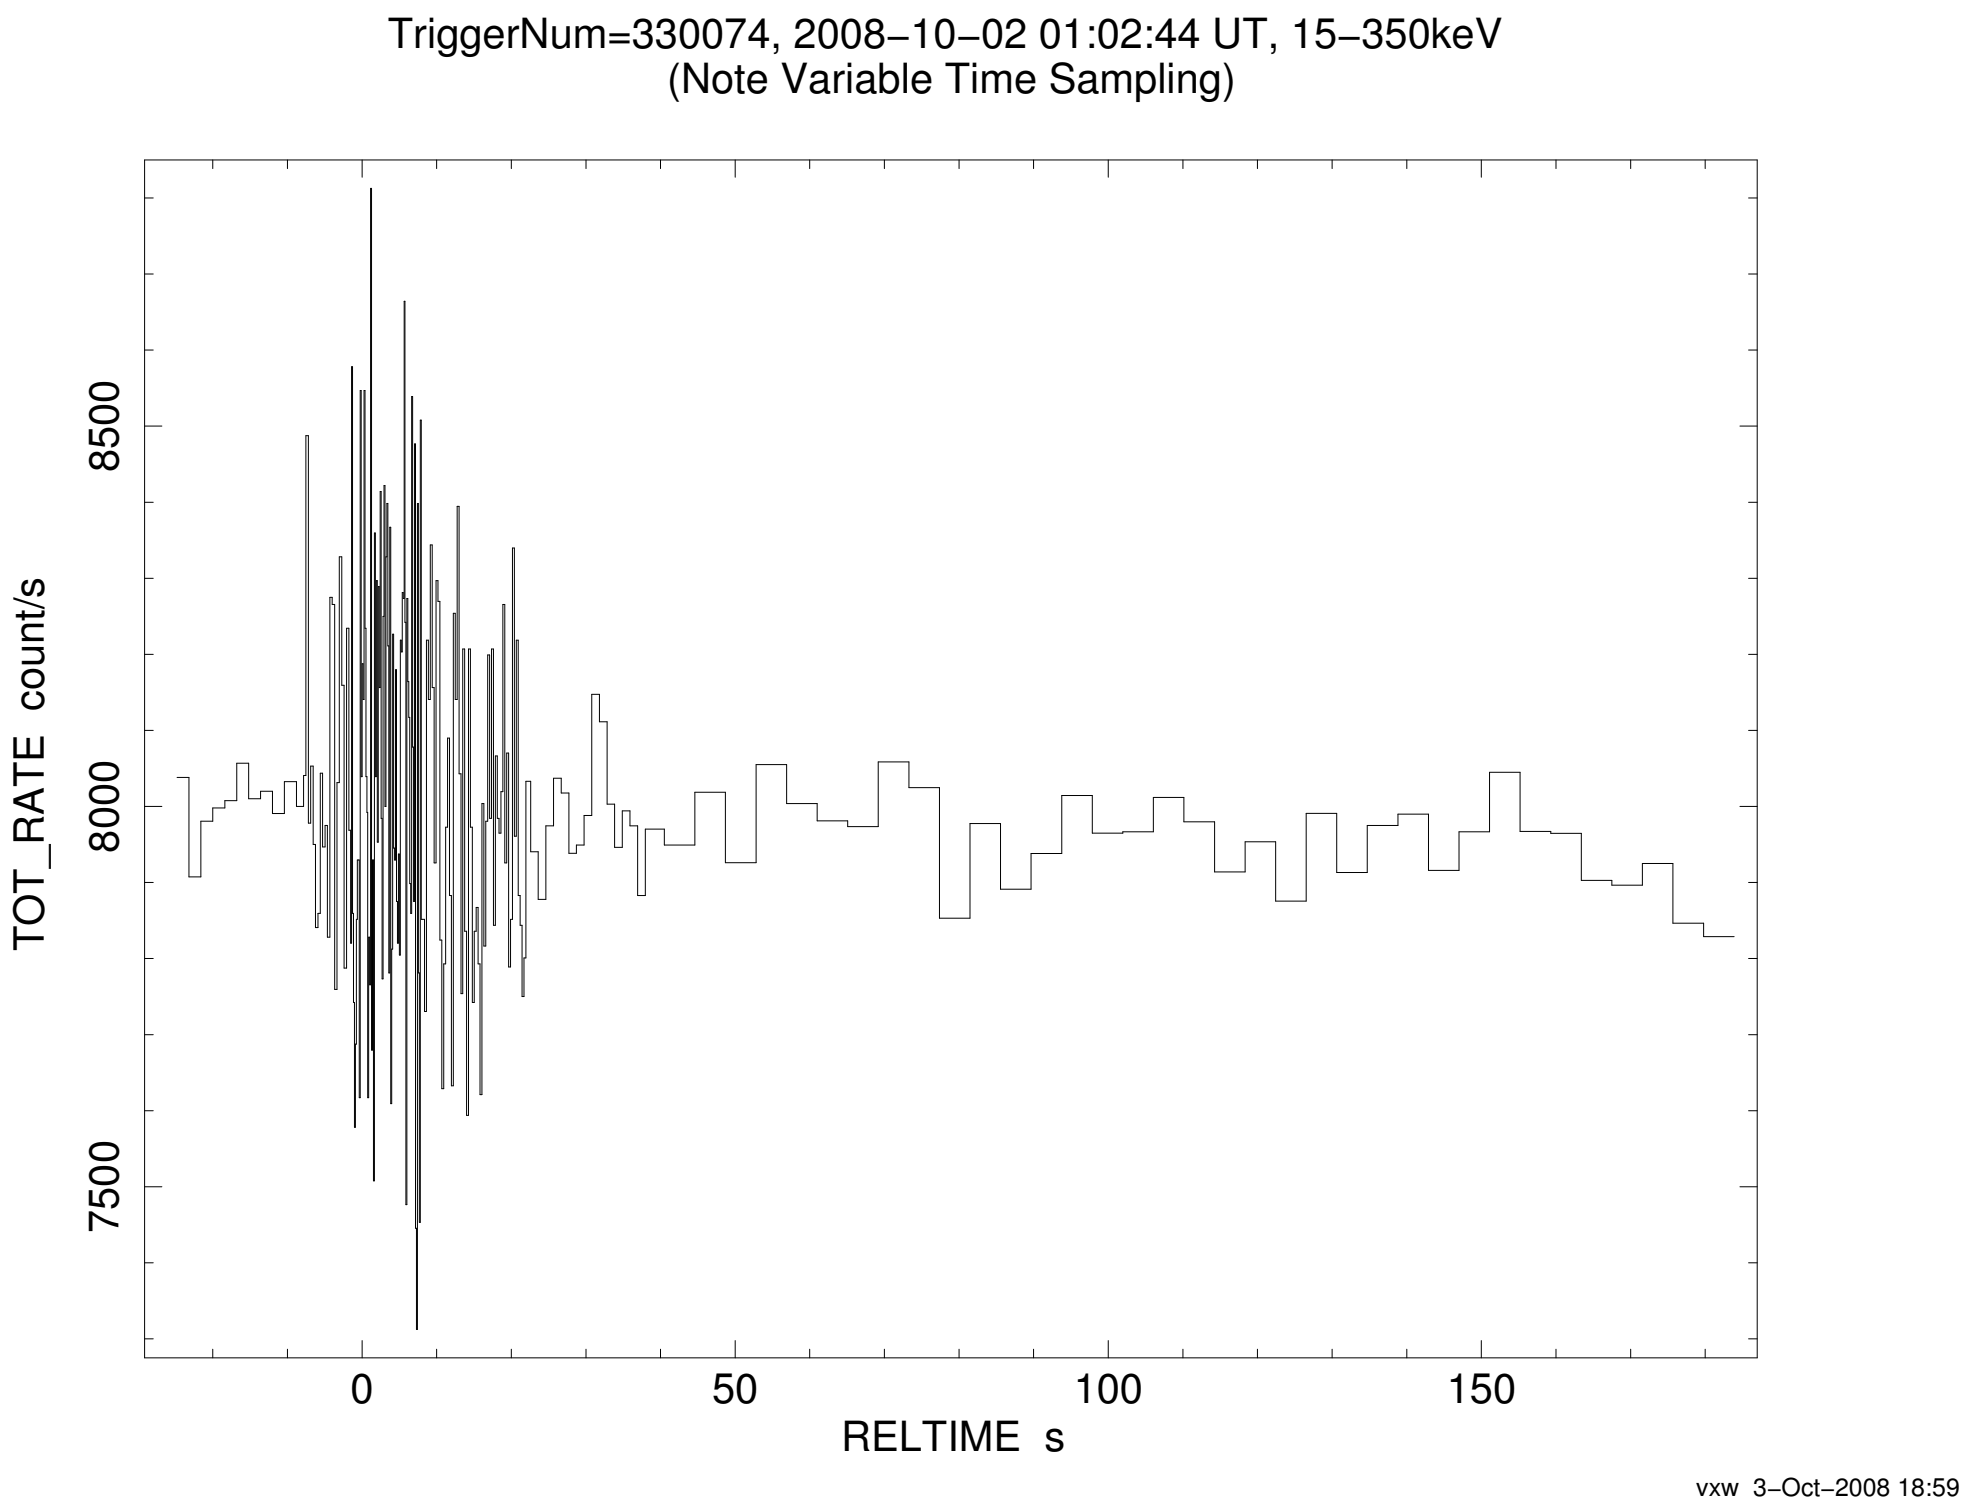
TriggerNum=330074, 2008−10−02 01:02:44 UT, 15−350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
8500
8000
7500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 3−Oct−2008 18:59